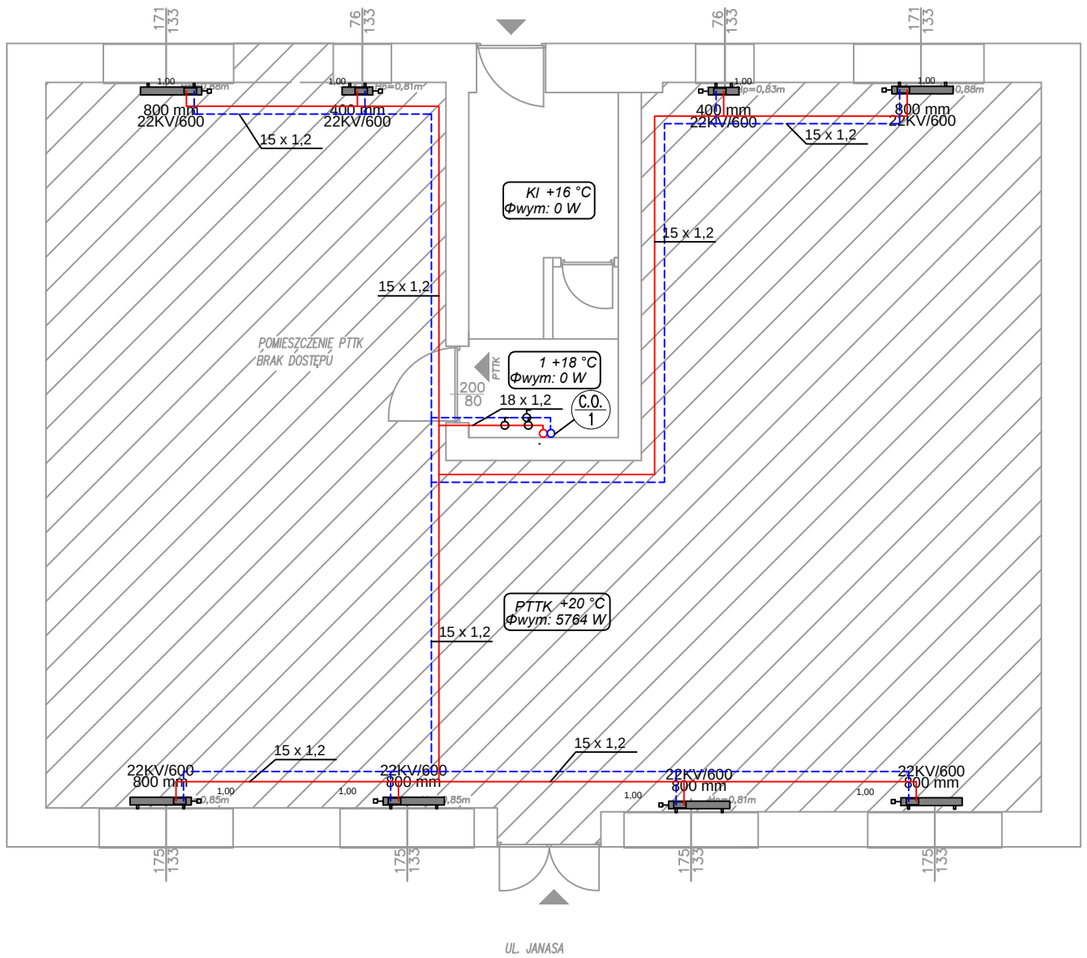

Oznaczenia:

M1.4 +20 °C
Φwym: 2038 W
- numer pomieszczenia
- temperatura w pomieszczeniu
- zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia

22KV/600 1400 mm
2,50
- grzejnik stalowy, płytowy zasilany od dołu
wyposażony we wkładkę zaworową i zestaw podłączeniowy typu RLV-KS
wysokość grzejnika 600 mm, długość: 1400 mm, podano nastawę na zaworze termostatycznym

C_STD_1100 750 mm
- grzejnik stalowy, łazienkowy
wysokość grzejnika 1100 mm, długość: 500 mm

- przewody zasilające i powrotne instalacji c.o.

C.O.
1
numer pionu instalacji c.o.

2,50
zawór termostatyczny grzejnikowy typu RA-N, podano nastawę

zawór powrotny typu RLV

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 21,
W RUDZIE SLĄSKIEJ

ADRES
RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. JANASA 21

OBIEKT
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TEMAT RYSUNKU
INSTALACJA C.O.-RZUT PARTERU

branża	ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA	faza PB
zespół	imie i nazwisko	nr upr.
opracował	mgr inż. ANNA KACZMAREK–WYPYCH	SLK/4775/PWOS/13
opracował	mgr. inż. ŁUKASZ KACZMAREK	
inwestor	MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41–709 RUDA ŚLĄSKA	
zarządca	MPGL TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41–710 RUDA ŚLĄSKA	

SKALA	DATA	NR RYSUNKU
1:80	MAJ 2021	IS02

Termo expert S.A.