

LEGENDA

Un



Panel wywoławczy instalacji domofonowej



Elektrozaczep rewersyjny 12V DC



Czujnik magnetyczny, ABS, wpuszczany, szczelina od 15mm do 45mm

RG Rozdzielnica Główna, sekcja administracyjna

Oprowadzanie


YTDY 6x0.

UTP kat 5e

YDY20 3X2.5

BOMY 2x1

UWAGA: Na zewnątrz stosować ziemienną odprowadniki wyżej wymienionych przewodów

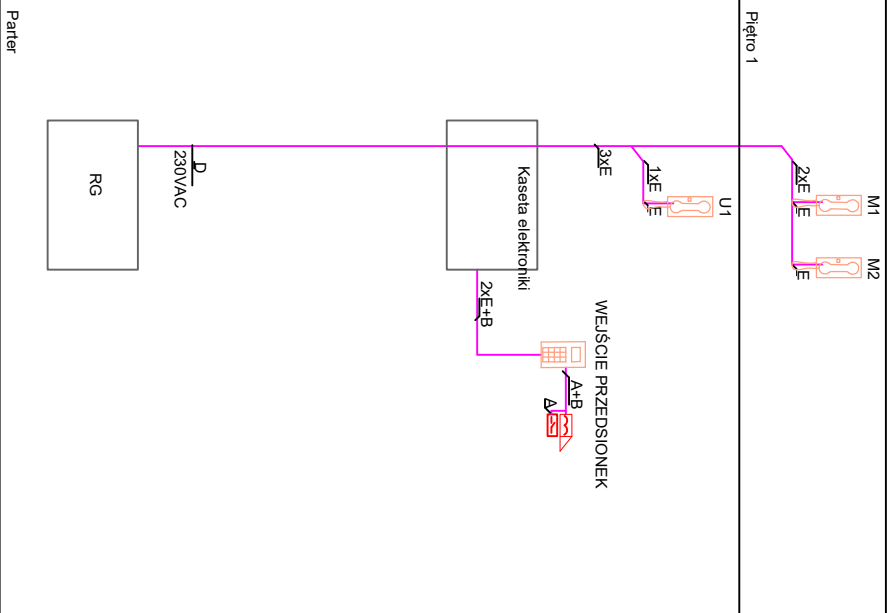

TEMAT		
PROJEKT BUDOWANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 21, W RUDZIE ŚLĄSKIEJ		
ADRES		
RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. JANASA 21		
OBIEKT		
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
TEMAT RYSUNKU		
SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONU		
branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	faza PB
zespół	imie i nazwisko	nr upr.
opracował	mgr inż. KRZYSZTOF RAŻNIEWSKI	SLK/4700/PWOE/13
inwestor	MASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA	
zaczęto	MPGL TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41-710 RUDA ŚLĄSKA	
SKALA	DATA	NR RYSUNKU
	MAJ 2021	IE203

Termoprt

SLA
exper