

1 / 1	Strona tytułowa
1 / 1	Tablica rozdzielnia Schemat strukturalny + widok elewacji

Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... - wyłącznik mocy
- 2Q... - rozłącznik mocy
- 3Q... - rozłącznik izolacyjny
- 0F... - bezpiecznik topikowy
- 1F... - rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... - wyłącznik nadprądowy
- 3F... - wyłącznik nadprądowy z modulem różnicowoprądowym
- 4F... - wyłącznik silnikowy
- 5F... - ogranicznik mocy
- FI... - wyłącznik różnicowoprądowy
- K... - stycznik instalacyjny
- KM... - przekaźnik instalacyjny
- KT... - przekaźnik czasowy
- TR... - transformator bezpieczeństwa
- T... - przekładnik prądowy

✱ Aparat przeznaczony do zapobiegawania

Układ sieci: TN-S

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.



Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wyskoczki,le,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.

TEMAT		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 21, W RUDZIE ŚLĄSKIEJ		
ADRES		RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. JANASA 21		
OBIEKT		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
TEMAT RYSUNKU		SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY MIESZKANIOWEJ RM		
bronzo	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	tęzo PB		
zespół	imie i nazwisko	nr upr.		
opracował	mgr inż. KRZYSZTOF RAŻNIEWSKI	SLK/4700/PWOE/13		
opracował				
inwestor	MIASTO RUDA ŚLĄSKA PLAC JANA PAWŁA II 6 41-709 RUDA ŚLĄSKA			
zaznqdco	MPGW TBS Sp. z o.o. UL. 1 MAJA 218 41-710 RUDA ŚLĄSKA			
SKALA	DATA MAJ 2021	NR RYSUNKU IE202	<div><div>Termopt</div><div>S.A. exper</div></div>	

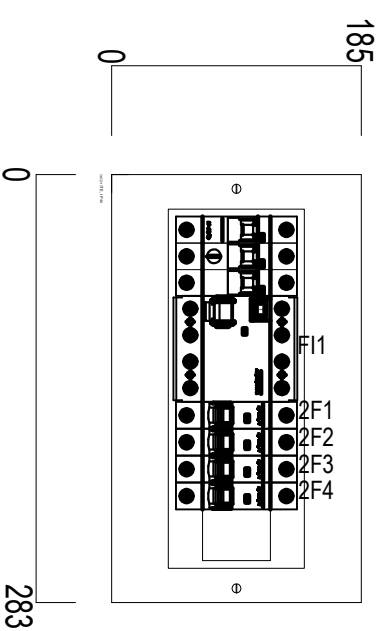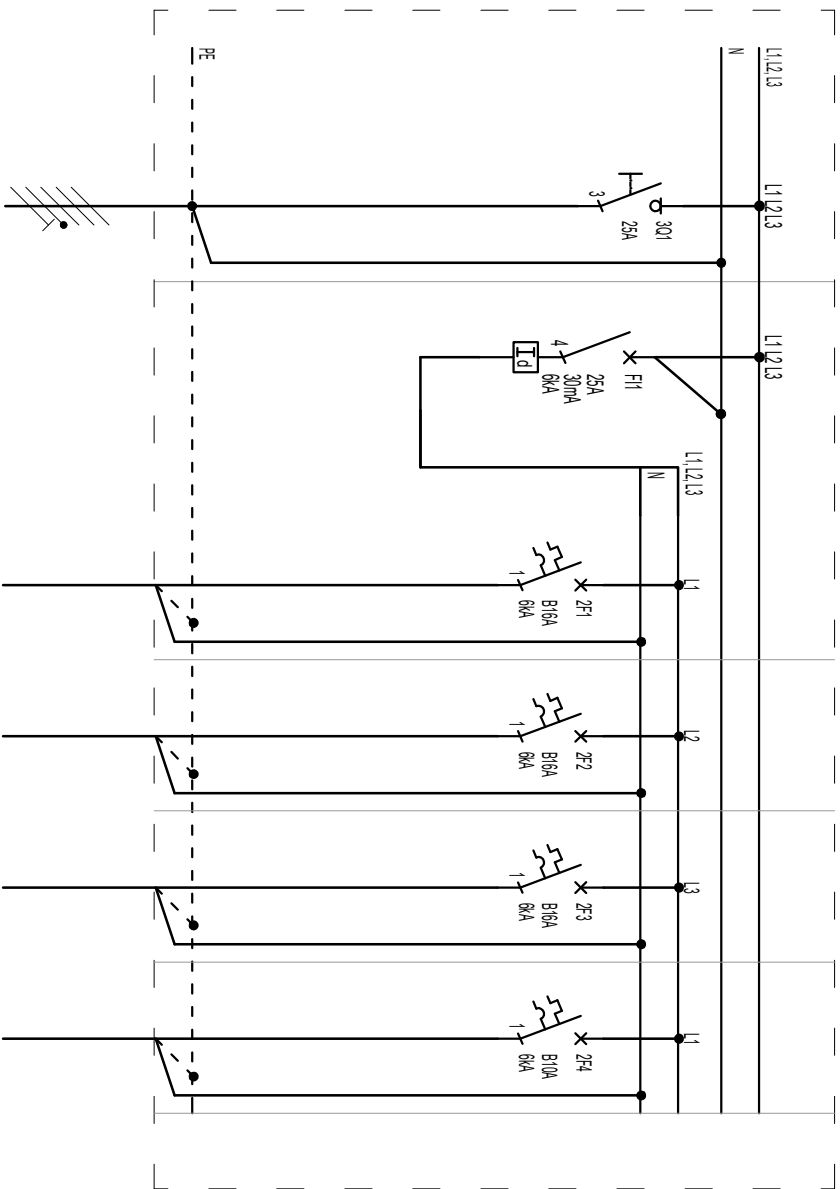

Rozdzielnice RM
Napięcie znamionowe Un - 400/230V, 50Hz
Prąd znamionowy In - 250A
Klasa izolacji - I
Stopień ochrony - IP40
Głębokość - 94mm
Kolor - RAL 7035
Typ obudowy - natynkowa

nr obwodu	RM	RM/1	RM/2	RM/3	RM/10SW
liczba elementów	-	-	-	-	-
moc zamontowana w	12000	-	-	-	-
długość obwodu [m]	-	-	-	-	-
typ przewodu	YKY 5x6	Isknięta	Isknięta	Isknięta	Isknięta
nazwa odbiorcy i urządzenia	Całkowity zasiliący	GINAZDA	GINAZDA	GINAZDA	OSWIECZENIE

Tablica Rozdzielcza RM (Powtarzalny dla wszystkich mieszkań)