
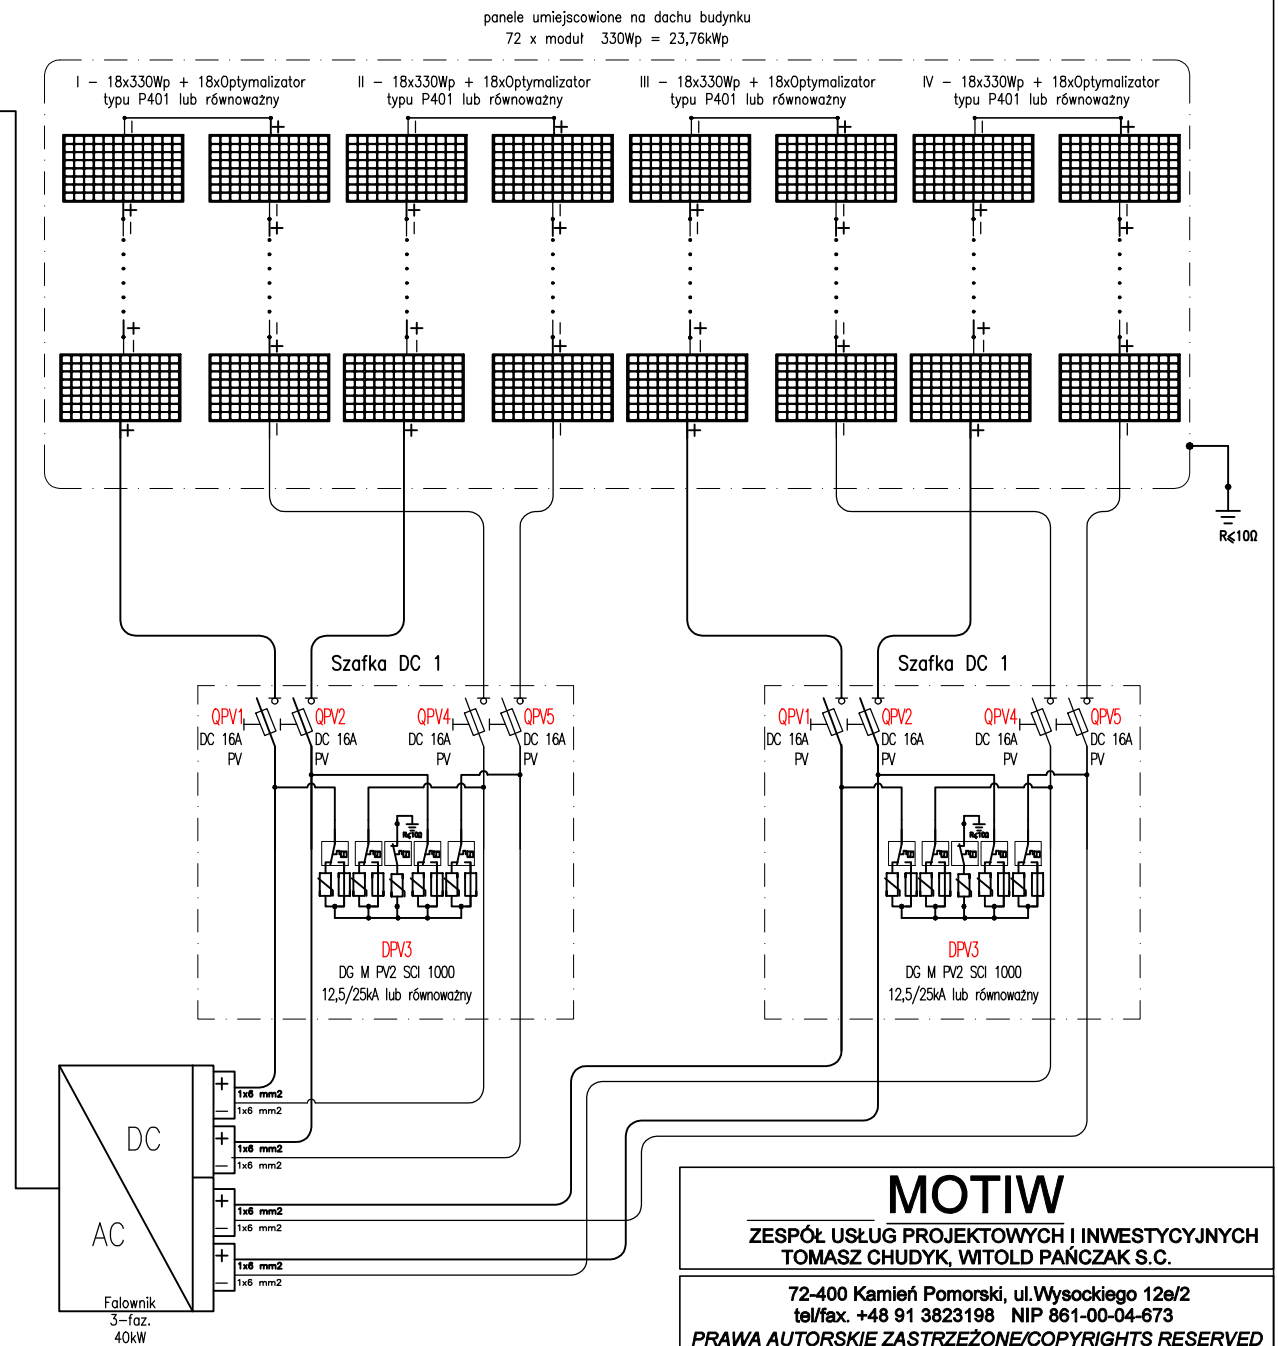
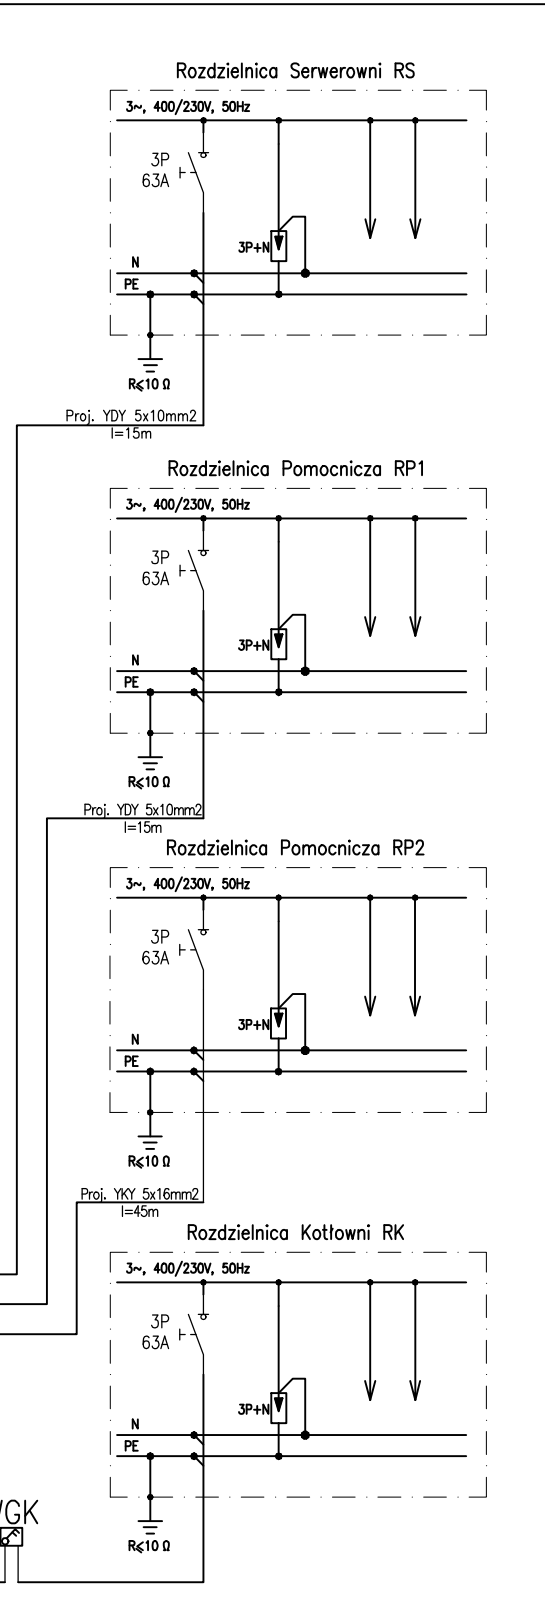




Proj. szafa kablowa wyłącznika głównego budynku W
na terenie działki 416/3, obręb 0011 Drawsko Pomorskie

Proj. kablowa rozdzielnica szafowa
naziemna na dz. 417/1
obręb 0011 Drawsko Pomorskie
Typ złącza wg opracowania
Energia Operator SA

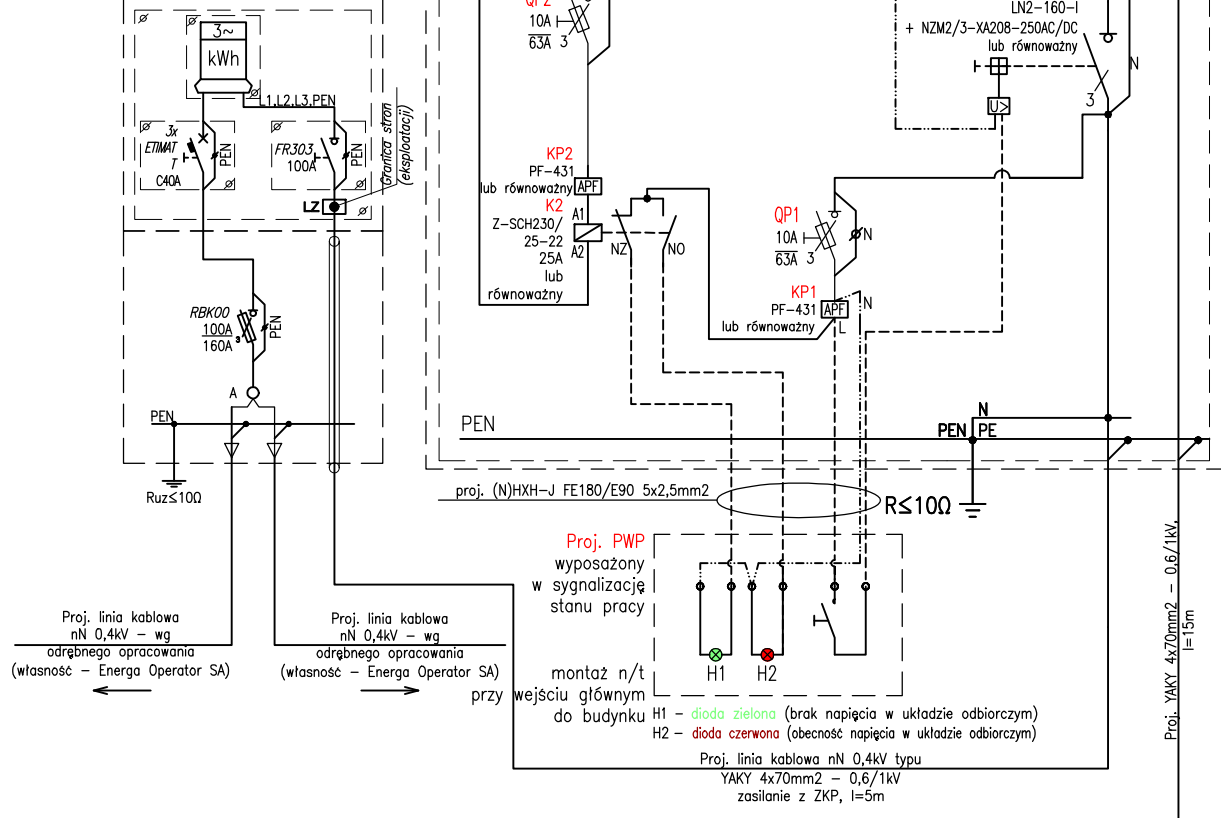

OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA WG PN-HD 60364-7-712:2016

1. W każdym punkcie dostępu do części czynnych po stronie napięcia DC, należy umieścić trwały znak informujący, że części czynne mogą być nadal zasilane po odłączeniu napięcia AC.
2. W złączu instalacji elektrycznej, w miejscu pomiaru, jeśli jest oddalony od złącza oraz w jednostce odbiorcy/tablicy rozdzielczej, do której podłączone jest zasilanie z falownika należy zamieszczać ostrzeżenie informujące o obecności instalacji PV, tj. na fotografii:
3. Układ sieci TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)



Tablica informująca
o obecności instalacji fotowoltaicznej

MOTIW

**ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.**

72-400 Kamień Pomorski, ul. Wysockiego 12e/2
tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

INWESTYCJA/
ADRES:

**BUDYNEK FILII POGOTOWIA
RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU**

**Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
z. nr 417/1, 415 obręb Drawsko Pom.0011,
gm.Drawsko Pom.**

**INWESTOR/
ADRES:** **Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin**

BRANŻA:		UMOWA NR:		NR UPR. :	PODPIS:
TECHNICZNY ELEKTRYCZNE	PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Majchrzak		ZAP/0125/ POOE/13	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dawid Witamborski		ZAP/0108/ PWOE/15	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Kacper Kurdek			

TYTUŁ
RYSUNKU:

Schemat strukturalny zasilania

07.2021

- E20 1/2