


# SCHEMAT IDEOWY RG - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

"RG" RN 3x18-55

Samoczynne wyłączenie  
w układzie sieci TN-S

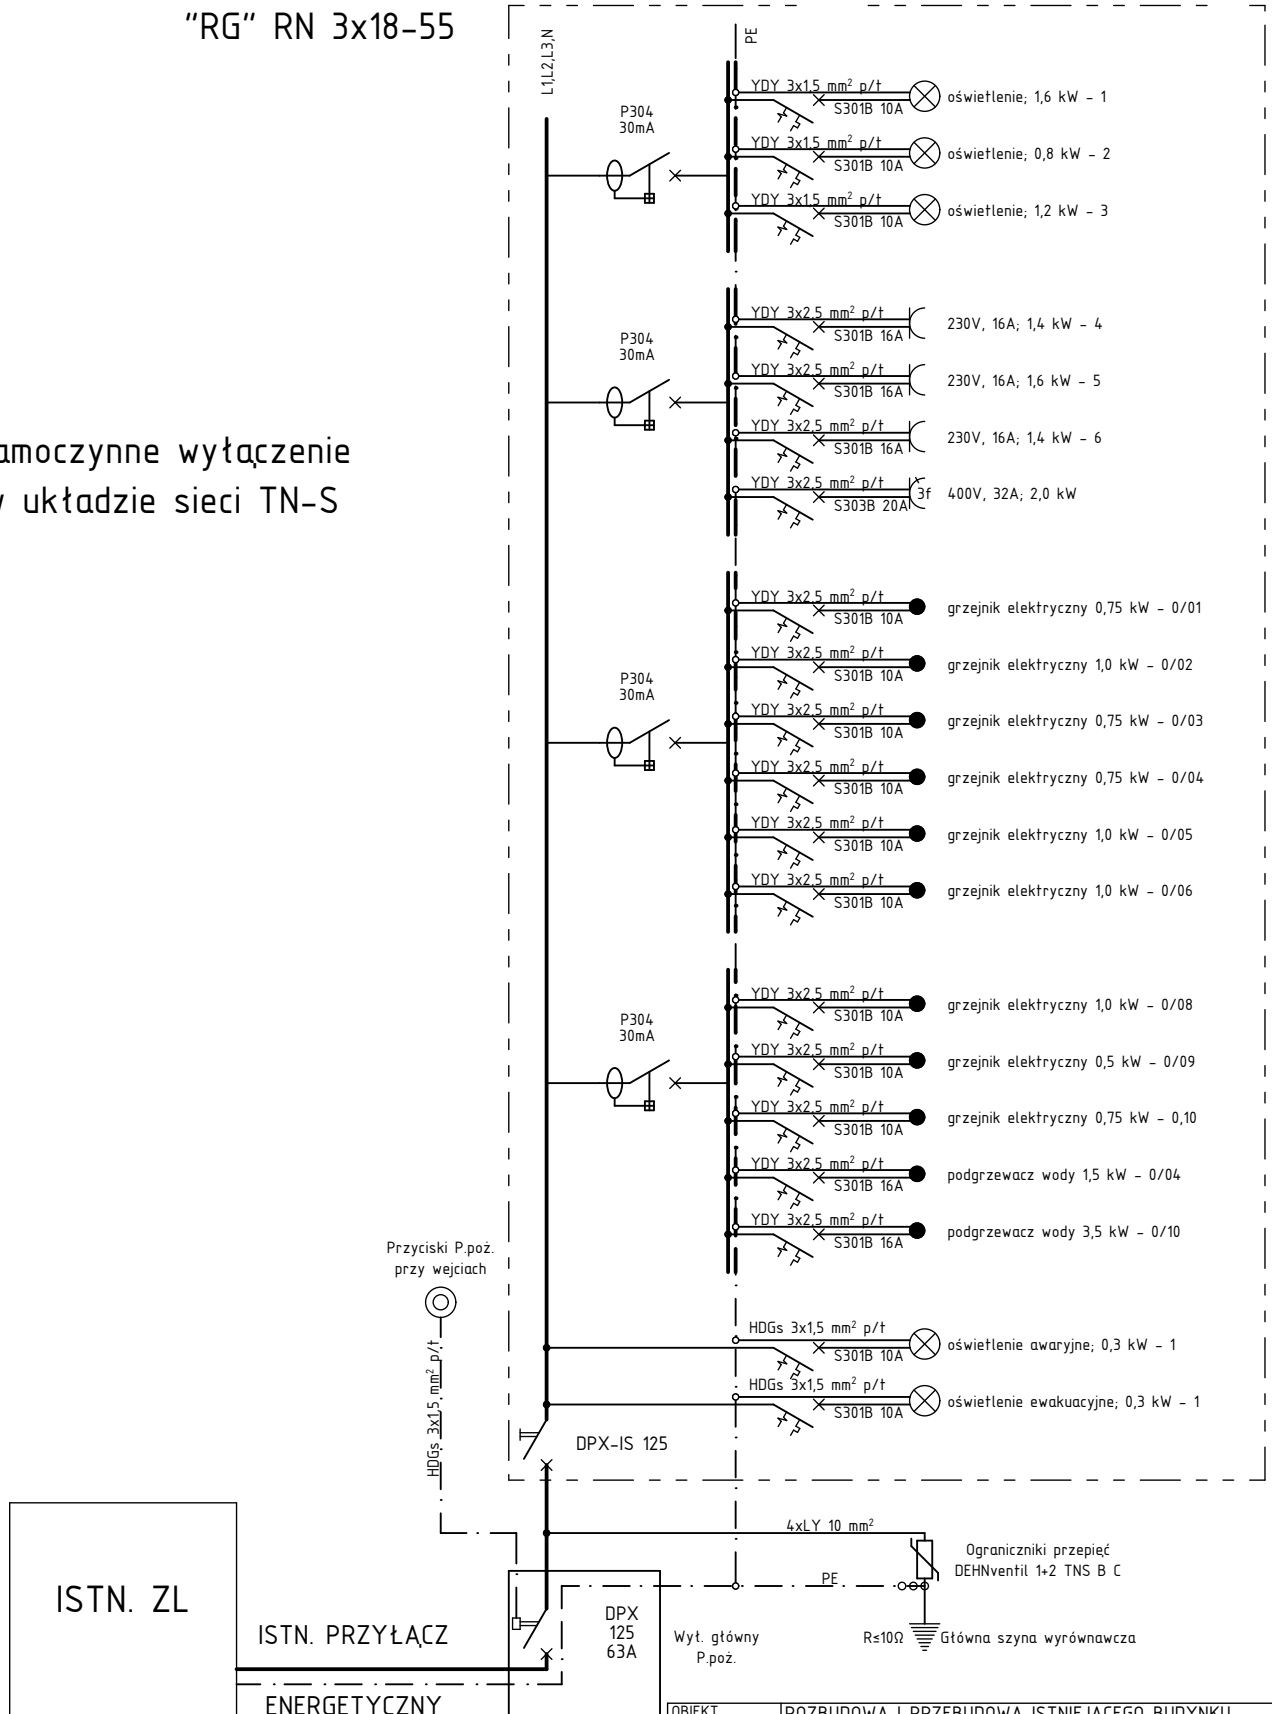

## UWAGI:

- Wymiana istniejącej tablicy rozdzielczej.
- Obwód oświetlenia nr 3 - oświetlenie zewnętrzne wiat.
- Włącznik nr 3a - oświetlenie istniejącej wiaty (3 lampy 19W IP44).
- Włącznik nr 3b, 3c - oświetlenie projektowanej wiaty (9 lamp 19W IP44).
- Zasilanie oświetlenia wiat kablem 3x2,5 mm² w rurze ochronnej DVK 50.

OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ			
LOKALIZACJA	JEDN. JAROSŁAW [180404_2], OBR. SUROCHÓW 0009, MAKOWISKO, DZ. NR 35/77, 35/217, 35/31, 35/193			
INWESTOR	URZĄD GMINY JAROSŁAW, GMINA WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSŁAW			
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
NAZWA RYS.	SCHEMAT IDEOWY RG - INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
NR RYS.	E-01	SKALA RYS.		DATA OPRAC.
PROJEKTANT	mgr inż. JAKUB INGLÓT upr. nr PDK/0064/PWOE/14			03.2021
SPRAWDZAJĄCY			mgr inż. LESŁAW NOGA upr. nr 69/99	