


RG

P=60,0 kW; $k_j=0,4$ Pz=24 kW

PWP (przeciwpożarowy wyłącznik prądu)
aparat wykonawczy z sygnalizacją zadziałania
i certyfikatem CNBOP

WG

istn. ZK
(oddzielne opracowanie)

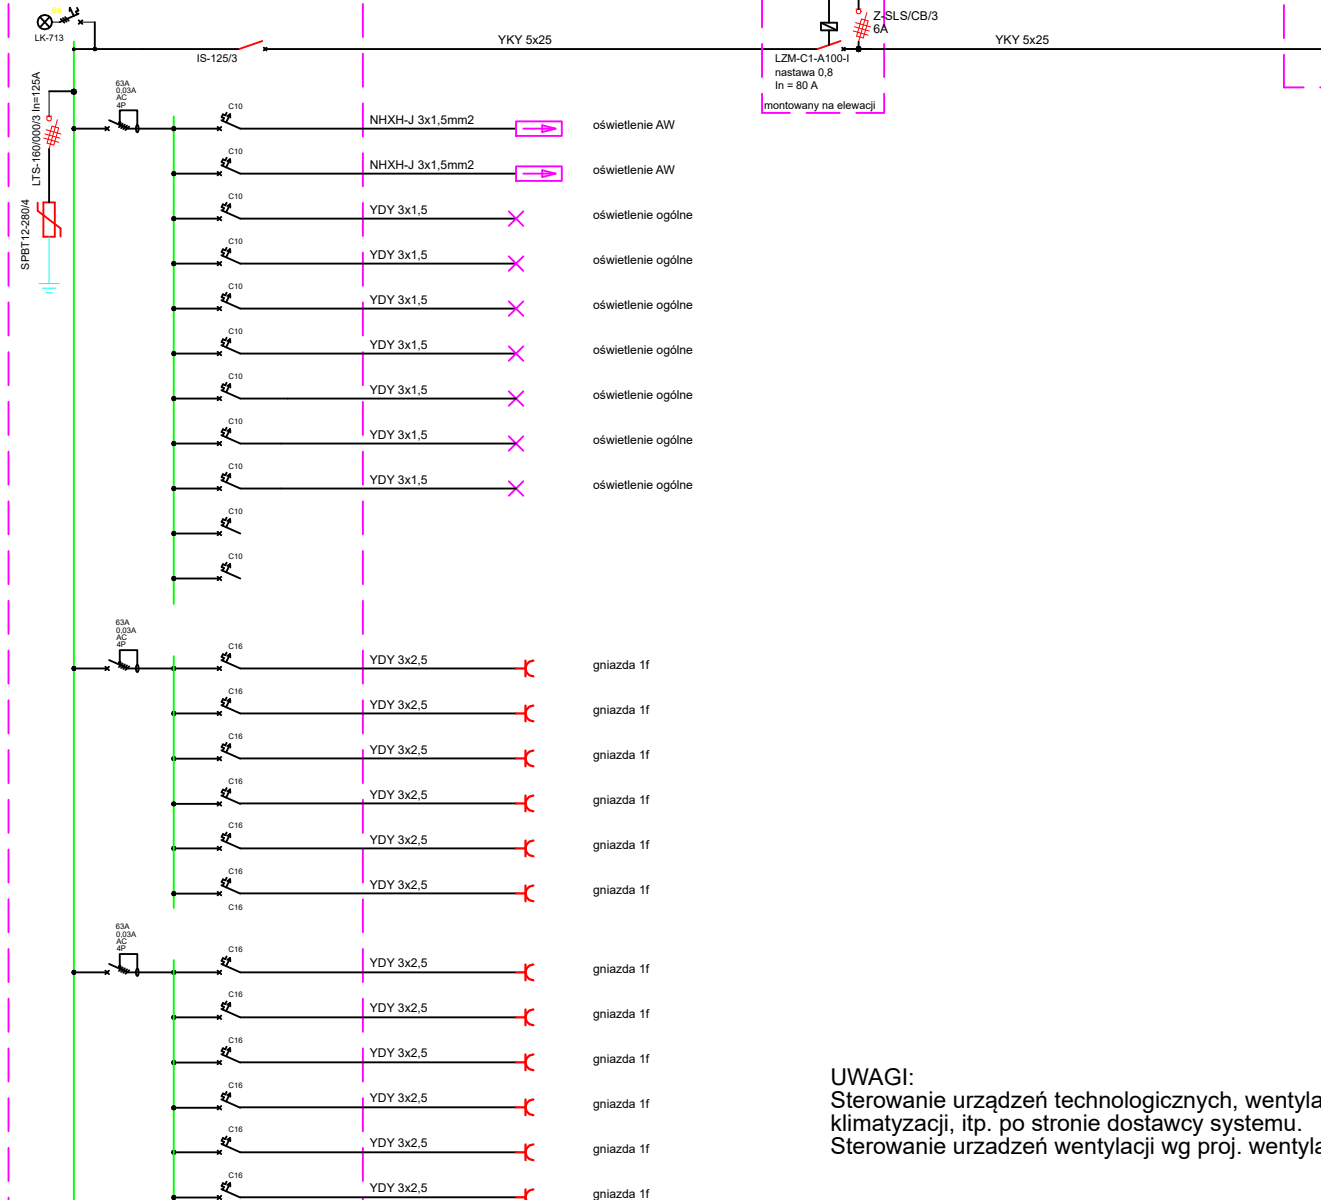

UWAGI:
Sterowanie urządzeń technologicznych, wentylacji,
klimatyzacji, itp. po stronie dostawcy systemu.
Sterowanie urządzeń wentylacji wg proj. wentylacji.

TN-S

Samoczynne wyłączenie zasilania

INWESTOR			
Gmina Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków			
NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA			
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PROSZKOWICACH Proszkowie, gmina Mietków, dz. nr ewid. 355/4 AM-1, obręb Proszkowie			
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	NR UPR.BUDOWLANYCH	PODPIS	
inż. Jakub Mielcarek	341/DOS/13		
ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TEMAT	Schemat rozdziału energii		
DATA	SKALA	NR RYS	NR STR
X 2022	-----	E-3	