



istn. Rnn w stacji 15/0,4kV
ST. Grotniki nr 40108

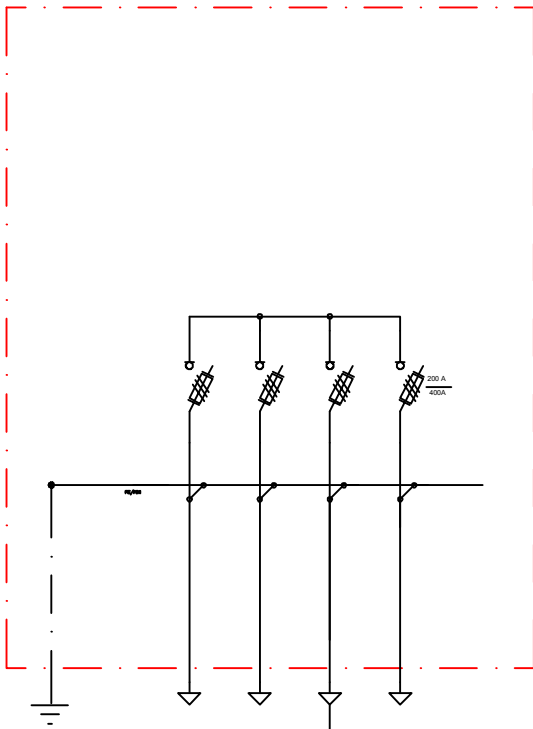


istn. kabel wymienić na YAKY 4x120

istn. ZK
wyminić na ZK+TL

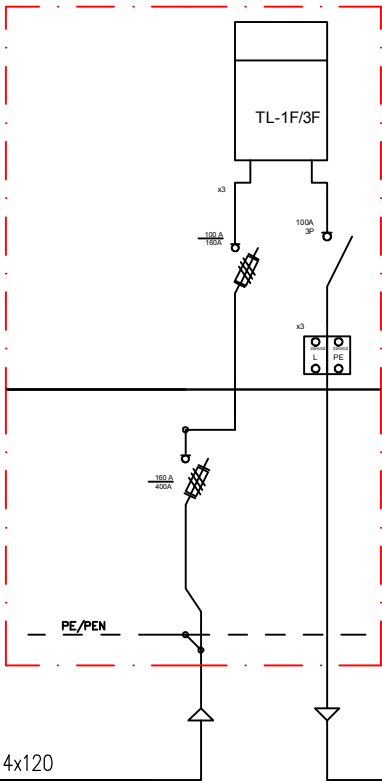

proj. YKY 4x50

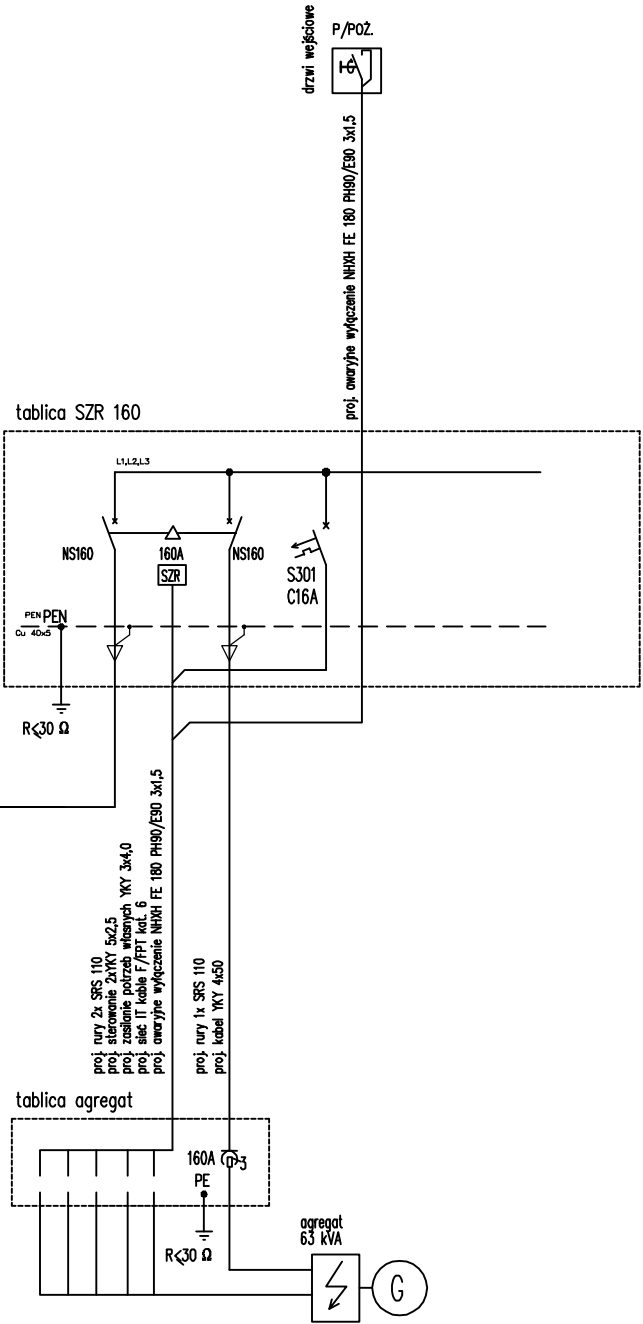

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE
SIECI TN-C-S + WYŁĄCZNIKI
RÓŻNICOWOPRĄDOWE O $I_{\Delta n}=30\text{mA}$

S.W.N. + W.R.P.
TN-C-S

WYKONAWCA:



ul. Staroszkolna 16/28
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR

GMINA ZGIERZ
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz

Obiekt:

Stacja wodociągowa w miejscowości
Grotniki, ul. Lipowa

Treść rysunku:

Schemat zasilania - SZR 160

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	inż. Paweł Michalski	Elektryczna	ABIT-II-7131-40/01	
Sprawdzający	inż. Aleksander Michalski	Elektryczna	KI-II-7342-97/98	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr rysunku:
PA-B	-	07.2021	ochr. środ.	E2