


HALA KRAT

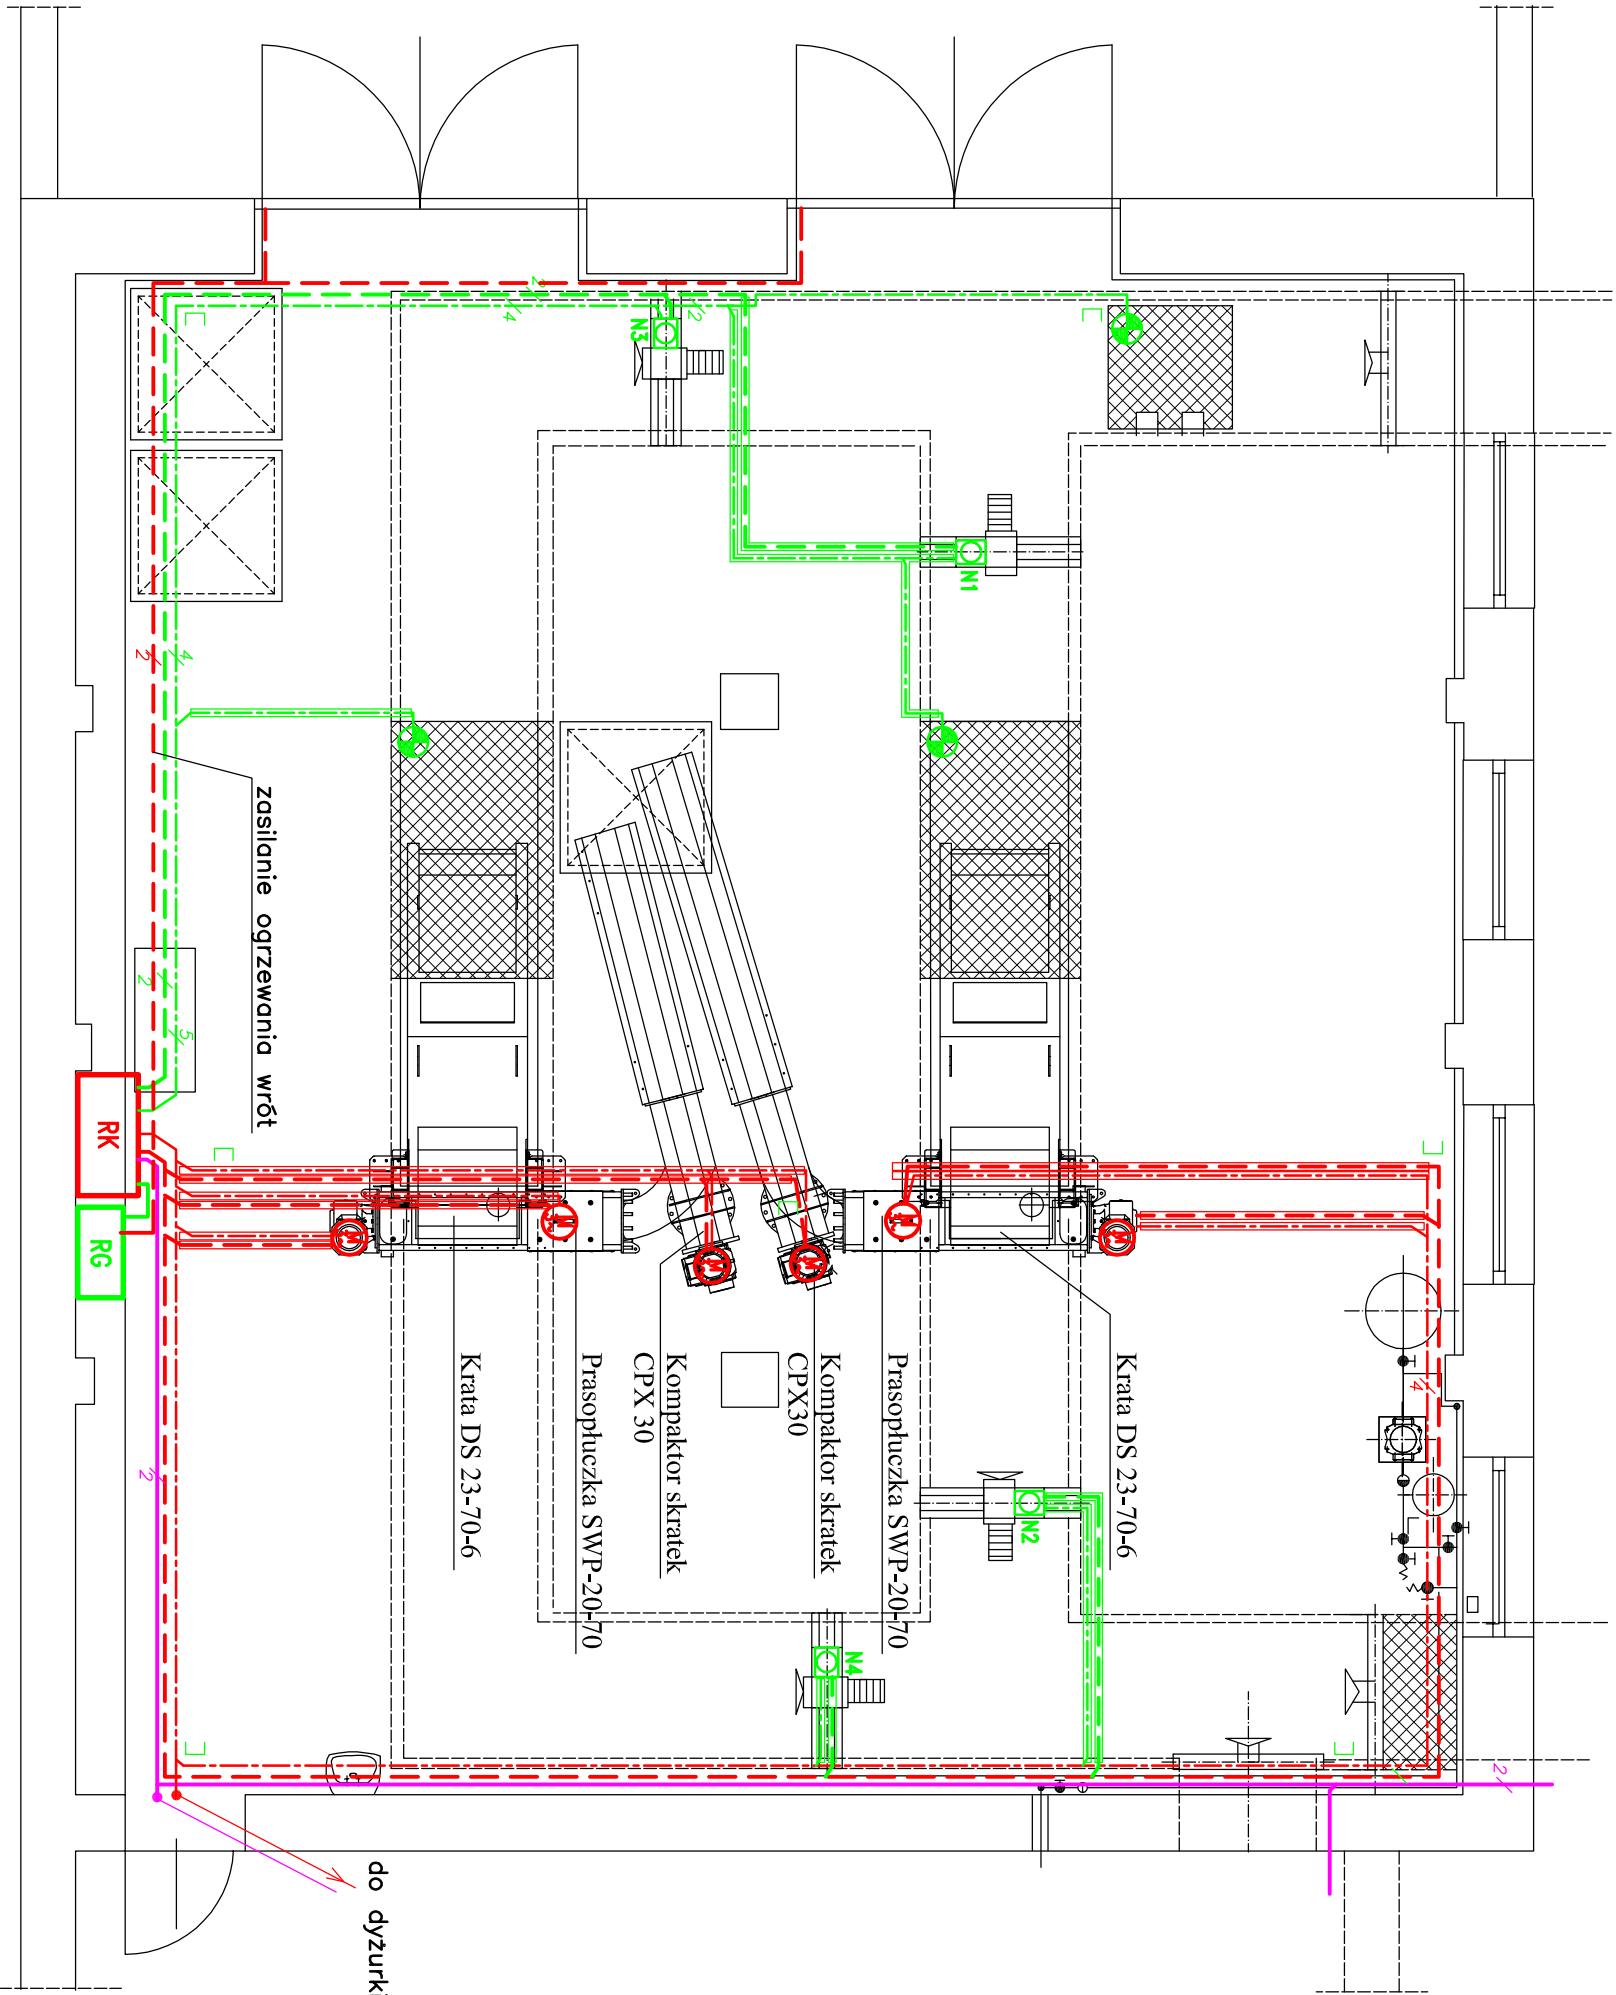

UWAGA
Kolorem zielonym oznaczono przewody i urządzenia istniejące – bez zmian.
Kolorem czerwonym oznaczono przewody projektowane – według DTR producenta
Kolorem fioletowym oznaczono przewody projektowane Profibus
Ułożyć przewody zasilające ogrzewanie nowych wrót. Zasilanie z RK

--- przewody zasilające
--- przewody sterownicze
--- Profibus

ZUPIB Olsztyn				
Treść	Schemat rozdzielnic RZ-obwody główne		Nr rys.	E-4
Obiekt;adres	Pomownia ścieków P-10. Kieźliny gm.Dywiły		Skala	1:50
Projektował	mgr inż. D. Gierszewski			Nr strony
	mgr inż. E. Gierszewski	upraw. nr OL/222/70		
Sprawdził	mgr inż. K.Krzemieniecki	WAM/0110/PWOE/16		