


granica stron na
zaciskach odejściowych szyn
w polu łącznika szyn
w kierunku rozdzielni PWiK

Strona ZEO SA
Sp z o.o.w Olsztynie

Strona ZEO SA
w Olsztynie

Strona ZEO SA
w Olsztynie

Strona PWiK
zaciskach odejściowych szyn
w polu łącznika szyn
w kierunku rozdzielni PWiK

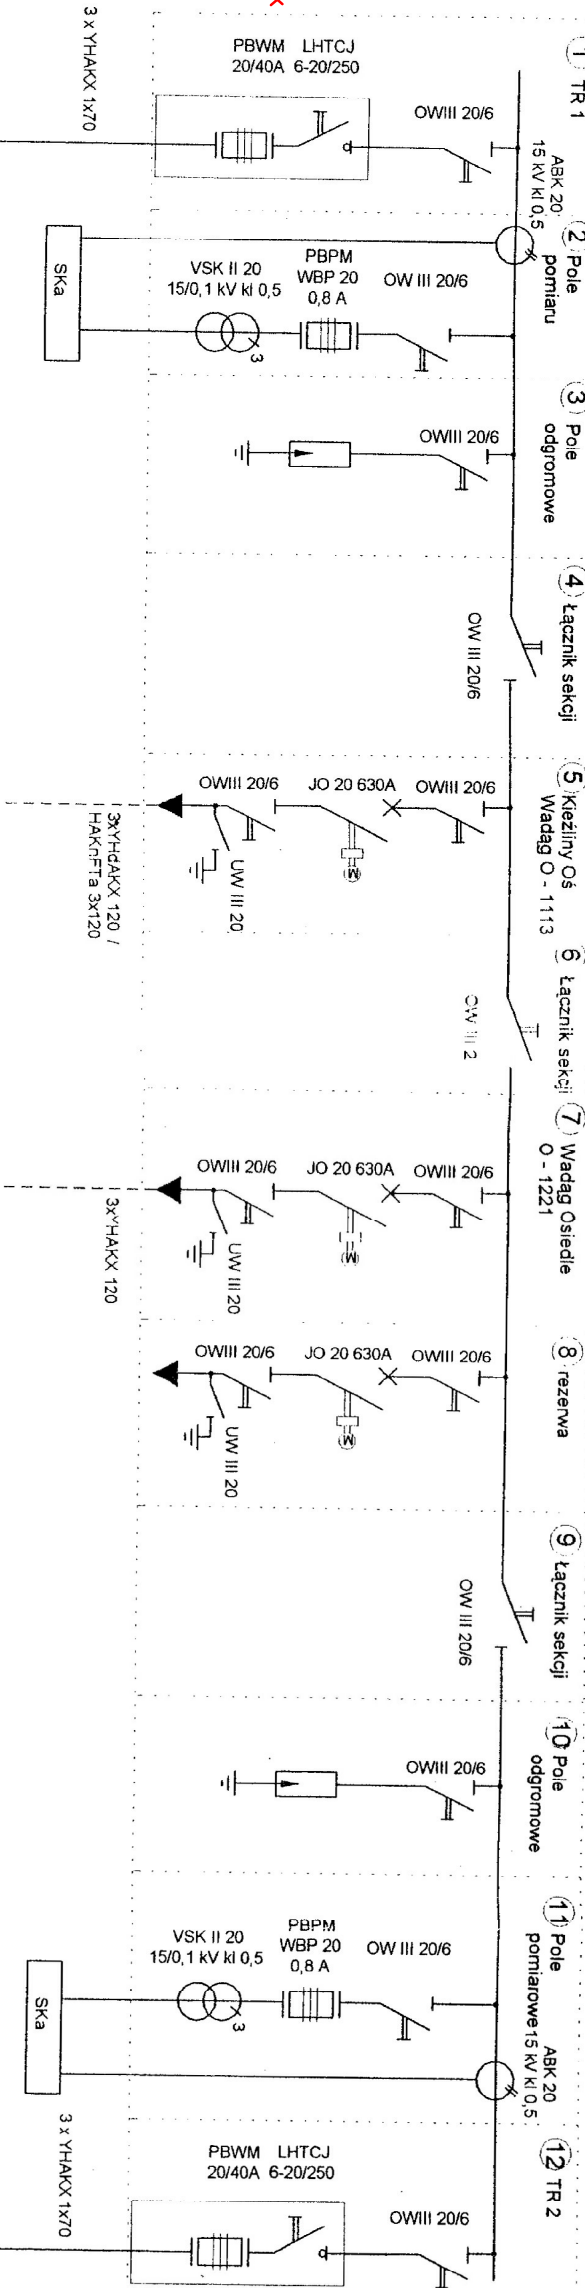

wymienić wyłącznik
na OMB24 ZWAE



wymienić wyłącznik
na OMB24 ZWAE

rozdzielnia w budynku przepompowni

- 1 odbiory
- 2 odbiory
- 3 odbiory
- 4 pole zasilające tr 1
- 5 łącznik szyn
- 6 pole zasilające tr 2
- 7
- 8 odbiory
- 9 odbiory
- 10 odbiory

wymienić podstawę
bezpiecznikową
w polu zasilania RG
wymienić wkładkę na 63A

wymienić podstawę
bezpiecznikową
w polu zasilania
pompy



ZUPIB Olsztyn

Treść		Nr rys.	
Obiekt;adres	Schemat zasilania	Pompownia ścieków P-10. Kieźliny gm.Dywiły	Arkusz E-7
Projektował	mgr inż. D. Gierszewski		1/1
Sprawił	mgr inż. E. Gierszewski	upraw. nr 01/222/70	Nr strony
	mgr inż. K.Krzemieniecki	WAM/0110/PWOE/16	