
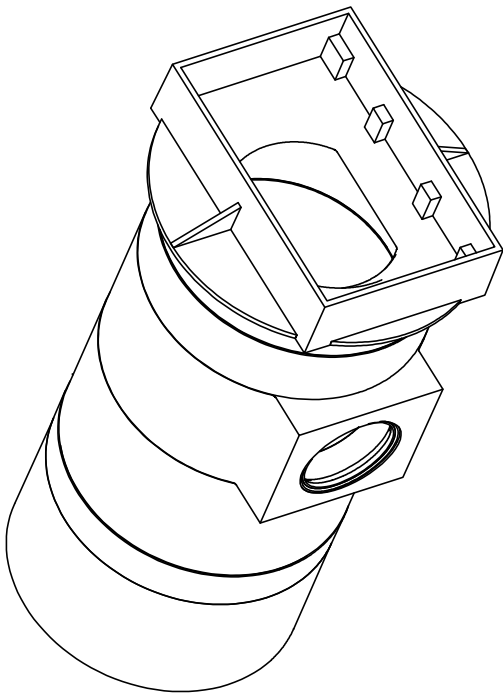


SCHEMAT WPUSTU
ULICZNEGO DN500
SKALA 1:100


WIDOK Z GÓRY WPUSTY ULICZNEGO

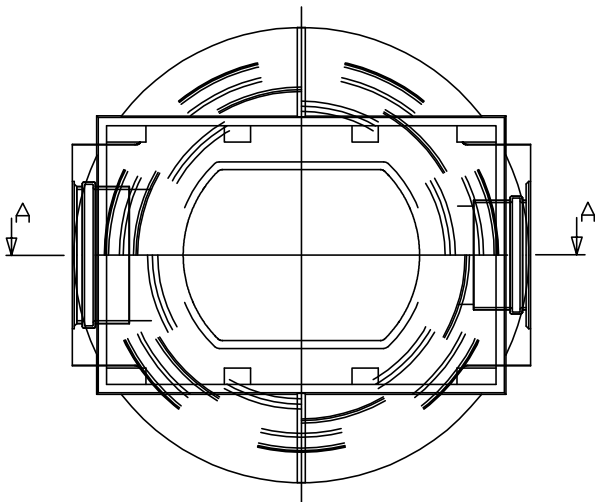

WYMAGANIA DLA WPUSTÓW ULICZNYCH

- BETON KLASY C35/45 (B45)
- NASIĄKLIWOŚĆ NIE WIĘKSZA OD 5%
- SZEROKOŚĆ ROZWARCIA RYS. DO 0,1mm
- WSKAŹNIK w/c NIE WIĘKSZY OD 0,45
- MAX. ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW 1% W STOS. DO MASY CEMENTU
- BETON POWINIEN BYĆ ZWARTY I JEDNORODNY (O PARAMETRACH J.W.) WE WSZYSTKICH ELEMENTACH
- POZOSTAŁE WYWMAGANIA ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736

100;150;200;250;300

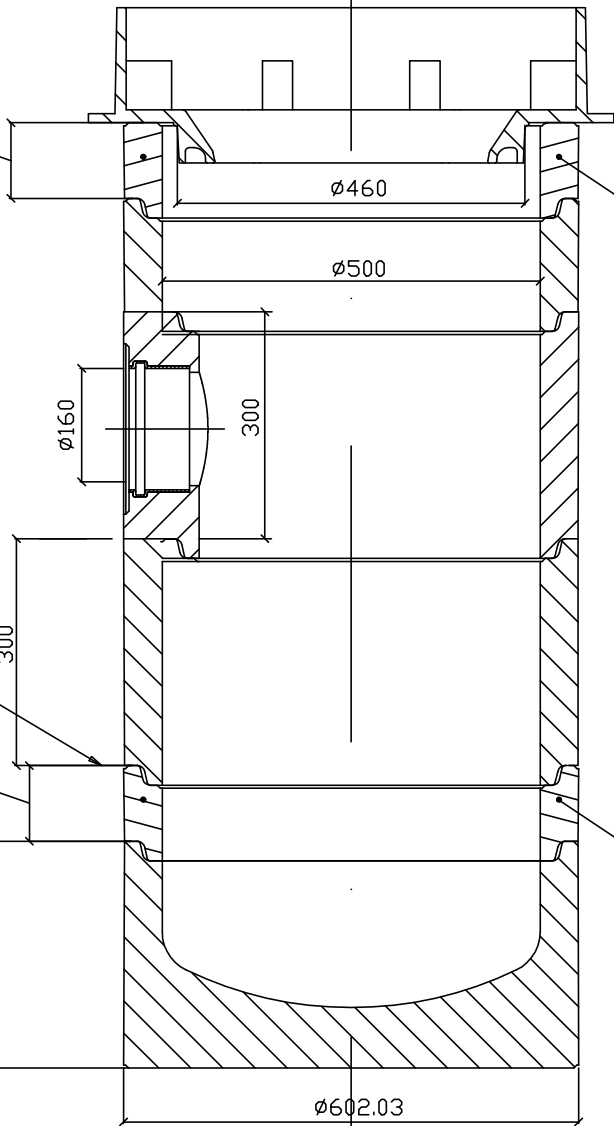


DRUT ZBROJENIOWY
Ø 6 mm

SZCZEGÓŁ A

100;150;200;250;300

DRUT ZBROJENIOWY
Ø 6 mm

SZCZEGÓŁ A

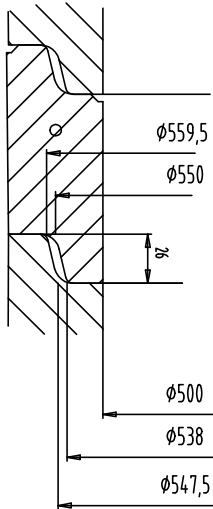



Biuro Obsługi Inwestycji
Daniel Łukiańczyk

WYKONAWCA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl
------------	---

INWESTOR:	GINA GARDEJA 82-520 Gardeja, ul. Kwizyńska 27
-----------	--

TYTUŁ PROJEKTU:	Przebudowa drogi gminnej w Wandowie Obręb Wandowo dz. nr 94, 125/2, 125/3, 125/7, 125/9, 125/10, Gmina Gardeja Obręb Wandowo dz. nr 126/3, 126/4, 126/6, 126/4, 126/8, 126/9, Gmina Gardeja
-----------------	---

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:
inż. Daniel Łukiańczyk	POM/0126/OWOK/06	

NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO
----------------	----------------------------

SKALA:	FAZA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:100	PB	01-10-2021	I-1