
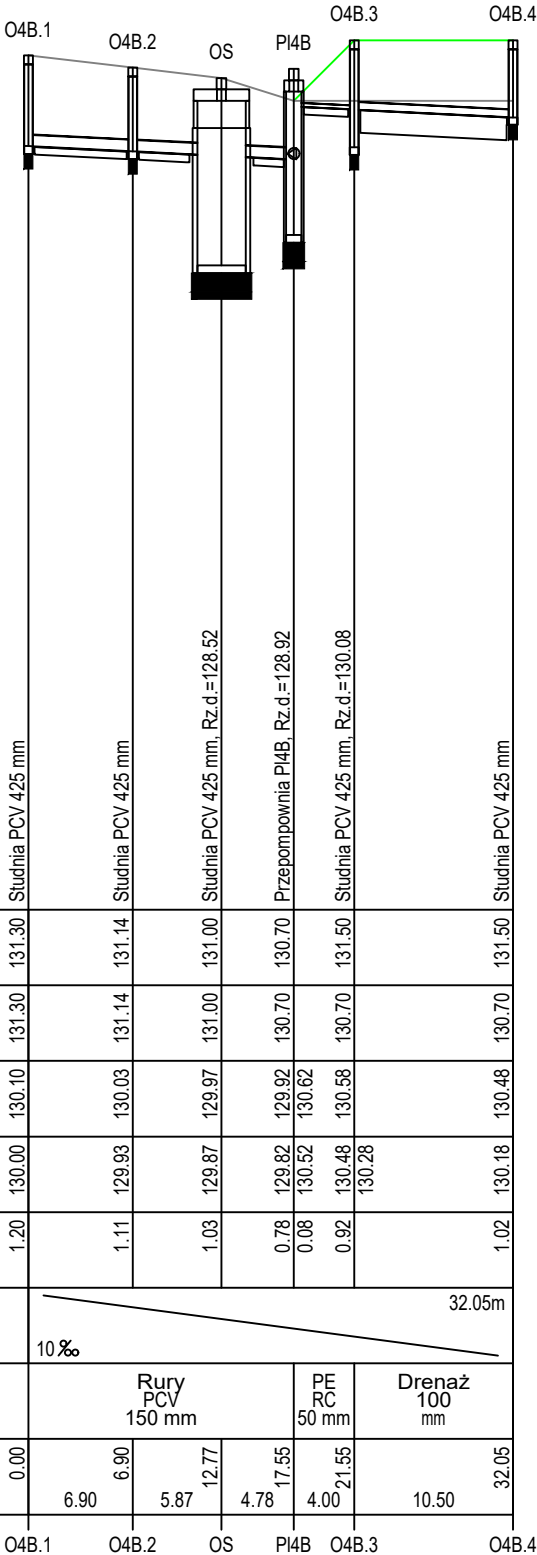



Olszewo 4 B



POZIOM PORÓWNAWCZY		120.00 m n.p.m.	
PROJ. RZĘDNA TERENU		131.30	131.14
RZĘDNA TERENU ISTN.		131.30	131.14
RZĘDNA DNA KANAŁU		130.10	130.03
RZĘDNA DNA WYKOPU		130.00	129.93
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.20	1.11
SPADKI, DŁUGOŚCI		10‰	32.05m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Rury PCV 150 mm	PE RC 50 mm
ODLEGŁOŚCI		0.00	6.90 5.87 12.77 4.78 21.55 32.05
HEKTOMETRY		O4B.1	O4B.2 OS PI4B O4B.3 O4B.4

Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Roman Stańczyk ul. Koszarowa 15, 11-500 Giżycko tel. 501 230 534	
Tytuł opracowania: P.T. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych w miejscowości Olszewo	
Investor: Gmina Mikołajki, ul. Kolejowa t. 11-730 Mikołajki	Rys. nr 4B.2
Objekt: Profil podłużny oczyszczalni Olszewo 4 B	
Projektant: mgr inż. Roman Stańczyk	Skala 1: 100/500
Sprawdzający: mgr inż. Maria Skarżyńska-Stańczyk	upr. nr SUW-17/98
	upr. nr SUW-31/91