


RZUT ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI
ODGROMOWEJ NA DACHU
- do demontażu

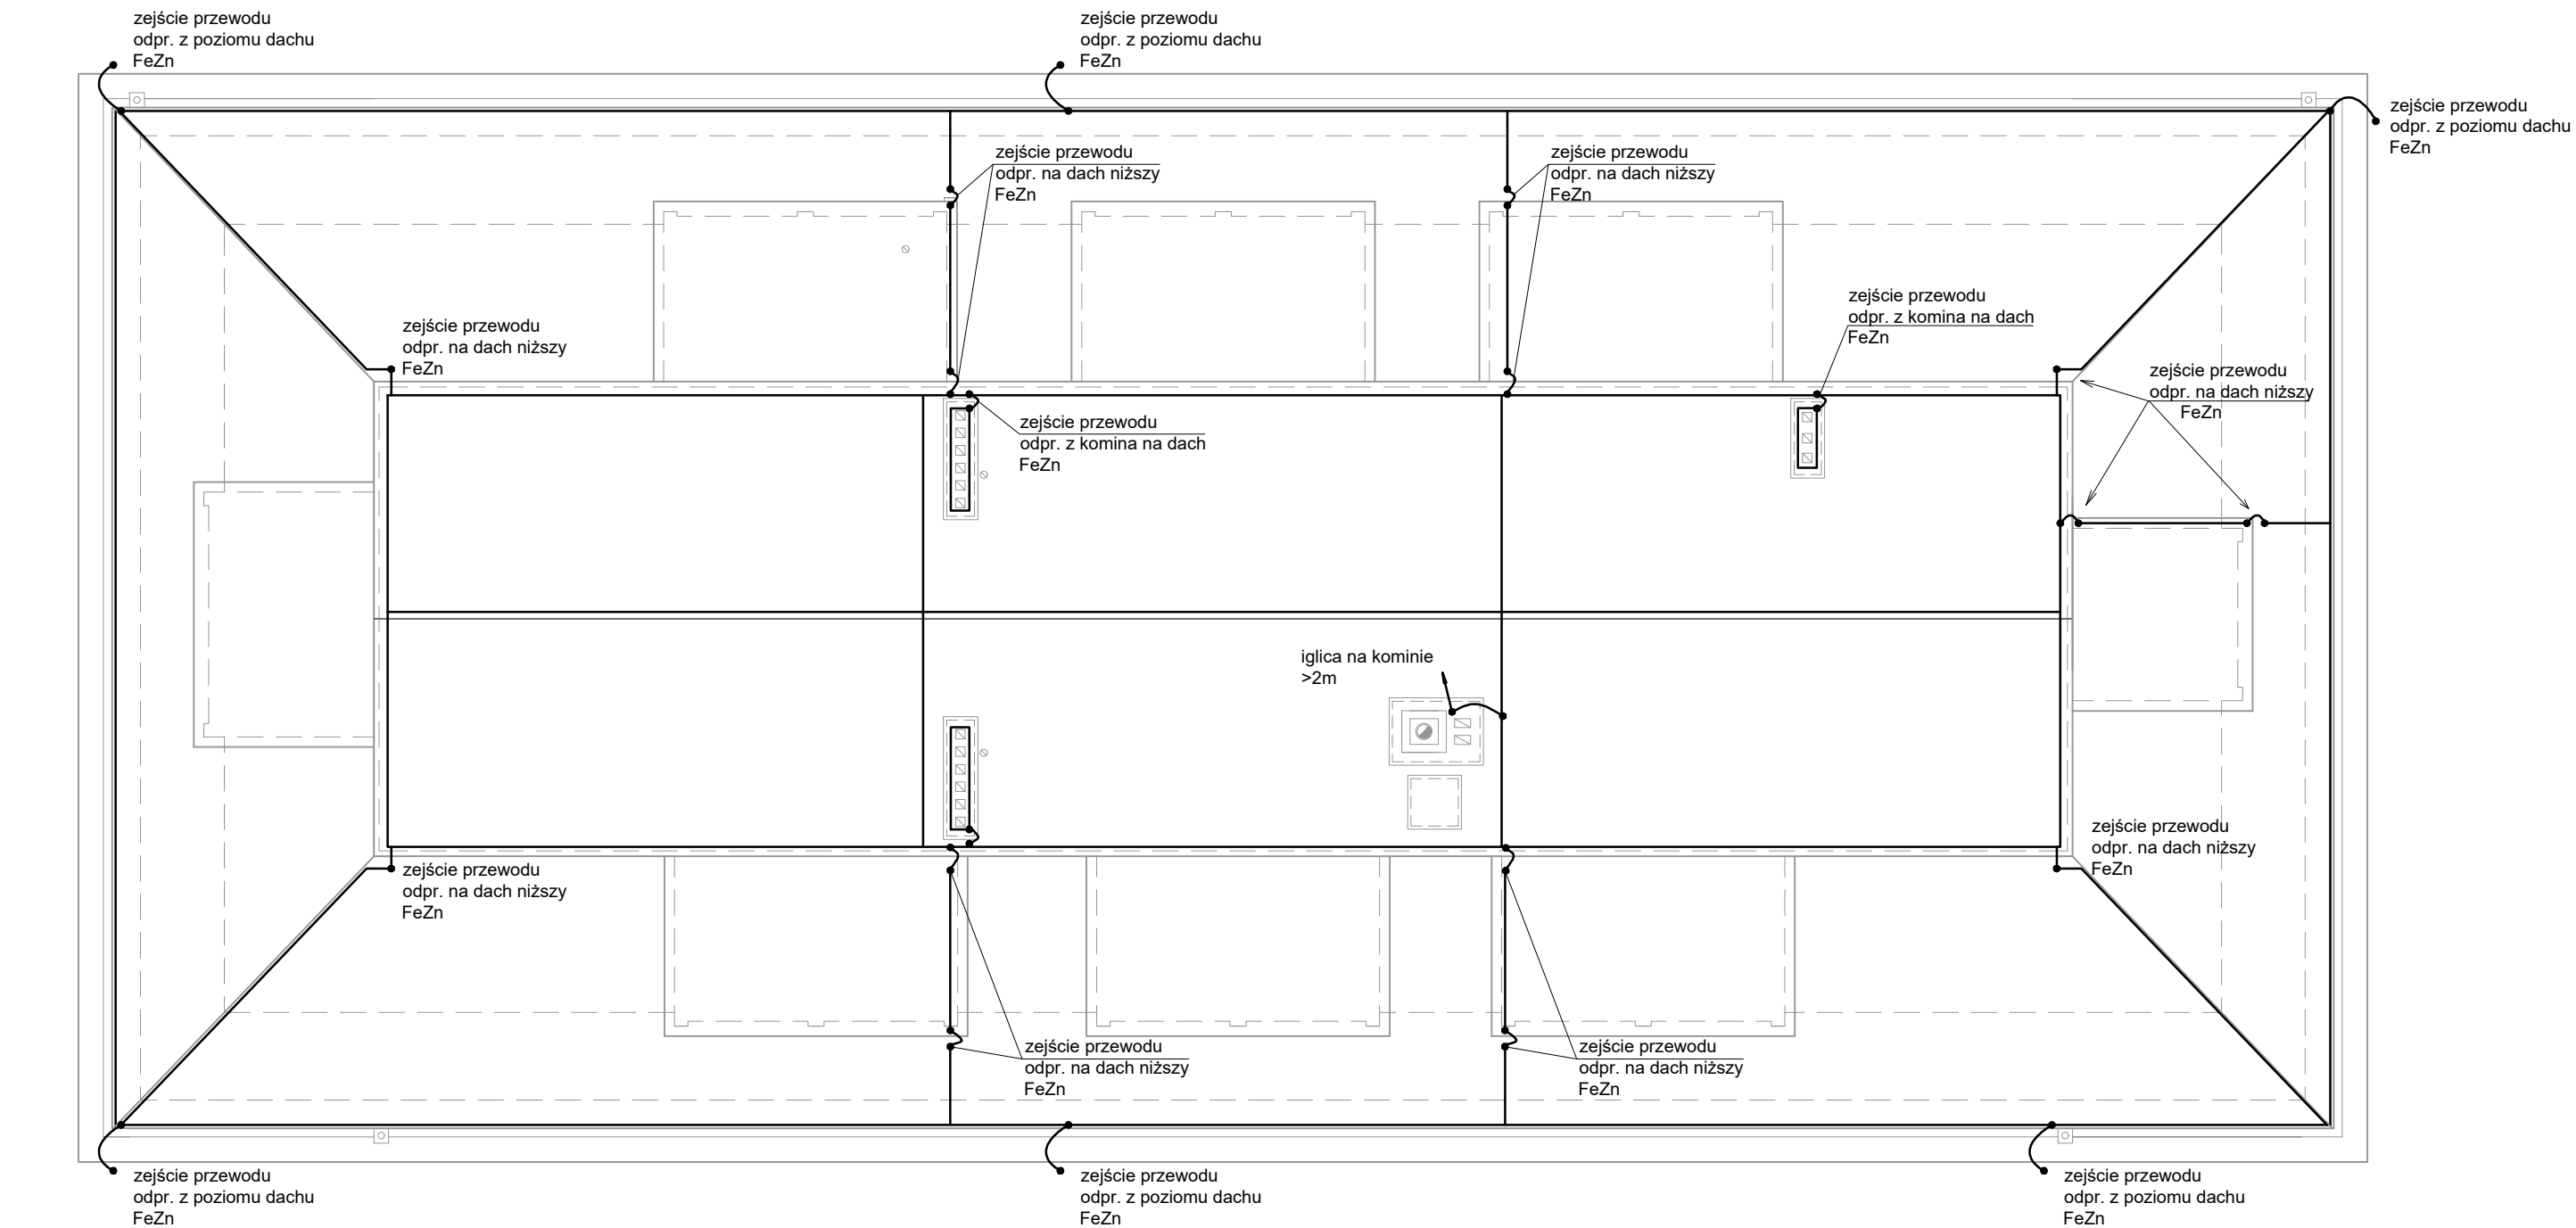

- UWAGI:
- 1. Przewody FeZn Ø8 mocowane na uchwytach metalowych do połączeń dachu.
 - 2. Przewody na dachu i uchwyty oraz iglica na kominie przeznaczone są do demontażu i utylizacji.
 - 3. Przewody odprowadzające przy elewacji do pozostawienia.

TYTUŁ:	PROJEKT TECHNICZNY „Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolności 60 w Konstancynie Łódzkiej” na dz. nr 10, obr. K-11, Konstancyn Łódzki		
INWESTOR:	Centrum Sportu i Rekreacji 95-050 Konstancyn Łódzki, ul. Kilińskiego 75A	PROJEKTY BUDOWY Adam Adriański	
	RZUT ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ NA DACHU	NR RYS. 1-4	NR OPR.
faza projektu	PROJEKT TECHNICZNY	SKALA	DATA
branża	INWENTARYZACJA	1:100	02.2022
inst. elektr.	mgr inż. Arkadiusz Wielgórski, upr. LOD/3432/PBE/17		