

LEGENDA:

— rurociąg wody zimnej  
- - - rurociąg wody ciepłej  
- - - rurociąg wody cyrkulacyjnej  
- - - doprowadzenie wody do hydrantów

DN 25  
DN 16x2,7  
MT  
- stalowych  
- tworzywowych  
mieszacz termostatyczny  
- zawór odcinający  
- termostatyczny zawór cyrkulacyjny  
- zawór zwrotny  
- zawór kulowy ze spustem

"w1"  
punkt charakterystyczny

HP25  
hydrant pożarowy DN25

PPOŻ

PH 1

PW 1

PH 1

PW 1

zlew



zlew 2 komorowy

umywalka

wc

zmywarka/ piec konwekcyjno parowy/pralka

brodzik

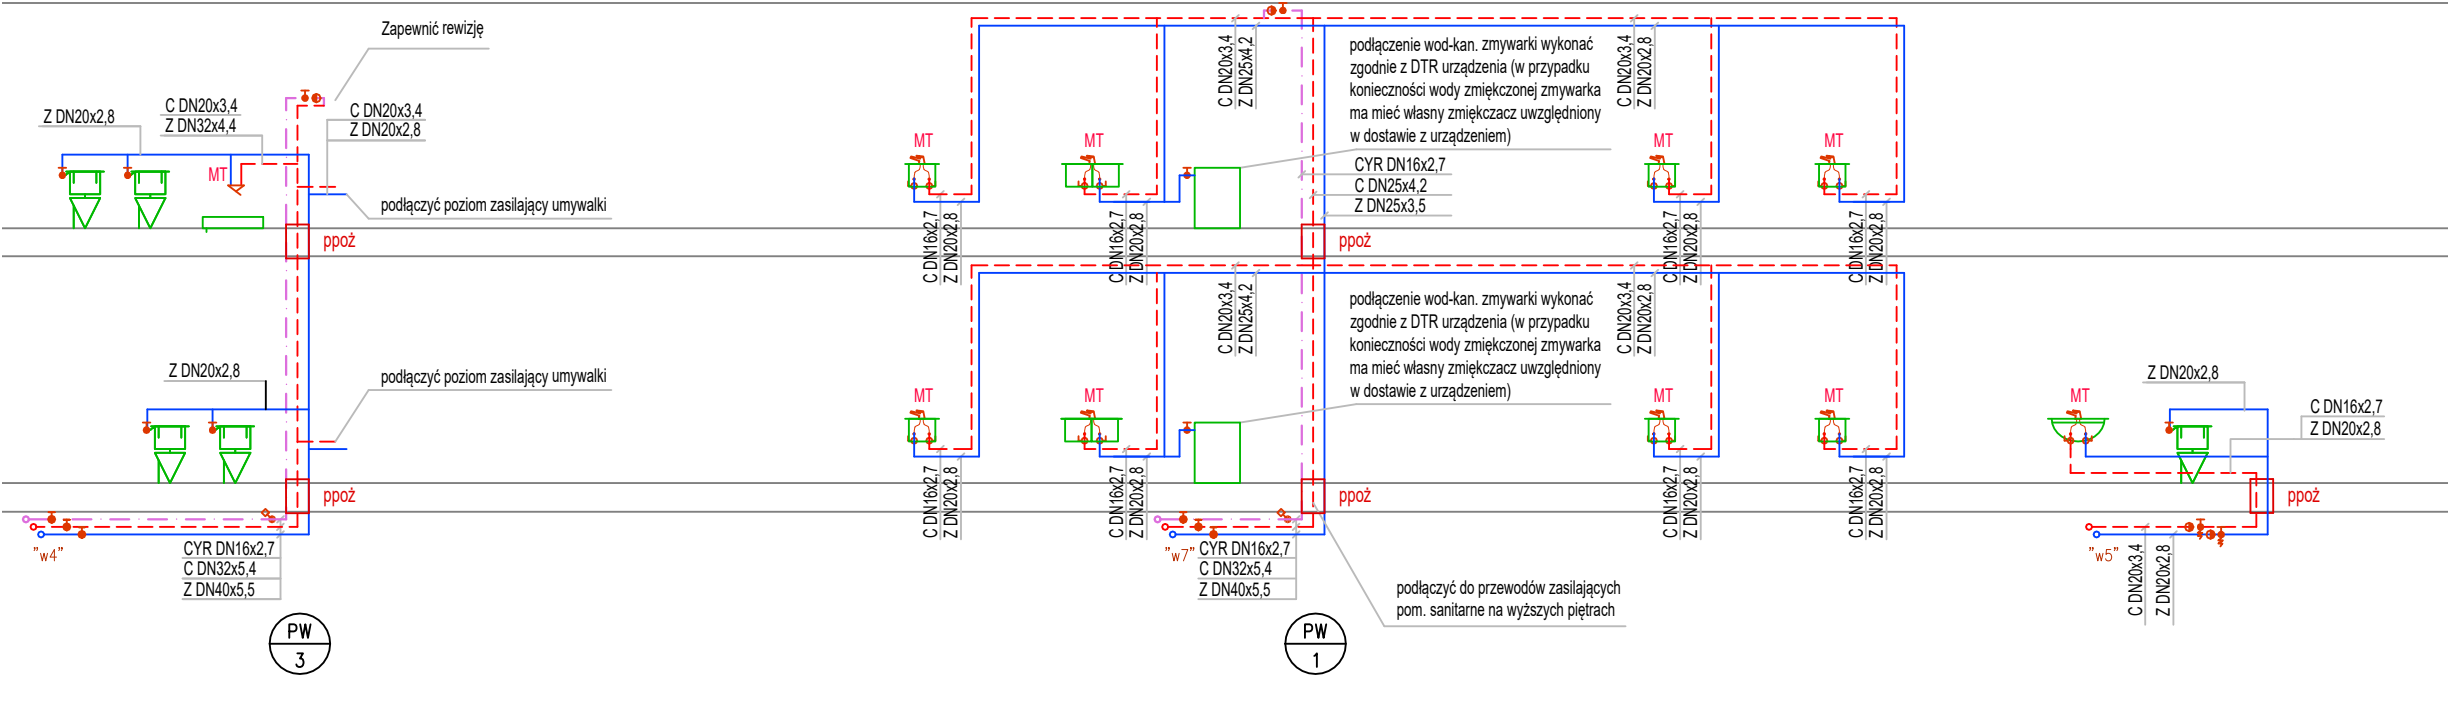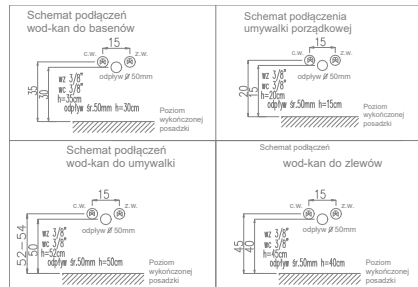

UWAGI:

- WYKONAWCZA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIŹNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
- RYUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPACOWANAMI BRANŻOWYMI.
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
- PRZEWODY I URZĄDZENIA MONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
- WSZELKIE KOLIZJE INSTALACJI ROZWIĄZAĆ NA BUDOWIE.
- PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA POŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ OPORNOŚCI OGNIOWEJ REI WYMAGNĄ DLA TYCH ELEMENTÓW.
- W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUżyć.
- PODEJŚCIA POD PRZYBORY PROWADZIĆ W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH JAKO ZAKRYTE PRZEWODY LUB OBUDOWAĆ.
- PODEJŚCIA WOD.-KAN. DO URZĄDZEŃ WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR URZĄDZEŃ.
- W PIWNICY NA ODEJŚCIU DO PIONÓW ZAMONTOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE. NA CYRKULACJI POD PIONAMI W PIWNICY ZAMONTOWAĆ ZAWORY TERMOSTATYCZNE DN15.

TEMAT	Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garażu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na działce nr ewid. 513/61, obr. Bieruń Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP I		
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bieruń Nowy, przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bieruń		
INWESTOR	Gmina Bieruń, Urząd Miejski ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROGET ANNA MARZEC nip: 864-177-16-98 Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 		
BRANŻA	SANITARNA		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT	mgr inż. Weronika Palasz-Kirsek upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń nr MAP/0432/PWOS/09		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Marcińska upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń nr MAP/0297/PBS/19		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJE WOD.-KAN. ROZWIINIĘCIE INSTALACJI WODY		
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: PT.S.W-4	DATA: 02.2024 r.	STRONA: