










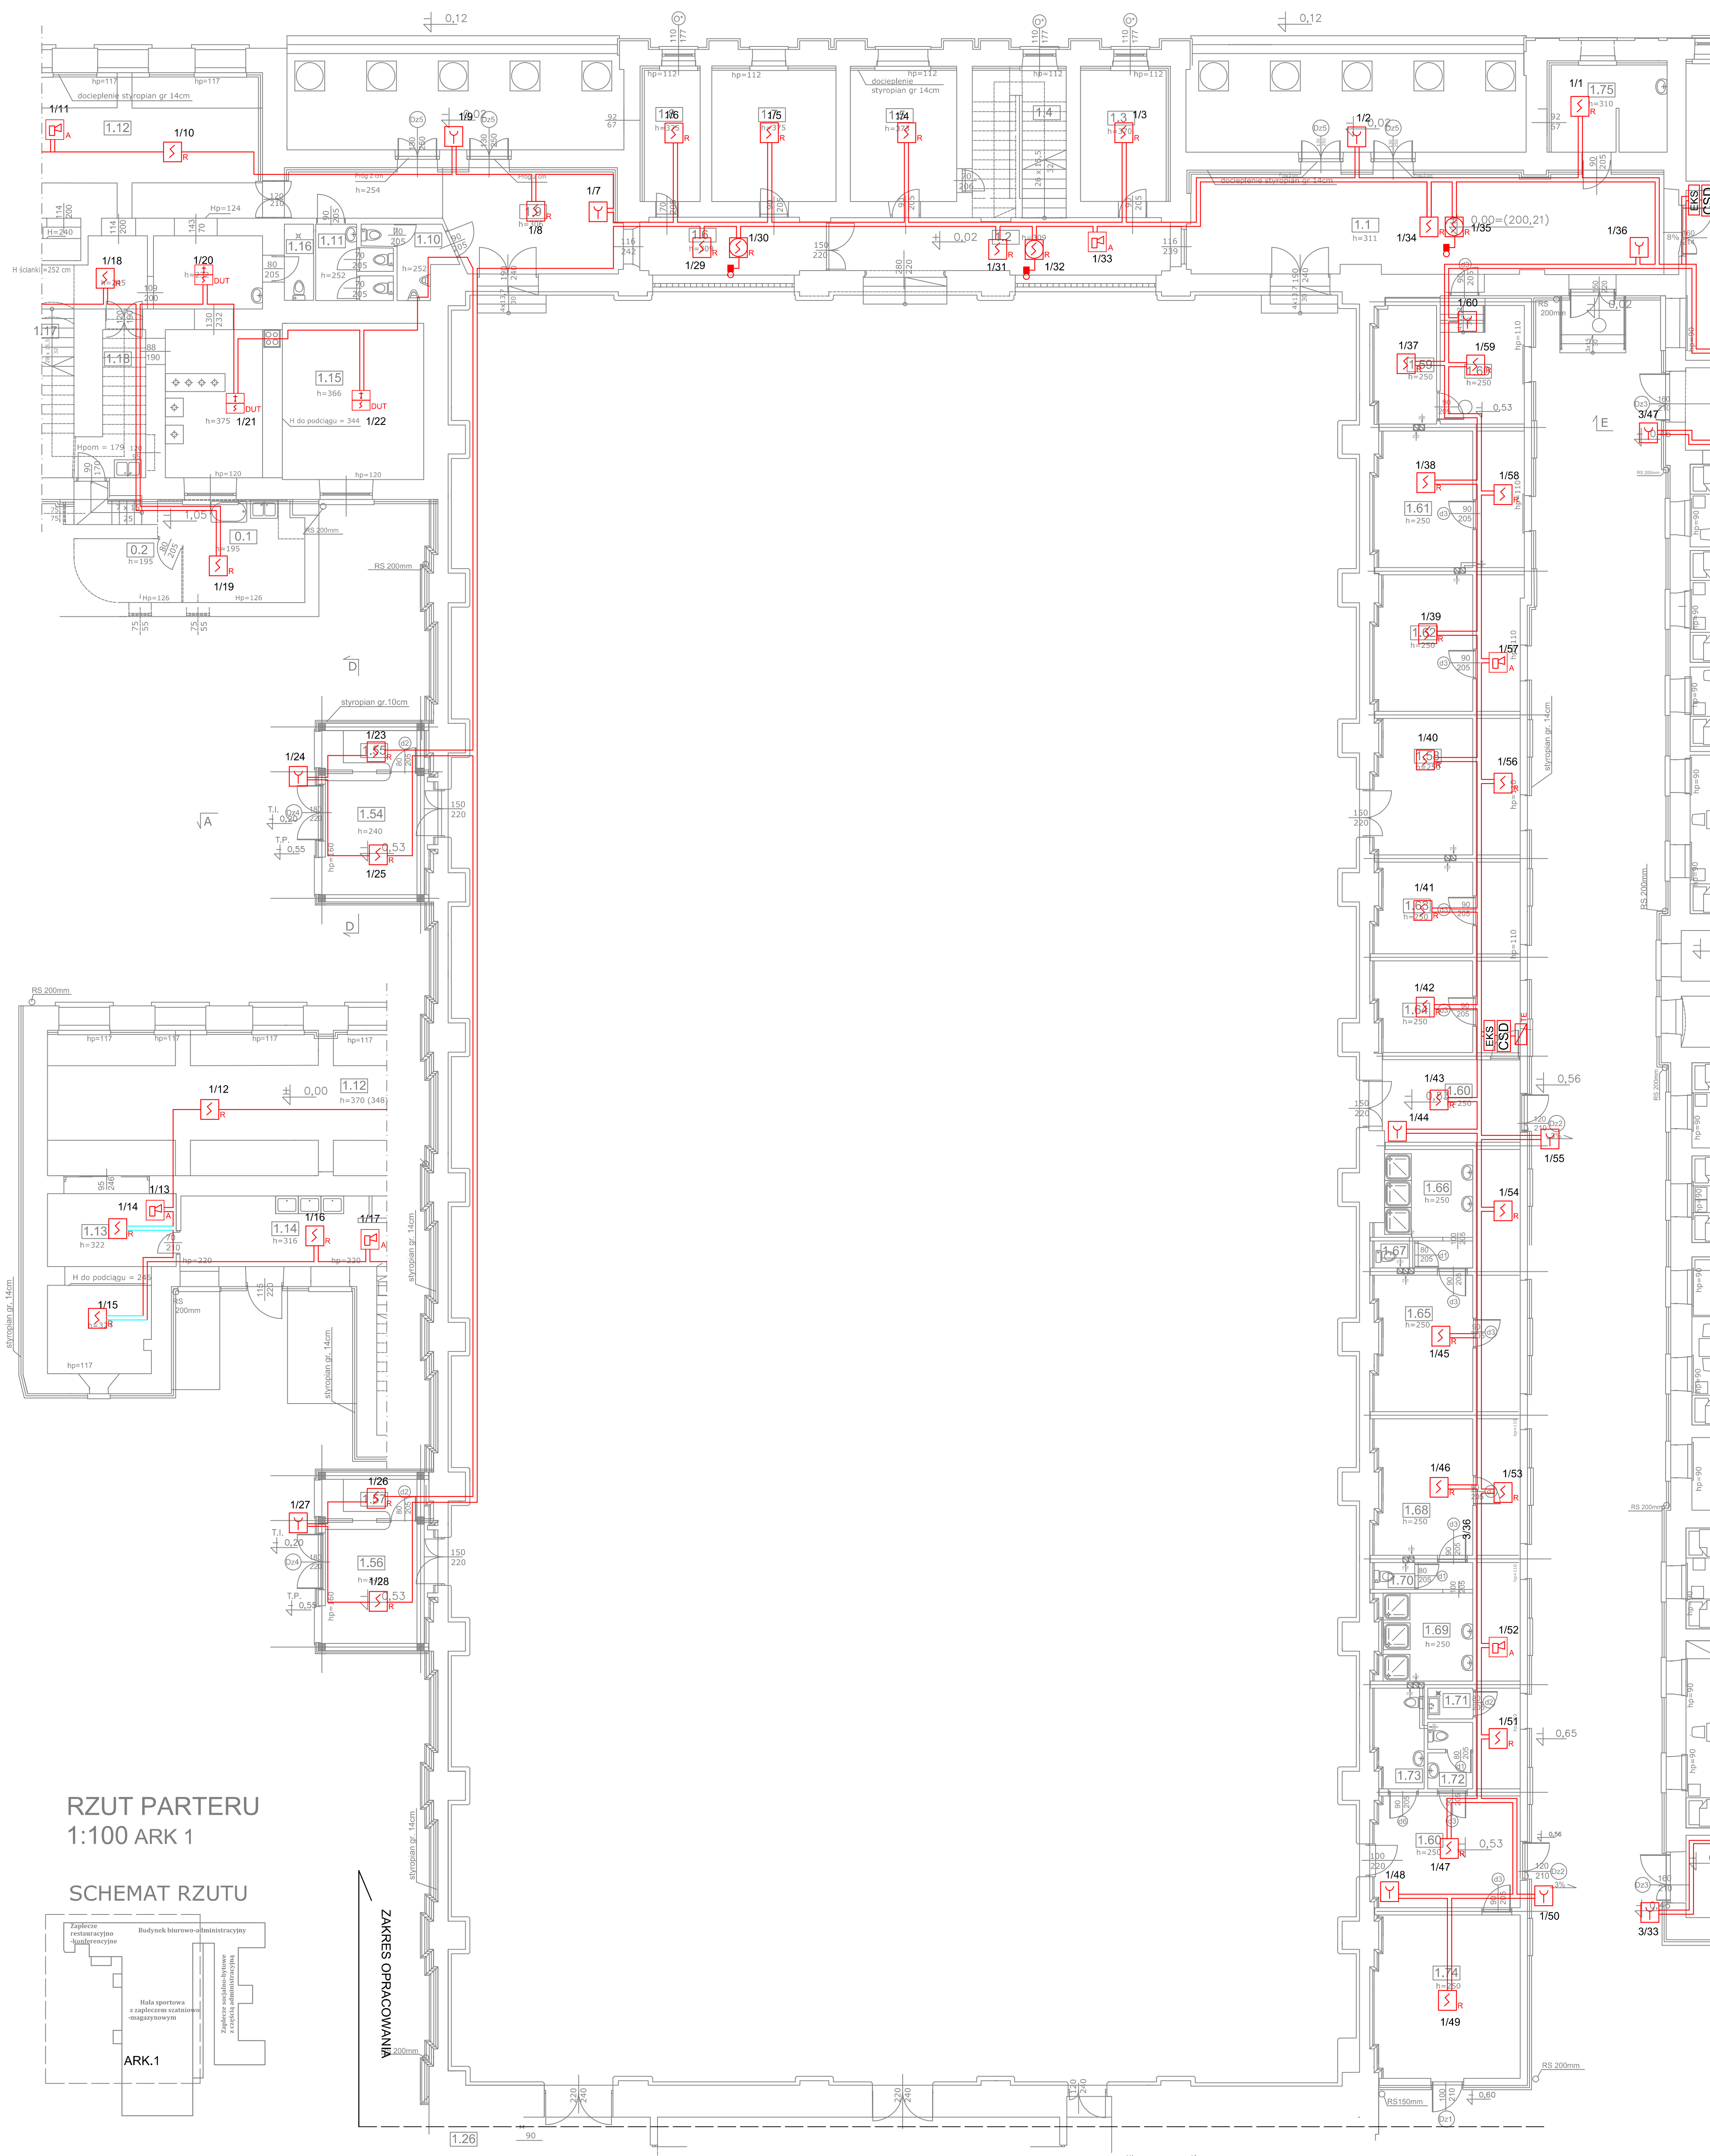



















## PRZEMYSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI



Adres		Przemysław, ul. Michalczyńska 30	
Opis projektu		Plan iniekcji sygnalizacji posadzi partem nr.1-1	
Zakres		1:1.100	
Zamawiający		Sokoł	
Wykonawca		E-20	
Data		11.10.2017	
Lp.		1	
Nazwa		Przebudowa i termomodernizacja POSIR	
Adres		Przemysław, ul. Michalczyńska 30	
Opis projektu		Plan iniekcji sygnalizacji posadzi partem nr.1-1	
Zakres		1:1.100	
Zamawiający		Sokoł	
Wykonawca		E-20	
Data		11.10.2017	
Lp.		1	
Nazwa		Przebudowa i termomodernizacja POSIR	

- |   |  |
|---|--|
|  | przebiegiem czujka alarm DDC-37 7000-DBP-403-DPP-4048    |
|  | opisywanie czujka alarm DDC-35 DCH-404 DCH-404A DCH-404B |
|  | napisywanie i odczytywanie czujka TPR-37-T1P-300         |
|  | umieszczenie czujka alarm DCH-404                        |
|  | diagnostyka czujka objętościowo-temperaturowy DDT-4048   |
|  | wielokrotny czujka objętościowo-temperaturowy DDT-4048   |
|  | wzrosty zadawania  |
|  | regulacja sterowania podwojem                            |
|  | przebieg oddymiania                                      |
|  | przebieg przewietrzania                                  |
|  | sygnalizator aktywny adresowalnym SAH-4001               |
|  | sygnalizator aktywny adresowalnym SAH-4001               |
|  | sygnalizator aktywny adresowalnym SAH-4001               |
|  | SYGNALIZATOR AKTYWNY ADRESOWALNY SAH-4001                |
|  | liniowa czujka dymu najlżejszy DDP-6001                  |
|  | liniowa czujka dymu najlżejszy DDP-6001                  |
|   | liniowa czujka dymu reflektor                            |
|    | opcja czujka dymu mont. nad stropem podkaszczanym        |
|    | centralna sygnalizacja pożaru POLON 4800                 |
|    | centralna oddymiania                                     |
|    | centralna kurtny podłazowej                              |
|    | centralna sterowania strażakami                          |
|    | trybacz elektrycznoprzewodny drzwi 24V                   |
|    | element kontrolno - sterujący EKS-4001                   |
|    | element wielosensoryjny kontrolny EWK-4001               |
|    | napęd drzwi rozsuwnych                                   |
|    | siłownik klasy gromowej                                  |
|    | moduł detekcji gazu                                      |
|    | zasilacz certyfikowany 24V                               |