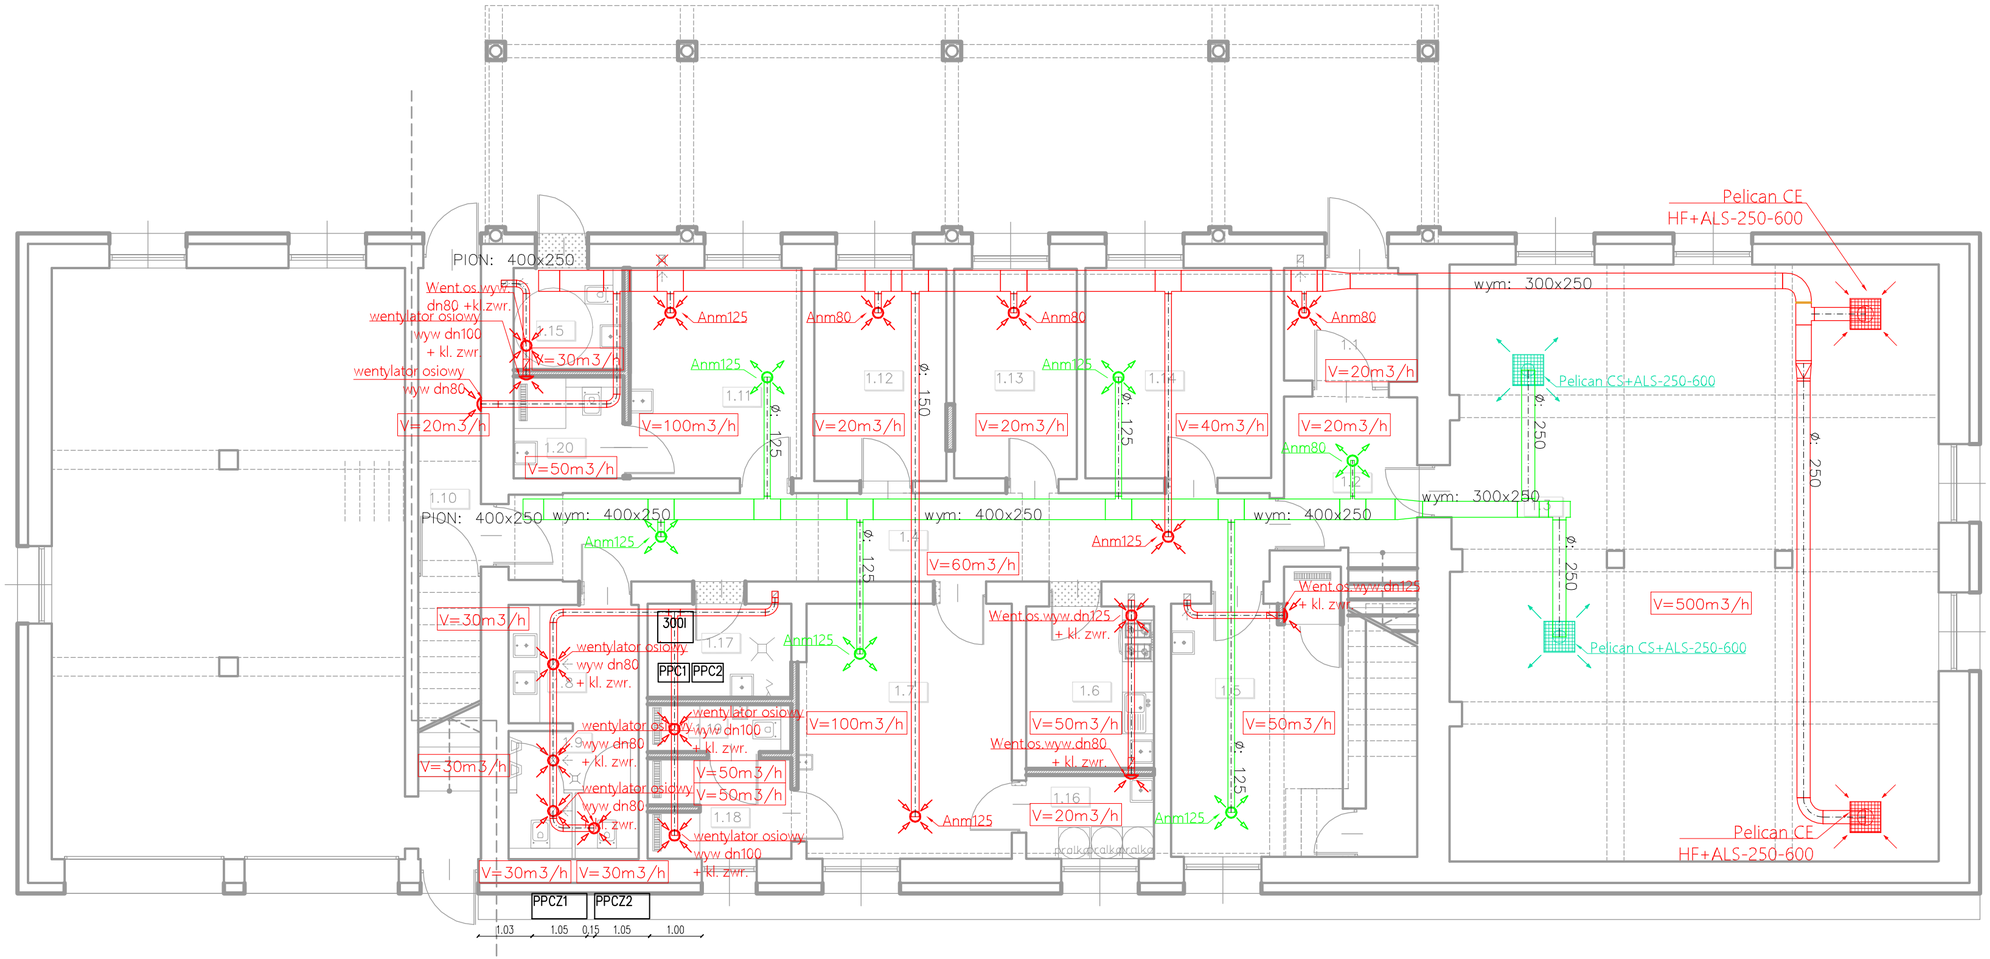

LEGENDA

- przewody wentylacyjne nawiewne
- przewody wentylacyjne wywiewne
- anemostat nawiewny
- anemostat wywiewny

UWAGA

Wentylatory wyciągowe w łazienkach, kuchni oraz pralni montowane w zestawie z klapą zwrotną

Kwadratowe wywiewniki i nawiewniki sufitowe należy montować w zestawie ze skrzynką rozprężną.

Przewody wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitowej.

Czerpnie oraz wyrzutnie zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi oraz negatywnym działaniem wiatru.

Przejścia instalacyjne przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej elementu oddzielenia.

Rozpatrywać z pozostałymi projektami branżowymi.

MANO

TARNÓW, ul. Legionów 18/4 tel. 607 106 166
e-mail: biuro@manoarchitekci.pl

CIĘŻKOWICE, ul. Tysiąclecia 10, tel. 792 641 175
e-mail: ciezkowice@manoarchitekci.pl

temat: MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWEGO ORZEŁ DĘBNO

data: 05.2022r.	stadium: PROJEKT BUDOWLANY	branża: S
adres inwestycji: DZIAŁKA NR 660/4 WOLA DĘBIŃSKA GM. DĘBNO	rysunek: RZUT PARTERU INSTALACJA WENT.MECH.	skala: 1:100
projektant: mgr inż. Marlena Bittner UPR. MAP/0296/PBS/15, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis:	nr rys.: S–05
projektant: mgr inż. Kamil Czernecki UPR. MAP/0224/PWOS/14, upr. budowlane do proj. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej	podpis:	