


RZUT PODDASZA
skala 1:100 - v.2

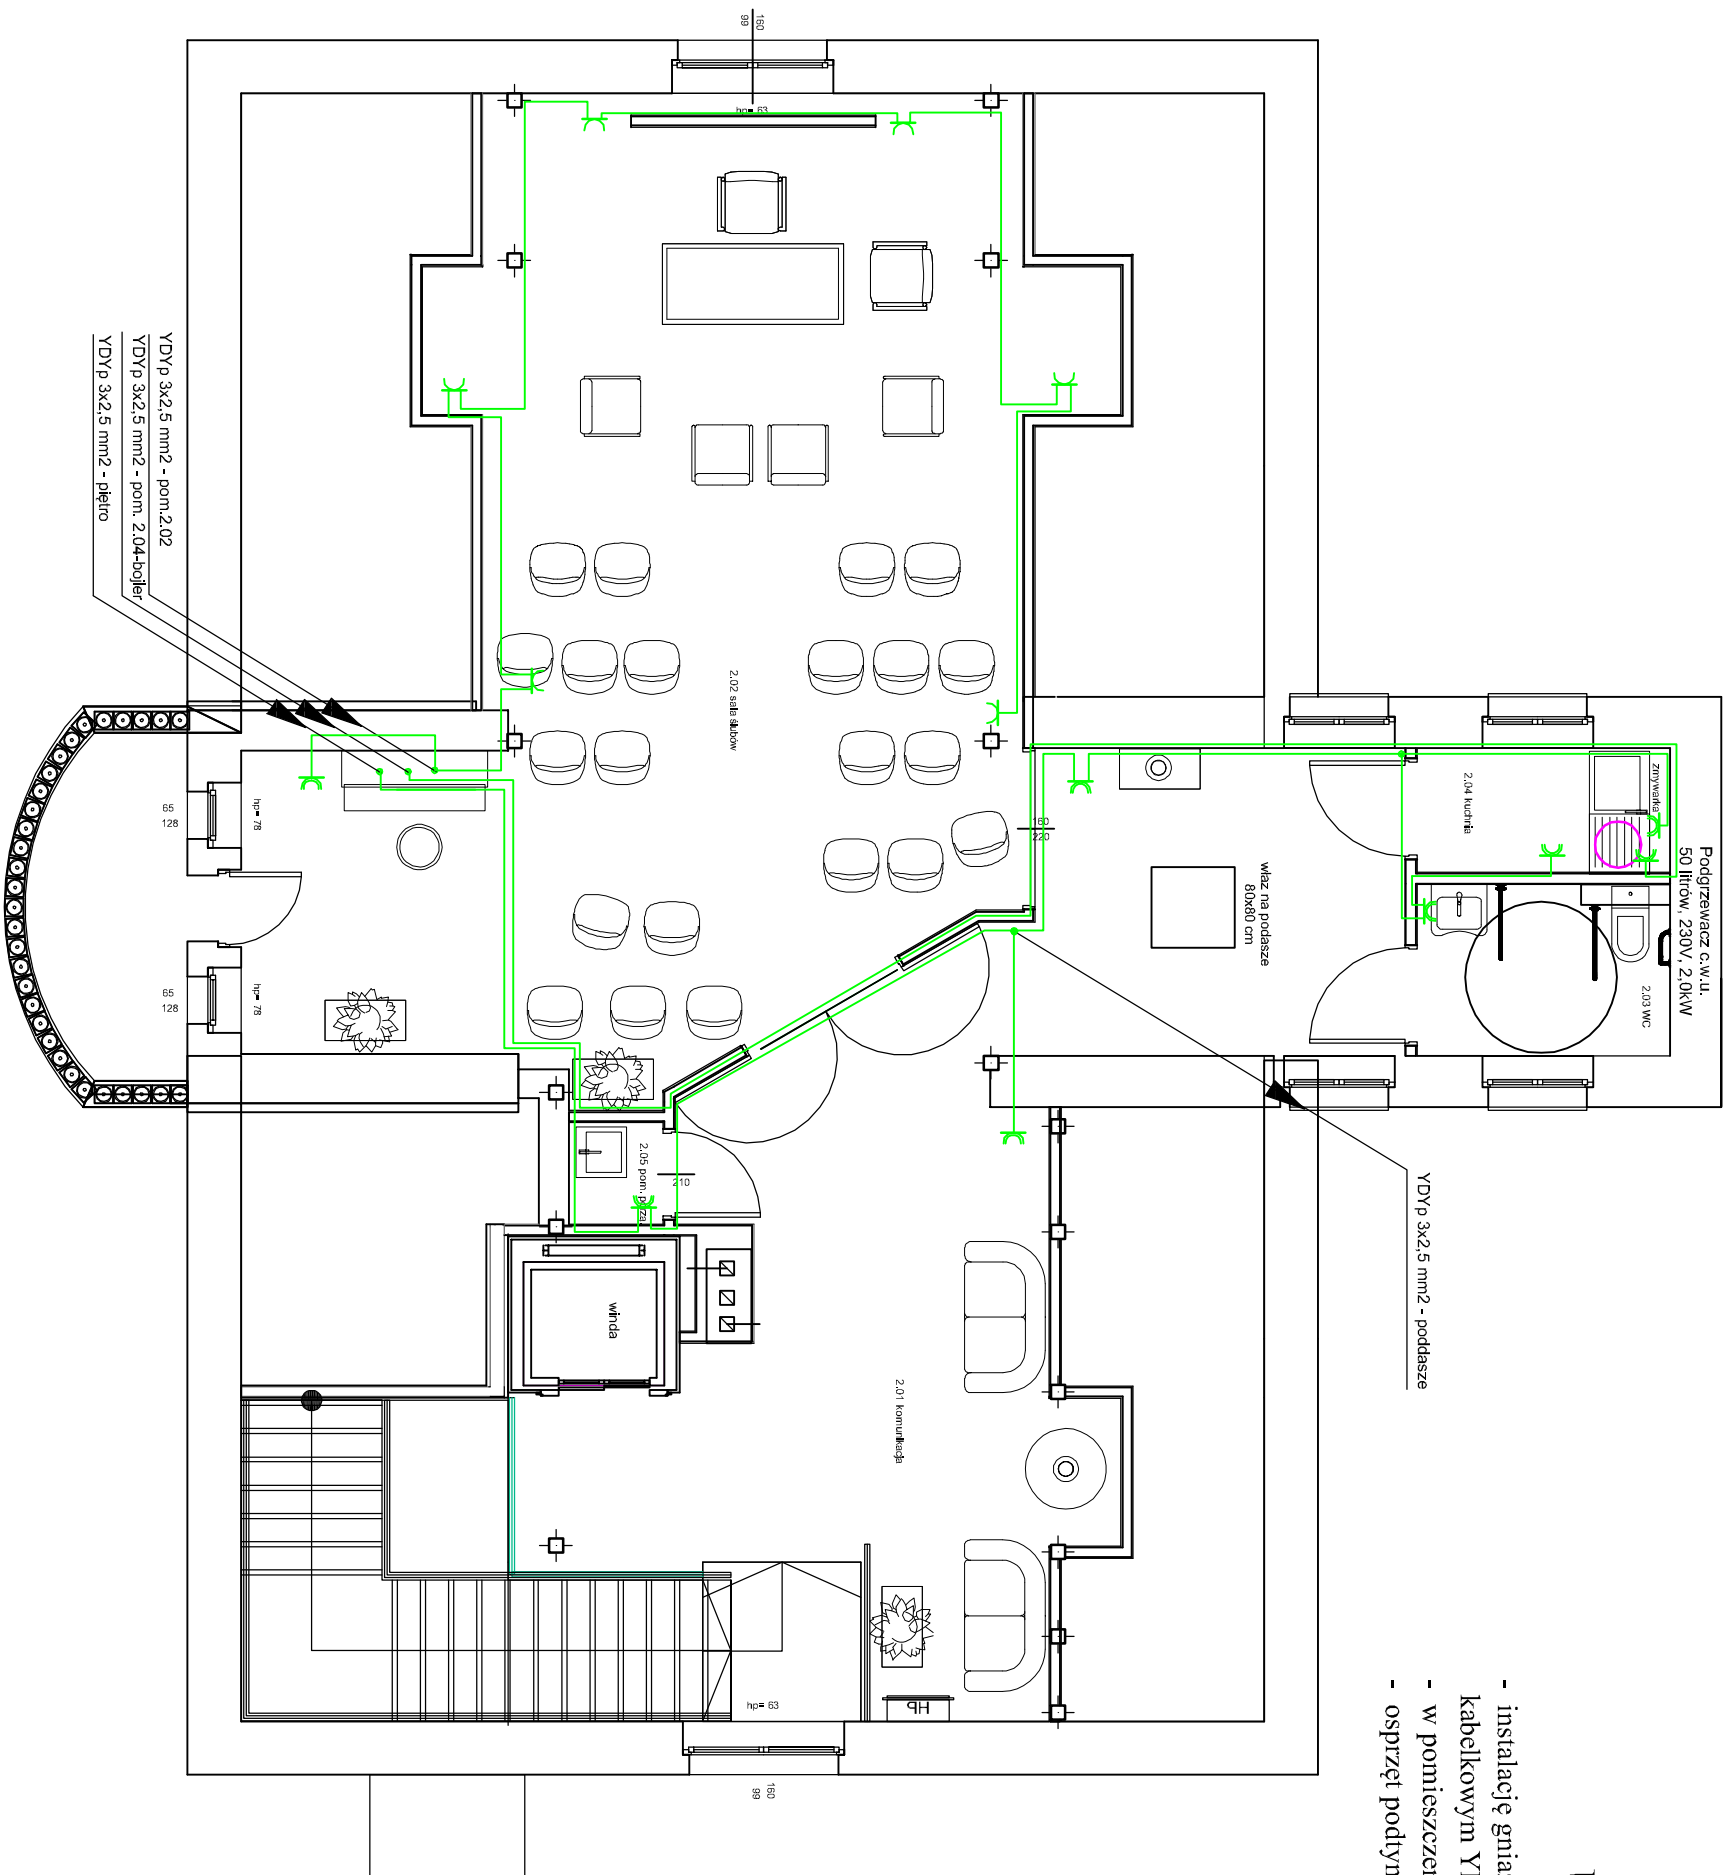

UWAGI - gn. 230V

- instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodem kabelkowym YDYp 3x2,5mm²/750V
- w pomieszczeniach instalację wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm² p/t
- osprzęt podtynkowy w puszkach głębokich, łączenie przewodów w puszkach

LEGENDA

- gn. wtykowie 230V podtylnikowe

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Biuro Obsługi Budownictwa S.C. Konih ul. Górnicza 12/2		
Obiekt	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji państwowej (USC).	
Lokalizacja	ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin dz. nr. 533,2	
Instalacja gniazd wykowych 230V - rzut pięta		
Projektował :	mgr inż. Ryszard Pawlak	U/N 8346/II/71/88 w spec. instalacyjno - inżyniering
Sprawdzili :	mgr inż. Maciej Ławniczak	WK/P0249/POOE/15 w spec. instalacyjno - inżyniering