


RZUT PARTERU  
skala 1:100 - v.2

- ## UWAGI - gn. 230V
- instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodem kabelkowym YDYp 3x2,5mm<sup>2</sup>/750V
  - w pomieszczeniach instalację wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm<sup>2</sup> p/t
  - osprzet podtynkowy w puszkach głębokich , łączenie przewodów w puszkach

## LEGENDA

- gn. wtykowie 230V podtyńkowe szczelne

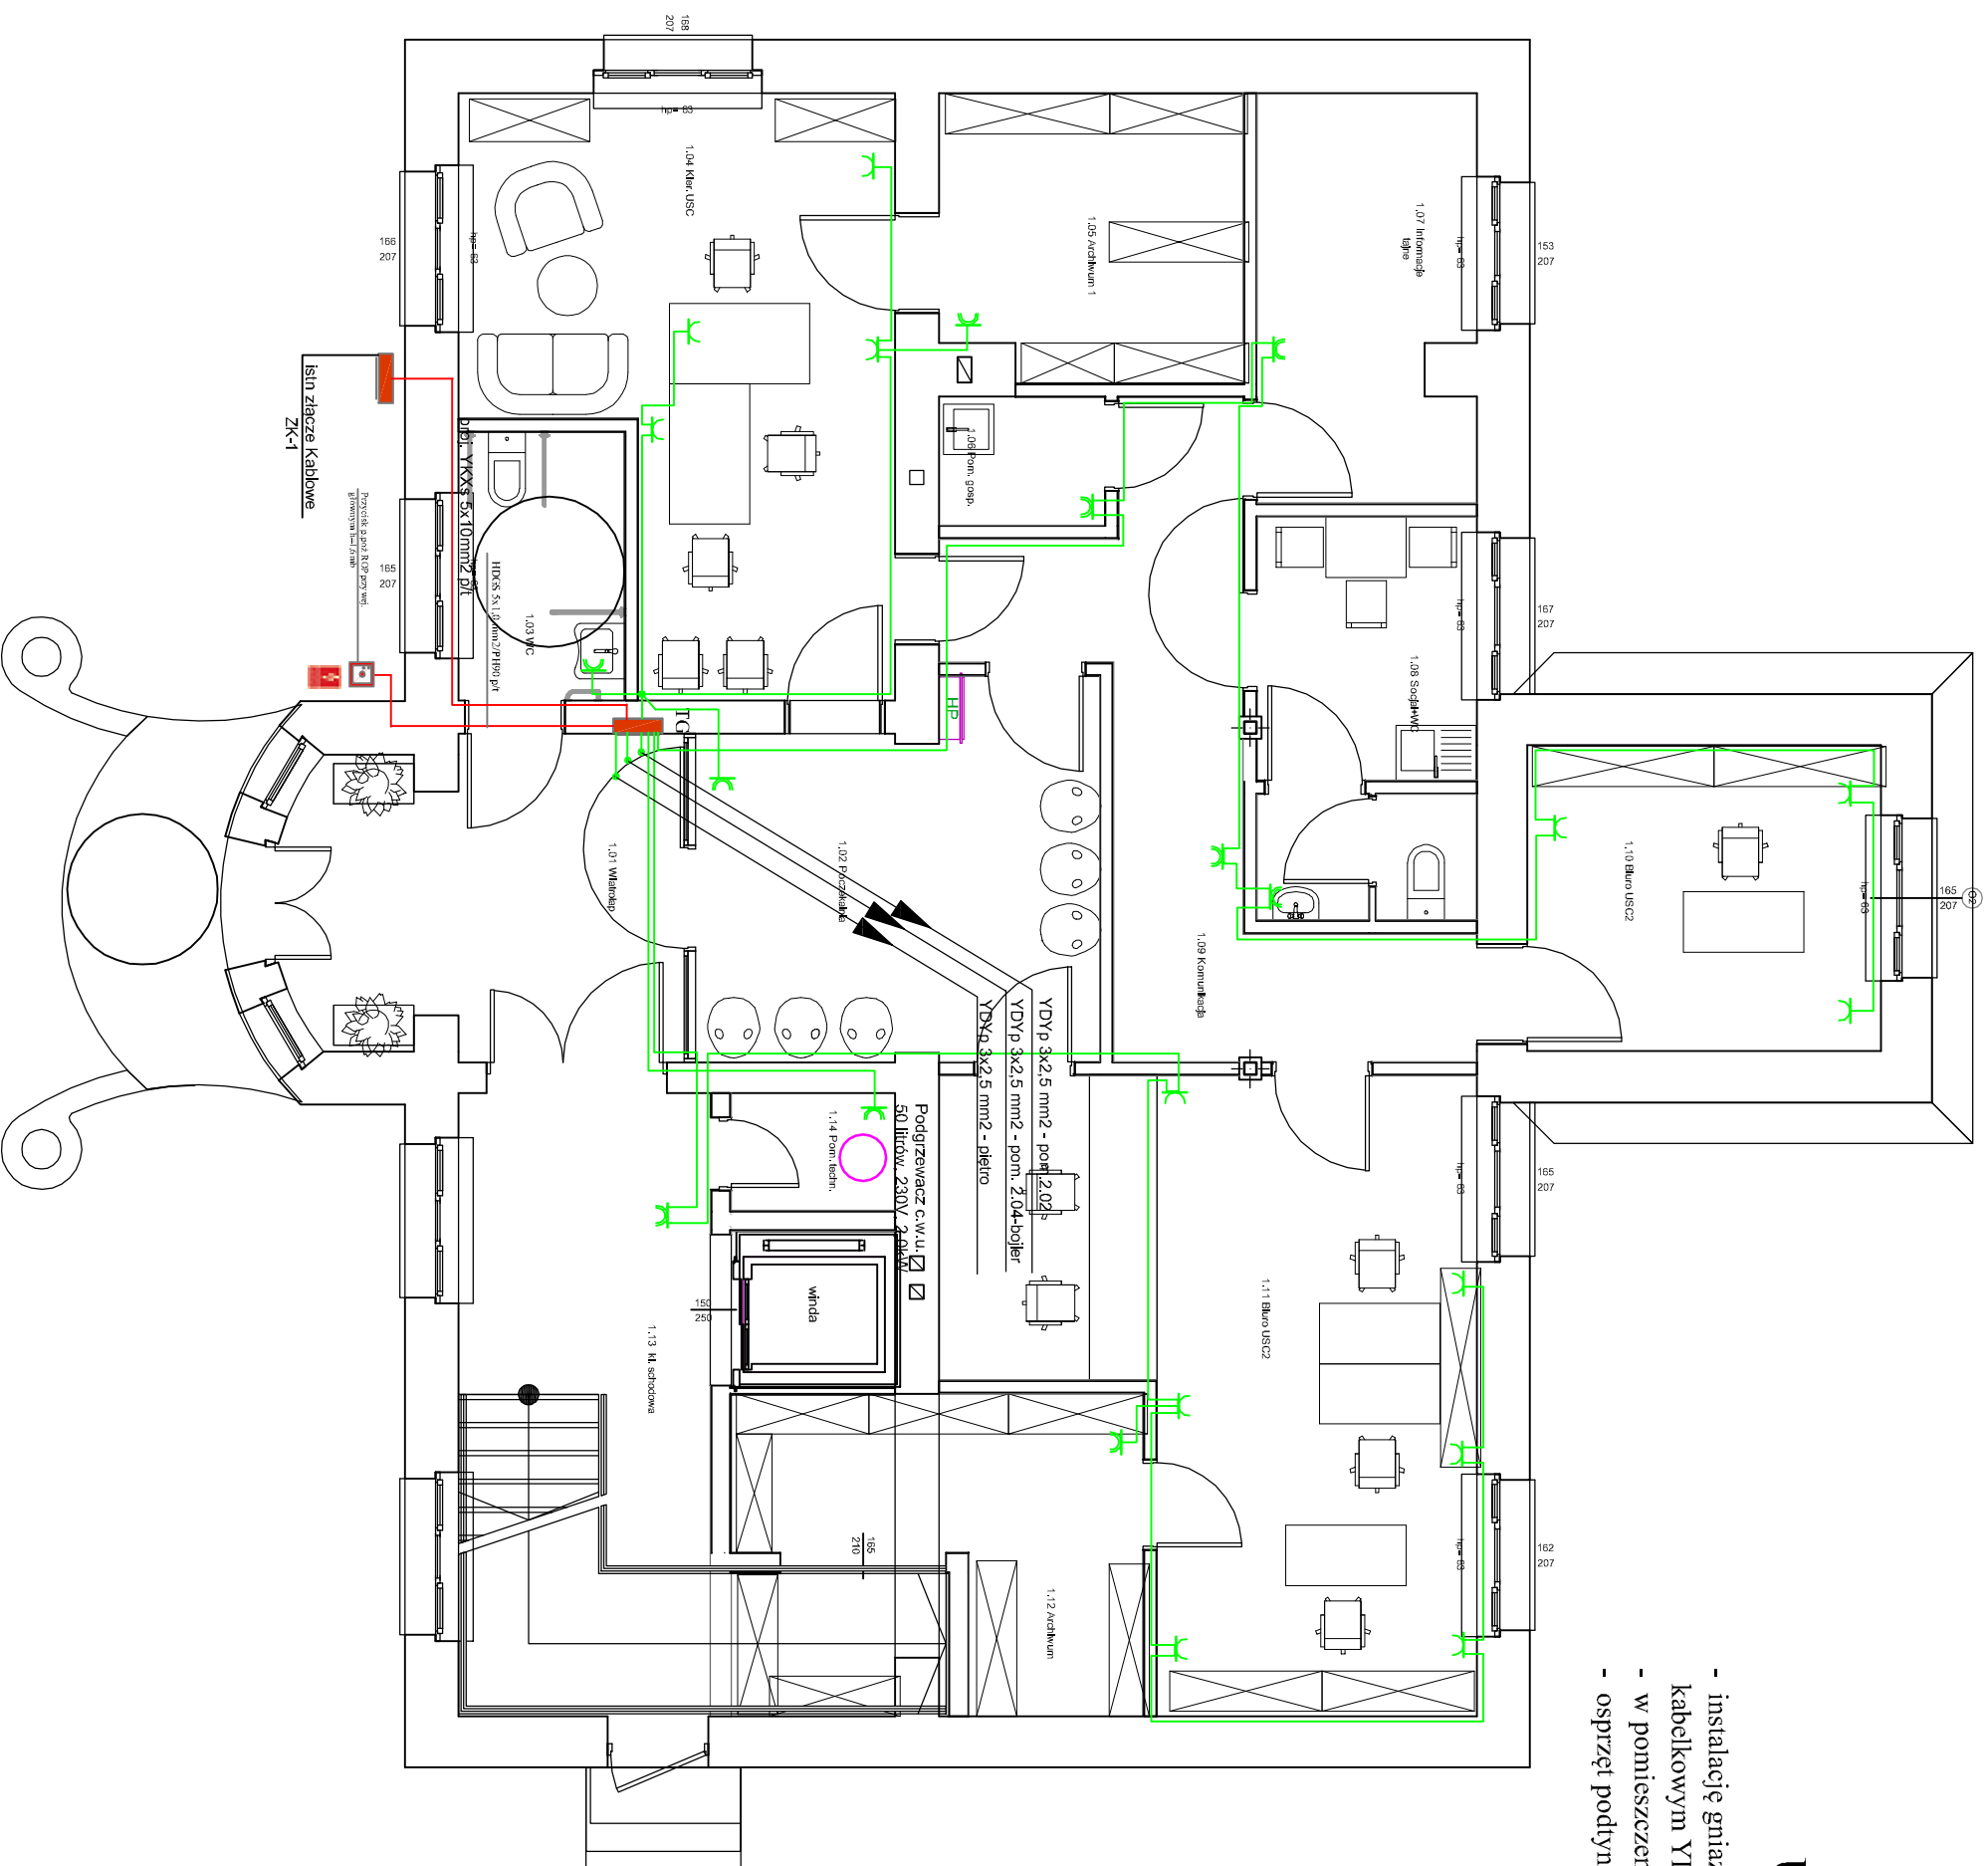

## SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

<p align="center"><b>Biurow Obsługi Budownictwa S.C. Konin ul. Górnicza 12/2</b></p>		
<b>Obiekt</b>	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biblioteki na budynek administracji państwowej (USC).	Data 04.2021r
<b>Lokalizacja</b>	ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin dz. nr. 533/2	Nr. Rys  E-05
<p align="center"><b>Instalacja gniazd wykładowych 230V - rzut partietu</b></p>		Skala 1:75
<b>Projektował :</b>	mgr inż. Ryszard Pawlak	U.A.N 8346/II/7.1.88
		w spec. instalacyjno - inżynierijnej
<b>Sprawdzili :</b>	mgr inż. Maciej Ławniczak	WK.P0249/POOE/15
		w spec. instalacyjno - inżynierijnej