

Oznaczenie urządzenia			Q1						
Oznaczenie zacisku									
Opis			istniejące zasilanie do rozdzielni głównej RG						
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu			5x16						
Typ kabla			N2XH						
Typ izolacji kabla									


MODERNIZACJA ENERGETYCZNA  
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI  
PRZY UL. SZKOLNEJ 4/1

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP

Schemat ideowy

Nr. projektu:		C		F	
Nr. rysunku:	E-03	B		E	
		A	Jan Botor	D	
Data:	01.2023	Autor:	Michał Botor	Nr. akurusa:	1 / 2

# STEROWANIE WYZWALACZEM WZROSTOWYM PRZECIWPÓŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU PWP

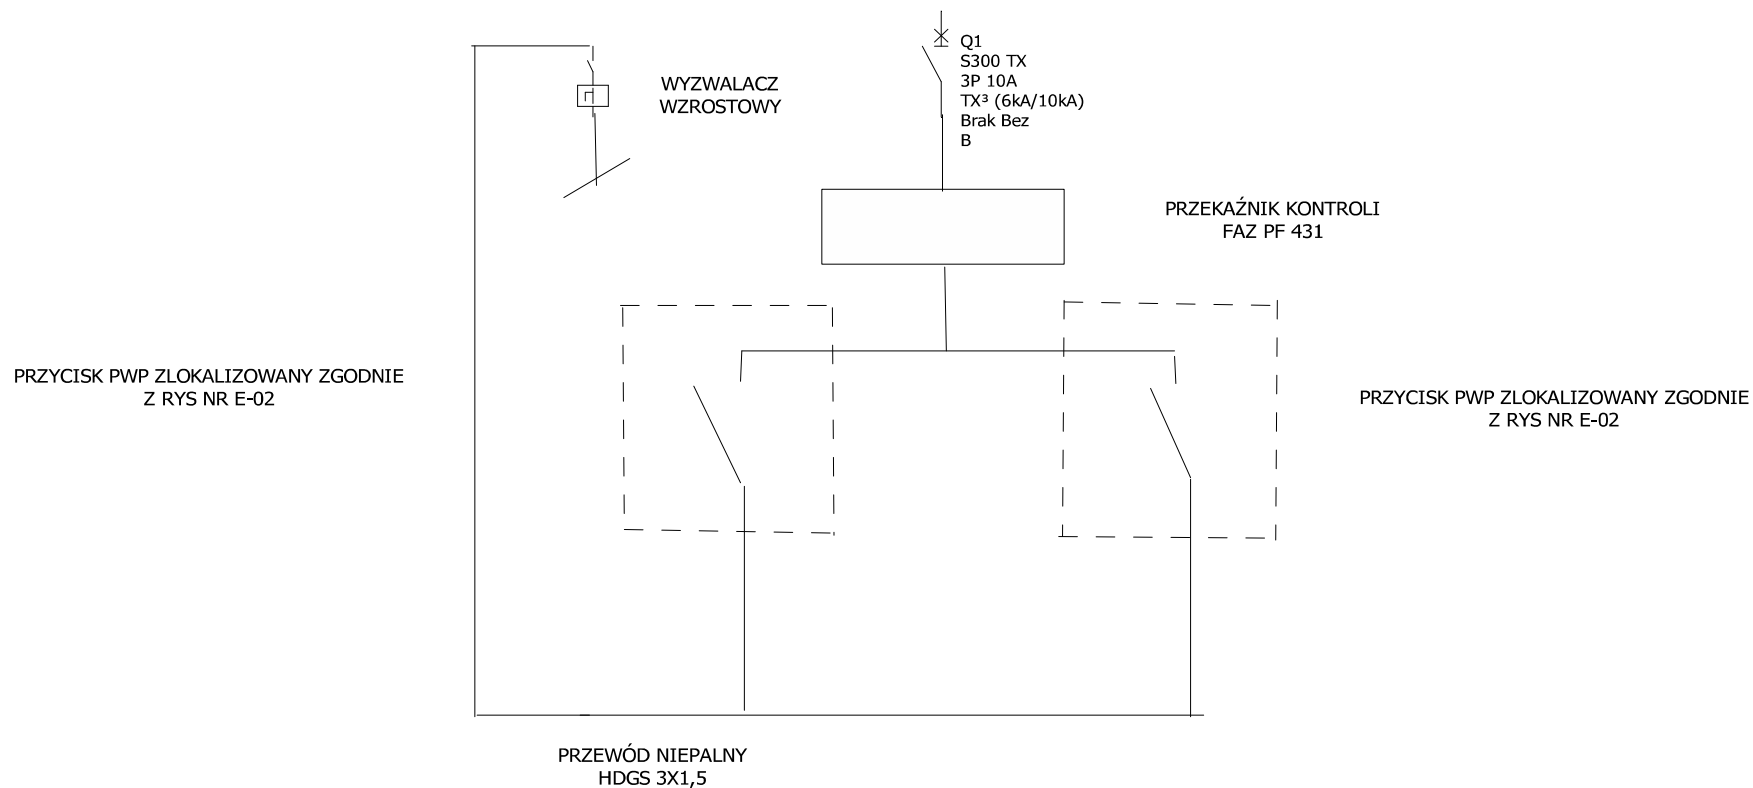

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA  
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI  
PRZY UL. SZKOLNEJ 4/1

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP

Schemat ideowy

Nr. projektu:

Nr. rysunku:

Data:

E-03

01.2023

C

B

A

Jan Botor

Michał Botor

F

E

D

Nr. akusza:

2 / 2