


kurek do poboru wody surowej

kominek wentylacyjny

manometr

pokrywa z laminatu poliestrowo - szklanego

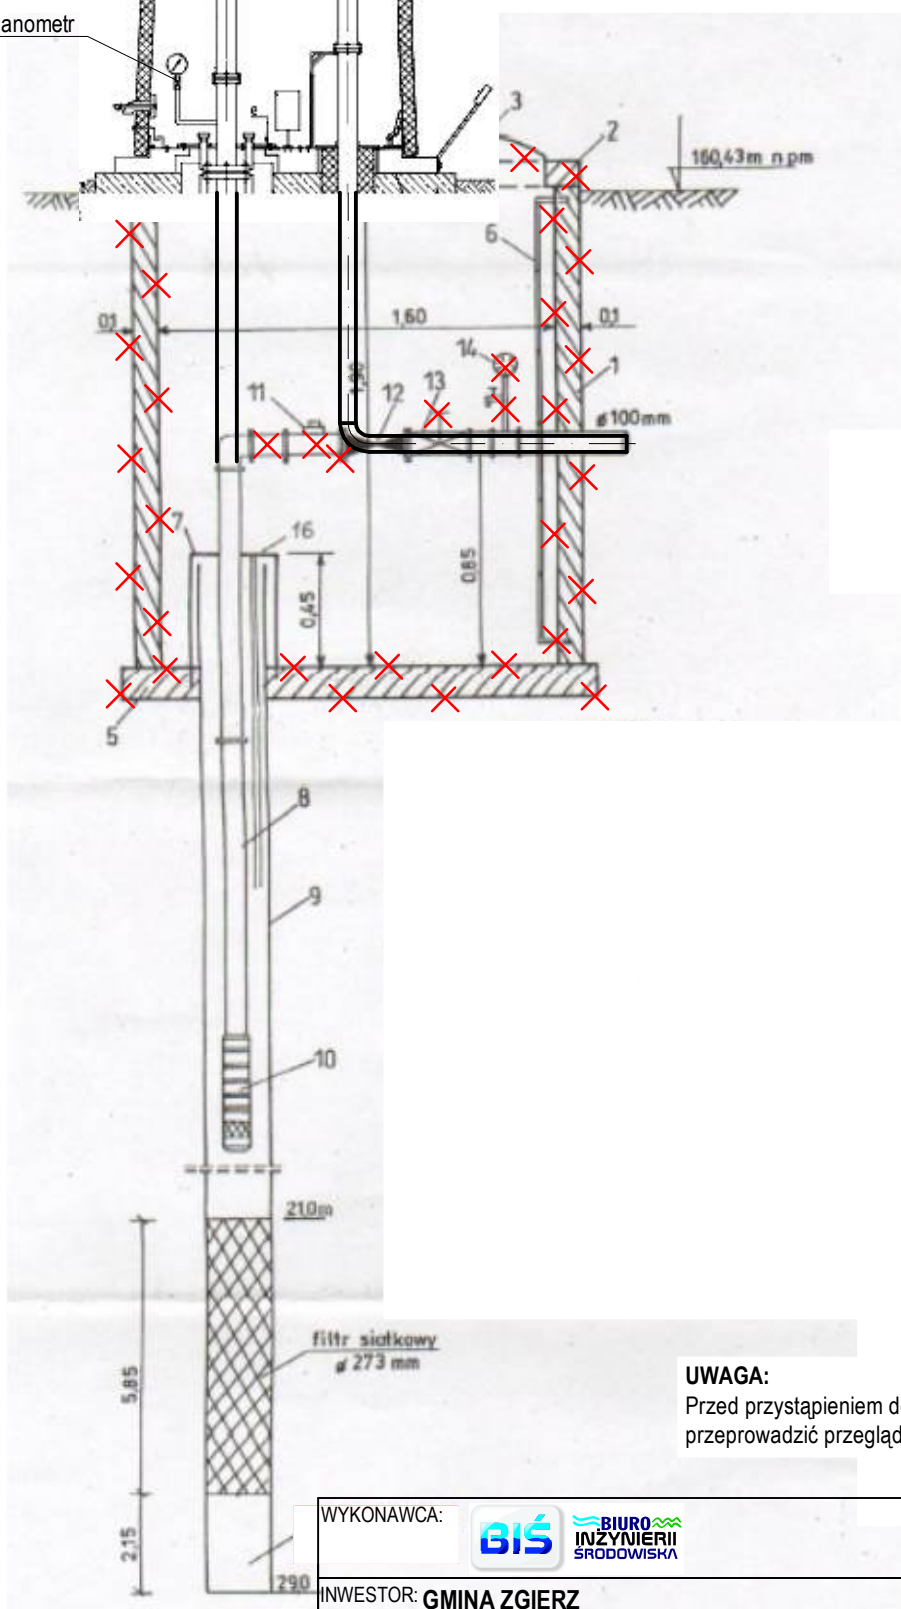

UWAGA:

Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy przeprowadzić przegląd istniejącej studni głębinowej.

WYKONAWCA:



BIURO
INŻYNIERII
ŚRODOWISKA

ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR: **GMINA ZGIERZ**

ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

OBIEKT:

Stacja uzdatniania wody w m. Grotniki, ul. Lipowa

TREŚĆ RYSUNKU:

Studnia głębinowa nr 1 - proj. obudow

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środow. Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit.	KUP/0245/PBS/19	
Faza:	Skala:	Data: - - - - -	Branża:	Nr kontraktu:
				Nr rysunku: -