PRZEKRÓJ A-A

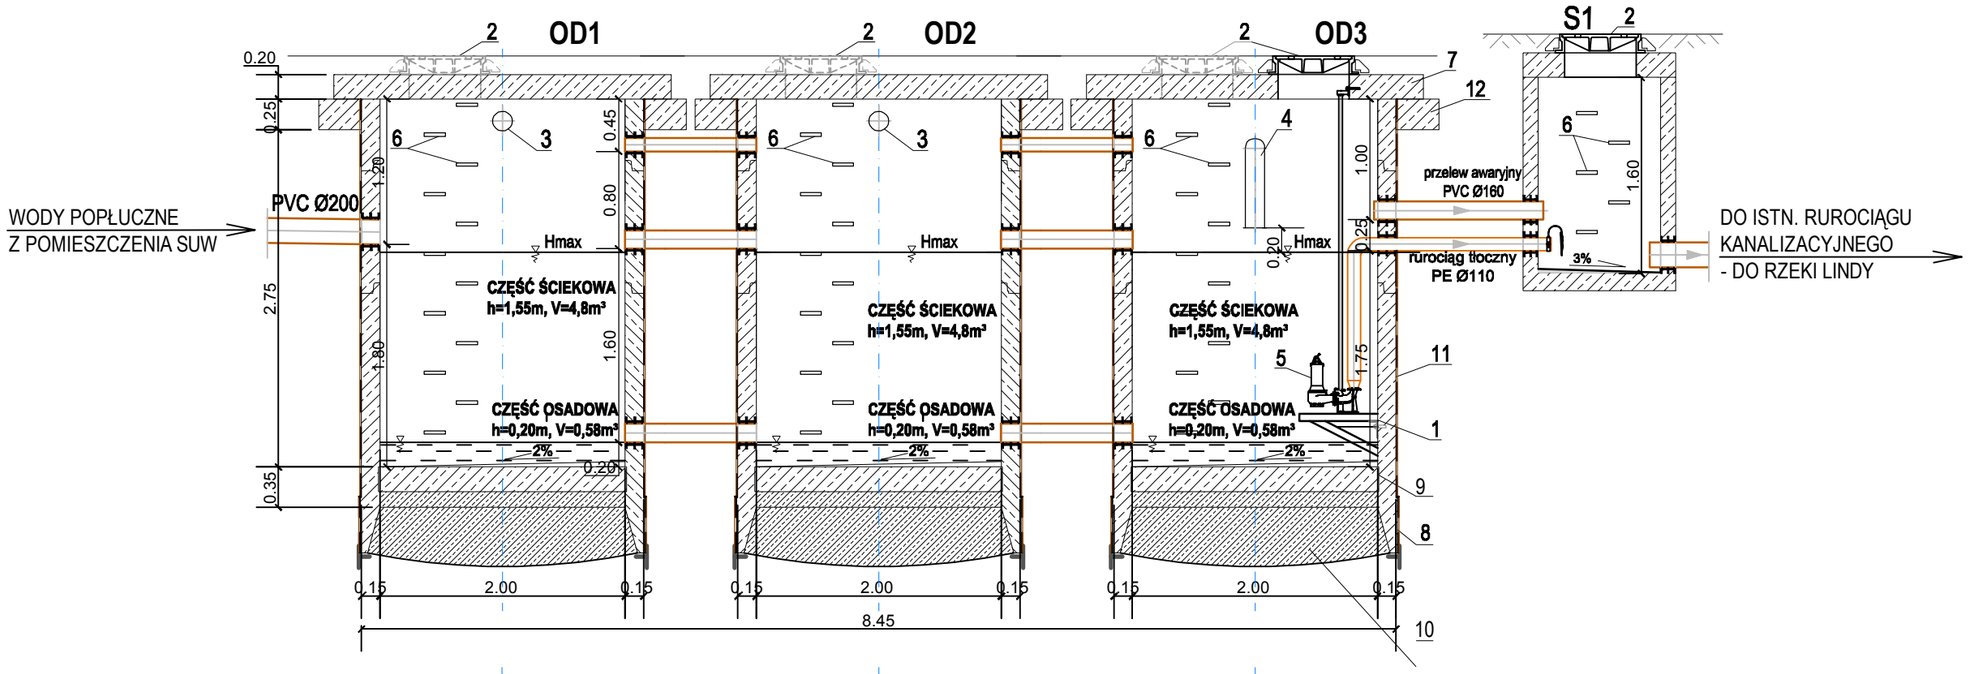

RZUT

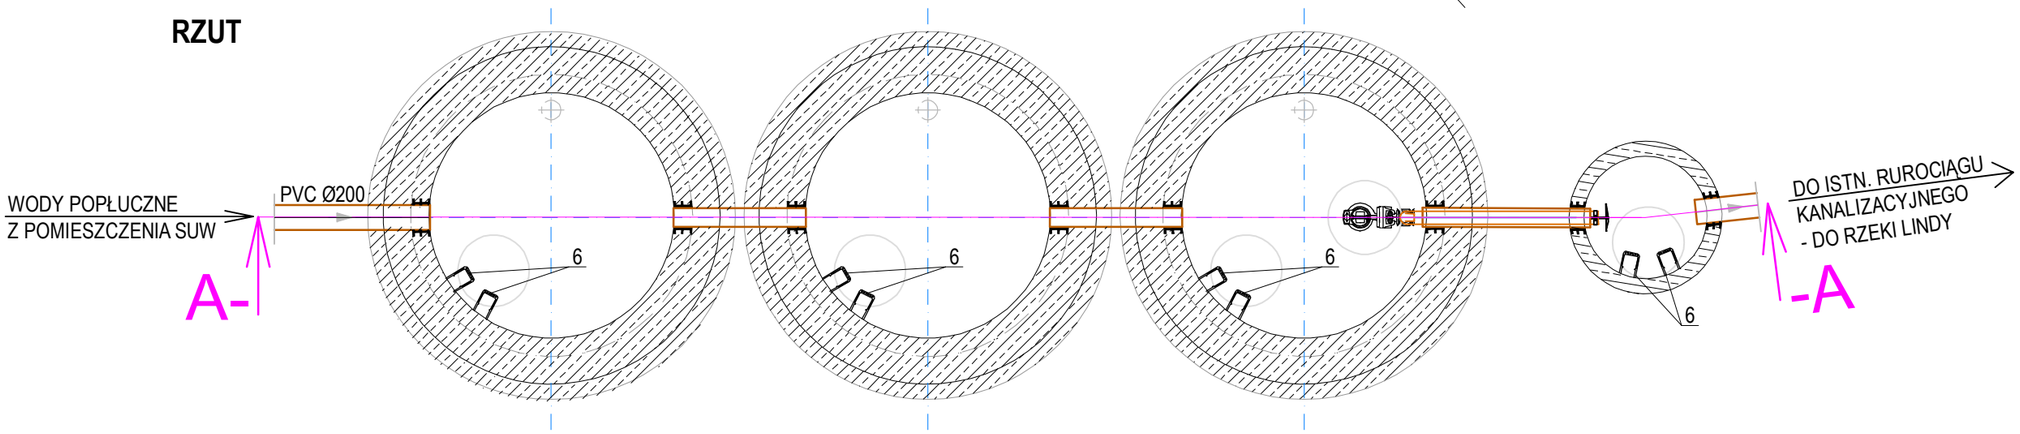

LEGENDA

1. Podstawa mocująca, wykonana z ceowników 60, mocowanie kotwami wklejanymi.
2. Właz kanalizacyjny ∅600 klasy D400.
3. Kominek wywiewny ∅160 KO, zakończyć pod stropem i wyprowadzić 0,6 m nad krawędź dachu pobliskiego budynku
4. Kominek wywiewny ∅160 KO, zakończyć 0,2 m nad zwierciadłem i wyprowadzić 0,6 m nad krawędź dachu pobliskiego budynku.
5. Pompa zatapialna.
6. Proj. stopnie złazowe ułożyone mijankowo co 250mm.
7. Proj. płyta pokrywowa DN2000.
8. Proj. element denny z nożem betonowym i nakładką stalową.
9. Proj. płyta denna żelbetowa, beton B25/30 W8 z 5,0% spadkiem dna w kierunku wpustu.
10. Proj. korek betonowy, beton B25/30.
11. Proj. krąg żelbetowy DN2000, beton C35/45.
12. Proj. żelbetowy pierścień odciążający.

Uwaga:
1. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić czy w obrębie studni nie ma istn. uzbrojenia podziemnego.
2. Wszystkie przejścia rurociągów w odstojnikach i studniach wykonać jako przejścia szczelne.

WYKONAWCA: BIŚ BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA		ul. Staroszkolna 16/28 85 - 209 BYDGOSZCZ		
INWESTOR: GMINA ZGIERZ ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz				
OBIEKT: Stacja wodociągowa w m. Grotniki, ul. Lipowa			Treść rysunku: Rzut i przekrój przez odstojnik wód popłucznych	
Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Marek Pianowski	Ochr. środ. Inst. sanit.	GP-KZ-7342/35/94 GP-KZ-7342/213/92	
Sprawdzający	mgr inż. Aleksandra Zalewska	Inst. sanit.	KUP/0245/PBS/19	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr 6