



TT-066-0067-02471-23

Chrzanów, 06.04.2023 r.

GMINA CHRZANÓW

ul. Aleja Henryka 20

32-500 Chrzanów

Pełnomocnik: Dominik Kącki

A 4 Projekt Pracownia Projektowa

Os. Widokowe 13/11

32-540 Trzebinia

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej inwestycji pn. "Budowa drogi wewnętrznej ul. Borówkowej w Chrzanowie wraz z budową odwodnienia oraz budową, przebudową lub zabezpieczeniem infrastruktury technicznej".

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.03.2023 r. (data wpływu 27.03.2023 r.) Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informuje, że uzgadnia przedłożone zadanie inwestycyjne na warunkach:

1. Na załączonej mapie sytuacyjnej wskazano orientacyjny przebieg istniejącej sieci wodociągowej (kolorem niebieskim) zinventaryzowanej oraz pozostającej w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa.
2. Prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. Nadzór należy zlecić pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem prac. Nadzór jest odpłatny zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
3. Dokładne położenie i głębokość posadowienia naniesionej sieci należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). W przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy zabezpieczyć je i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru.
4. Należy zachować szczególną ostrożność oraz normatywne odległości przy posadawianiu projektowanej infrastruktury względem istniejącej sieci wodociągowej oraz przyłączy (zgodnie z wytycznymi do projektowania dostępnymi na stronie https://wodociagi.chrzanowskie.pl/wytyczne_dla_projektantow_i_wykonawcow/).
5. Wszystkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z istniejącą siecią wodociągową wykonać zgodnie z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
6. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy zachować minimalne przykrycie istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych uniemożliwiające ich zamarzanie (minimum 1,4 m).
7. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy nie przekraczać maksymalnego przykrycia istniejącej sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych (maksimum 3,0 m).
8. Uzbrojenie sieci wodociągowej oraz przyłączy wyprowadzić do niwelety projektowanej nawierzchni.

W razie odpowiedzi prosimy powoływać się na znak pisma. Sprawę prowadzi **Krzysztof Wierzbic tel. 32 623 96 14**

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury wodociągowej w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z karami wynikającymi z zawartych umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
10. Okres ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty niniejszego dokumentu.
11. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zgody na realizację jakichkolwiek przebudów istniejącej sieci wodociągowej oraz przyłączy wynikających z konieczności usunięcia kolizji w terenie.
12. Na terenie projektowanej inwestycji mogą znajdować się urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne niebędące własnością Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.
13. W przypadku występowania niewystarczającej głębokości położenia istniejącej sieci wodociągowej oraz innych utrudnień należy przewidzieć możliwość jej przełożenia. W takim przypadku należy wystąpić do Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji.
14. Uzgodnienie jest aktualne w stanie faktycznym i prawnym dla którego zostało wydane.
15. Wykonywanie prac na sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych znajdujących się na majątku Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. bez uzgodnienia warunków technicznych usunięcia kolizji oraz zgłoszenia nadzoru nad prowadzonymi pracami jest naruszeniem własności Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. i będzie zgłaszane organom ścigania.
16. Na trzy miesiące przed rozpoczęciem robót prosimy o powiadomienie naszego przedsiębiorstwa o terminie rozpoczęcia prac związanych z przedmiotową inwestycją.

PROKURENT

mgr Małgorzata Adamczyk

PROKURENT

mgr inż. Szymon Wyrwik

Wodociągi Chrzanowskie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-500 Chrzanów, ul. Jagiellońska 8
tel. 32 623 32 32, 32 623 32 60, fax 32 623 32 42
NIP: 6280001037, REGON: 271953804
KRS 0000067967


-1-

Załącznik:

1 x Plan sytuacyjny.

Otrzymują: 1 x Adresat

1 x a/a

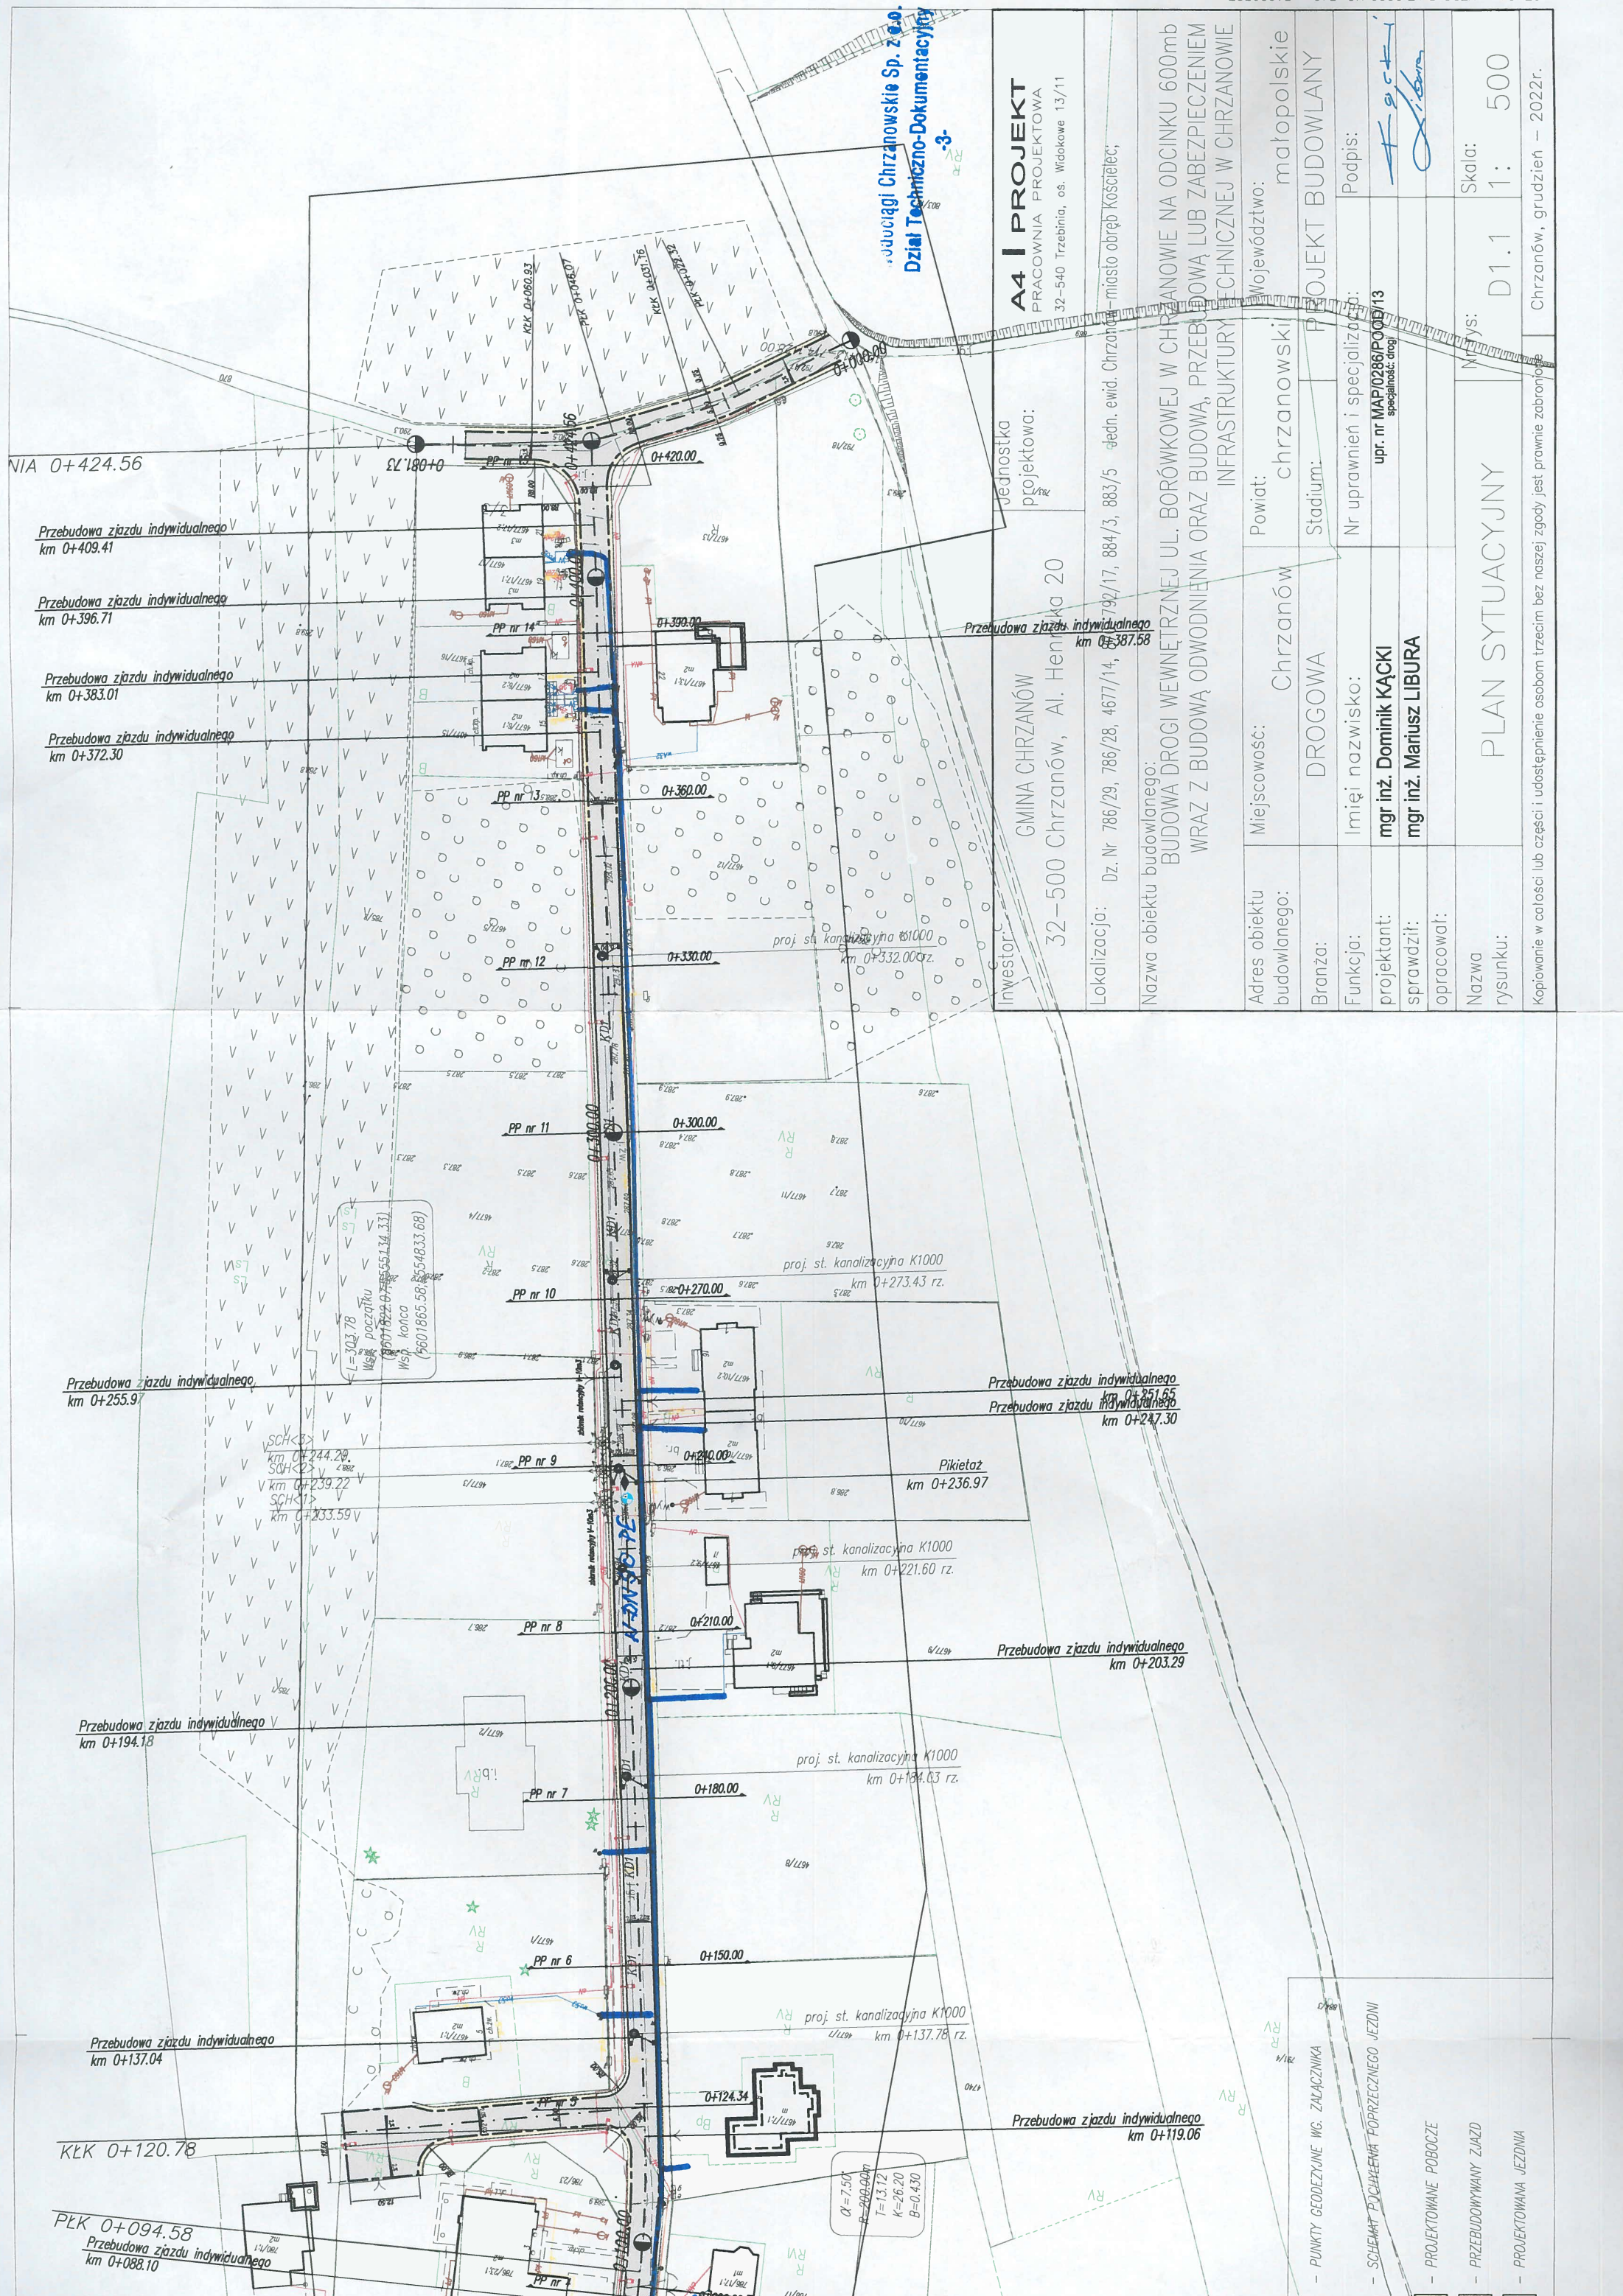


Wykonawca: Wykonawca Chrzanowskie Sp. z o.o.
Dział Techniczny-Dokumentacyjny

A4 I PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11		Jednostka projektowa: Gmina Chrzanów, Al. Henryka 20		Lokalizacja: Dział 786/29, 786/28, 4677/14, 4677/17, 884/3, 883/5		Nazwa obiektu budowlanego: BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. BORÓWKOWEJ W CHRZANOWIE NA ODCINKU 600mb WRĄZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA ORAZ BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ LUB ZABEZPIECZENIEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CHRZANOWIE	
Adres obiektu budowlanego:	Miejscowość:	Chrzanów	Powiat:	chrzanowski	Województwo:	małopolskie	
Branża:	DROGOWA		Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY			
Funkcja:	Imię nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:		Podpis:		
projektant:	mgr inż. Dominik KĄCKI		upr. nr MAP/0286/P0009/13				
sprawdził:	mgr inż. Mariusz LIBURA		specjalność: drogi				
opracował:							
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY		Nr rys:	D1.1	Skala:	1: 500	
Kopowanie w całości lub części i udostępnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione							
Chrzanów, grudzień – 2022r.							

- PUNKTY GEODEZYJNE WG. ZAŁĄCZNIKA
- SCHEMAT UCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZDNI
- PROJEKTOWANE POBOCZNE
- PRZEBUDOWYWANY ZIAZD
- PROJEKTOWANA JEZDNI

32-50	Inwestor:	Lokalizacja:	Nazwa obiektu	Adres obiektu budowlanego:	Branża:	Funkcja:	projektant:	sprawił:	opracował:	Nazwa rysunku:	Kopiowanie w całości
-------	-----------	--------------	---------------	----------------------------	---------	----------	-------------	----------	------------	----------------	----------------------

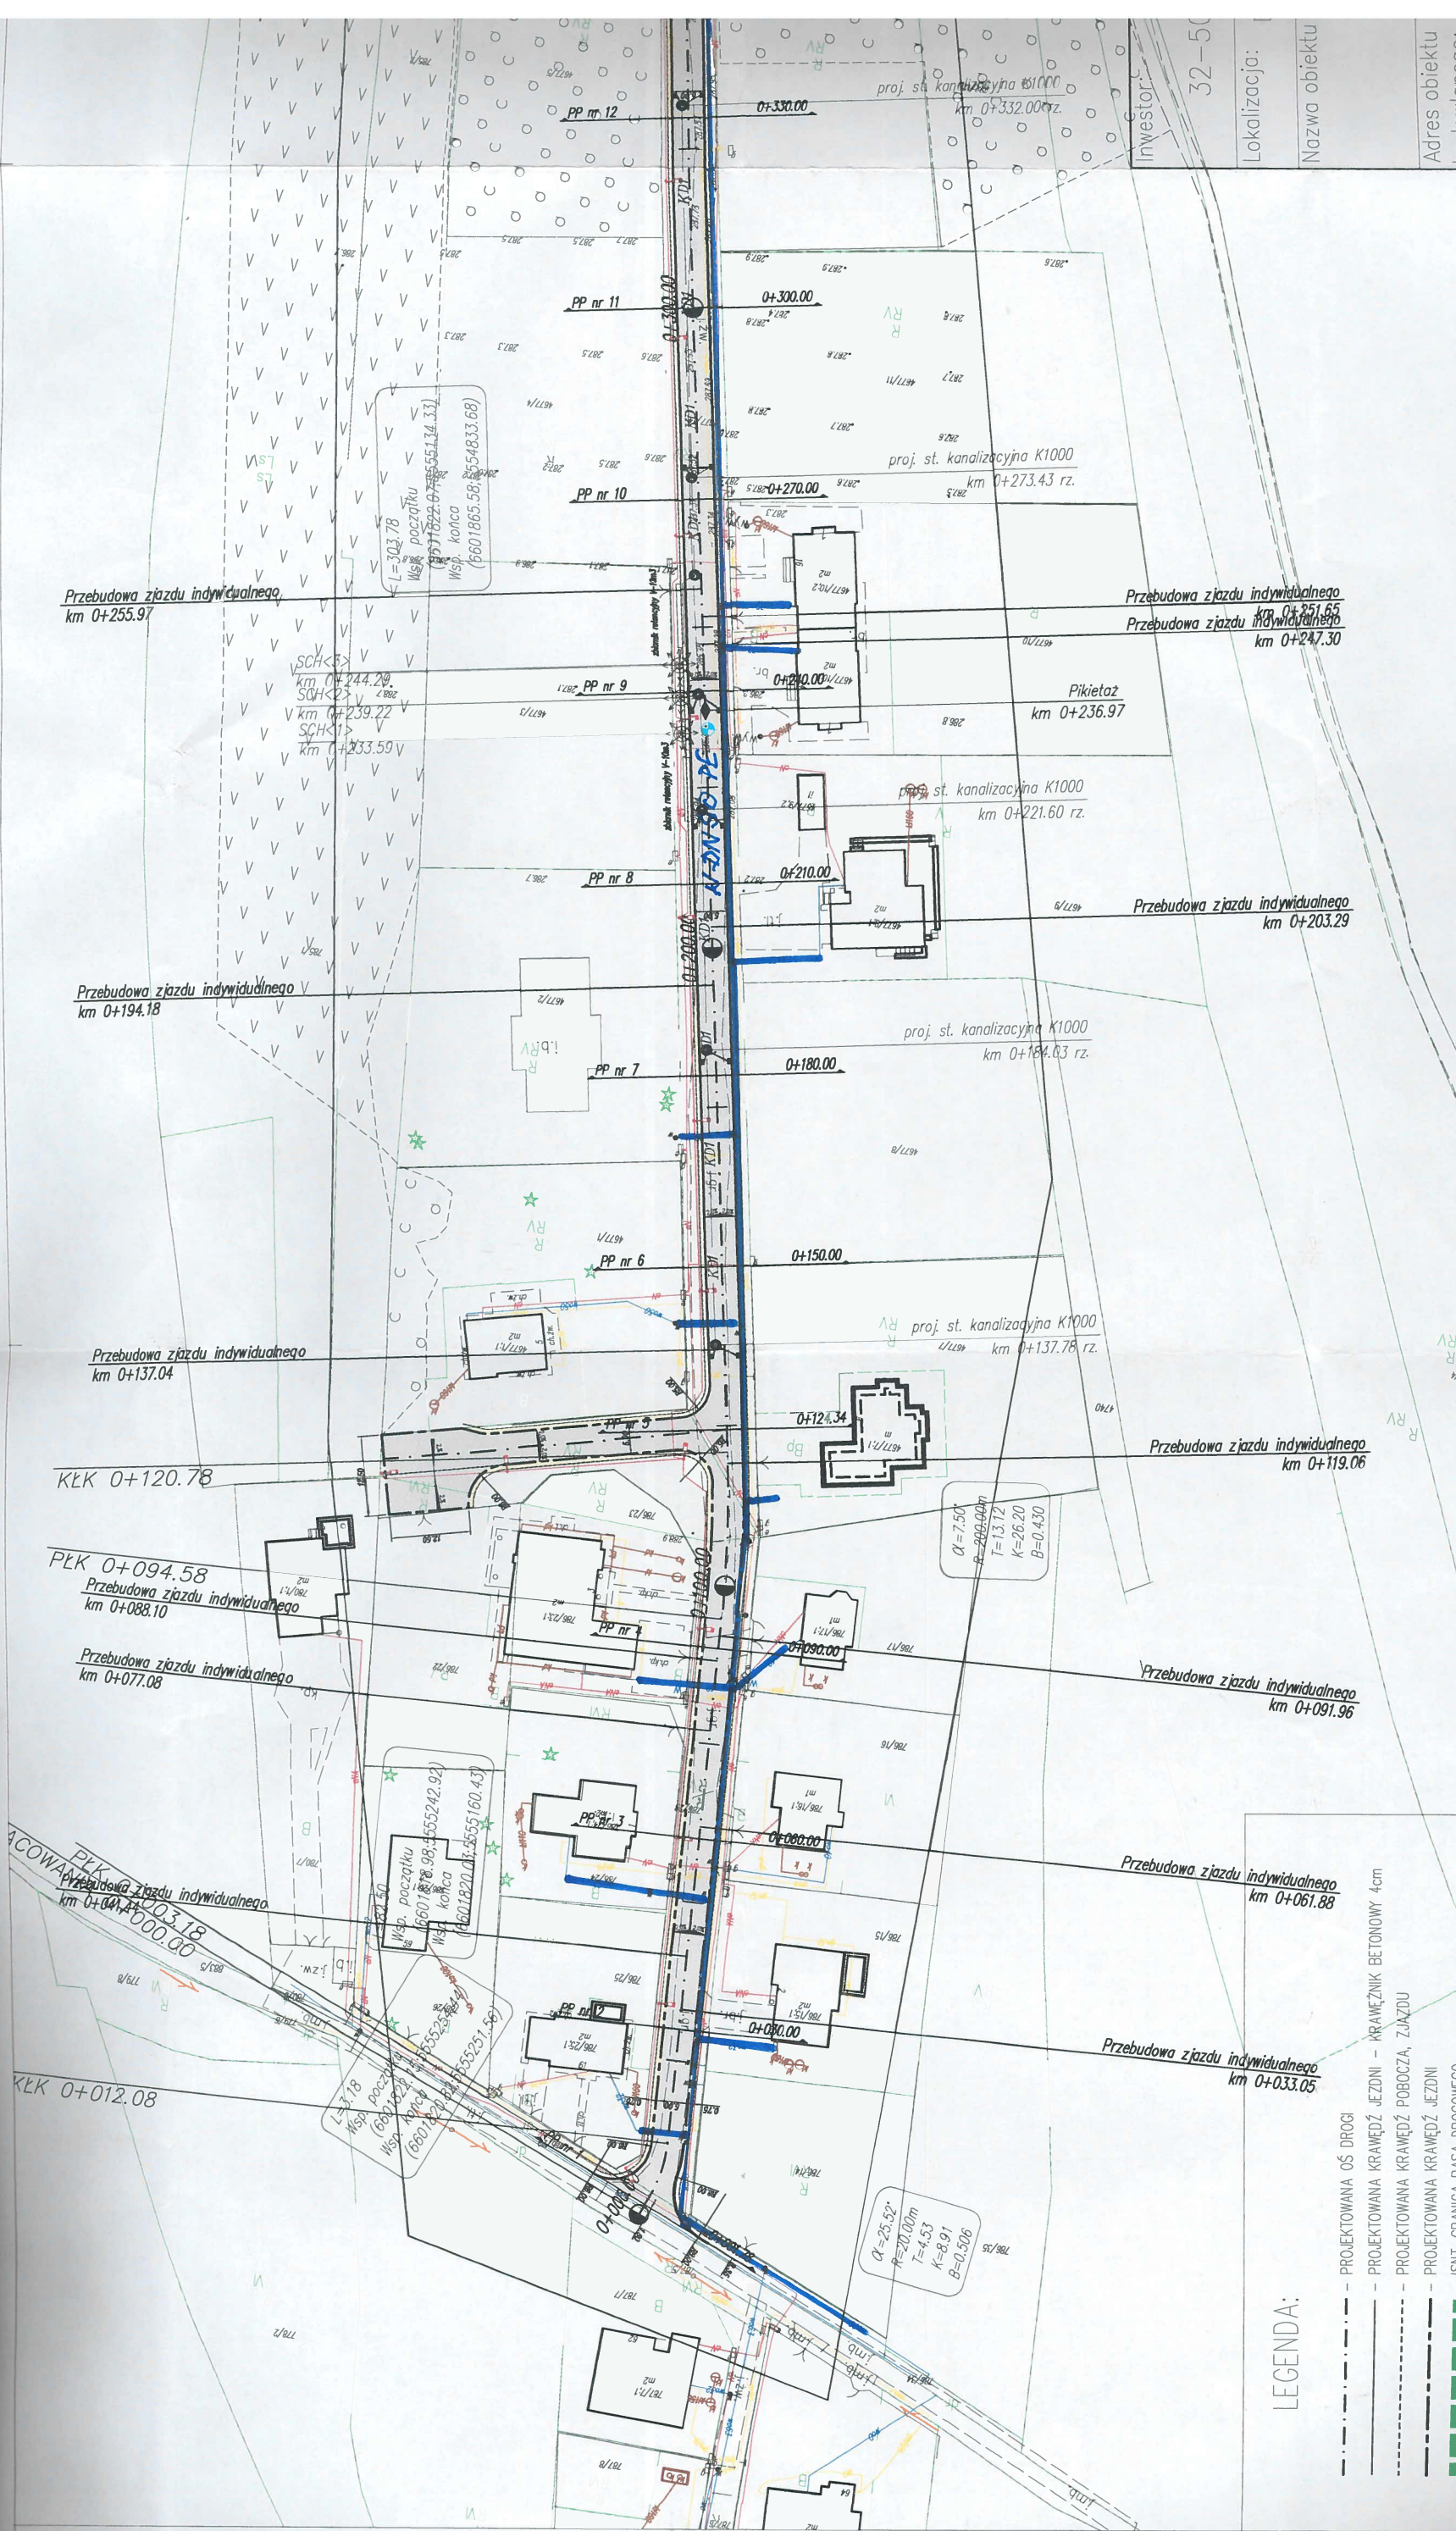

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA OŚ DROGI
- PROJEKTOWANA KRAWĘDZ JEZDNI - KRAWĘŻNIK BETONOWY 4cm
- PROJEKTOWANA KRAWĘDZ POBOCZA, ZJAZDU
- PROJEKTOWANA KRAWĘDZ JEZDNI
- ISNT. GRANICA PASA DROGOWEGO
- BUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ - OŚWIETLIWE
- PROJEKTOWANY PRZEPUST POD ZJAZDAMI
- LOKALIZACJA ODMIOTÓW GEOTECHNICZNYCH
- DRZEWO ZINWENTARYZOWANE (liście, iglaste)
- DRZEWA ZINWENTARYZOWANE DO WYCINKI (liście, iglaste)

1002 PKP

2.0% 2.0% 2.0%

--- PUNKTY GEODEZYJNE WG. ZAŁĄCZNIKA

--- SCHEMAT PŁYCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZDNI

--- PROJEKTOWANE POBOCZE

--- PRZEBUDOWYWANY ZJAZD

--- PROJEKTOWANA JEZDNI