

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

tauron-dystrybucja.pl/formularz
Infolinia: +48 32 606 0 616



1046640004



A4 Projekt Pracownia
Projektowa Dominik Kącki
ul. Łowiecka 4B
32-500 Chrzanów

Tytuł pisma. Odpowiedź na wniosek o uzgodnienie
branżowe

Data pisma: **04.05.2023 r.**
Nr pisma: **TD/OBD/OMD/23-04-0091354-03**
Sprawa: **Dotyczy uzgodnienia budowy drogi wewnętrznej przy ul. Borówkowej w Chrzanowie z budową odwodnienia oraz budową lub przebudową infrastruktury technicznej w Chrzanowie, dz. nr 786/28, 4677/14, 870**
Nr sprawy: **(1046505800) TD/OBD/OMD/UB/PC/568/2023**
Kontakt: **Paweł Cudak**
Telefon: **+48 32 75-80-323**
mail: **pawel.cudak@tauron-dystrybucja.pl**

Szanowny Panie

Odpowiadając na wniosek z dnia 20.04.2023r informujemy, że na wskazanym terenie posiadamy linie kablową niskiego napięcia.

Złącza kablowe niskiego napięcia należy inwentaryzować we własnym zakresie.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi w/w linii wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Kabel elektroenergetyczny nN będący w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/obiekt liniowy zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionego kabla (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Region SN i nN Trzebinia-Siersza.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

- Ewentualne wszelkie prace przy użyciu sprzętu mechanicznego wykonywane w odległościach mniejszych niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu (minimum 14 dni) terminu i sposobu prowadzenia prac z Jednostką Terenową w Trzebini, osoba do kontaktu – Mariusz Dul.

Kontakt e-mail: mariusz.dul@tauron-dystrybucja.pl lub tel. 32 75-80-338.

Faktura za przedmiotową usługę dostarczona zostanie odrębnym pismem.

Jak może się Pan z nami skontaktować

Może Pan skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie, ul. Małobądzka 141, 42 – 500 Będzin
- elektronicznie, na adres **info@tauron-dystrybucja.pl**
- telefonicznie, pod numerem **32 606 0 606**

Prosimy, by w korespondencji, powoływać się na nr pisma lub nr sprawy.

Załączniki:

- 1 x komplet map sytuacyjnych
- 1 x wytyczne zabezpieczenia kabli
- 1 x broszurka bezpieczniki TAURONA

Kopia:

- 1 x OBD/OMD

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Paweł Eudak
Paweł Eudak

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.467.130,62 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616



TD7/OBD/OMD/UB/PC/568/2023

**WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI - 23-04-0091354-03
(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr 568 / 2023)**

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Przed przystąpieniem do prac w pobliżu czynnych urządzeń TD S.A. należy z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych poprzez złożenie wniosku ZUD-CUP dostępnego na stronie internetowej TD S.A.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TD oddział Będzin , a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Wszelkie koszty wynikające z ww. prac (np. nadzoru, wyłączeń, dopuszczeń, identyfikacji kabli, najmu agregatów prądotwórczych) pokrywa Wnioskodawca.
7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.


Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. uzgodnień branżowych
Pawel Cudak
Pawel Cudak

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

tauron-dystrybucja.pl

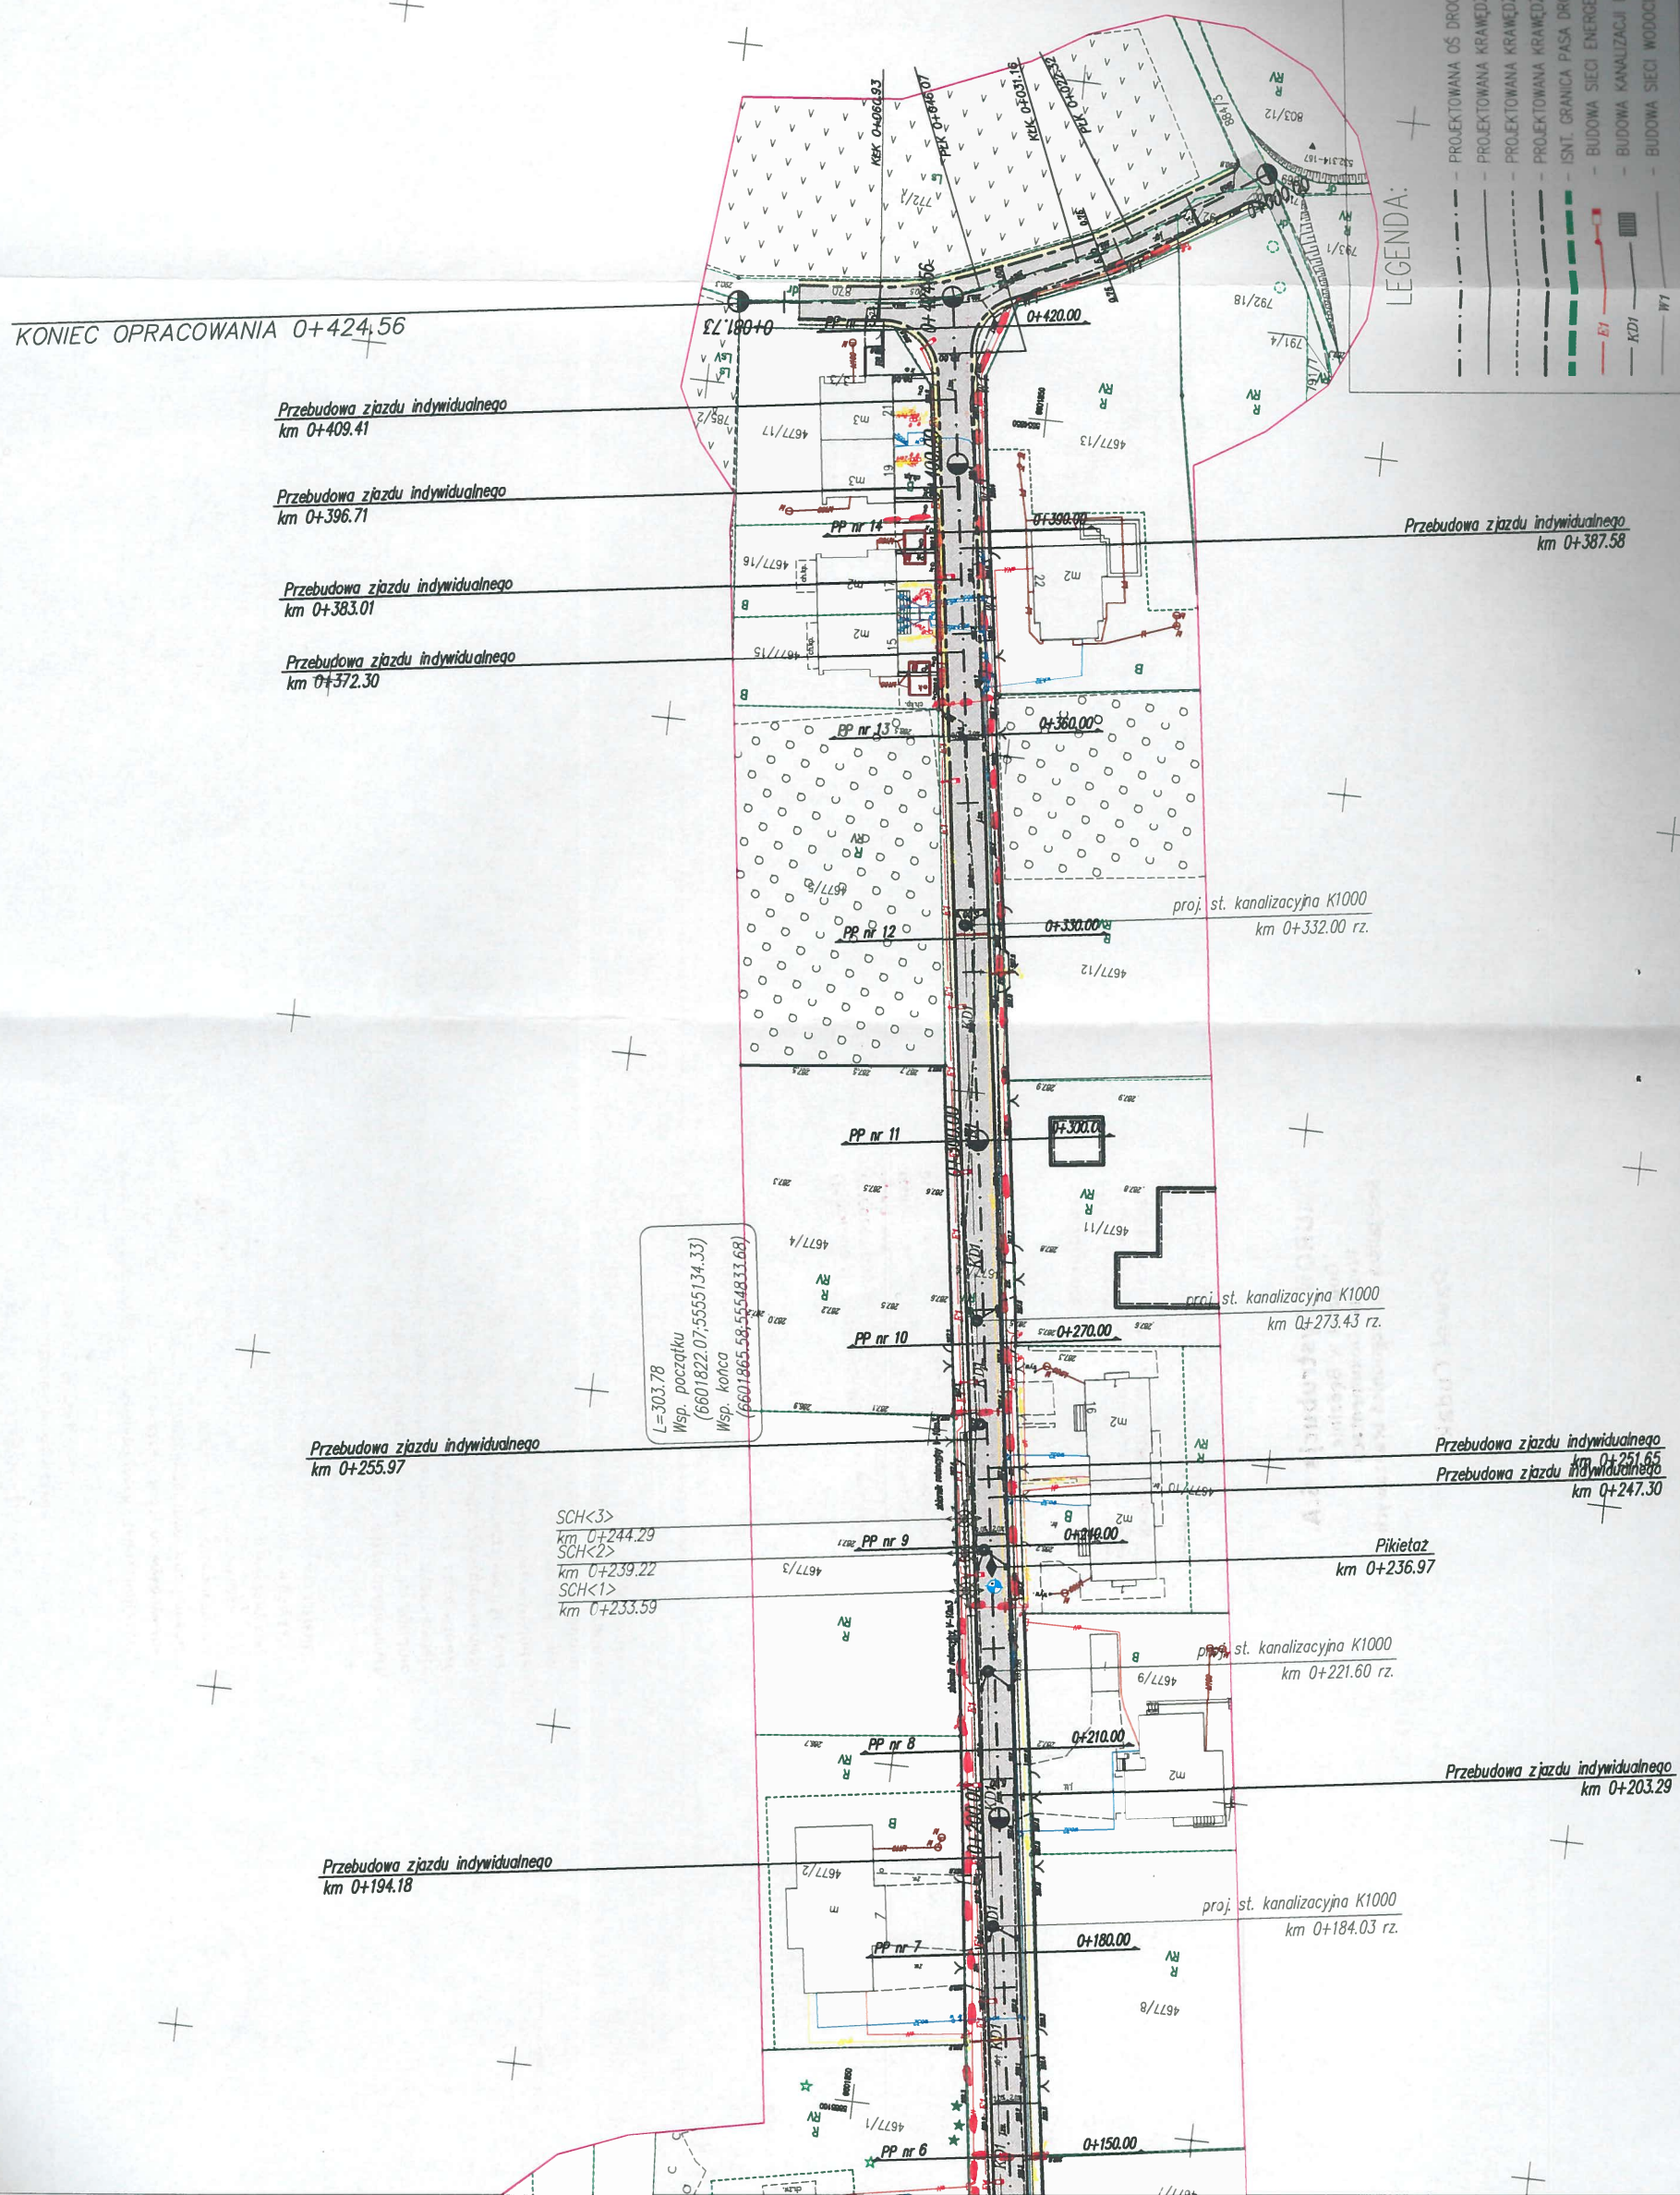

--- Kabel nN.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji

Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniaamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgodnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie o nadzór branżowy.

Uzgodnienie nr TP/OB/DLOMD/UB/PC/568/2023

Data 09.05.2023r.

W oznaczonym terenie wkreślono przebieg*) brzozy

urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie

Linia napowietrzna widoczna w terenie

* niepotrzebne skreślić podpis *Cudak*

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie
Wydział Dokumentacji

Specjalista ds. uzgodnień branżowych

Cudak
Paweł Cudak