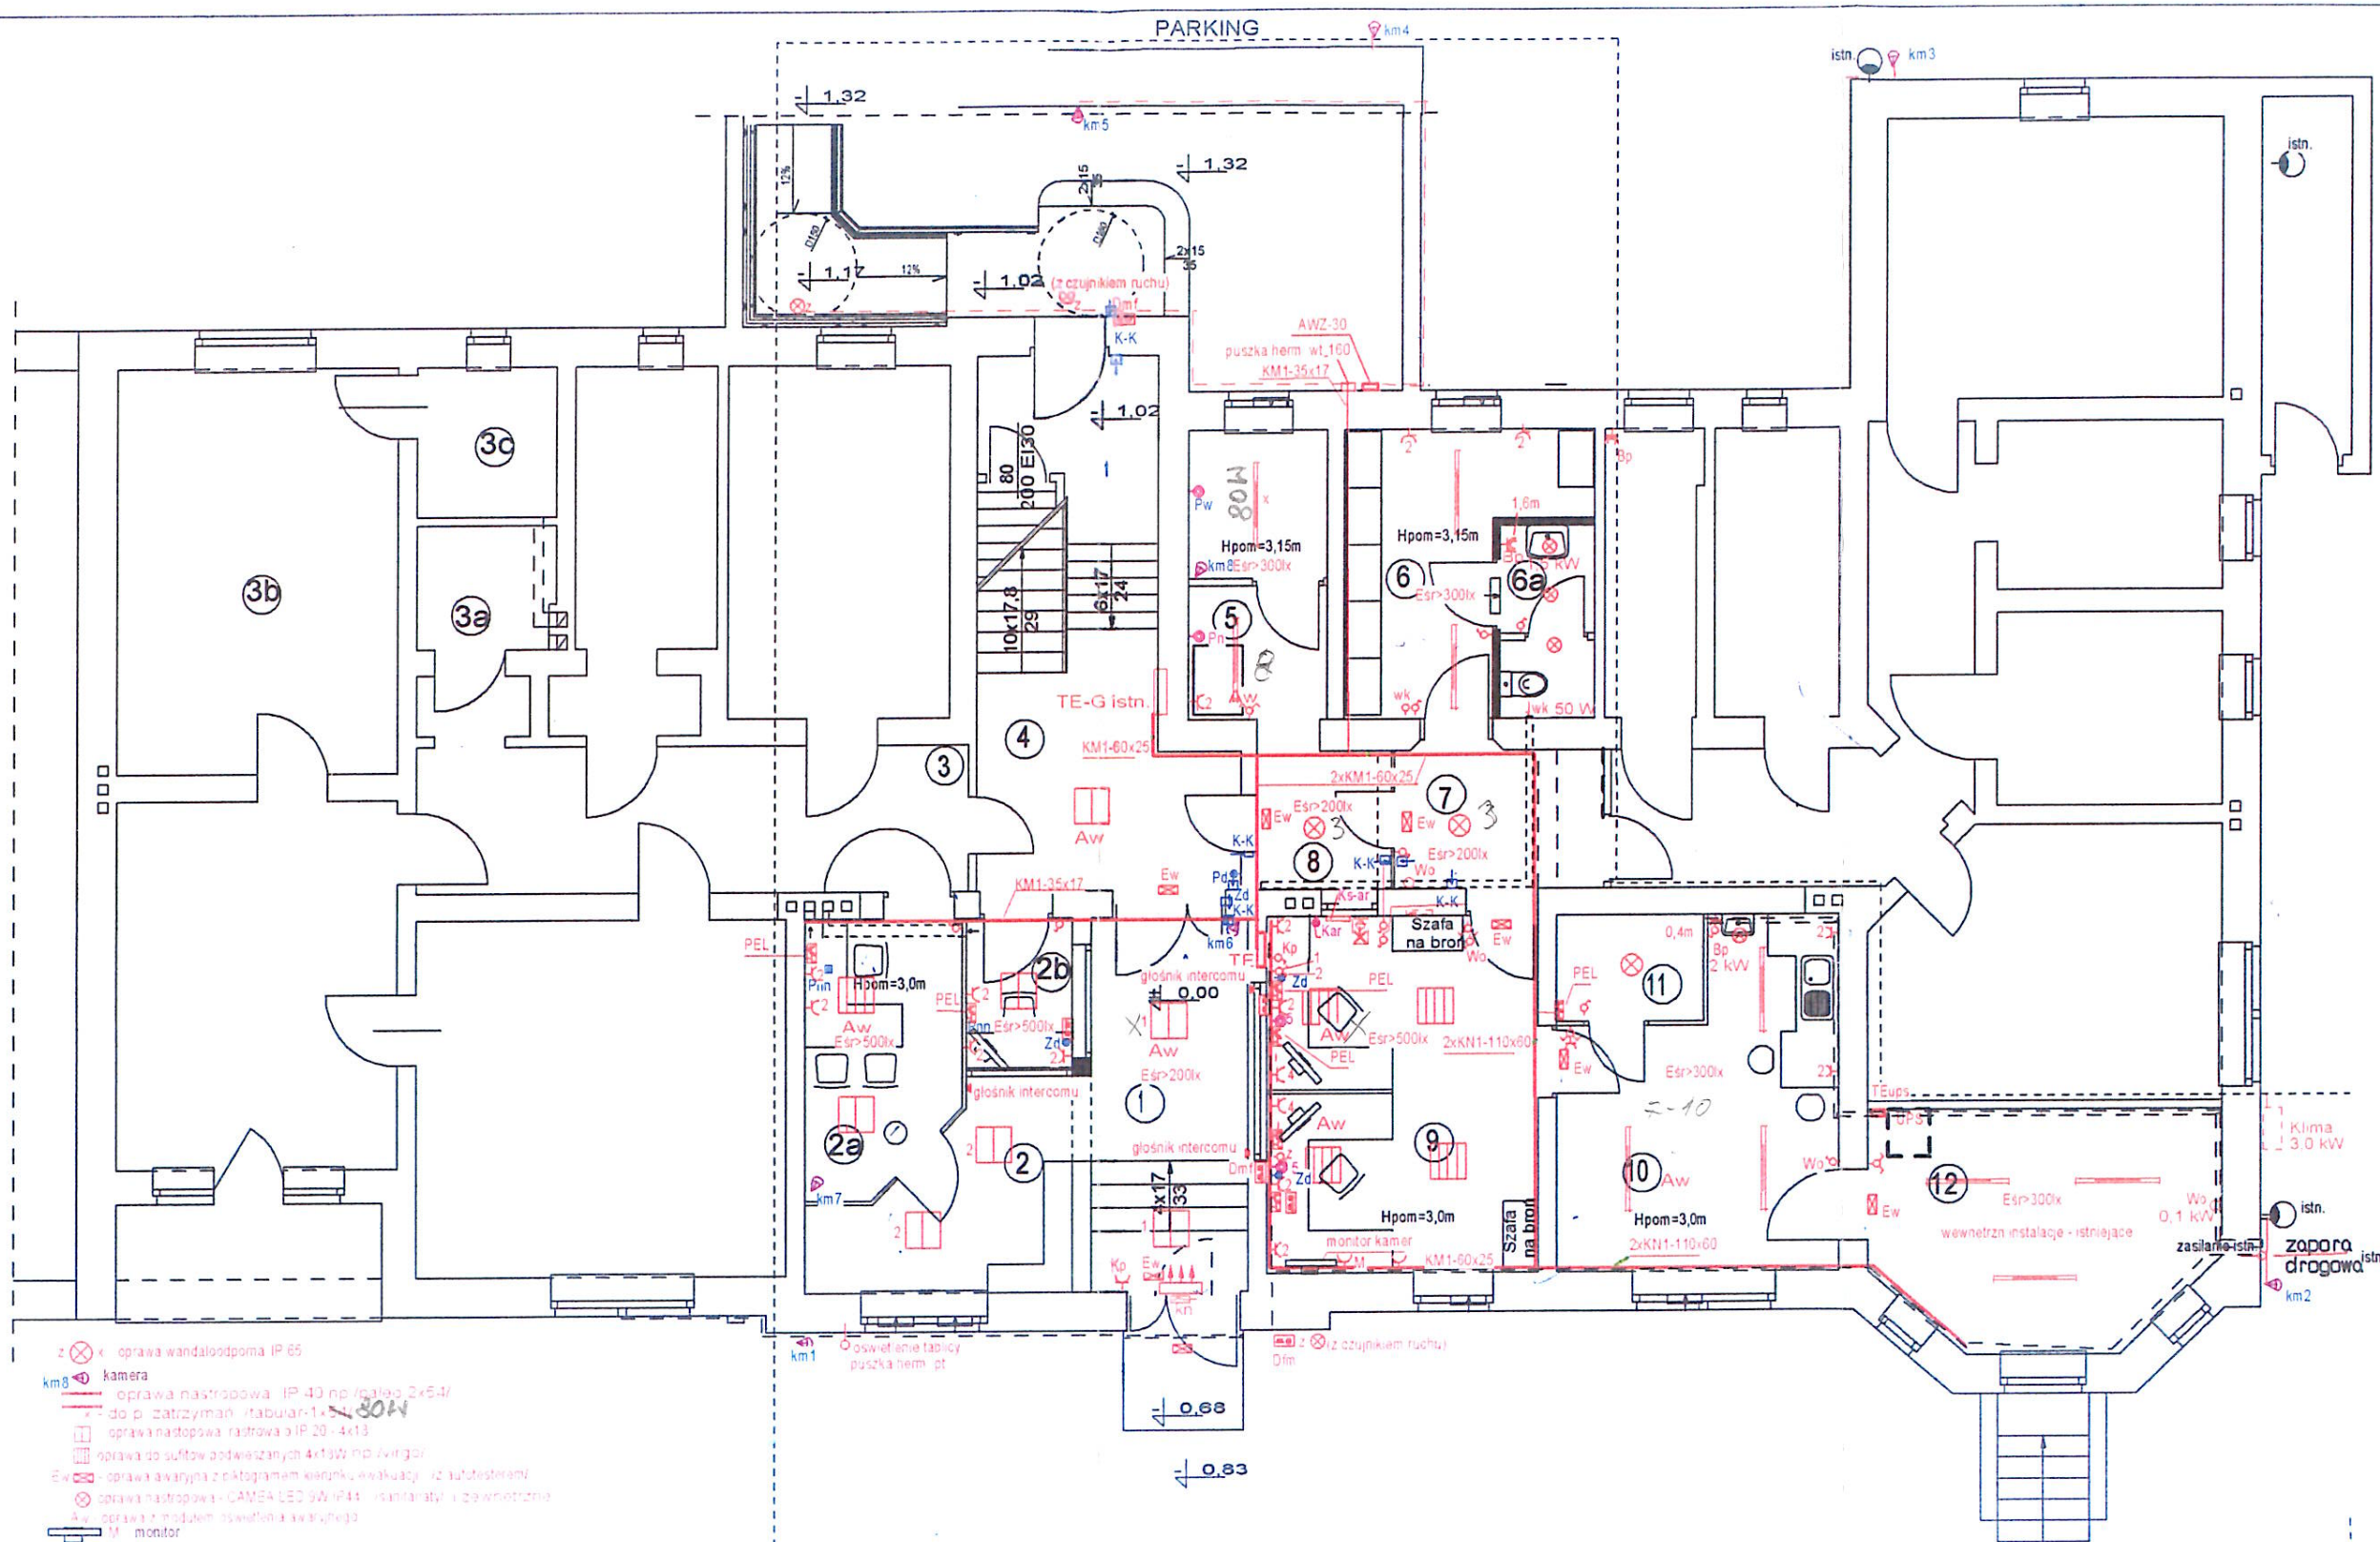

z ⊗ k - oprawa wandaloodporna IP 65
km8 kamera
oprawa nastropowa IP 40 np. (typu 2x54/
do p. zatrzymań /tabularki 1x
oprawa nastopowa rastrowa IP 20 - 4x18
oprawa do sufitów podwieszanych 4x18W np. (virtigo)
Ew - oprawa awaryjna z piktogramem kierunku ewakuacji (z autotestem)
oprawa nastropowa - CAMEA LED 9W IP44 - (klatka schodowa)
oprawa z modułem oświetlenia awaryjnego
M monitor
interkom /domofon/
PEL (4xDATA/230V + LIR 3x4mm²)
gniazdo 230V pt.
wyłącznik to pt.
wyłącznik łazienkowy pt.
przycisk pt - zwalnianie zamka drzwi
K-K zamek drzwiowy /kod/karta magn./
jedno - dwukierunkowa
Zd - przycisk zwalniania zamka drzwiowego

ZESTAWIENIE POW. POM. OBJĘTYCH OPRACOW.

1	Korytarz
2	Poczekalnia
2a	Pokój przyjęć res.
2b	Recepcja
4	Klatkachodowa
5	Pomieszczprzejściowe
6	Szatnidyżurnych
6a	WC dyżurnych
7	Komunikacja
8	Komunikacja
9	Pom. dyżurnych
10	Pom. socjalne
12	Pom. Łączności

RZUT PARTERU

AGENCJA WSPIERANIA INICJATYW MIESZKANIOWYCH AWIM
BIURO PROJEKTOWO- BUDOWLANE
46-100 NAMYSŁÓW, UL. DWORCOWA 4

TEMAT	WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA STREFY WEJŚCIOWEJ DO SIEDZIBY K.P.P.		
OBIEKT	KOMENDA POWIATOWA POLICJI		
LOKALIZACJA	NAMYSŁÓW ul. Piłsudskiego		
INWESTOR	K. W. w Opolu ul. Korfantego 2		NR RYS. 1
PROJEKTANT	inż. Wiesław FLAK Upr. 68/80/Op		DATA luty 2014