



ISO 9001

ISO 27001

Rybnik, dnia 15.04.2024 r.

TT-88-TP/18-2024.AR

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem (tryb zaprojektuj – wybuduj, wyposaż)** w ramach zadania pn.: **Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku (zamówienie finansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego)**, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 22.03.2024 r. o numerze 2024/BZP 00257056/01

INFORMACJA NR 4 (WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku na podstawie przepisu art. 284 ust 1 oraz art. 286 ust 1 oraz ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców (kolejność pytań stanowi kontynuację w stosunku do numeracji pytań, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w Informacji nr 3 z dnia 12.04.2024 r.). tj.:

Pytanie 115

Czy oddział patologii ciąży powinien zawierać gabinet zabiegowy? Jeśli tak to jak powinien zostać wyposażony w ramach bierzącego zamówienia? Przykładowo: stanowisko pracy (biurko z kontenerkiem, krzesło) Zabudowy meblowe i sanitarne.

Odpowiedź 115:

Tak. Powinien zostać wyposażony w stanowisko pracy (biurko wraz z kontenerkiem, fotel), stanowisko diagnostyczne (kozetka, krzesło), kompletną zabudowę meblową gabinetu zabiegowego (wraz z umywalką, zlewem, bateriami, lodówką, z blatem, szafki górne i dolne, dozowniki na mydło, płyn dezynfekcyjny, pojemnik na papier do rąk), roleta lub żaluzja do okien.

Pytanie 116

Czy powinna zostać doprowadzona instalacja gazów medycznych do gabinetu zabiegowego na oddziale patologii ciąży? (jeśli tak to jakie?)

Odpowiedź 116

Tak. Tlen, próżnia, sprężone powietrze, odciąg gazów poanestetycznych.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Pytanie 117

Czy wykonawca powinien przewidzieć montaż kolumny sufitowej anestetycznej w gabinecie zabiegowym na oddziale patologii ciąży?

Odpowiedź 117

Tak, wraz z dostawą. Wykonawca powinien przewidzieć zakup i montaż kolumn w gabinetach zabiegowych w ramach instalacji gazów medycznych.

Pytanie 118

Czy instalacja podtlenku azotu jest w zakresie zadania?

Odpowiedź 118

Nie

Pytanie 119

Czy pomieszczenie sekretariatu w łączniku (przy klatce schodowej przy oddziale patologii ciąży) w okolicach osi 19-21 / J-L jest objęte przedmiotem zamówienia (oznaczone na fioletowo)? Jeśli tak to prosimy o wskazanie funkcji wyremontowanego pomieszczenia.

Odpowiedź 119


Tak. Przyszła funkcja wg propozycji projektanta na etapie projektowania, będącym jednym z elementów przedmiotu zamówienia.

Pytanie 120

Czy pomieszczenia techniczne w łączniku przy oddziale ginekologii (oznaczone na turkusowo) są przedmiotem zamówienia? Jeśli tak to prosimy o wskazanie funkcji wyremontowanego pomieszczenia.

Odpowiedź 120

Tak. Funkcja w projekcie będącym jednym z elementów przedmiotu zamówienia ma zostać przewidziana jako pomieszczeń technicznych, pomocniczych, magazynowych.

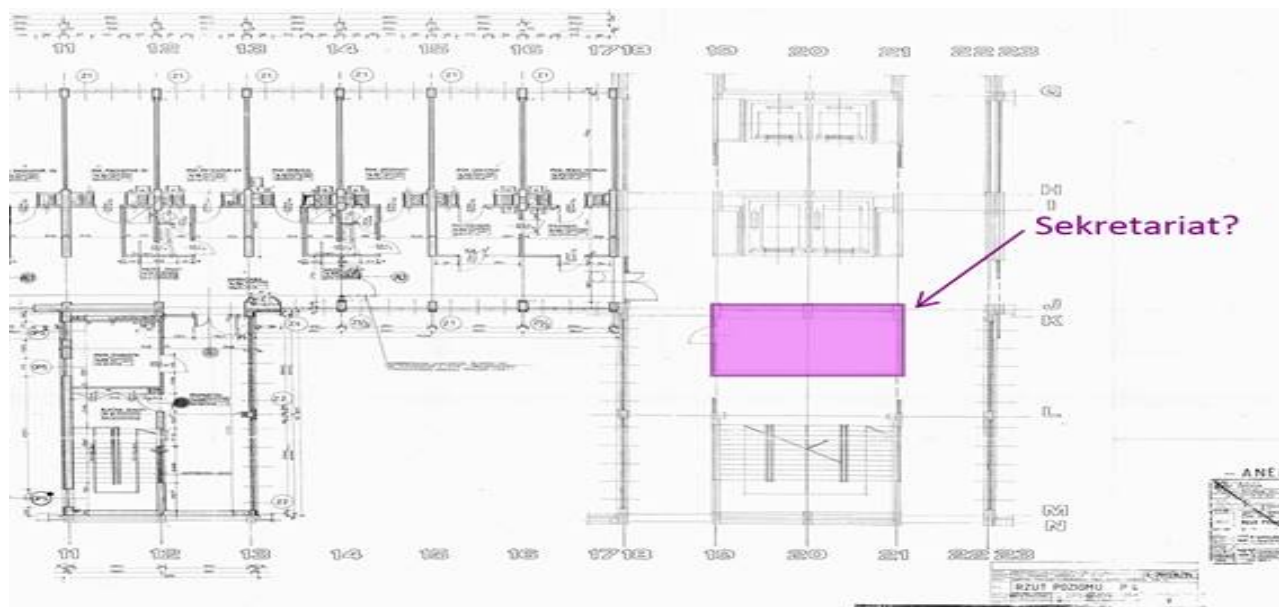**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299


Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

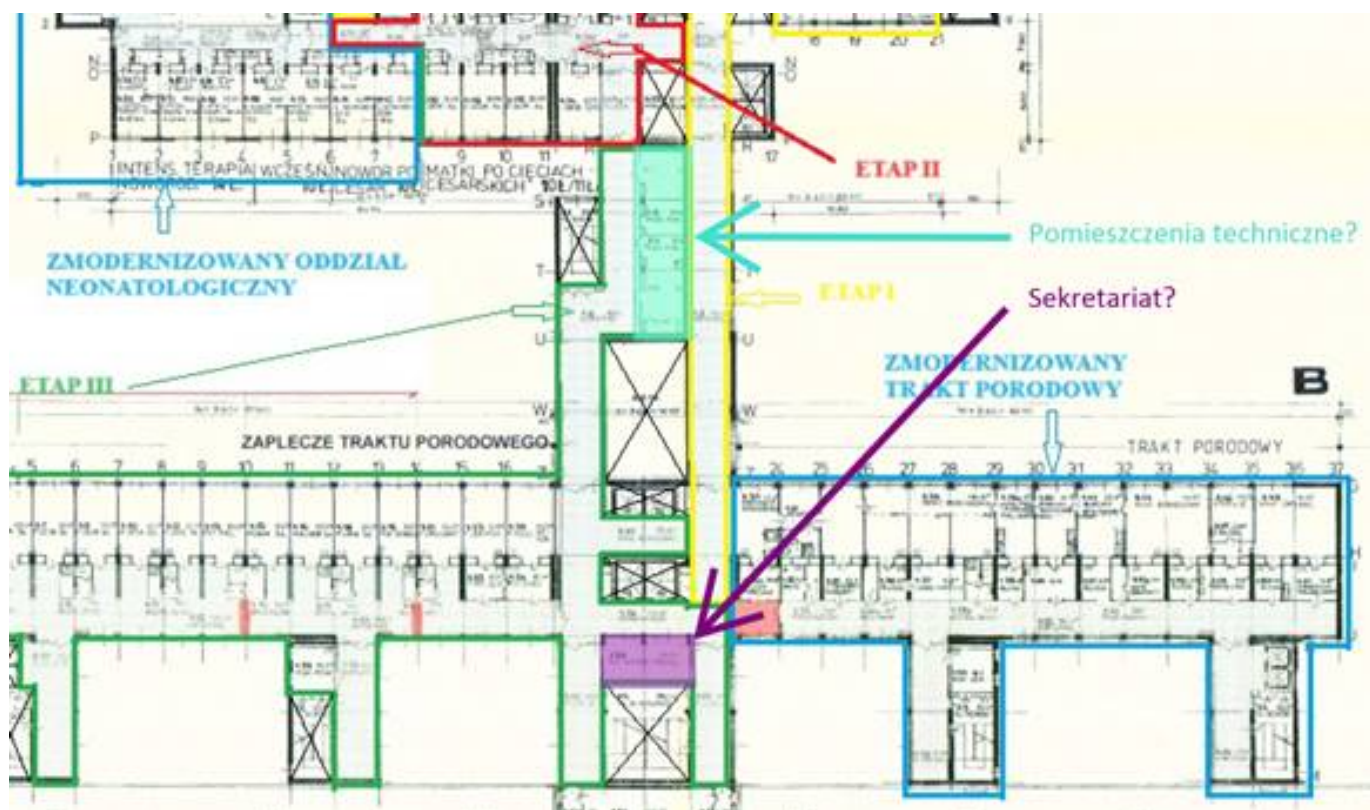

Pytanie 121

Czy oddział patologii ciąży powinien zawierać gabinet zabiegowy?

Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu wyposażenia meblarskiego oraz czy należy wykonać instalacje gazów medycznych

Odpowiedź 121

Odpowiedź zgodna z informacją zawartą w odpowiedzi na pytanie 115 i 116

Pytanie 122

Czy wykonawca powinien przewidzieć montaż kolumny sufitowej anestetycznej (bez zakupu) w gabinecie zabiegowym na oddziale patologii ciąży?

Odpowiedź 122

Wykonawca powinien przewidzieć zakup i montaż kolumn w gabinetach zabiegowych w ramach instalacji gazów medycznych.

Pytanie 123

Czy na korytarzach należy przewidzieć żaluzje lub rolety

Odpowiedź 123

Nie

Pytanie 124

Mając na względzie bardzo szeroki zakres zamówienia oraz pojawiające się niejasności i elementy wymagające doprecyzowania wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 23.04.2024r.

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Odpowiedź 124

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 22.04.2024 r. oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż ulega zmianie treść SWZ, w ten sposób, że:

- w rozdz. XI pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia **22.04.2024 r. przed godz. 10:00.**

- w rozdz. XII pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **21.05.2024 r.**

- w rozdz. XV pkt 2 oraz pkt 4 otrzymują nowe, następujące brzmienie:
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **22.04.2024 r. do godz. 10.00**
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.04.2024 r. o godz. 10.30**

Zgodnie z dyspozycją art 286 ust 6 7 ustawy Pzp z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

D Y R E K T O R

SP ZOZ
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Nr 3 w Rybniku

dr Jarosław Madowicz

Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001
