



Rogoźnik, 08.09.2017 r.

DECYZJA Nr W.O.P.7040.P.....2017

Na podstawie art. 39 ust.3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Poz. 1440) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.23) oraz rozpatrzenie pisma z dnia 19.07.2017 r., data wpływu do Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie 21.07.2017 r., pełnomocnika Urzędu Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary w sprawie wydania warunków technicznych i zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej 4768S ul. Rogoźnicka/Podwale oraz 4713S ul. 1 Maja i ul. Belna w Strzyżowicach elementów infrastruktury niezwiązanej z obsługą pasa drogowego dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary".

#### zezwalam

Urzędowi Gminy w Psarach ul. Malinowicka 4 42-512 Psary na wejście w teren i na lokalizację, w pasie drogowym drogi powiatowej 4768S ul. Rogoźnicka/Podwale – działka nr D-414/1, 4713S ul. 1 Maja działka nr D-448 oraz ul. Belna działka D-1944 w Strzyżowicach sieci kanalizacji sanitarnej wg załączonych mapy z następującymi warunkami:

1. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować zgodnie z paragrafem 140 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124).
2. Projektant wskaże punkty osnowy geodezyjnej III klasy kolidujące z zakresem robót i sposób zabezpieczenia przez wykonawcę w przypadku konieczności ich ponownego odtworzenia.
3. Uzgadnia się zabudowę nitki kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy do posesji metodą przewiertu lub metodą rozkopu. Konstrukcję jezdni po wykopach należy odtworzyć jak dla KR3 a warstwę ścierną odtworzyć na całej szerokości po uprzednim profilowaniu nawierzchni frezowaniem (na odcinku narusznym wykopami).
4. Po zakończeniu robót montażowych i ziemnych naruszone elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu ustawowego. Oznacza to, że w przypadku zaprojektowanej lokalizacji jakiegokolwiek urządzenia obcego np.: w chodniku, poboczu-trawniku, jezdni, należy odtworzyć cały element pasa drogowego na długości rozkopów z tożsamych materiałów i o takich samych parametrach technicznych.
5. Niezbędnym jest dostarczenie 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej w zakresie obejmującym teren robót oraz naniesienie obiektu na zasoby geodezyjne.
6. Wykonawca robót do wniosku o zajęcie pasa drogowego dołączy dokumentację fotograficzną terenu wzdłuż inwestycji aktualnego stanu technicznego pasa drogowego na nośniku elektronicznym.
7. Obowiązuje projekt zmianowy tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

Powyższa decyzja wywołuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub po dokonaniu zgłoszenia budowy (robót) w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej, zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim potrzebami ruchu drogowego prowadzenia robót związanych z tym umieszczeniem może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej.

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o stawki na podstawie Uchwały Rady Powiatu Bédzińskiego nr XI/97/2015 z dnia 27.08.2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Decyzja ta stanowi również tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w rozumieniu art. 3 pkt. 11 Prawa Budowlanego i może być podstawą do złożenia oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.**

### UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 paragraf 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

### POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w terminie 14 dni od daty doręczenia. Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od takiej decyzji. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać złożone przez stronę przed organem, który wydał decyzję.

Zwolniono z opłaty skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1827).


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG  
INSPEKTOR NADZORU  
Ruchu Drogowych  
Int. Ryszard Czylkiel


POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BÉDZINIE  
DYREKTOR  
mgr. Cezary Gajda

Otrzymują:  
1. Pełnomocnik  
Przemysław Marek  
Firma ALFA Bożena Hebrajska  
al. Kołataja 34  
42-500 Bédzin  
2. a/a

Wykonawca:		"ALFA" Bożena Habrajska Al. Korkutaja 34, 42-500 Będzin				Temat:		Budowa kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary.	
Branża:		Sanitarna		Stadium:		Uzgodnienia projektowe		Data:	
Inwestor:		Gmina Psary		Skala:		1:500		Rys. 3	
Adres:		GMINA PSARY ul. Malinowska 4, 42-512 Psary		Nazwa rysunku:		Przebieg projektowanej kanalizacji w ul. Korkutajskiej (dz. 414/1, obr. 0040) w stryżownikach oraz w Alfabie (dz. 448, obr. 0040) w stryżownikach			


**Legenda:**  
 — projektowana kanalizacja ciśnieniowa  
 --- projektowane przyłącza kanalizacji  
 o - projektowana pompownia przydomowa ścieków  
 168/2 - numery i granice działek ewidencyjnych

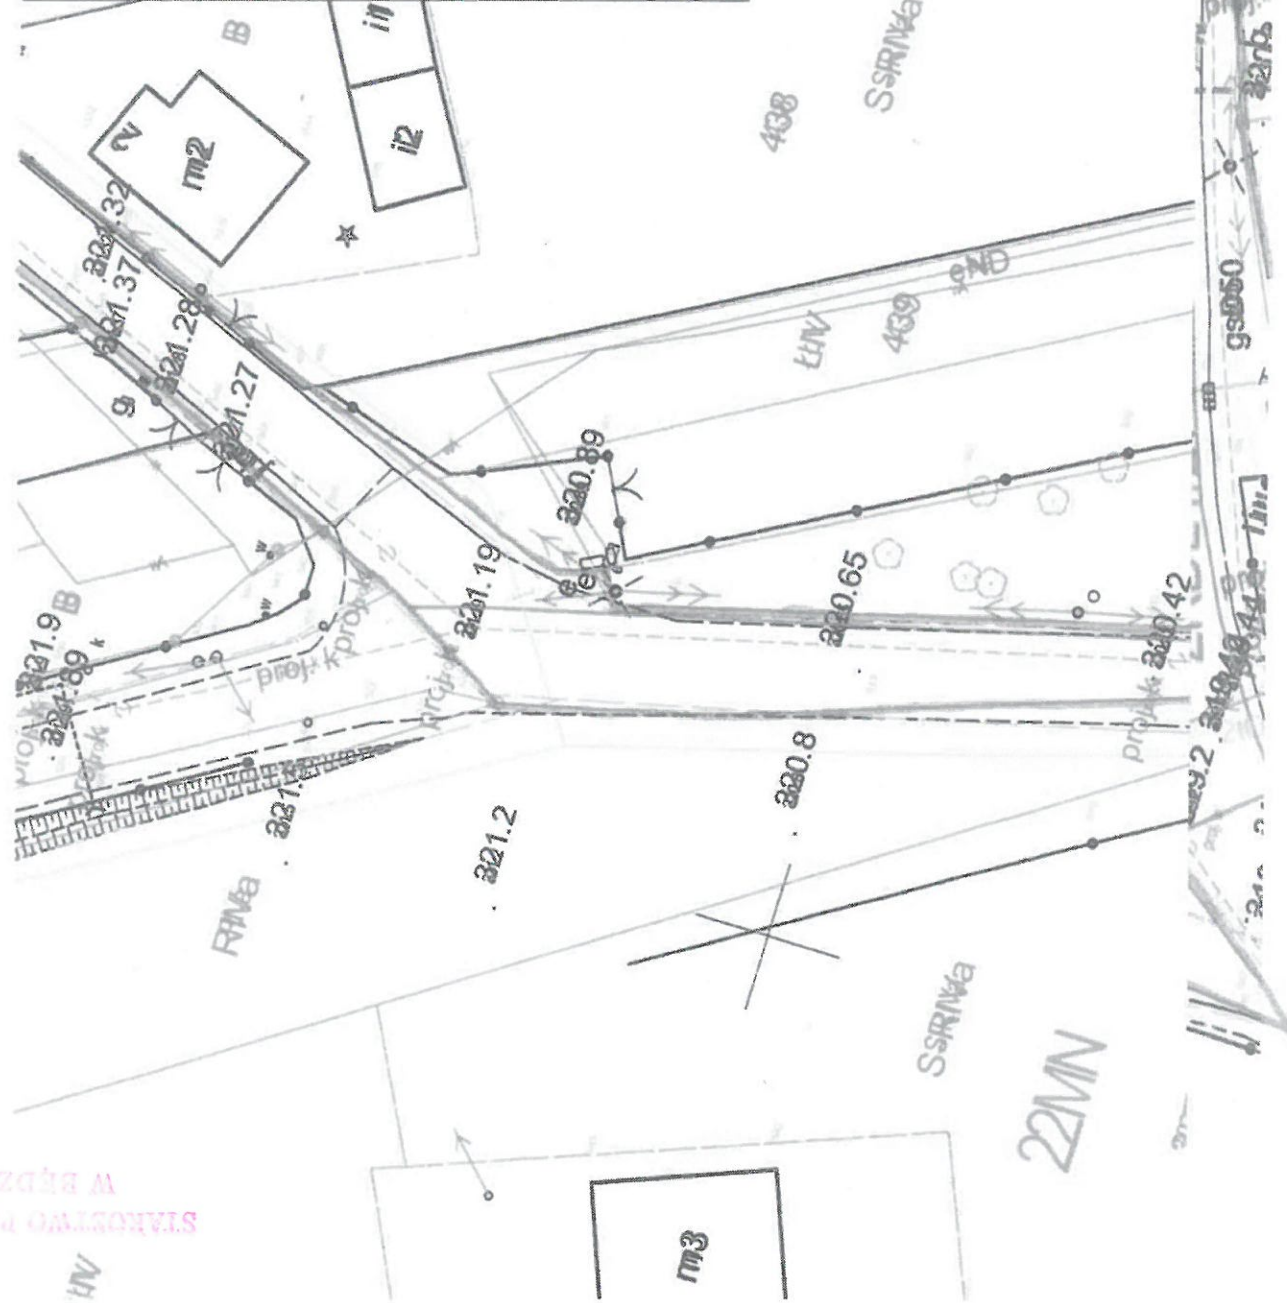

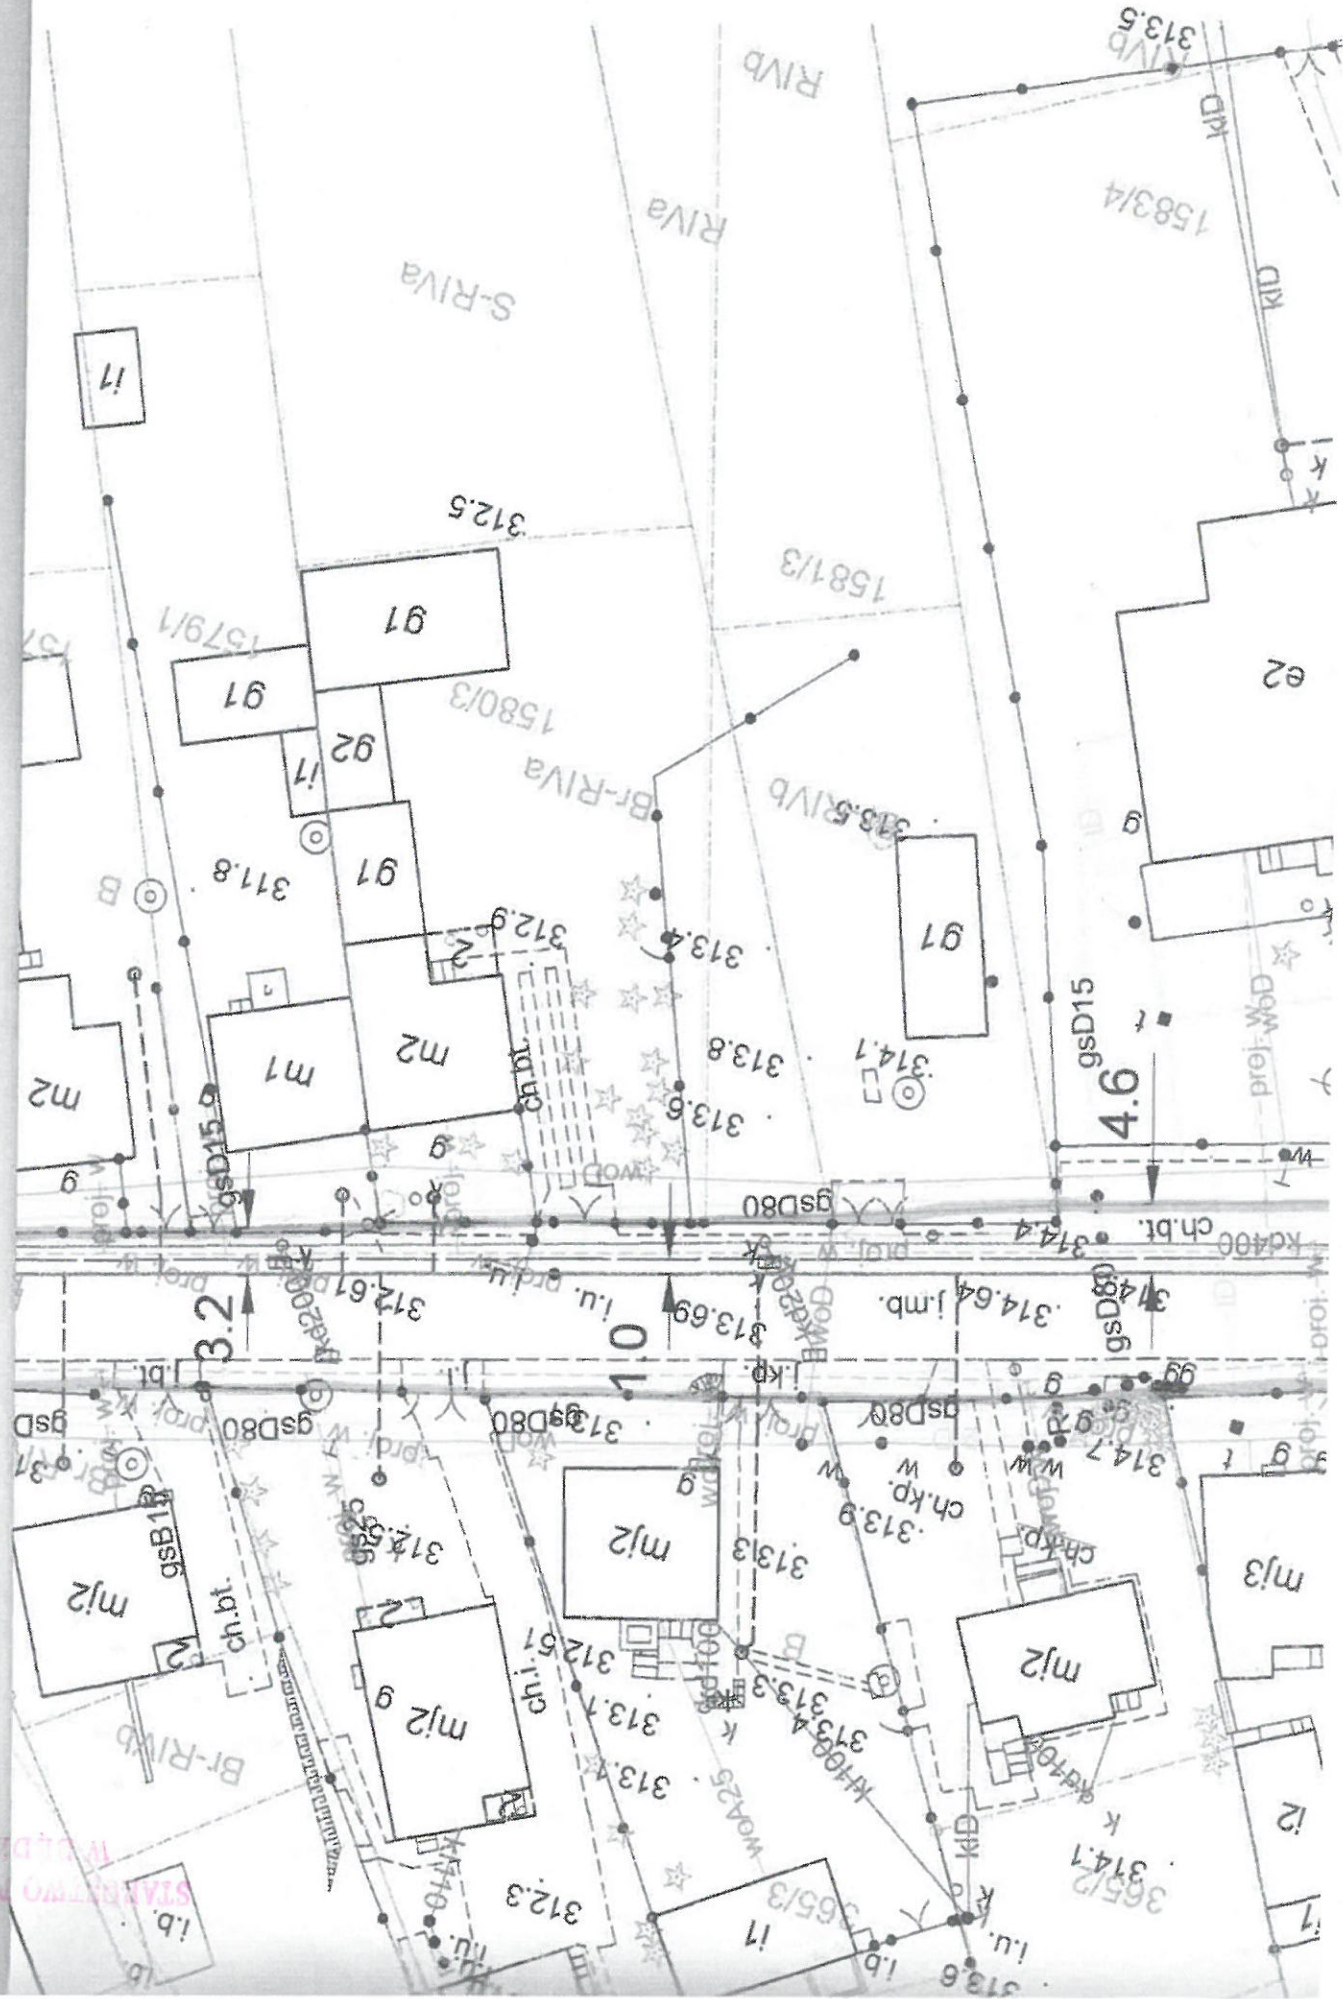

STANOWISKO POWIATOWE  
W BRZDZINIE





## Wicestarosta Będziński

Sebastian  
Szalaniec

Starostwo Powiatowe  
ul. Śaczeńskiego 6  
42 – 500 Będzin  
tel. + 48 032 368 07 00  
fax. + 48 032 267 79 33

BGN-I.6852.48.2017

Będzin, 2017-08-17  
STAROSTWO POWIATOWE  
W BĘDZINIE

ALFA  
Bożena Habrajska  
al. Kollataja 34  
42-500 Będzin

Starosta Będziński, reprezentujący interesy Skarbu Państwa, jako podmiot występujący w operacie ewidencji gruntów i budynków, wyraża zgodę Wójtowi Gminy Psary, na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami usytuowanymi w jednostce ewidencyjnej Psary:

- obręb Psary, oznaczona numerem geodezyjnym 324/1,
- obręb Strzyżowice, oznaczonymi numerami 1982, 1437, 1925, 2020 zapisanymi w księdze wieczystej nr KA1B/00049097/4 Sądu Rejonowego w Będzinie,
- obręb Strzyżowice, oznaczona numerem geodezyjnym 1944 zapisana w księdze wieczystej nr KA1B/00053928/0 Sądu Rejonowego w Będzinie,
- obręb Strzyżowice, oznaczona numerem geodezyjnym 307/3 zapisana w księdze wieczystej nr KA1B/00049298/3 Sądu Rejonowego w Będzinie,
- obręb Strzyżowice, oznaczona numerem geodezyjnym 414/1 zapisana w księdze wieczystej nr KA1B/00053856/4 Sądu Rejonowego w Będzinie,
- obręb Strzyżowice, oznaczona numerem geodezyjnym 448 zapisana w księdze wieczystej nr KA1B/00053927/3 Sądu Rejonowego w Będzinie,
- obręb Strzyżowice, oznaczona numerem geodezyjnym 1614/3 zapisana w księdze wieczystej nr KA1B/00056924/3 Sądu Rejonowego w Będzinie,

w związku z opracowywaniem projektu dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”. Zgoda na dysponowanie nieruchomością nie jest tożsama ze zgodą zarządcy terenu.

Z **STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO**  
**Sebastian Szalaniec**  
WICESTAROSTA BĘDZIŃSKI

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. aa.

Sporządziła: Magdalena Kidawa



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrze  
ul. Szczepie Boze 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bédzinie  
ul. Sieniecka 85a, 42-500 Bédzin  
tel. (32) 267 73 64, fax 32-761-46-60  
rg.bedzin@zabrzeps gaz.pl

„Alfa” Bożena Habrajska  
ul. Al. Kofkajaja  
42-500 Bédzin

Wasz znak: W101/1394/160037385/17  
Nasz znak: Bédzin dn. 01.09.2017r.

Dot.: Uzgodnienia przebiegu zadania projektowego „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary”, rejon inwestycji: Strzyżowice, Psary.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jak wyżej informujemy, iż w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono kolorem zielonym i pomarańczowym orientacyjnie przebieg istniejącej sieci gazowej:

#### - średniego ciśnienia (stal, PE)

Projektowany zakres inwestycji, opiniujemy pozytywnie z uwagami:

Informuje że, nie wyrażamy zgody na lokalizację projektowanego wodociągu na istniejącym gazociągu, dotyczy działek o nr 397/1 i 366/1 w ulicy 1 Maja, a także odcinka sieci w ulicy Bocznej pomiędzy działkami 2668/1 i 1496/1 w Strzyżowicach. Prosimy o zmianę przebiegu projektowanego wodociągu - (wodociąg na przedstawionym podkładzie mapowym jest projektowany po linii istniejącego gazociągu). W przypadku nie zachowania odległości normowych, przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, proponujemy zabezpieczyć rurą ochronną projektowane przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe.

Jednocześnie zawiadamiamy, że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją należy zabezpieczyć zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. - Dz. U. 2013r. poz. 640 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, załącznik nr 2/tabela 2,
- Polską Normą 91/M - 34 501.

Projekt zabezpieczenia ewentualnych kolizji należy uzgodnić z Oddziałem PSG w Zabrze. W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Gazownią w Bédzinie, ul. Sieniecka 85a celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Przed przystąpieniem do prac należy również wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie. Kosztami naprawy za wynikłe uszkodzenia w trakcie realizacji robót zostanie obciążony wykonawca.

Ponadto informujemy, iż lokalizacja j. w. nie koliduje z siecią podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia gazu obsługiwana przez PSG sp. z o.o.

Oddział w Zabrze Wydział Sieci Wysokopiętnej Zabrze ul. Mikulczycka 5.

**Powyzsze uzgodnienie wzne jest na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.**

Faktura za w/w uzgodnienie zostane przeslana odrbna poczt.

Z powazaniem:

KIEROWNIK  
Gazowni w Bydnie

Tomasz Calka

Zatcznik :

9 egzemplarzy mapy z naniesionym przebiegiem sieci gazowej.

Pracownik ds. Technicznych

Krzysztof Domański

Nazwa rysunku:		Przebieg projektowanej kanalizacji w ul. Szosowej.	
Adres:		GMINA PSARY ul. Malinowska 4, 42-512 Psary	
Inwestor:		Gmina Psary	
Branża:	Stadium:	Data:	Skala:
Sanitarna	Uzgodnienia projektowe	07.2017	1:500
Temat:		Rys. 1	
Wykonawca:		<b>"ALFA" Bożena Habrajska</b> <b>Al. Koltajaja 34, 42-500 Będzin</b>	
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary.			

Legenda:


- projektowana kanalizacja ciśnieniowa
- - - projektowane przyłącza kanalizacji
- - projektowana pompownia przydomowa ścieków
- 168/2 - numery i granice działek ewidencyjnych



Wykonawca:	<b>"ALFA" Bożena Habrajska</b> <b>Al. Kołłątaja 34, 42-500 Będzin</b>				
Temat:	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary.				
Branża:	Stadium:	Data:	Skala:	Rys. 2	
Sanitarna	Uzgodnienia projektowe	07.2017	1:500		
Investor:	Gmina Psary				
Adres:	GMINA PSARY ul. Malinowska 4, 42-512 Psary				
Nazwa rysunku:	Przebieg projektowanej kanalizacji w ul. Podwale.				

Legenda:

- projektowana kanalizacja ciśnieniowa
- - - projektowane przyłącza kanalizacji
- o - projektowana pompownia przydomowa szkieł
- 168/2 - numery i granice działek ewidencyjnych

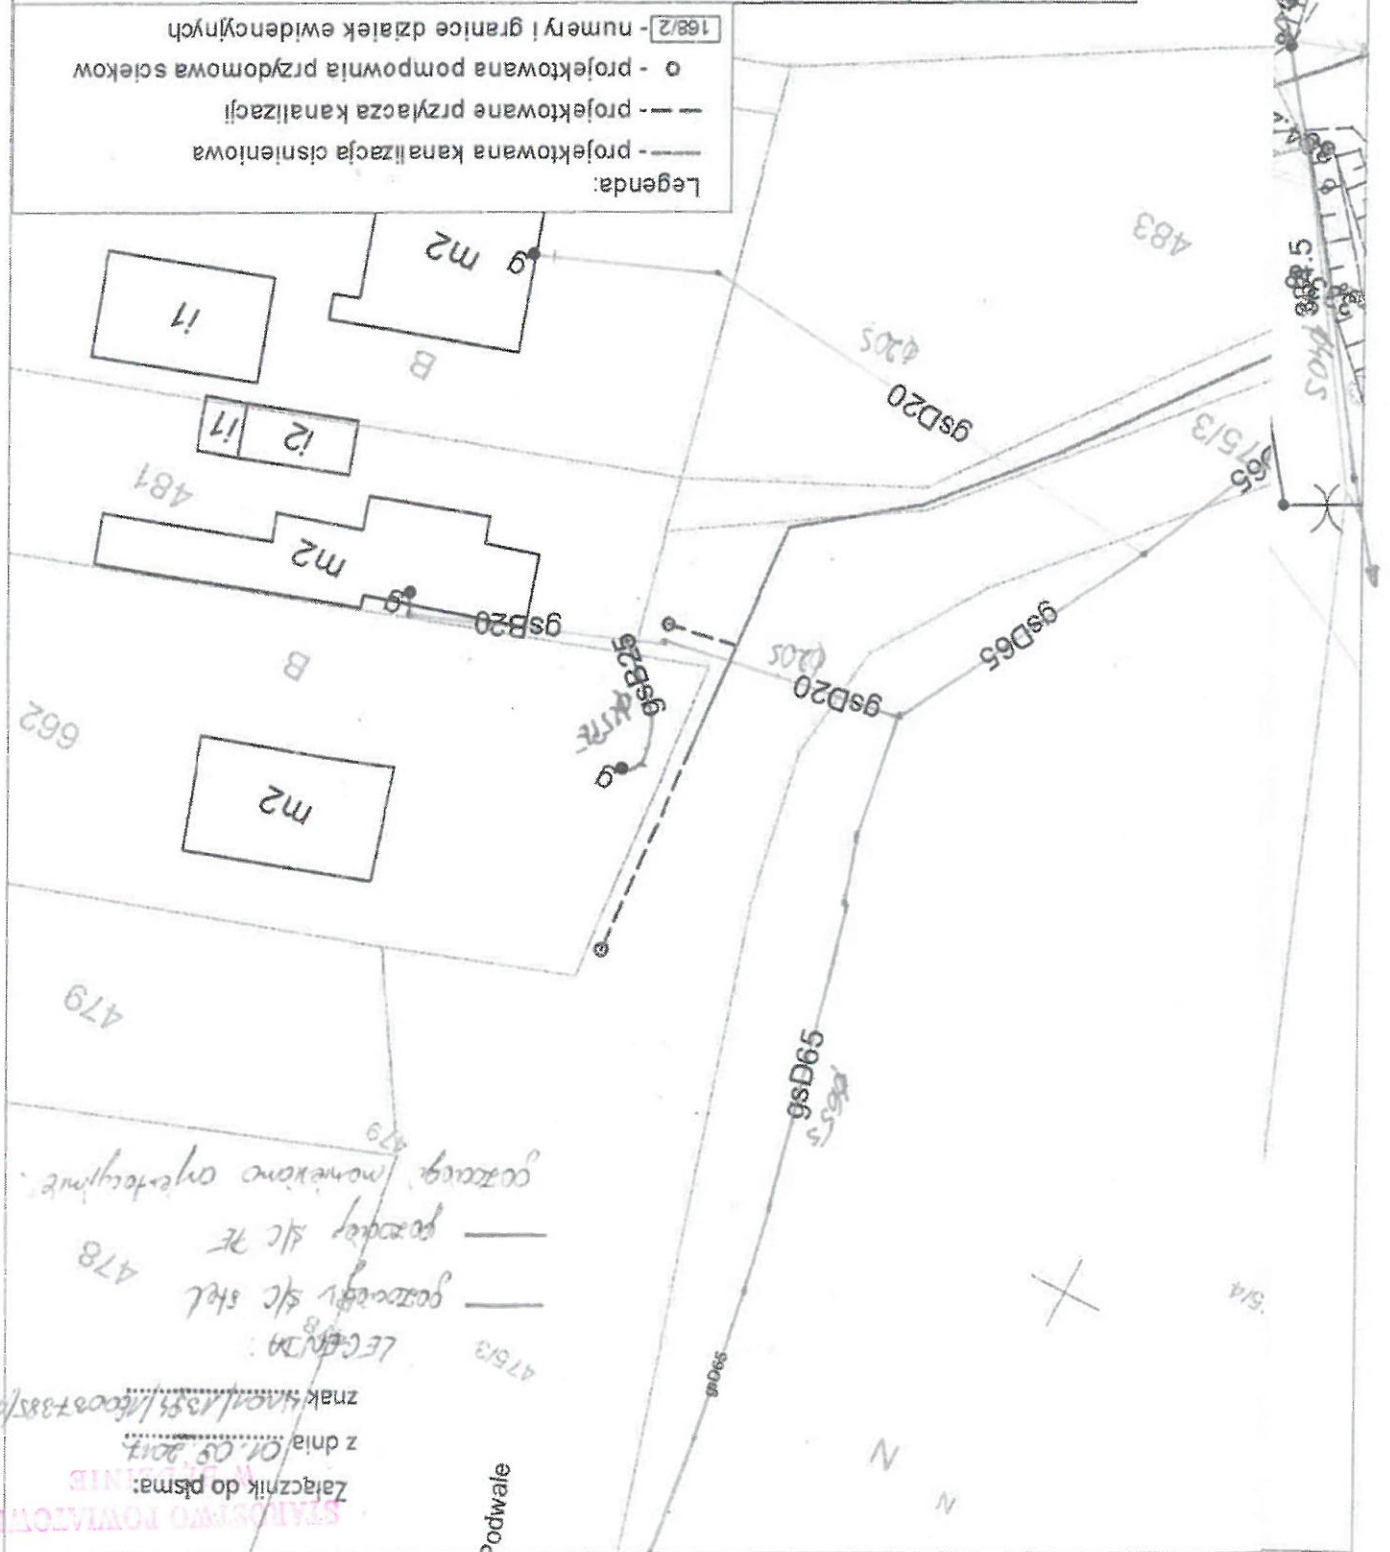

Załącznik do pisma:


z dnia 01.09.2017.

znak 14001/1354/160037385/17.


LEGENDA:

— gościny s/c stół


gościny mienie organizacyjne.

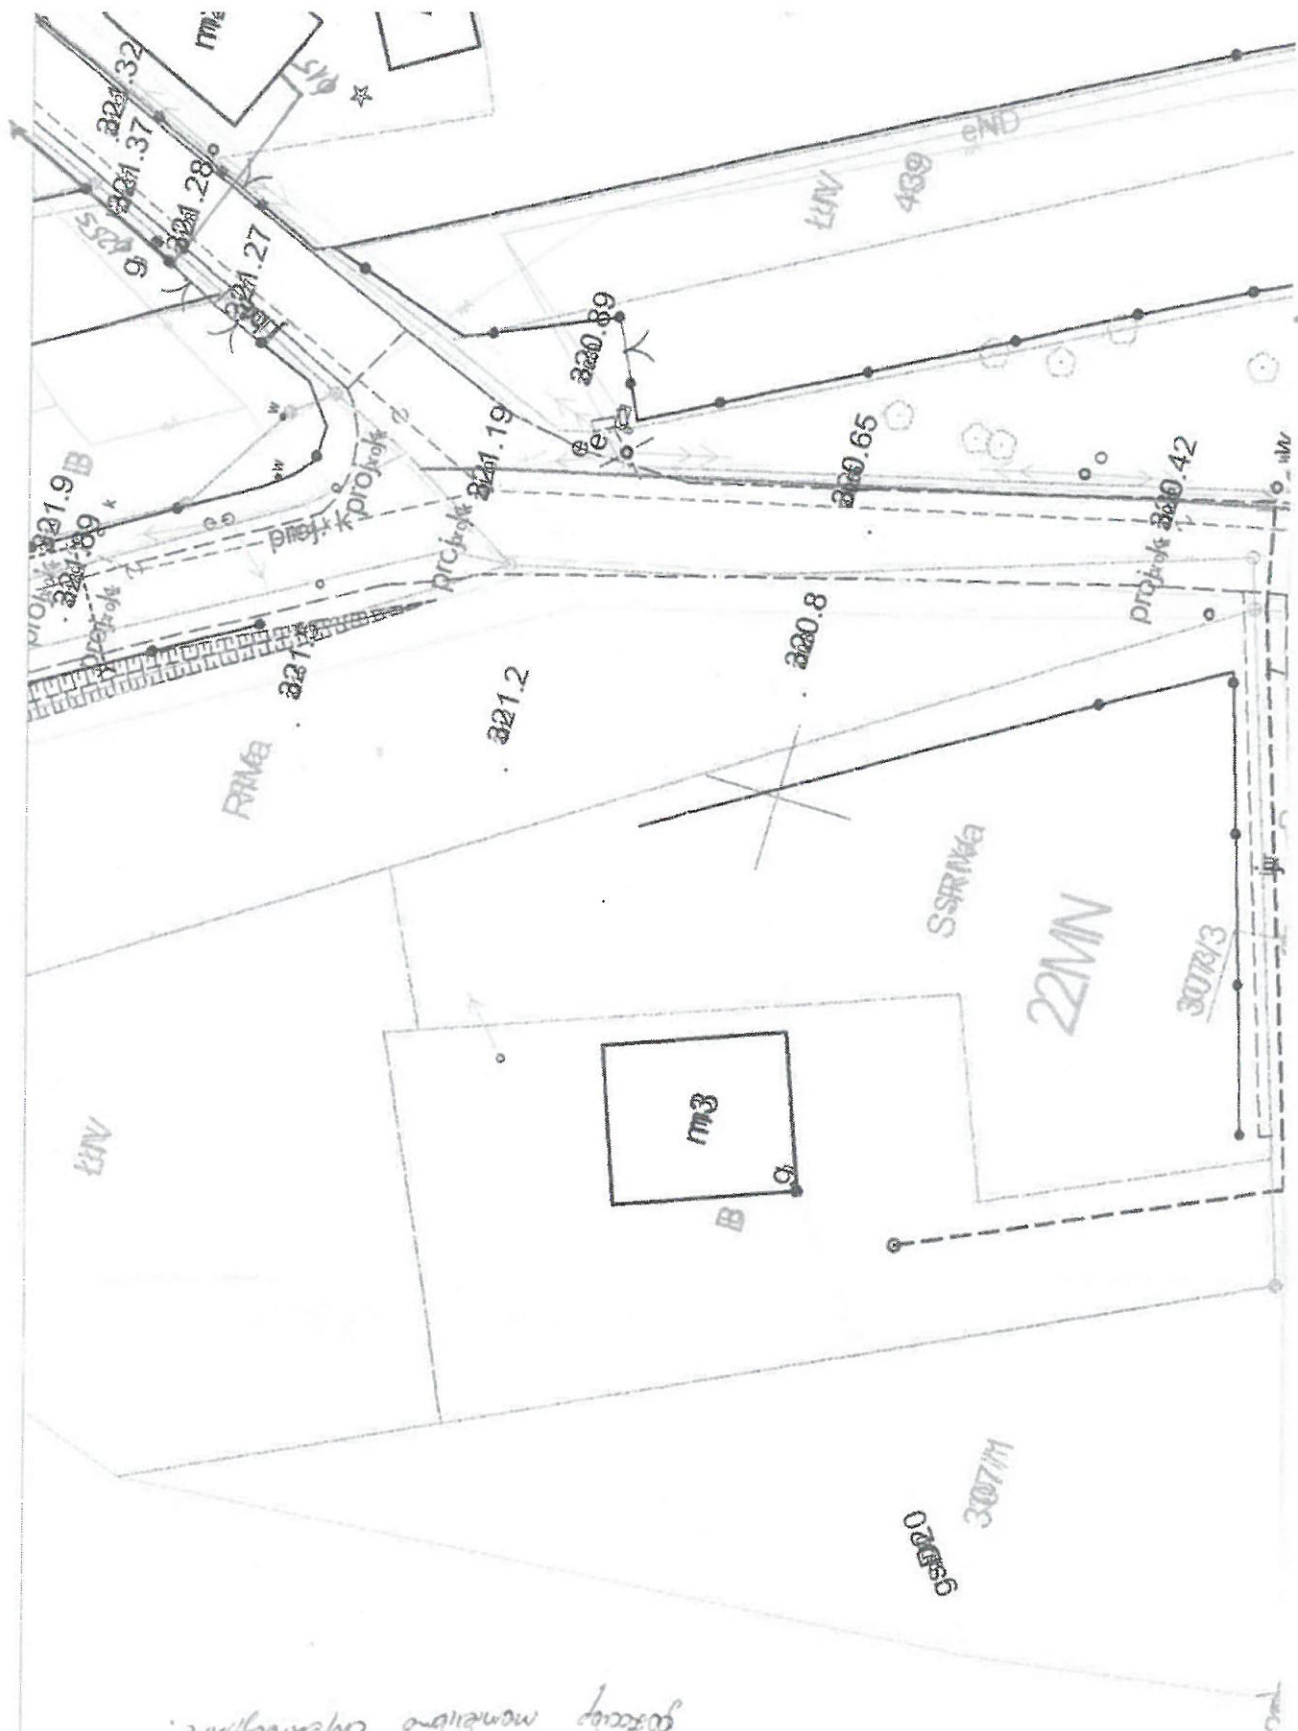


6. *Antropomorfismo* (personificação)

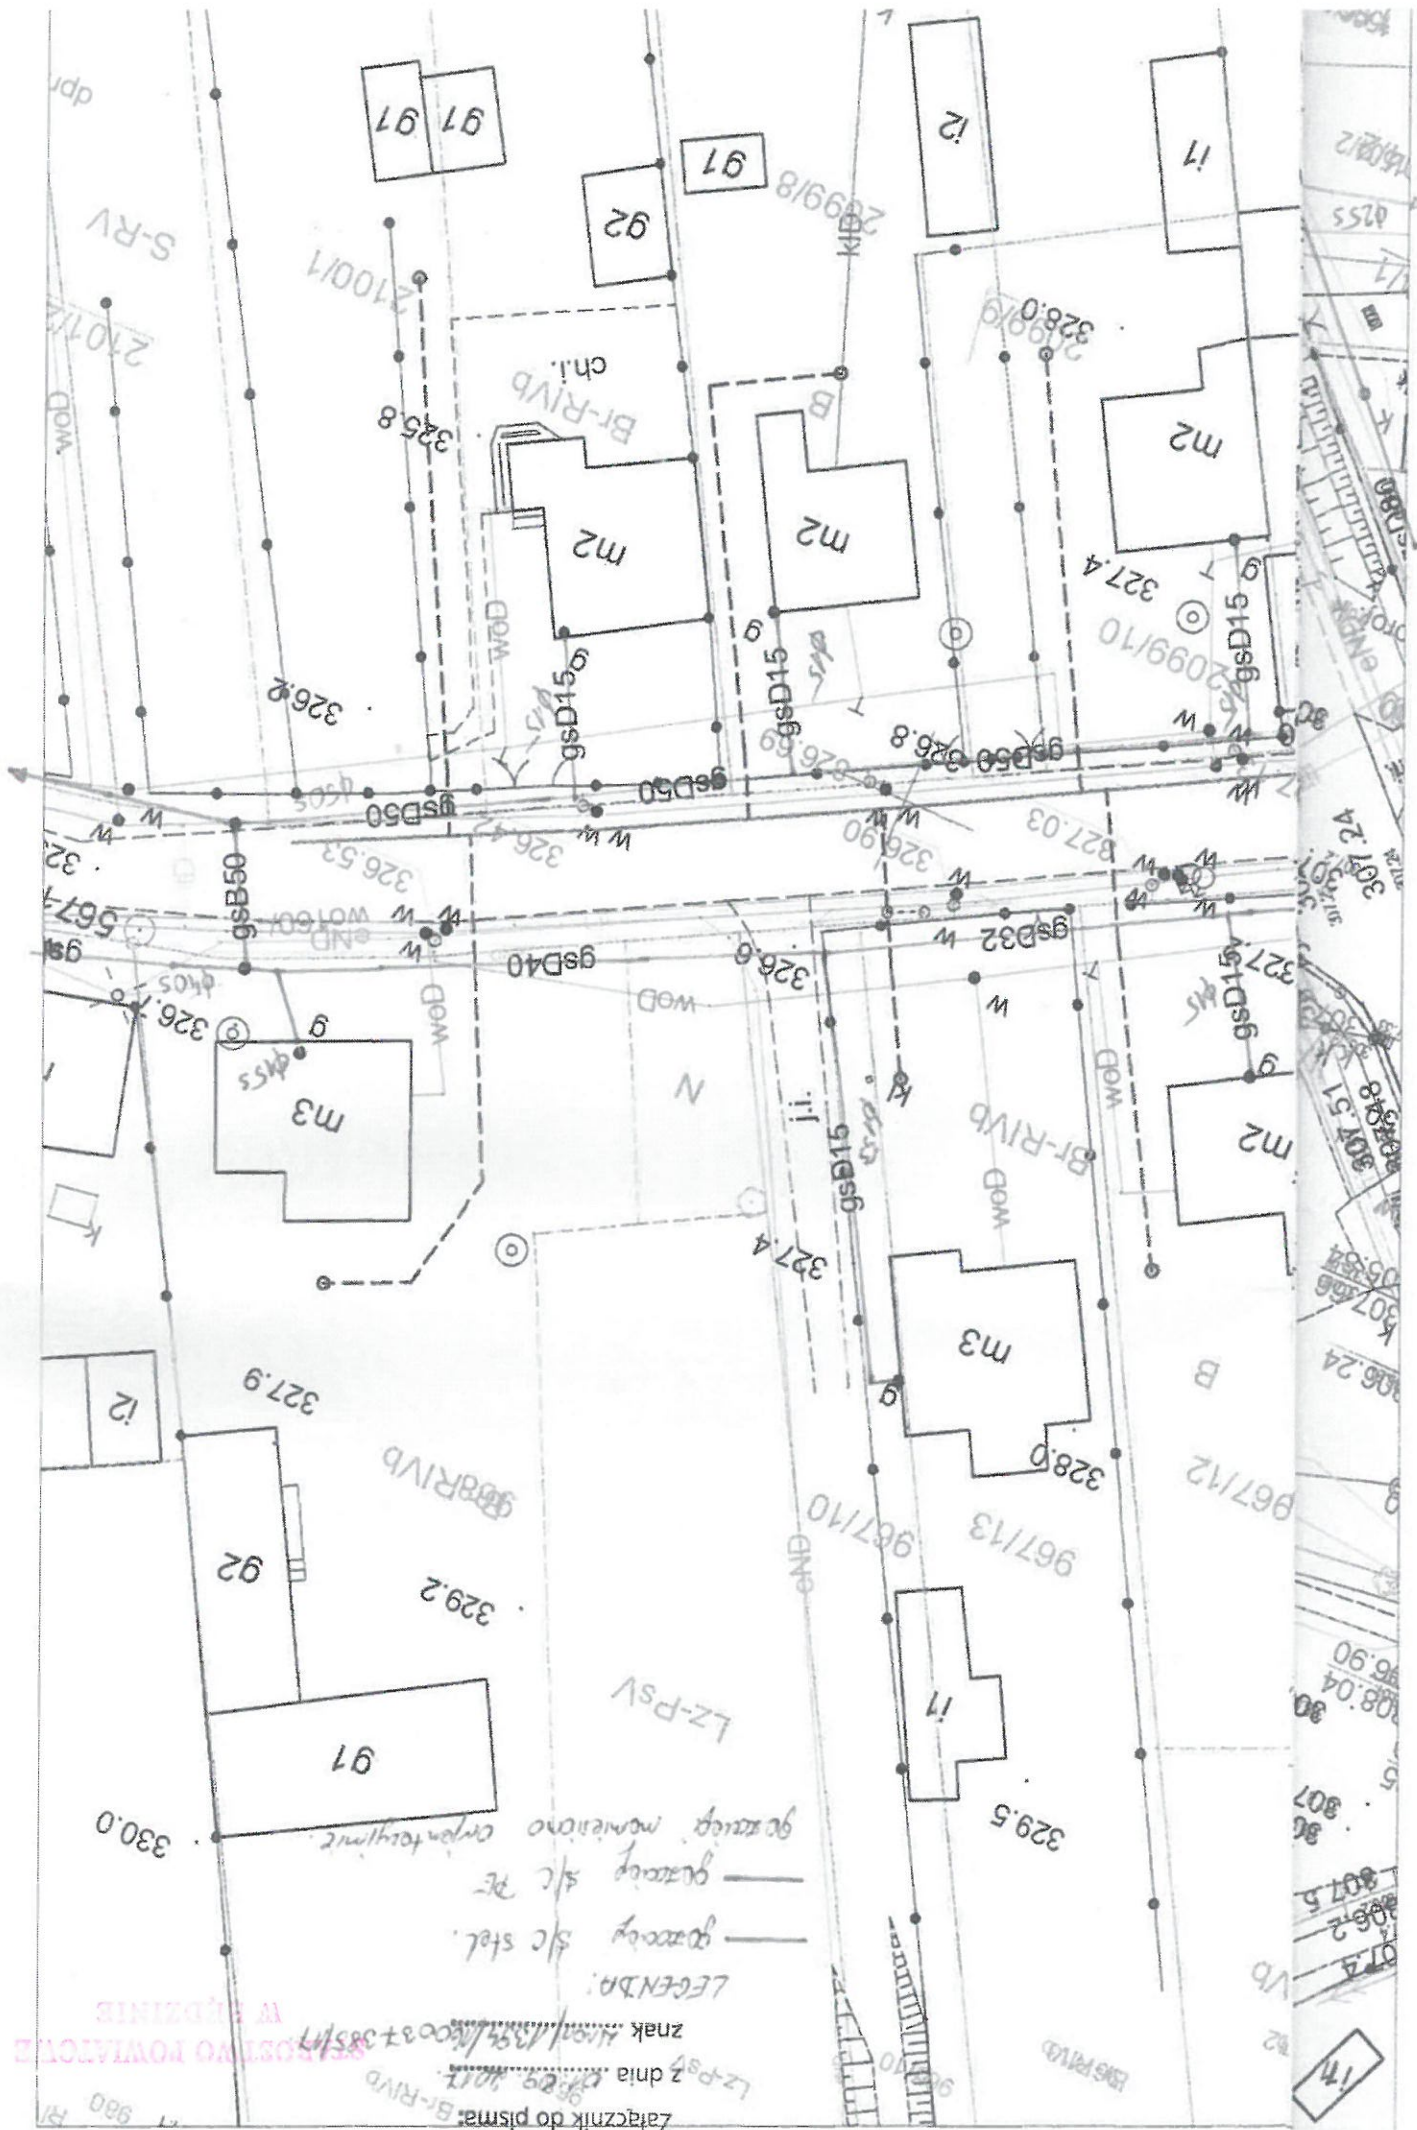

Nazwa rysu	
Adres:	
Inwestor:	
Sanitarna	
Branża:	
Temat:	
Wykonawca:	

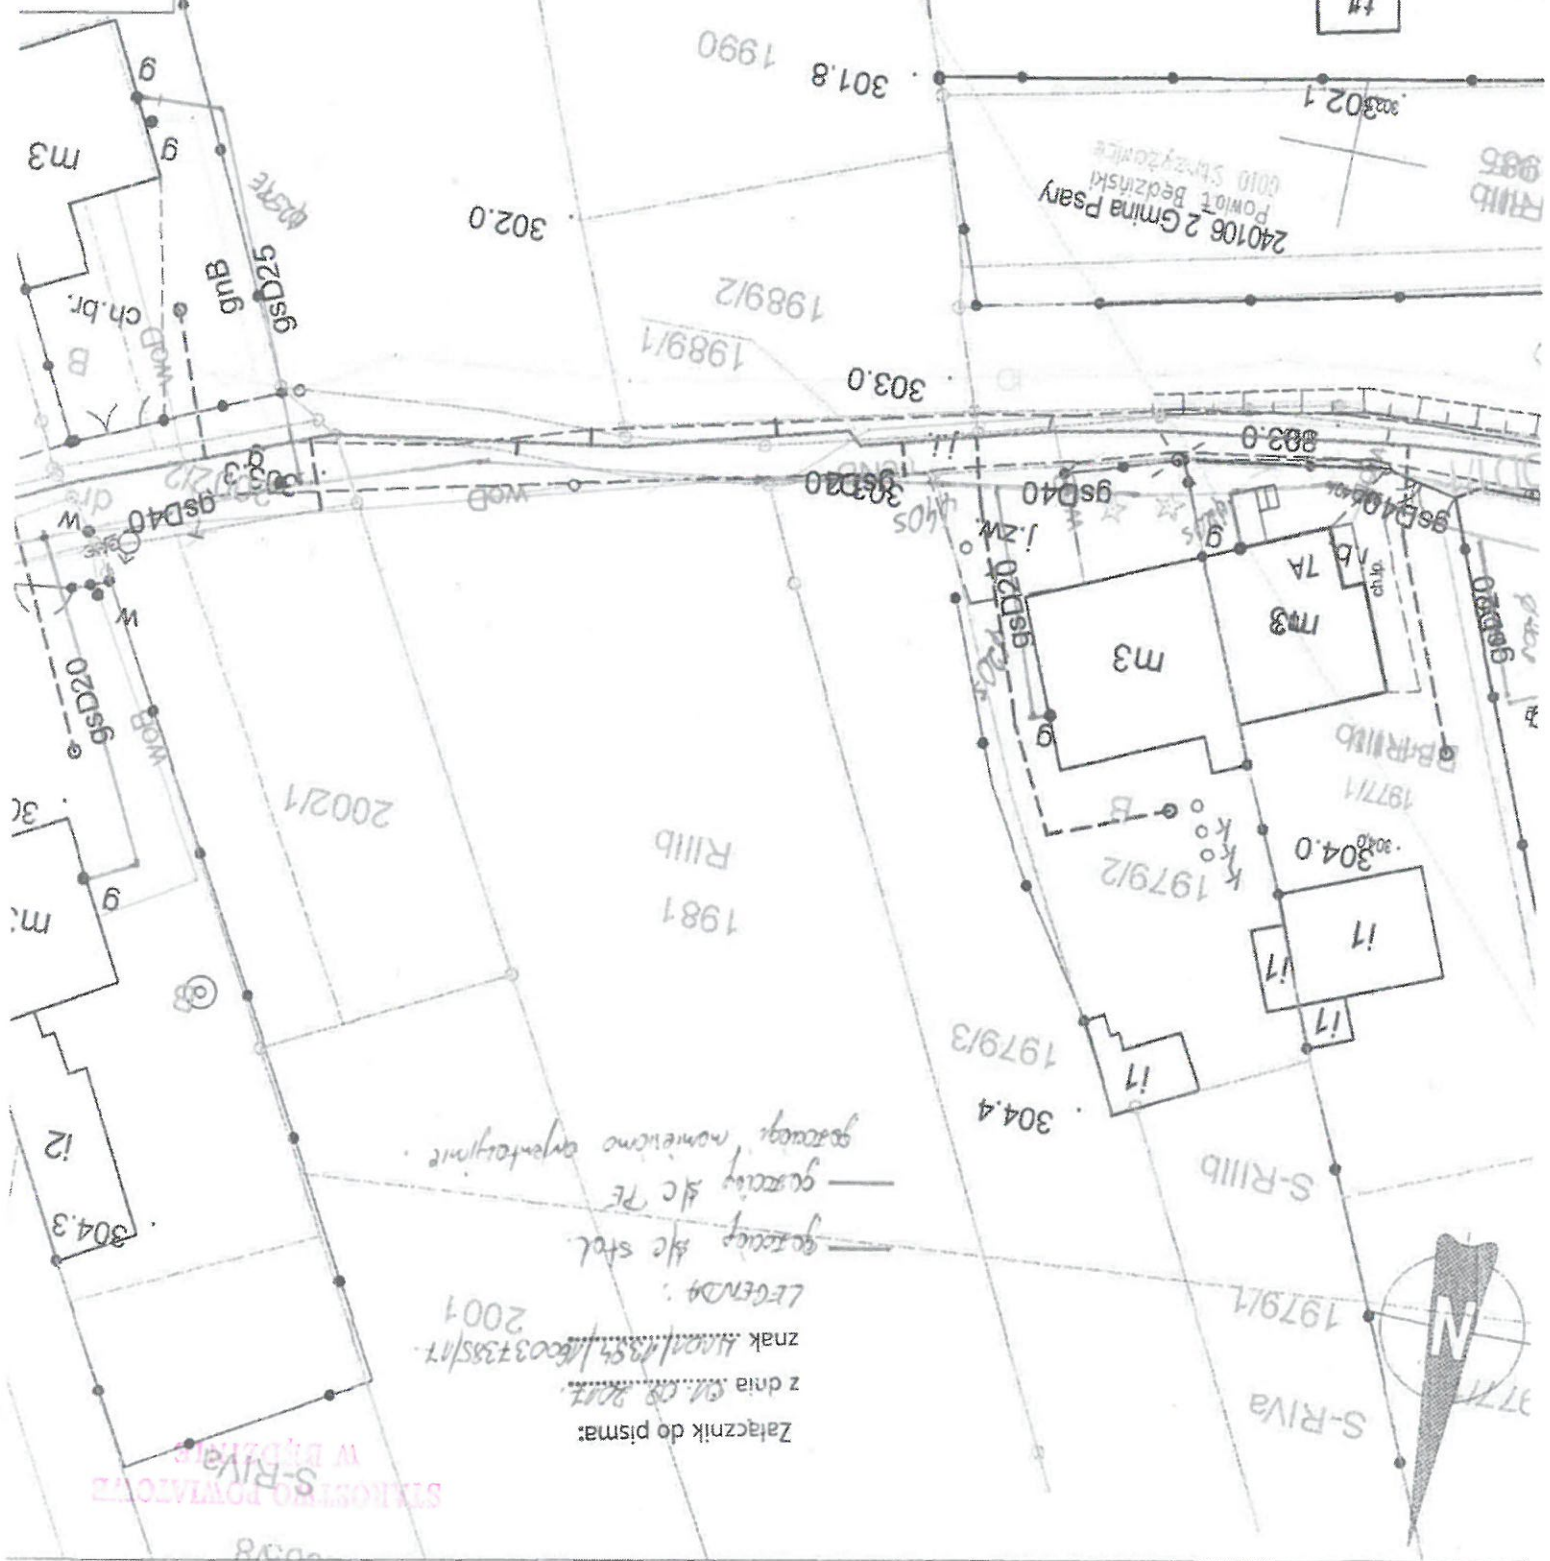




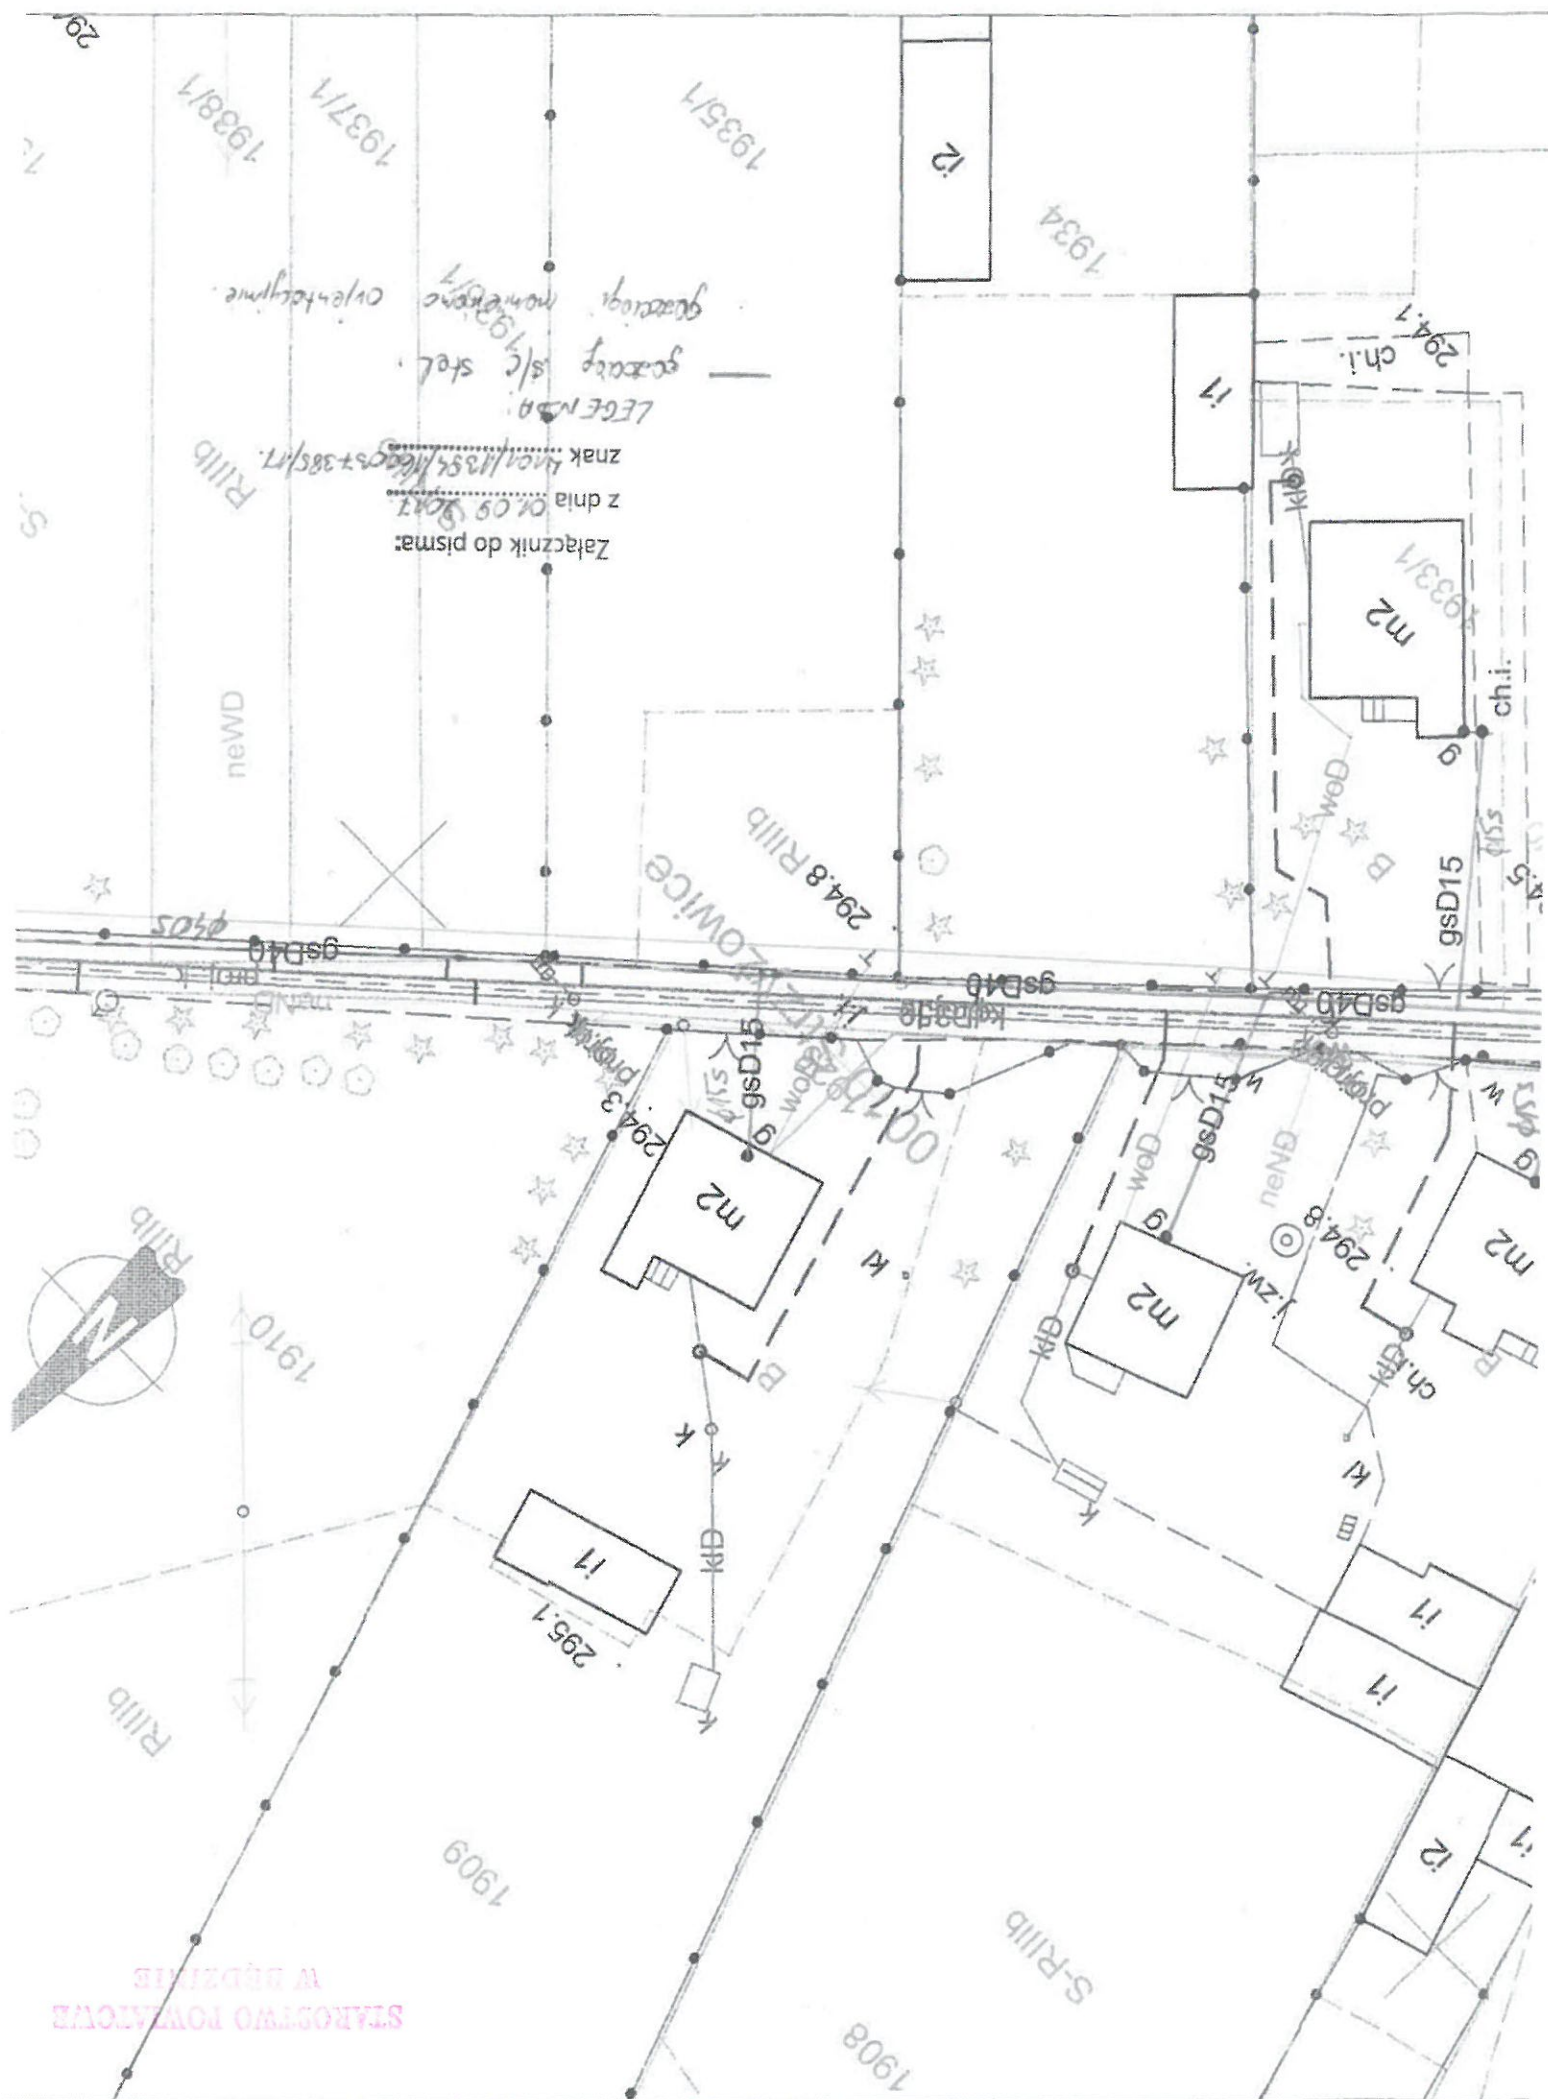

Wykonawca:	<b>"ALFA" Bożena Habrajska</b> <b>Al. Koltataja 34, 42-500 Będzin</b>				
Temat:	Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary.				
Branża:	Sanitarna	Stadium:	Uzgodnienia projektowe	Data:	07.2017
Investor:	Gmina Psary				
Adres:	GMINA PSARY ul. Malinowska 4, 42-512 Psary				
Nazwa rysunku:	Przebieg projektowanej kanalizacji w ul. Reymonta.				

- Legenda:
- projektowana kanalizacja ciśnieniowa
  - - - projektowane przyłącza kanalizacji
  - - projektowana pompownia przydomowa scieków
  - 169/2 - numery i granice działek ewidencyjnych

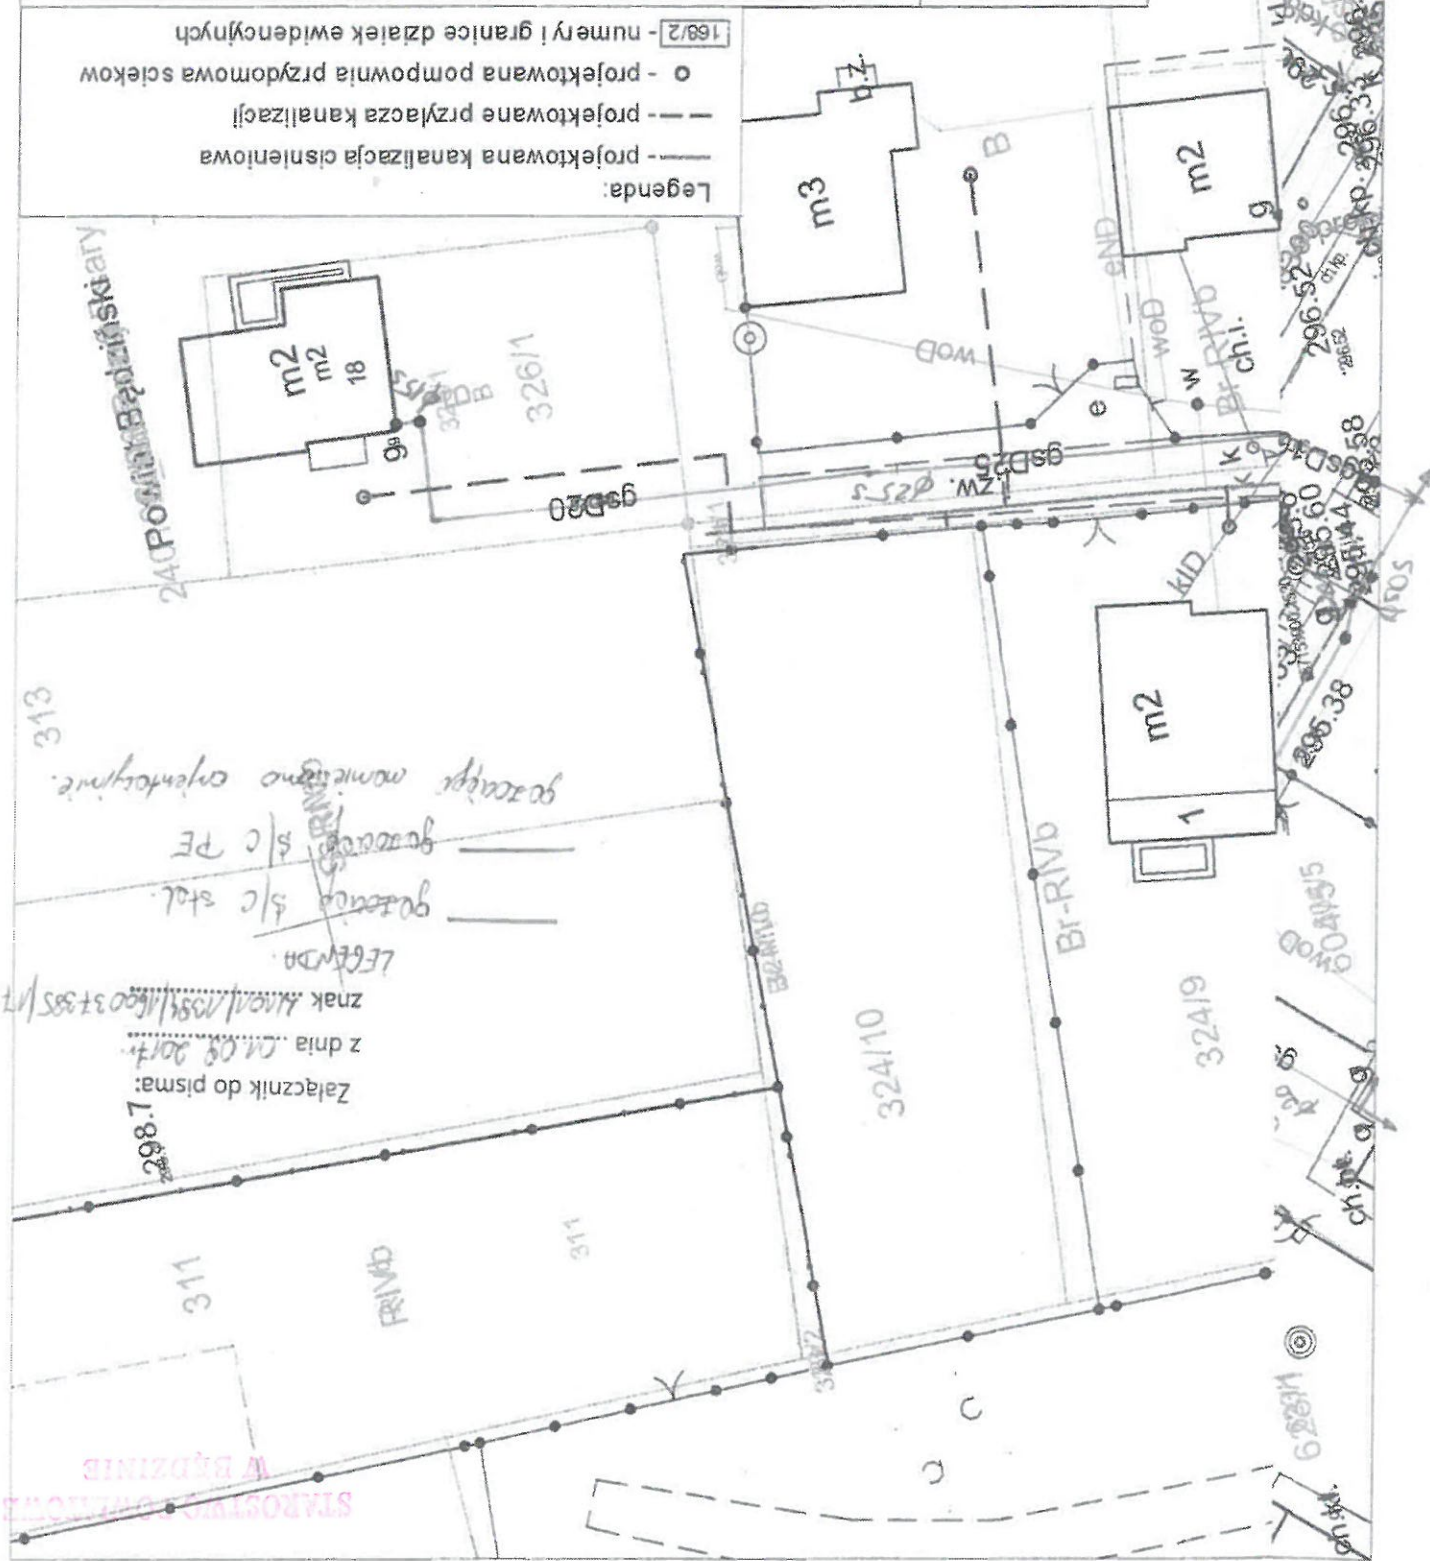



ALFA  
Bożena Hebrajska  
Aleja H. Kołłątaja 34  
42-500 BÉDZIN

1008655350



Barcode: 1008659491

Bédzin, dn. 02.08.2017 r.

Sygnatura: TD/OBD/OMD/2017-08-02/.....

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bédzinie  
ul. Małobądzka 14/1, 42-500 Bédzin  
Infolinia: +48 32 606 0 616  
info@tauron-dystrybucja.pl

Dotyczy: wniosek nr TD/OBD/OMD/UB/DG/758/2017o naniesienie uzbrojenia terenu w Psary i Strzyżowice ul. Szosowa, Podwala, 1 Maja, Belna, Cicha, Boczna

Odpowiadając na pismo z dnia 14.07.2017 data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. – Oddział w Bédzinie 25.07.2017 r informujemy, że na zatęczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi trasy linii SN, kabli nN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować. Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinventaryzować we własnym zakresie. Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami. Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bédzinie, ul. Małobądzkiej 14/1 w zakresie linii SN, nN i oświetlenia drogowego. Prace prowadzić po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sposobu z jednostką Terenową Dąbrowa Górnicza osoba do kontaktu – Jerzy Płoszaj, tel. 32 763-21-30. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bédzinie. Za wykonane uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującym w TAURON Dystrybucja S.A. cennikiem usług pozataryfowych. Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi: Dariusz Gąstała  
tel. +48327661154

Z poważaniem

Załączniki: mapa szt 1  
wytłaczne do zabezpieczenia kabli  
broшуra informacyjna w zakresie bezpiecznego wykonywania  
prac i zasad postępowania w przypadku uszkodzenia kabla  
Kopia: 1 x OBD/OMD a/a

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bédzinie  
Wydział Dokumentacji  
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych  
Dariusz Gąstała

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Jasnościńska 11  
31-358 Kraków

NIP: 6110202860, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511 925 759,22 zł  
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI  
(dotyczy Uzgodnienia branżowego nr TD/OBD/OMD/UB/DG/758/2017)

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
  - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
  - b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach będących własnością TAUROŃ Dystribucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAUROŃ Dystribucja S.A. Oddział w Będzinie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mury) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAUROŃ Dystribucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Z poważaniem

TAURON Dystribucja S.A.  
Oddział w Będzinie  
Wydział Dokumentacji  
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych  
Dariusz Gąstała





# Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe NN
- Linie napowietrzne NN
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe teletechniczne
- Linie napowietrzne teletechniczne
- Przebieg linii naniesiono orientacyjnie.


Naniesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna NN należy silywentaryzować we własnym zakresie. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgodnienie nr **TAURON.DIOM.01.USI.DP.1458/2017**  
 Data **02.08.2017**  
 W oznaczonym terenie wkręcono przebieg\*) **307/14**  
 urządzeń podziemnych własności TAURON Dystrybucja SA  
 Oddział w Będzinie  
 Linia napowietrzna widoczna w terenie.  
 \* niepotrzebne skreślić podpis

307/14

22MN

307/14

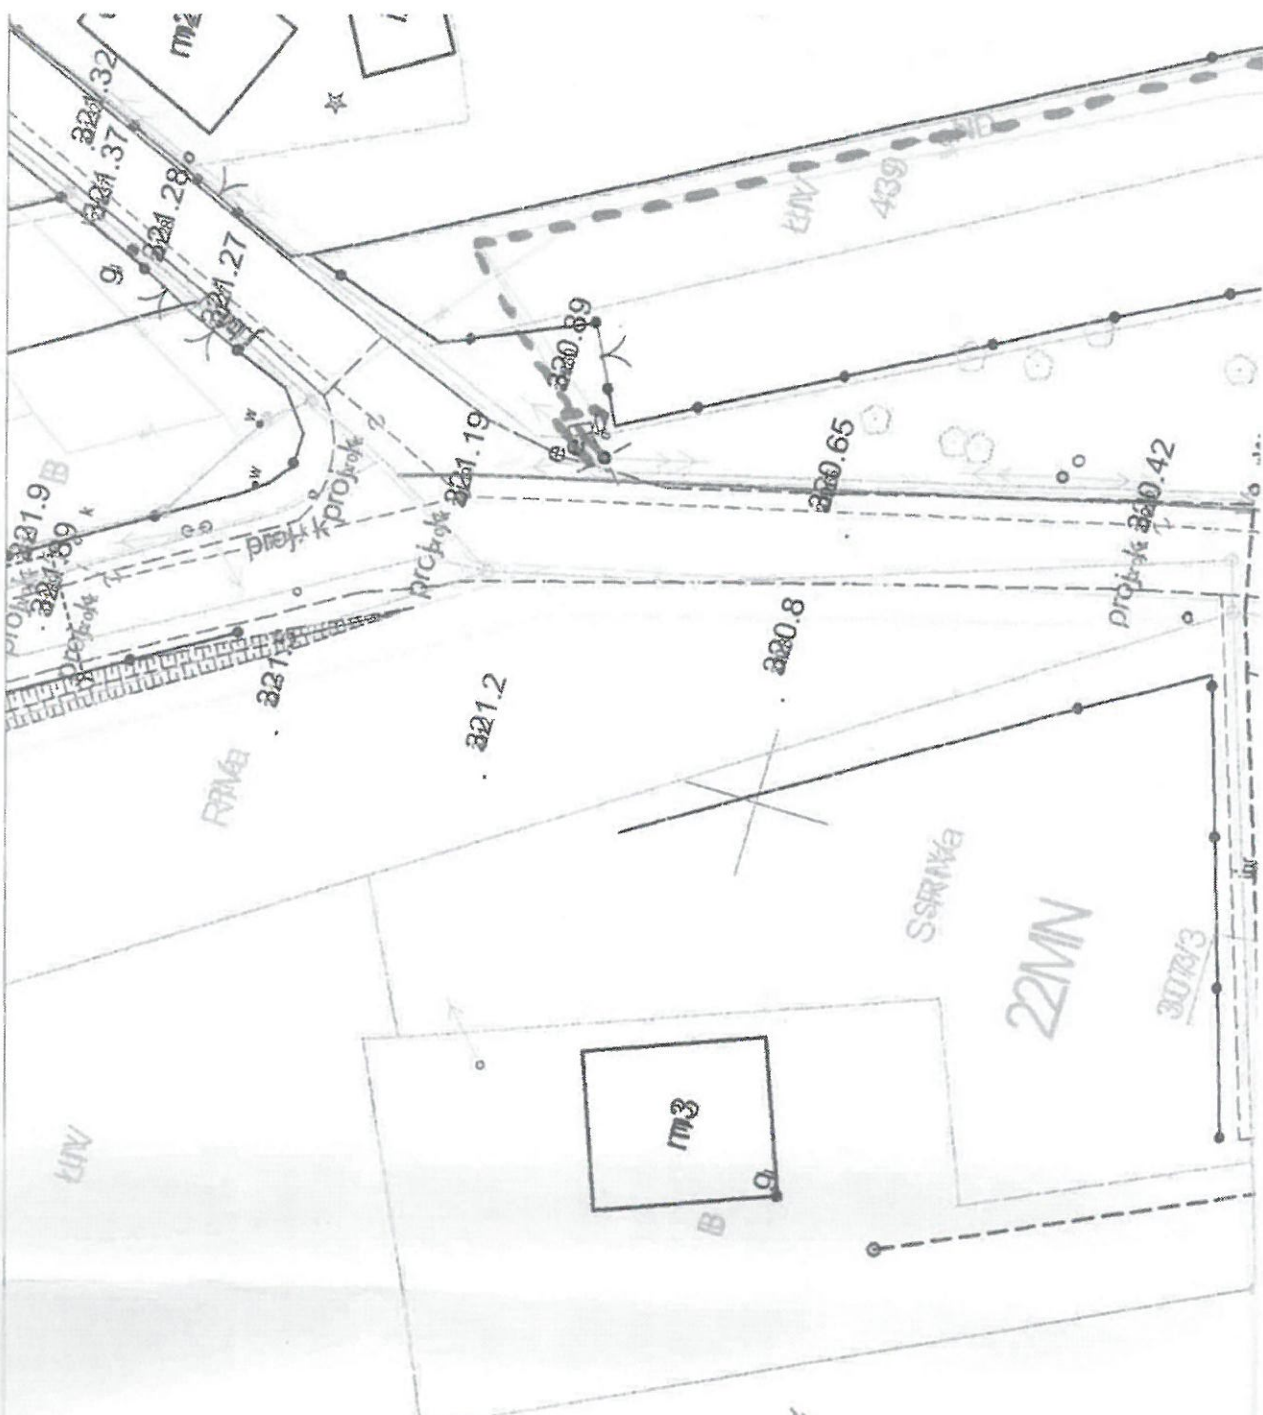



Linie kablowe WN  
 Linie napowietrzne WN  
 Linie kablowe SN  
 Linie napowietrzne SN  
 Linie kablowe nN  
 Linie napowietrzne nN  
 Linie kablowe oświetleniowe  
 Linie napowietrzne oświetleniowe  
 Linie kablowe telefoniczne  
 Linie napowietrzne telefoniczne  
 Linia napowietrzna trójprzewodowa  
 Linia orientacyjna

Energetycznych i telekomunikacyjnych  
 na wyrażenie zgody na wykonywanie  
 u na bezpieczeństwo osób i mienia,  
 w tym z istniejącą siecią elektroenergetyczną,  
 wystąpieniem do robót wykazane jest  
 ić sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz  
 inne celem ustalenia dokładnej trasy kabli.  
 Linienaryzować we własnym zakresie  
 zaleca od daty wystawienia.

Uzgodnienie nr. 1670/1  
 Data: 02.08.2017  
 W oznaczonym terenie wkręcono (zobacz rysunek) 5A  
 Oddział w Będzinie  
 Linia napowietrzna widoczna w terenie.  
 \* niepotrzebne skreślić podpis


STANOWISKO ORIENTACJI  
 W BĘDZINIE

Wykonawca:	<b>"ALFA" Bożena Habrajska</b> <b>Al. Koliątaja 34, 42-500 Będzin</b>				
Temat:	Budowa kanalizacji (sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej) w Gminie Psary				
Branża:	Stadium:	Data:	Skala:	Rys. 5	
Investor:	Gmina Psary				
Adres:	GMINA PSARY ul. Malinowska 4, 42-512 Psary				
Nazwa rysunku:	Przebieg projektowanej kanalizacji w ul. Bębna.				

Legenda:

- projektowana kanalizacja ciszniowa
- - - projektowane przyłącza kanalizacji
- o - projektowana pompownia przydomowa szekow

168/2 - numery i granice działek ewidencyjnych

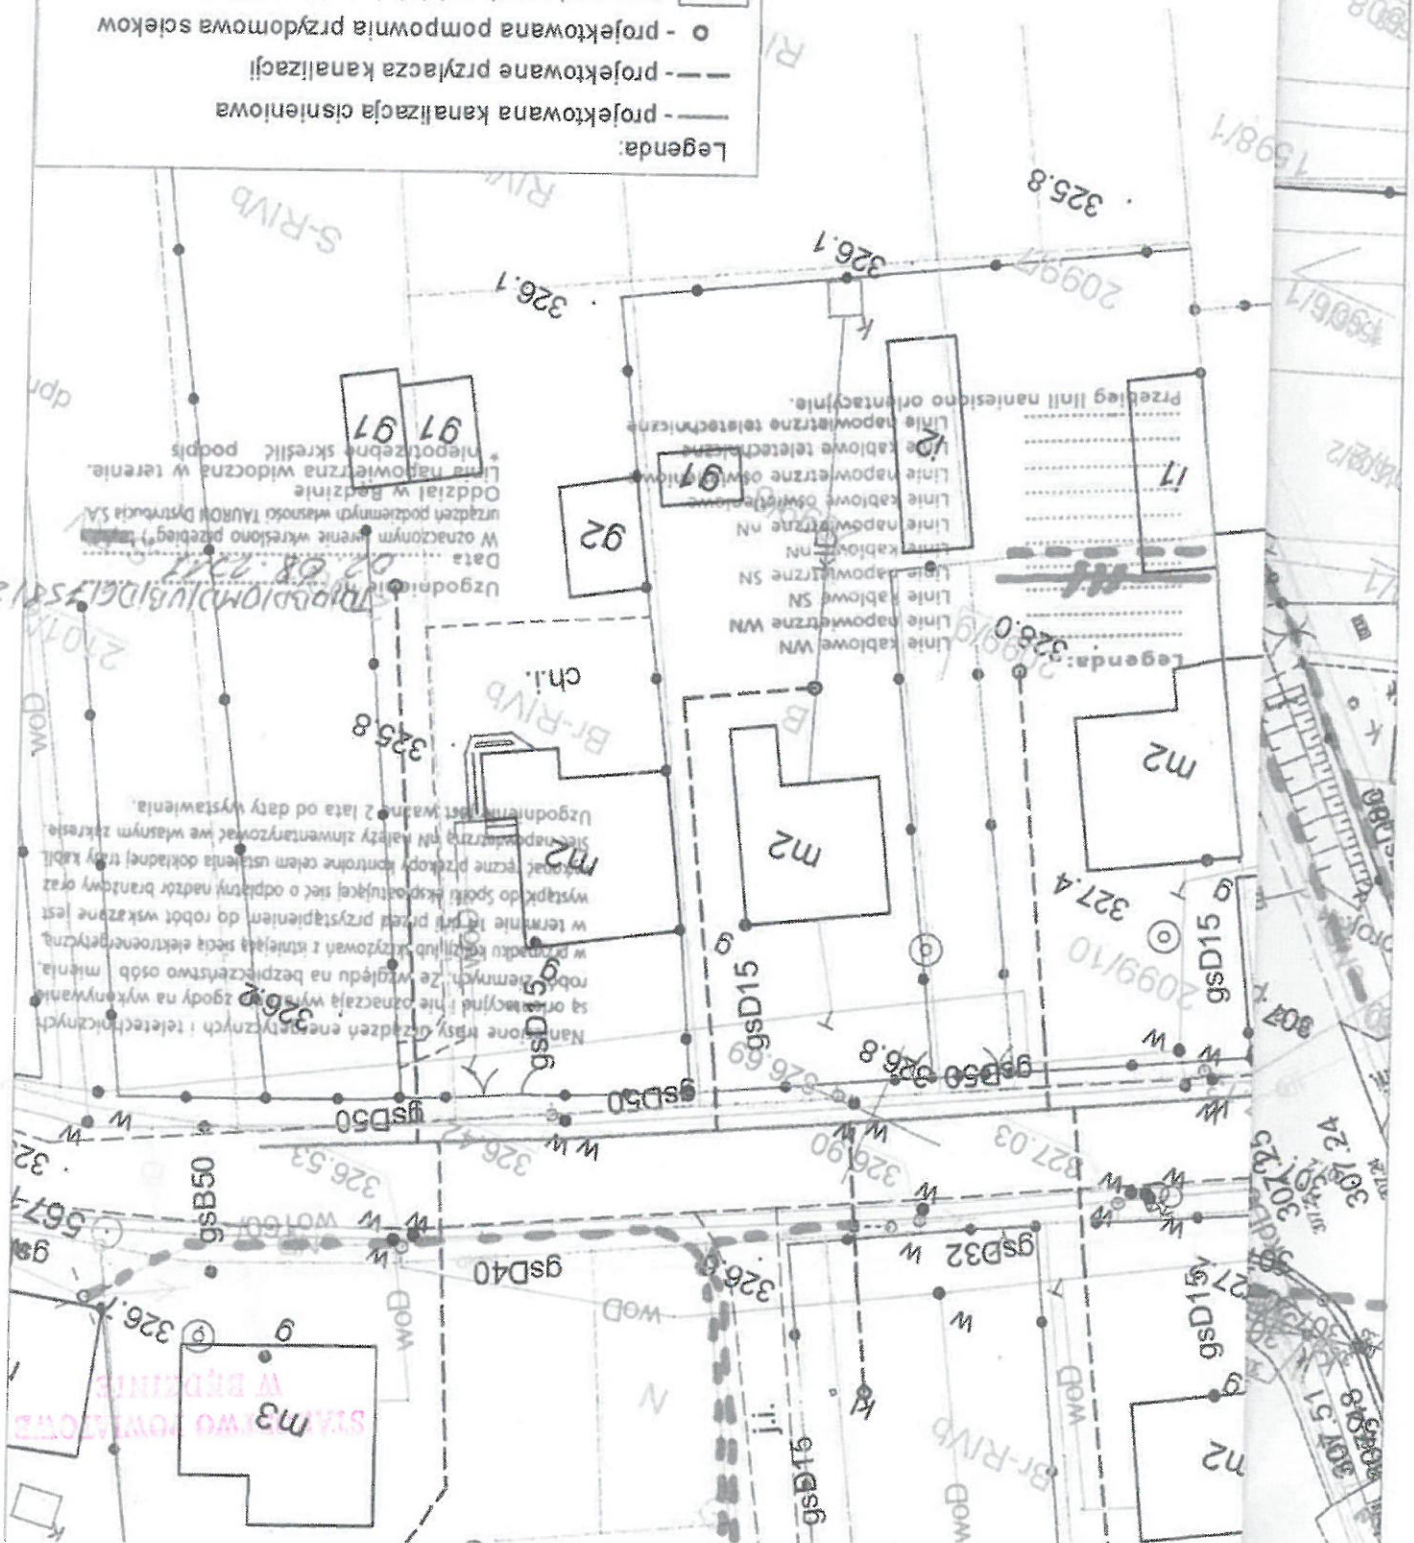







**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

- ..... Linie napowietrzne  
Przebieg linii nanieśiono orientacyjnie.

7906/7

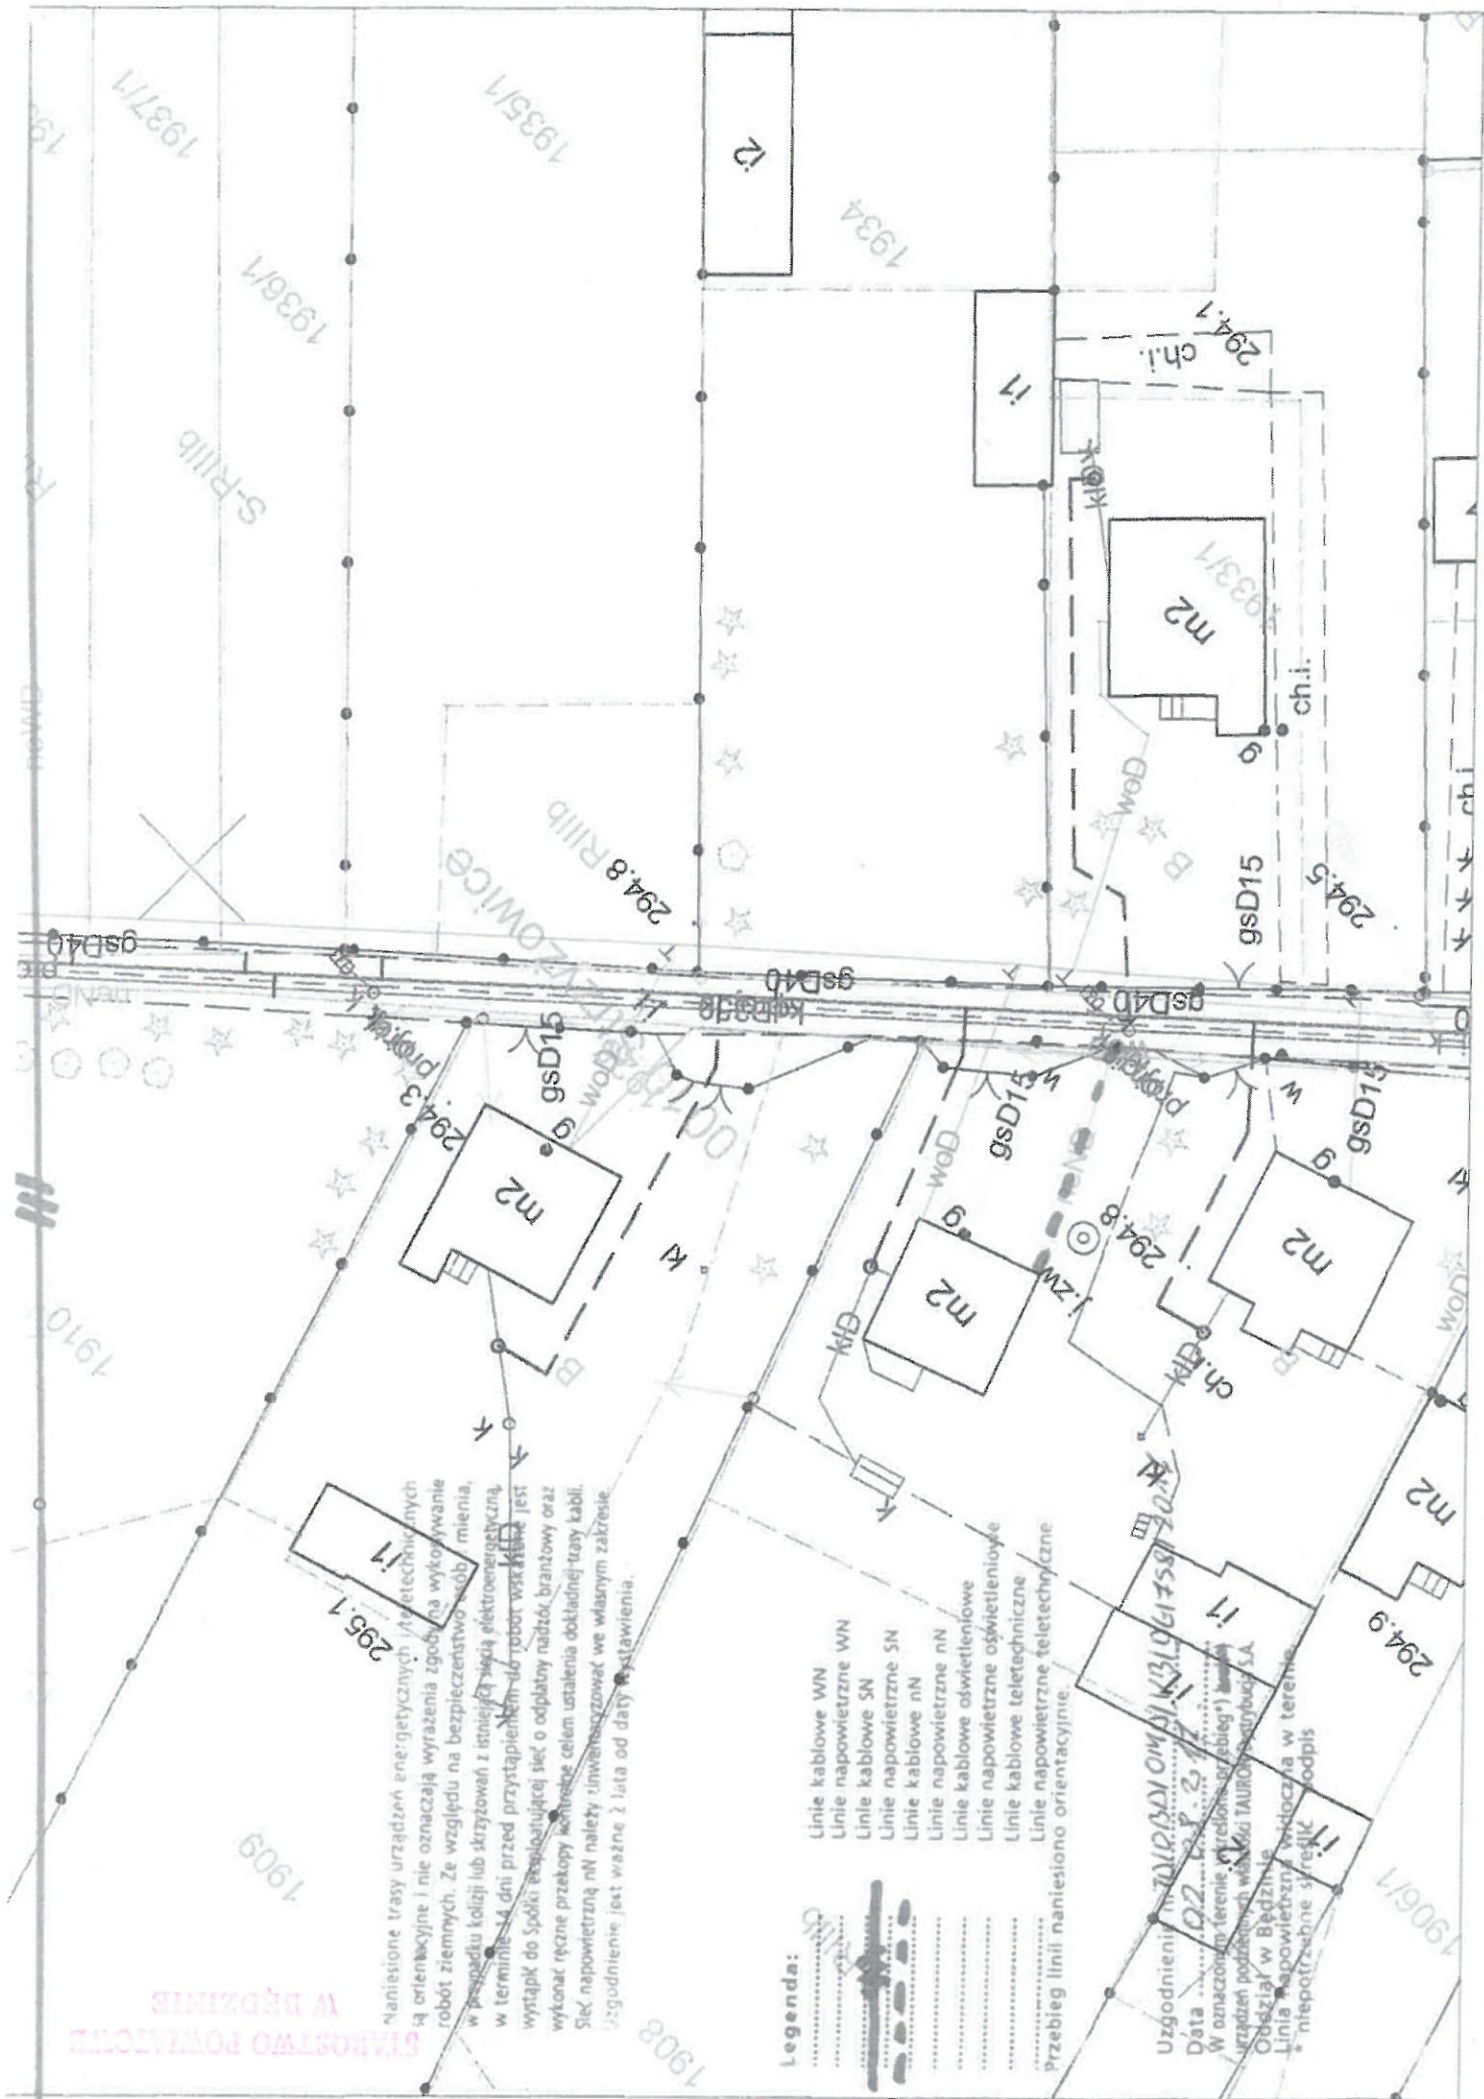


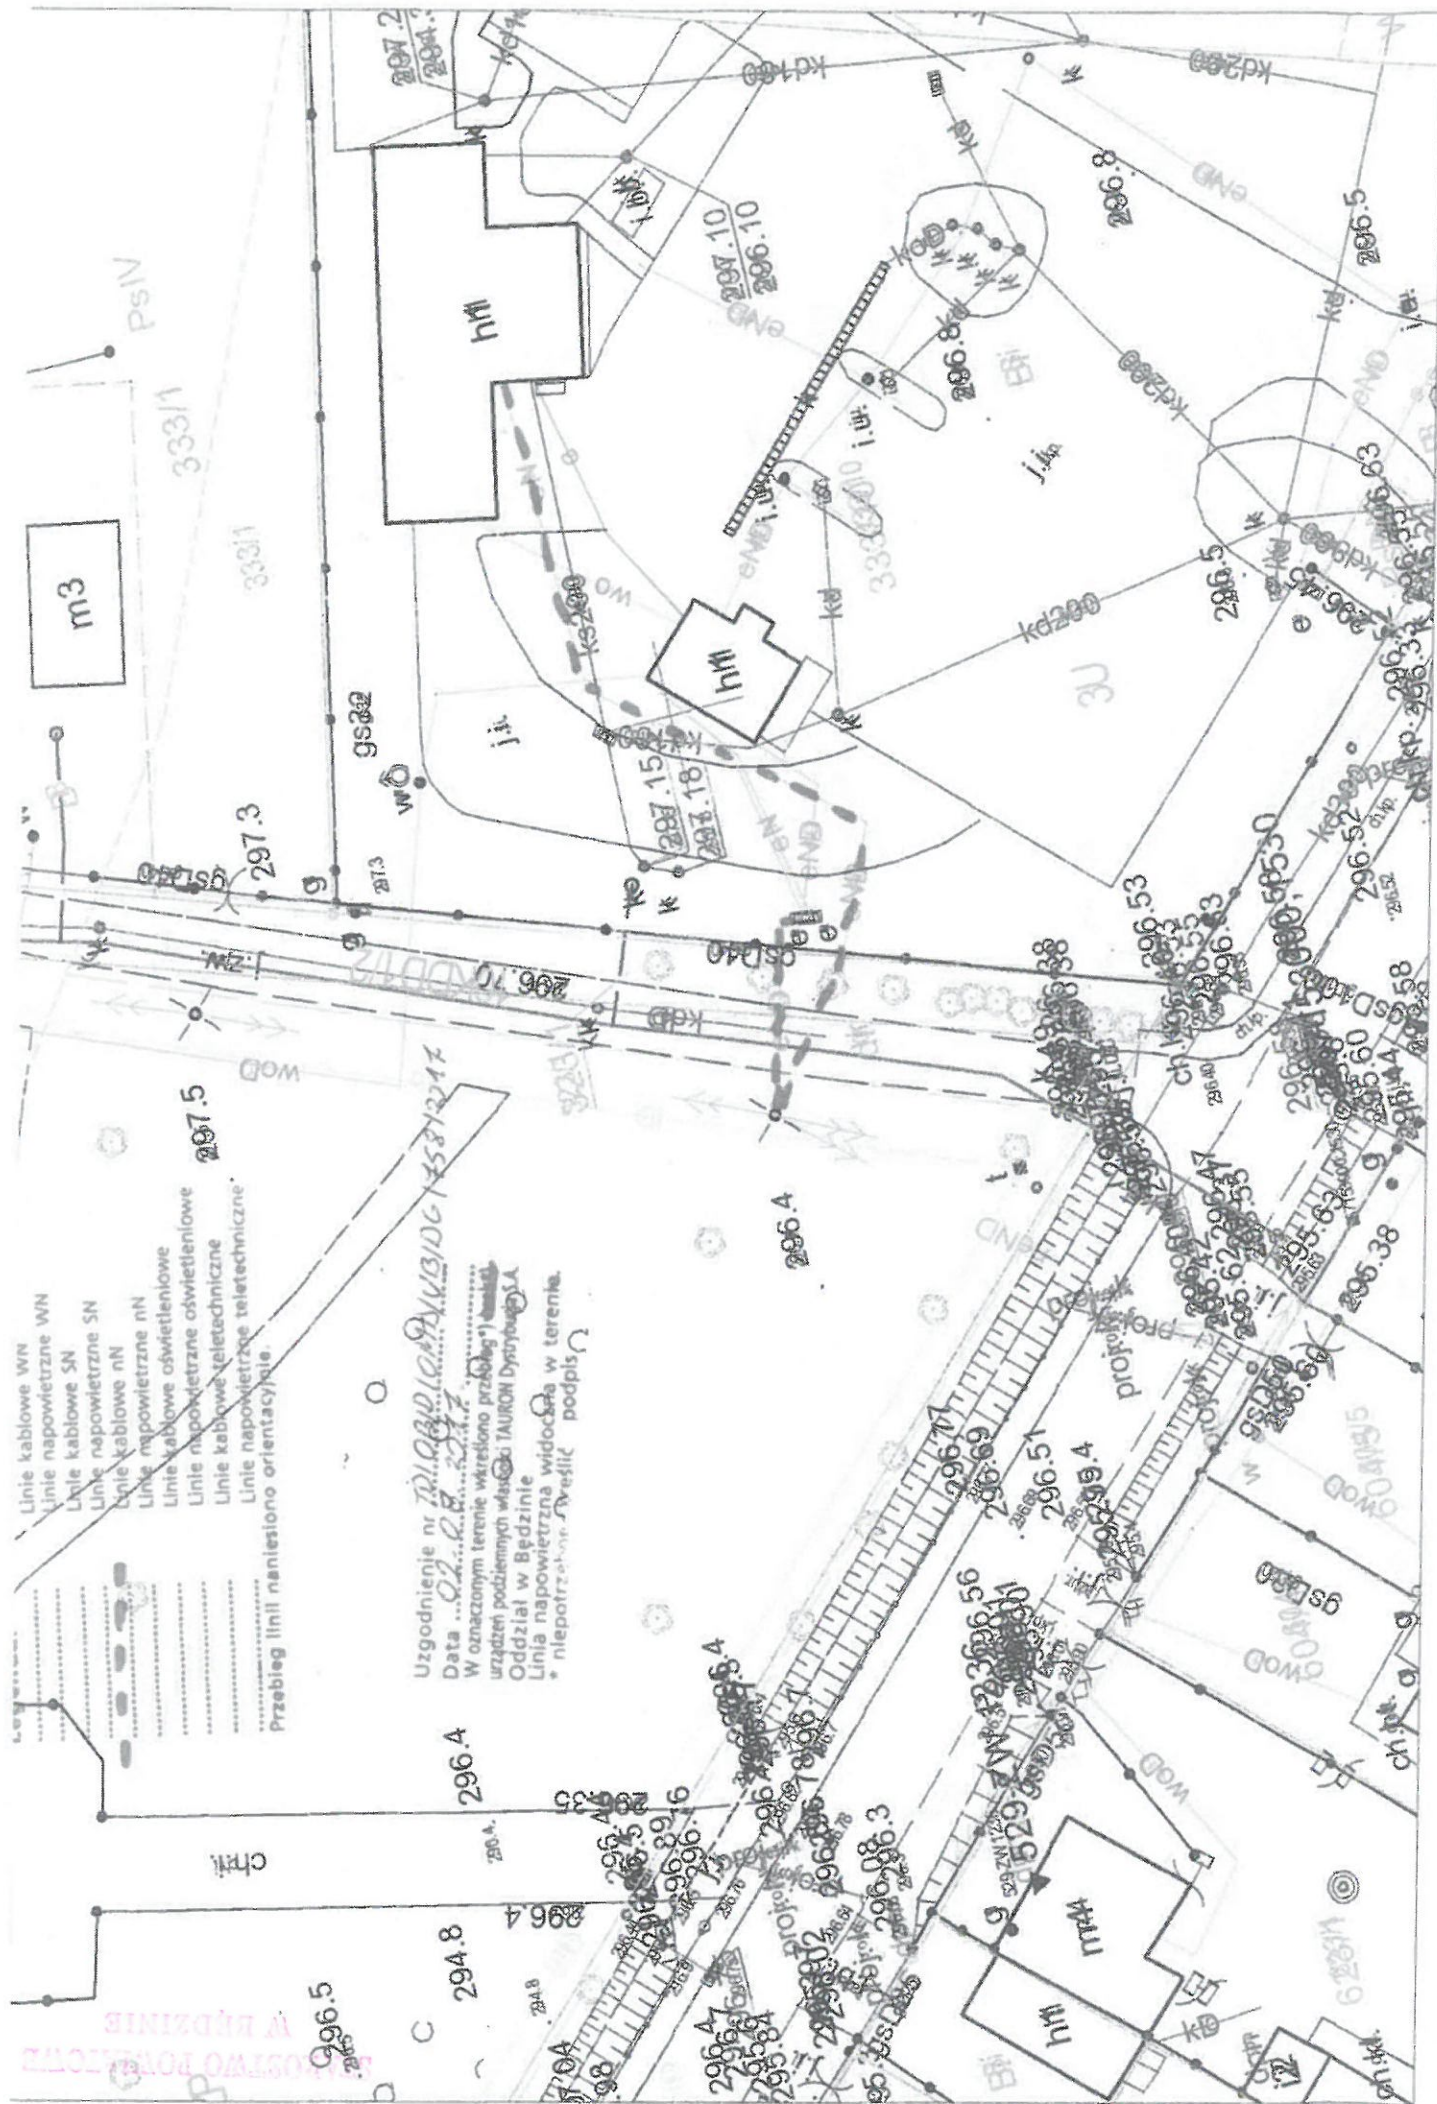

Wykonawca:		<b>"ALFA" Bożena Habrajska</b> <b>Al. Kosińskiego 34, 42-500 Będzin</b>	
Temat:		Budowa kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary.	
Branża:	Sanitarna	Stadium:	Uzgodnienia projektowe
Investor:	Gmina Psary	Data:	07.2017
Adres:	GMINA PSARY ul. Malinowska 4, 42-512 Psary	Skala:	1:500
Nazwa rysunku:	Przebieg projektowanej kanalizacji w ul. Szosowej.		

**Legenda:**

- projektowana kanalizacja ciśnieniowa
- projektowane przyłącza kanalizacji
- o - projektowana pompownia przydomowa scieków
- 168/2 - numery i granice działek ewidencyjnych

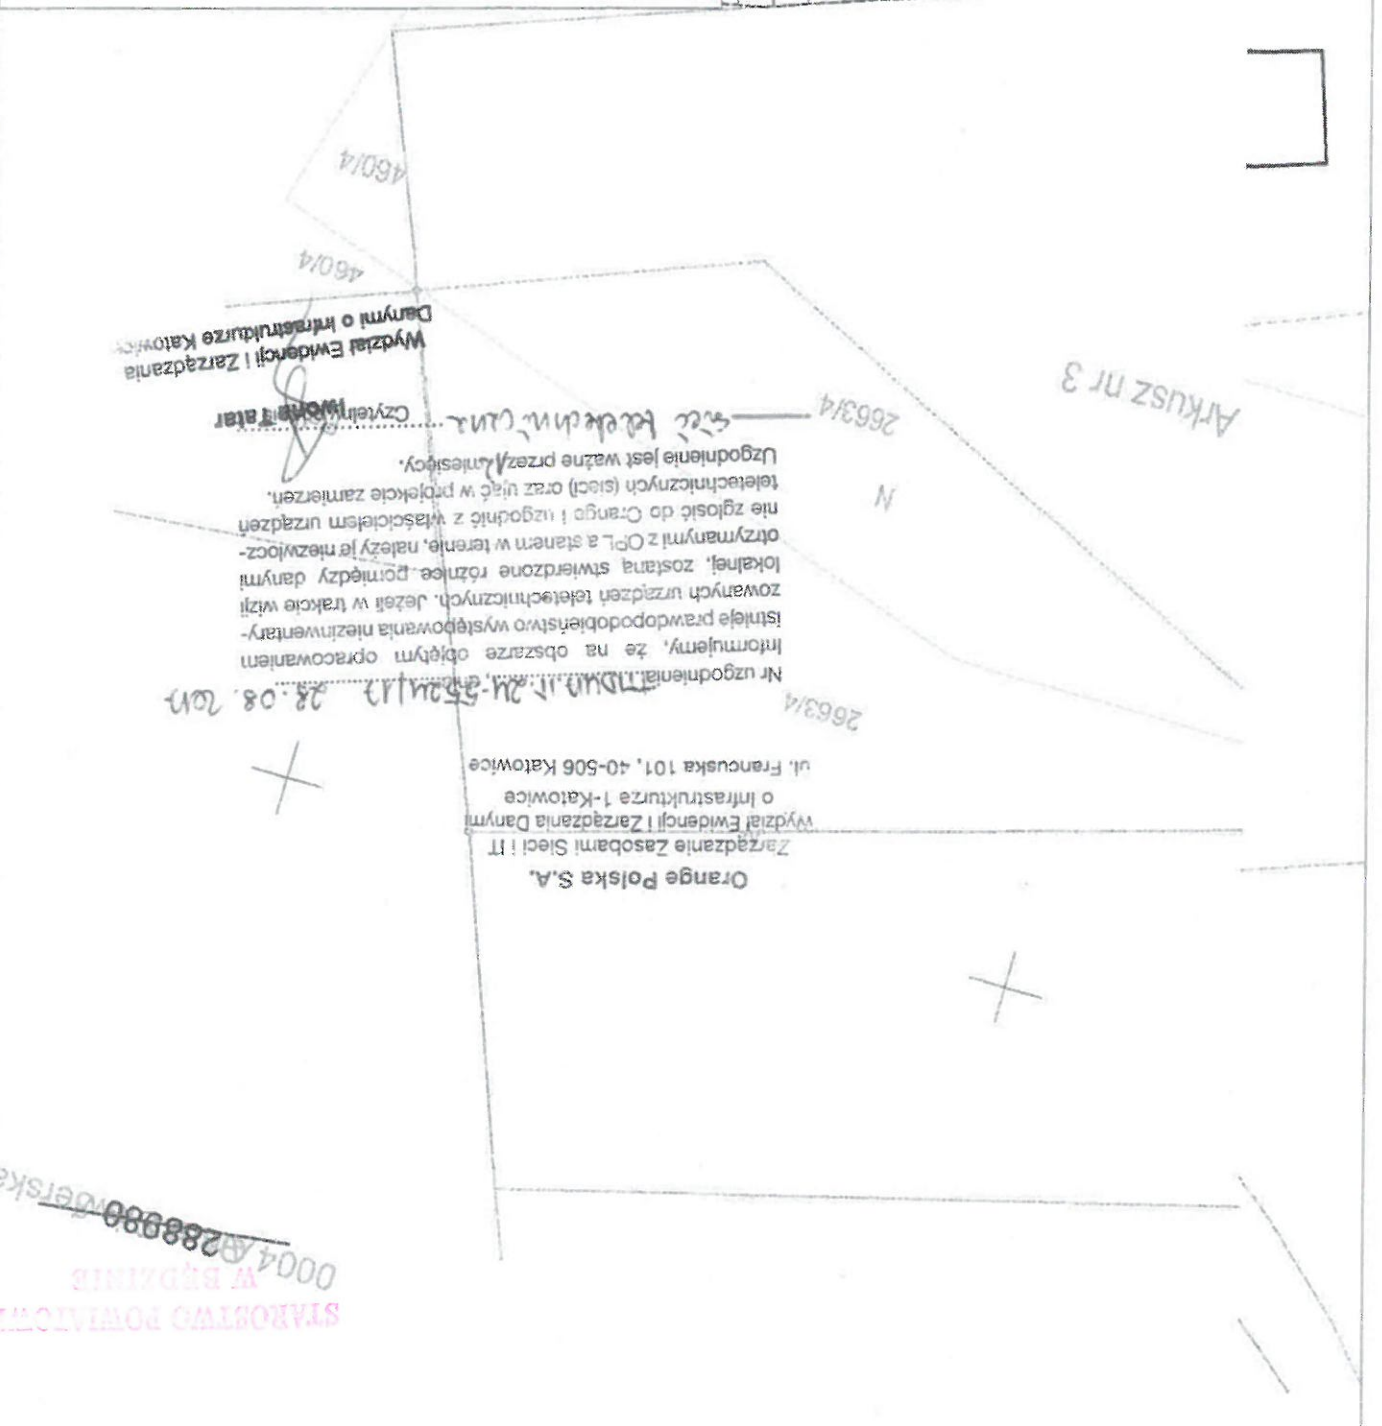


0004 W BUDOWIE  
28888888  
0004 W BUDOWIE  
STAROSTWO POWIATOWE  
W BUDOWIE

Wykonawca:	<b>"ALFA" Bożena Habrajska</b> <b>Al. Kottłarza 34, 42-500 Będzin</b>				
Temat:	Budowa kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary.				
Branża:	Stadium:	Data:	Skala:	Rys. 2	
Sanitarna	Uzgodnienia projektowe	07.2017	1:500		
Inwestor:	Gmina Psary				
Adres:	GMINA PSARY ul. Mallinowska 4, 42-512 Psary				
Nazwa rysunku:	Przebieg projektowanej kanalizacji w ul. Podwale.				

Legenda:

- - - - - projektowana kanalizacja ciśnieniowa
- - - - - projektowane przyłącza kanalizacji
- o - projektowana pompownia przydomowa scieków

168/2 - numery i granice działek ewidencyjnych

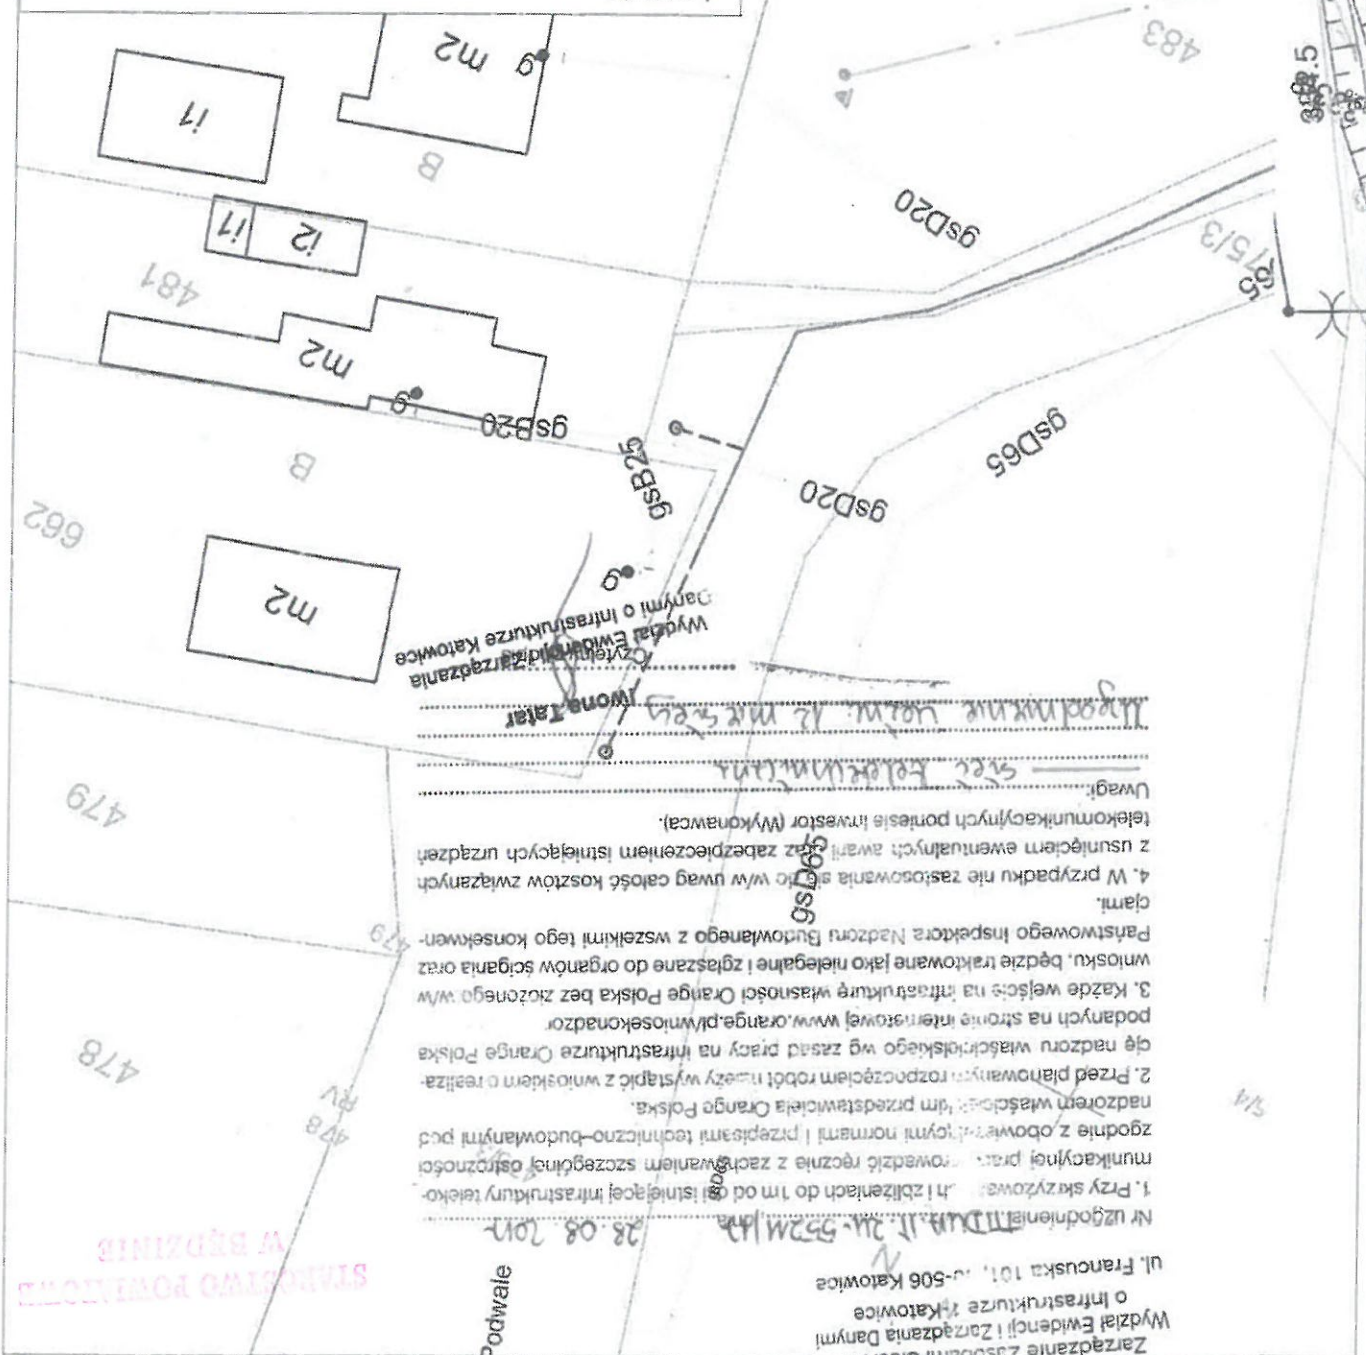

Orange Polska S.A.  
Zarządanie Zespołem  
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danyimi  
o Infrastrukturze  
ul. Francuska 101, 00-506 Katowice

Podwale

STANOWISKO POMIAROWE  
W BĘDZINIE

STANOWISKO POWIATOWE


W BĘDZINIE

Orange Polska S.A.  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danyymi  
o Infrastrukturze 1-Katowice  
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

Nr zgłoszenia: 2017-08-28 2017 20-05-2017


1. Przy skrzyżowaniach i zbieżniach do 1m od osi istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzić zgodnie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicieli infrastruktury Orange Polska.
  2. Przed planowanymi pracami rozpoznać i wyznaczyć w terenie linie i punkty, które będą przedmiotem prac, na podstawie danych z planów i map.
  3. Każde wejście na stronę internetową www.orange.pl/wymagane jest zgłoszenie wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i karygodne do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
  4. W przypadku nie zastosowania się do ww. uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie inwestor (Wykonawca).
- Uwagi:

Wydział Ewidencji i Zarządzania Danyymi o Infrastrukturze Katowice  
Inwestor: Orange Polska  
Lp. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000



Legenda:  
- - - - - projektowana kanalizacja ciśnieniowa  
- - - - - projektowane przyłącza kanalizacji  
o - - - - - projektowana pompa przydomowa sekców  
168/2 - numery i granice działek ewidencyjnych

Wykonawca:	"ALFA" Bożena Habrajska
Temat:	Budowa kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowej) i przebudowa sieci wodociągowej

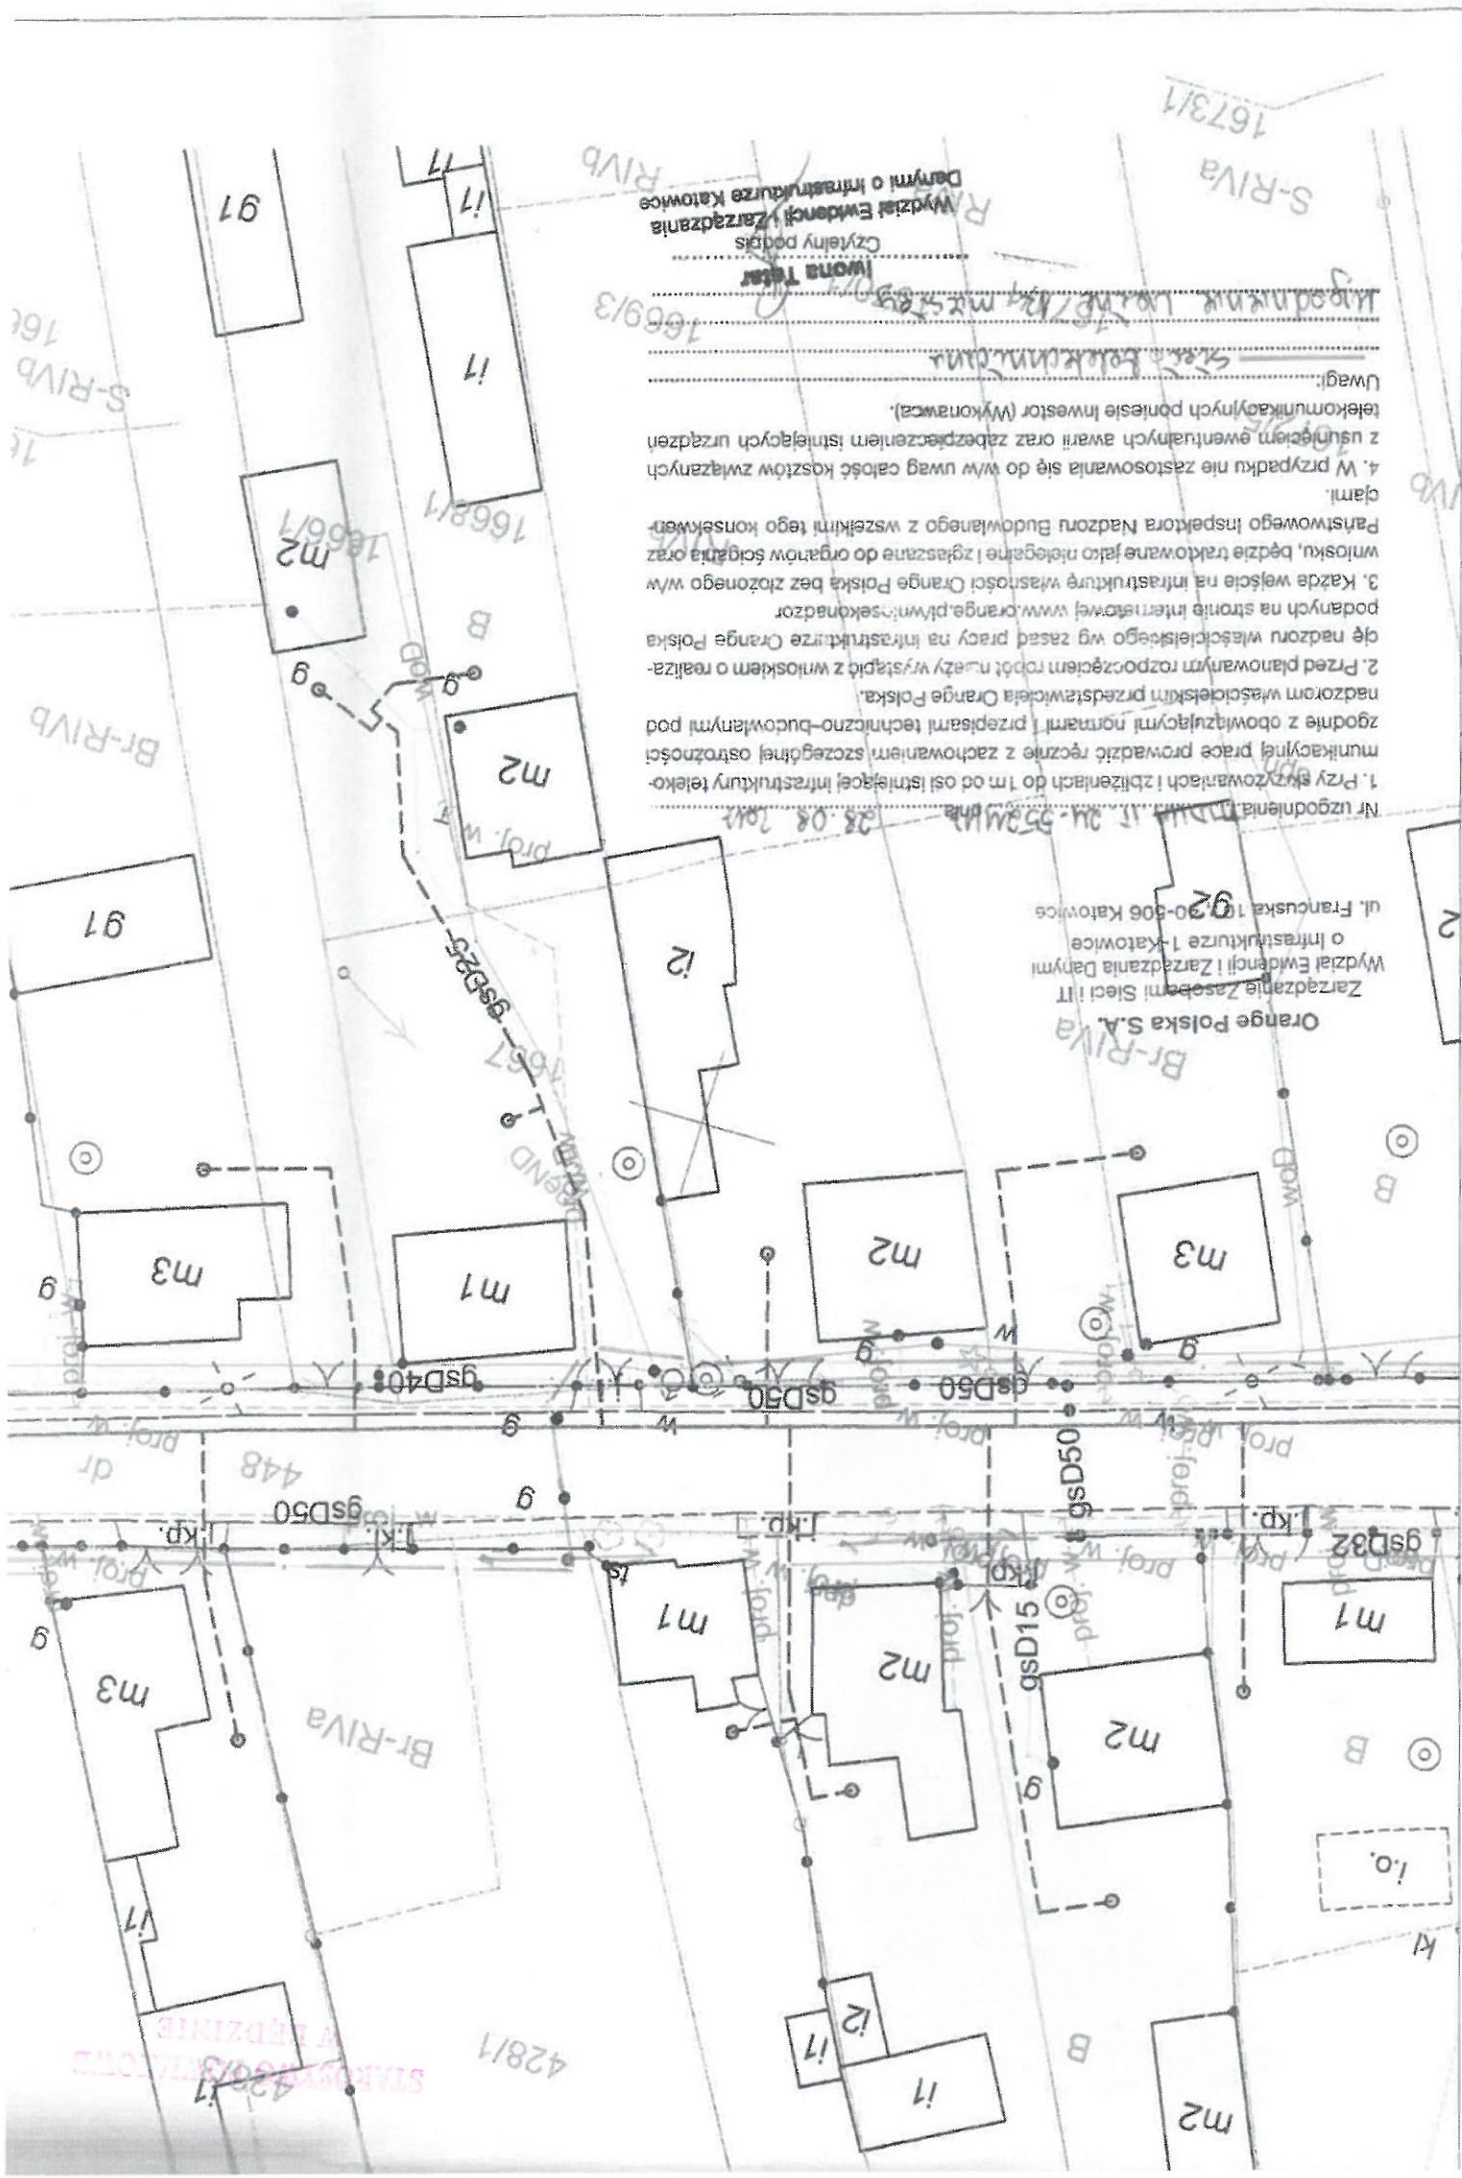

Wydział Ewidencji i Zarządzania  
Danyimi o Infrastrukturze Katowice  
Czynny podpis  
Iwona Talar

Uwagi:  
1. Przy wykonywaniu i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzic rocznie z zachowaniem szczegolnej ostrozności zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlasniecielskim przedstawiciela Orange Polska.  
2. Przed planowaniem rozpoczeciem robót należy wystepić z wnioskiem o realizację nadzoru wlasniecielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej [www.orange.pl/wnt/pskondnador](http://www.orange.pl/wnt/pskondnador)  
3. Kazde wejście na infrastrukturę wlasności Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów scigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.  
4. W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag calosc kosztów związanych z usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzzeń telekomunikacyjnych poniesie inwestor (Wykonawca).

Orange Polska S.A.  
Zarządanie Zasobami Sieci i IT  
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danyimi o Infrastrukturze 1-Katowice  
ul. Francuska 100-306 Katowice


STANOWISKO WŁAŚCICIELA  
428/1

Wykonawca:	<b>"ALFA" Bożena Habrajska</b> <b>Al. Kołtąja 34, 42-500 Będzin</b>				
Temat:	Budowa kanalizacji (sanitarnej) ciśnieniowej   przebudowa sieci wododagowej w Gminie Psary				
Branża:	Sanitarna	Stadium:	Uzgodnienia projektowe	Data:	07.2017
Investor:	Gmina Psary				
Adres:	GMINA PSARY ul. Malinowska 4, 42-512 Psary				
Nazwa rysunku:	Przebieg projektowanej kanalizacji w ul. Belna.				

Legenda:

- projektowana kanalizacja ciśnieniowa
- projektowane przyłącza kanalizacji
- o - projektowana pompownia przydomowa szekow

168/2 - numery i granice działek ewidencyjnych

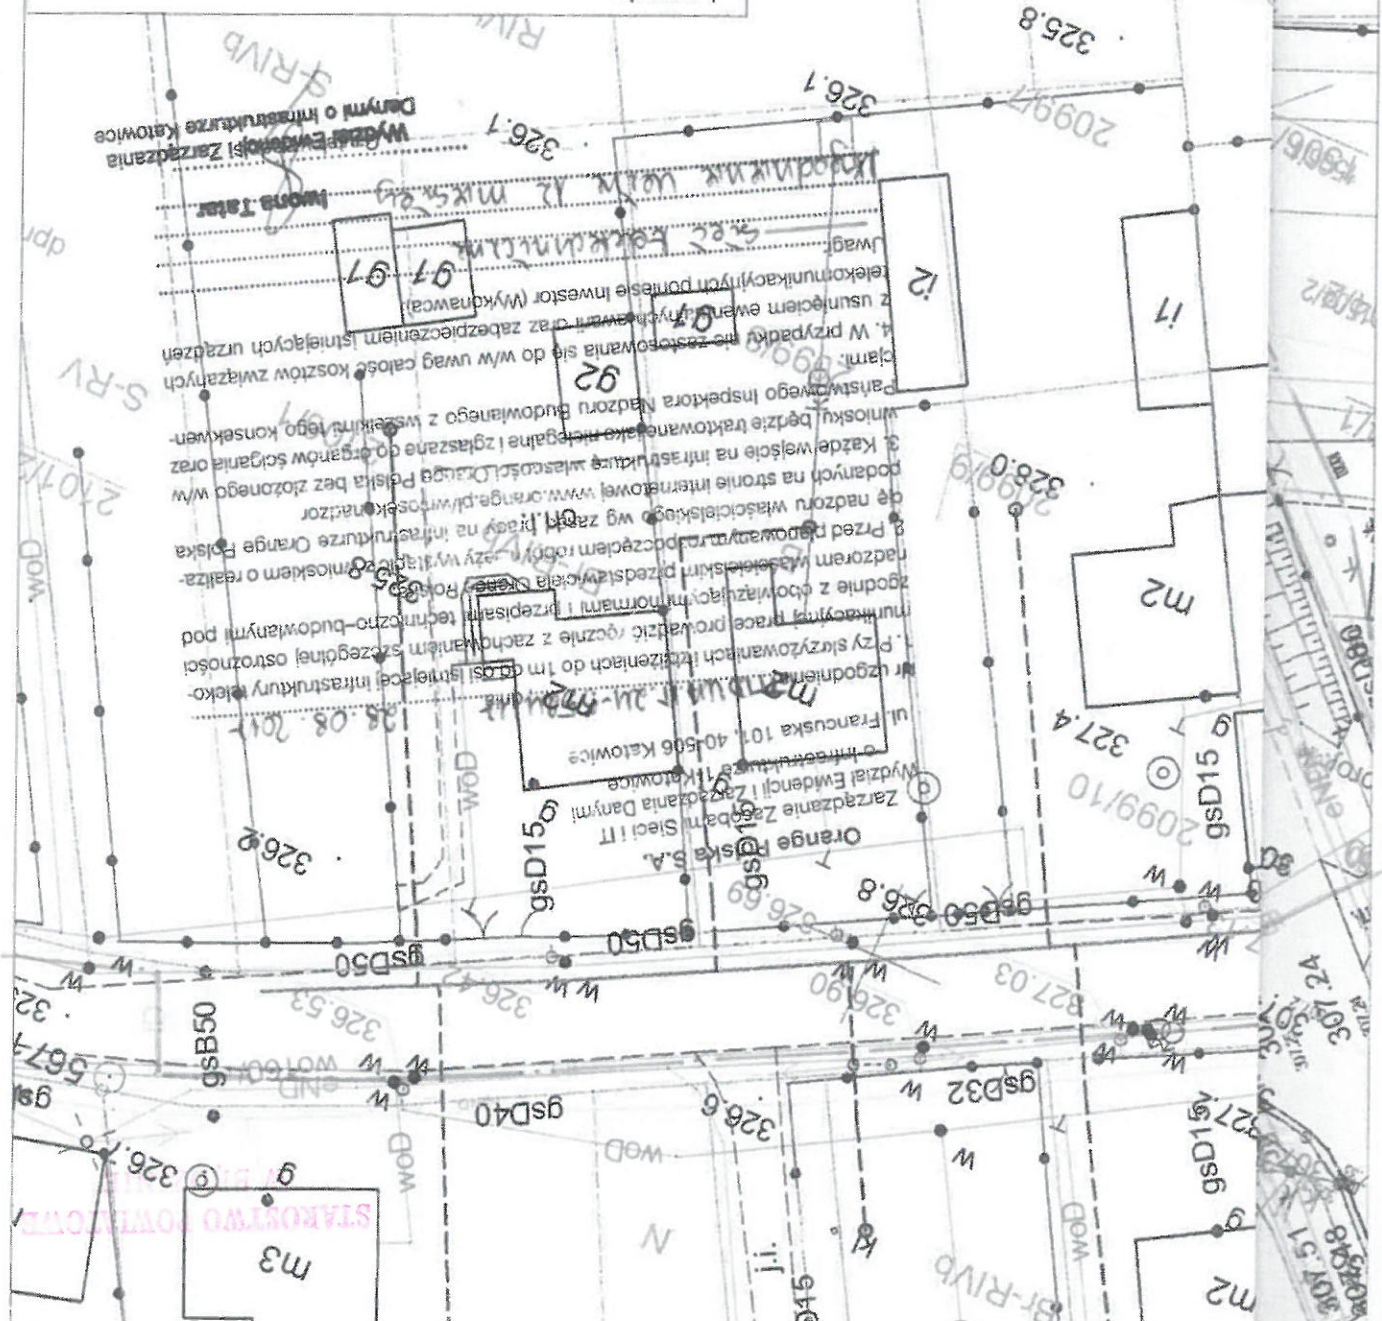

Wykonawca:	<b>"ALFA" Bożena Habrajska</b> <b>Al. Kosińskiego 34, 42-500 Będzin</b>				
Temat:	Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary.				
Branża:	Stadium:	Uzgodnienia projektowe	Data:	Skala:	Rys. 6
Sanitarna			07.2017	1:500	
Investor:	Gmina Psary				
Adres:	GMINA PSARY ul. Malinowska 4, 42-512 Psary				
Nazwa rysunku:	Przebieg projektowanej kanalizacji w ul. Cicha.				

Legenda:

- - — - — projektowana kanalizacja ciśnieniowa
- — — — — projektowane przyłącza kanalizacji
- - projektowana pompownia przydomowa ścieków

168/2 - numery i granice działek ewidencyjnych





