


BUDYNEK "F" KOND. TECHN.

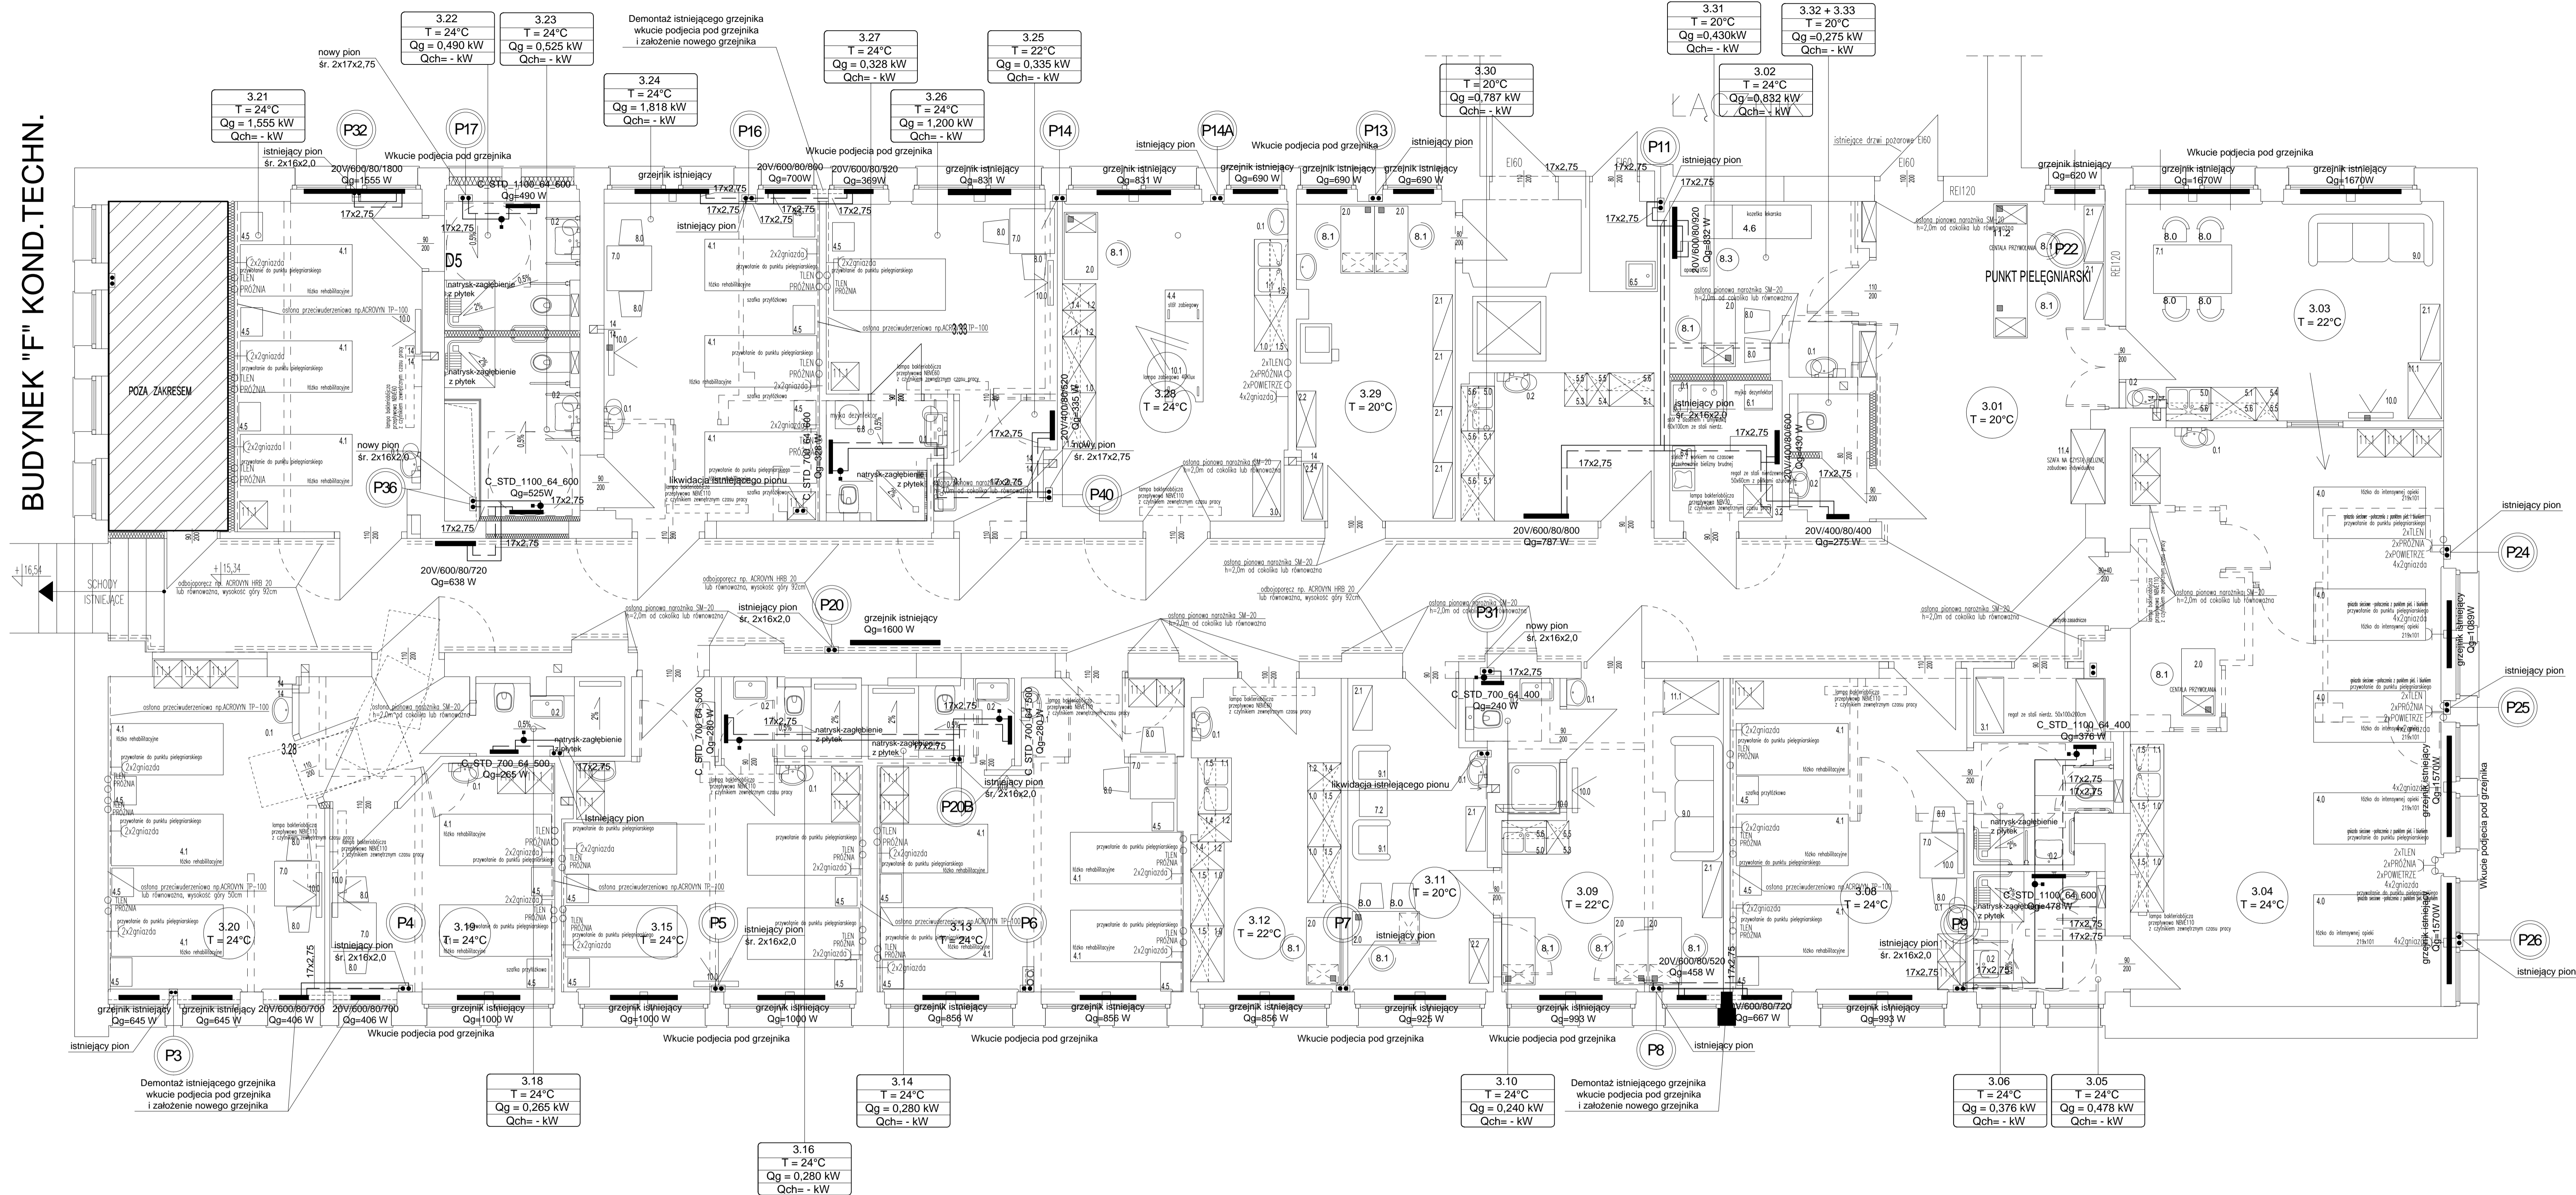

NAZWA POMIĘNIENIA		POMIĘNIENIA
3.01	KOMUNIKACJA - PUNKTY PRZELĘNARSKI	27,0
3.02	POKÓJ BUDNI	10,4
3.03	POKÓJ SOKALNY PIELĘGNIAK	21,9
3.04	SALA WIDOWISKOWA NAZIOŁÓW - 5 OSOBA	37,5
3.05	SALA WIDOWISKOWA NAZIOŁÓW - 4 OSOBA	3,3
3.06	GAZOWNIA	4,3
3.07	MAGAZYN	2,7
3.08	SALA CHOROBY 4 - OSOBY	2,7
3.09	DOJAZDA LEKARSKA	23,8
3.10	GAZOWNIA	2,9
3.11	POKÓJ OPERACYJNY	15,8
3.12	PROSTY PRACOWNIA PIELĘGNIAK	14,7
3.13	SALA CHOROBY 4 - OSOBY	26,5
3.14	GAZOWNIA	3,5
3.15	SALA CHOROBY 4 - OSOBY	23,8
3.16	GAZOWNIA	3,4
3.17	PRZELĘNIOK	6,0
3.18	GAZOWNIA	3,3
3.19	SALA CHOROBY 4 - OSOBY	14,7
3.20	SALA CHOROBY 4 - OSOBY	14,7
3.21	SALA CHOROBY 3 - OSOBY	19,4
3.22	GAZOWNIA	5,4
3.23	GAZOWNIA	6,2
3.24	SALA CHOROBY 3 - OSOBY	21,8
3.25	SŁUZA	4,1
3.26	DOJAZDA 1 - OSOBA	13,9
3.27	GAZOWNIA	4,1
3.28	ZABIEGOWY GAZOWNIA	22,4
3.29	SEKRETARIAT MEDYCZNY	15,8
3.30	KUCHENKA DOJAZDOWA	9,2
3.31	PROSTY PRACOWNIA	4,9
3.32	PRZELĘNIOK WCP PERSONELU	1,5
3.33	WCP PERSONELU	1,3
3.34	KOMUNIKACJA	3,1
3.35	POMIĘNIENIA PORZĄDKOWE	1,8
	<b>SUMA</b>	<b>510,6</b>

LEGENDA:

 - NUMER PIONU INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ

$Q_g = 1148 \text{ W}$  - GRZEJNIK

7	NR POMIESZCZENIA
T = 24°C	TEMP. W POMIESZCZENIU
Qg = 1,958kW	ZAPOTRZEBOWANIE GRZEWcze
Qch = - kW	ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD

\_\_\_\_\_ - RUROCIĄG ZASILAJĄCY C.O.

\_\_\_\_\_ - RUROCIĄG POWROTNY C.O.

**Uwaga:**  
Nieopisane podejścia do grzejników należy wykonać za pomocą rur o średnicy 17x2,75.

W miejscach przejścia przez przegrody budowlane przewody prowadzić w tulejach ochronnych.

Przy grzejnikach łazienkowych zaprojektowano zawory przygrzejnikowe termostaticzne AV9 prod. Oventrop zlokalizowane na zasilaniu oraz zawory odcinajace na powrocie z tych grzejnikow.

Projektowaną instalację na III piętrze dostosować do istniejącej instalacji na niższych kondygnacjach.

<b>ARCHITEKTOWNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>					
<b>TOMASZ DROŻDZYŃSKI</b>					
ul.Konińska 18 , 01-041 Poznań / tel./fax 8708 014 , 0601 87 51 57					
ZAKŁAD:					
TEMAT:	<b>SZ PZOZ w Woliszewie ul. Włocławskiej 3, 64-200 Włocławsk</b> <b>Dostarczenie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej do praców SZ PZOZ w Woliszewie</b> <b>BUDYNEK B - Rzut piętra III - Instalacja CO.</b>				
Projektant:	mgr inż. A.Barna				
Wykonawca:	SANTITRANA				WSPISANY(PODS)
Kontroler:	mgr inż. A. Kowalczyk				NIEWPISANY(PODS)
WYROK:	SANITARNA	DATA: 05.2020r.	LICZ. 01	SKALA 1:50	M.PISEMNO SB-04