



SEGMENT C  
RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

1:100  
2195

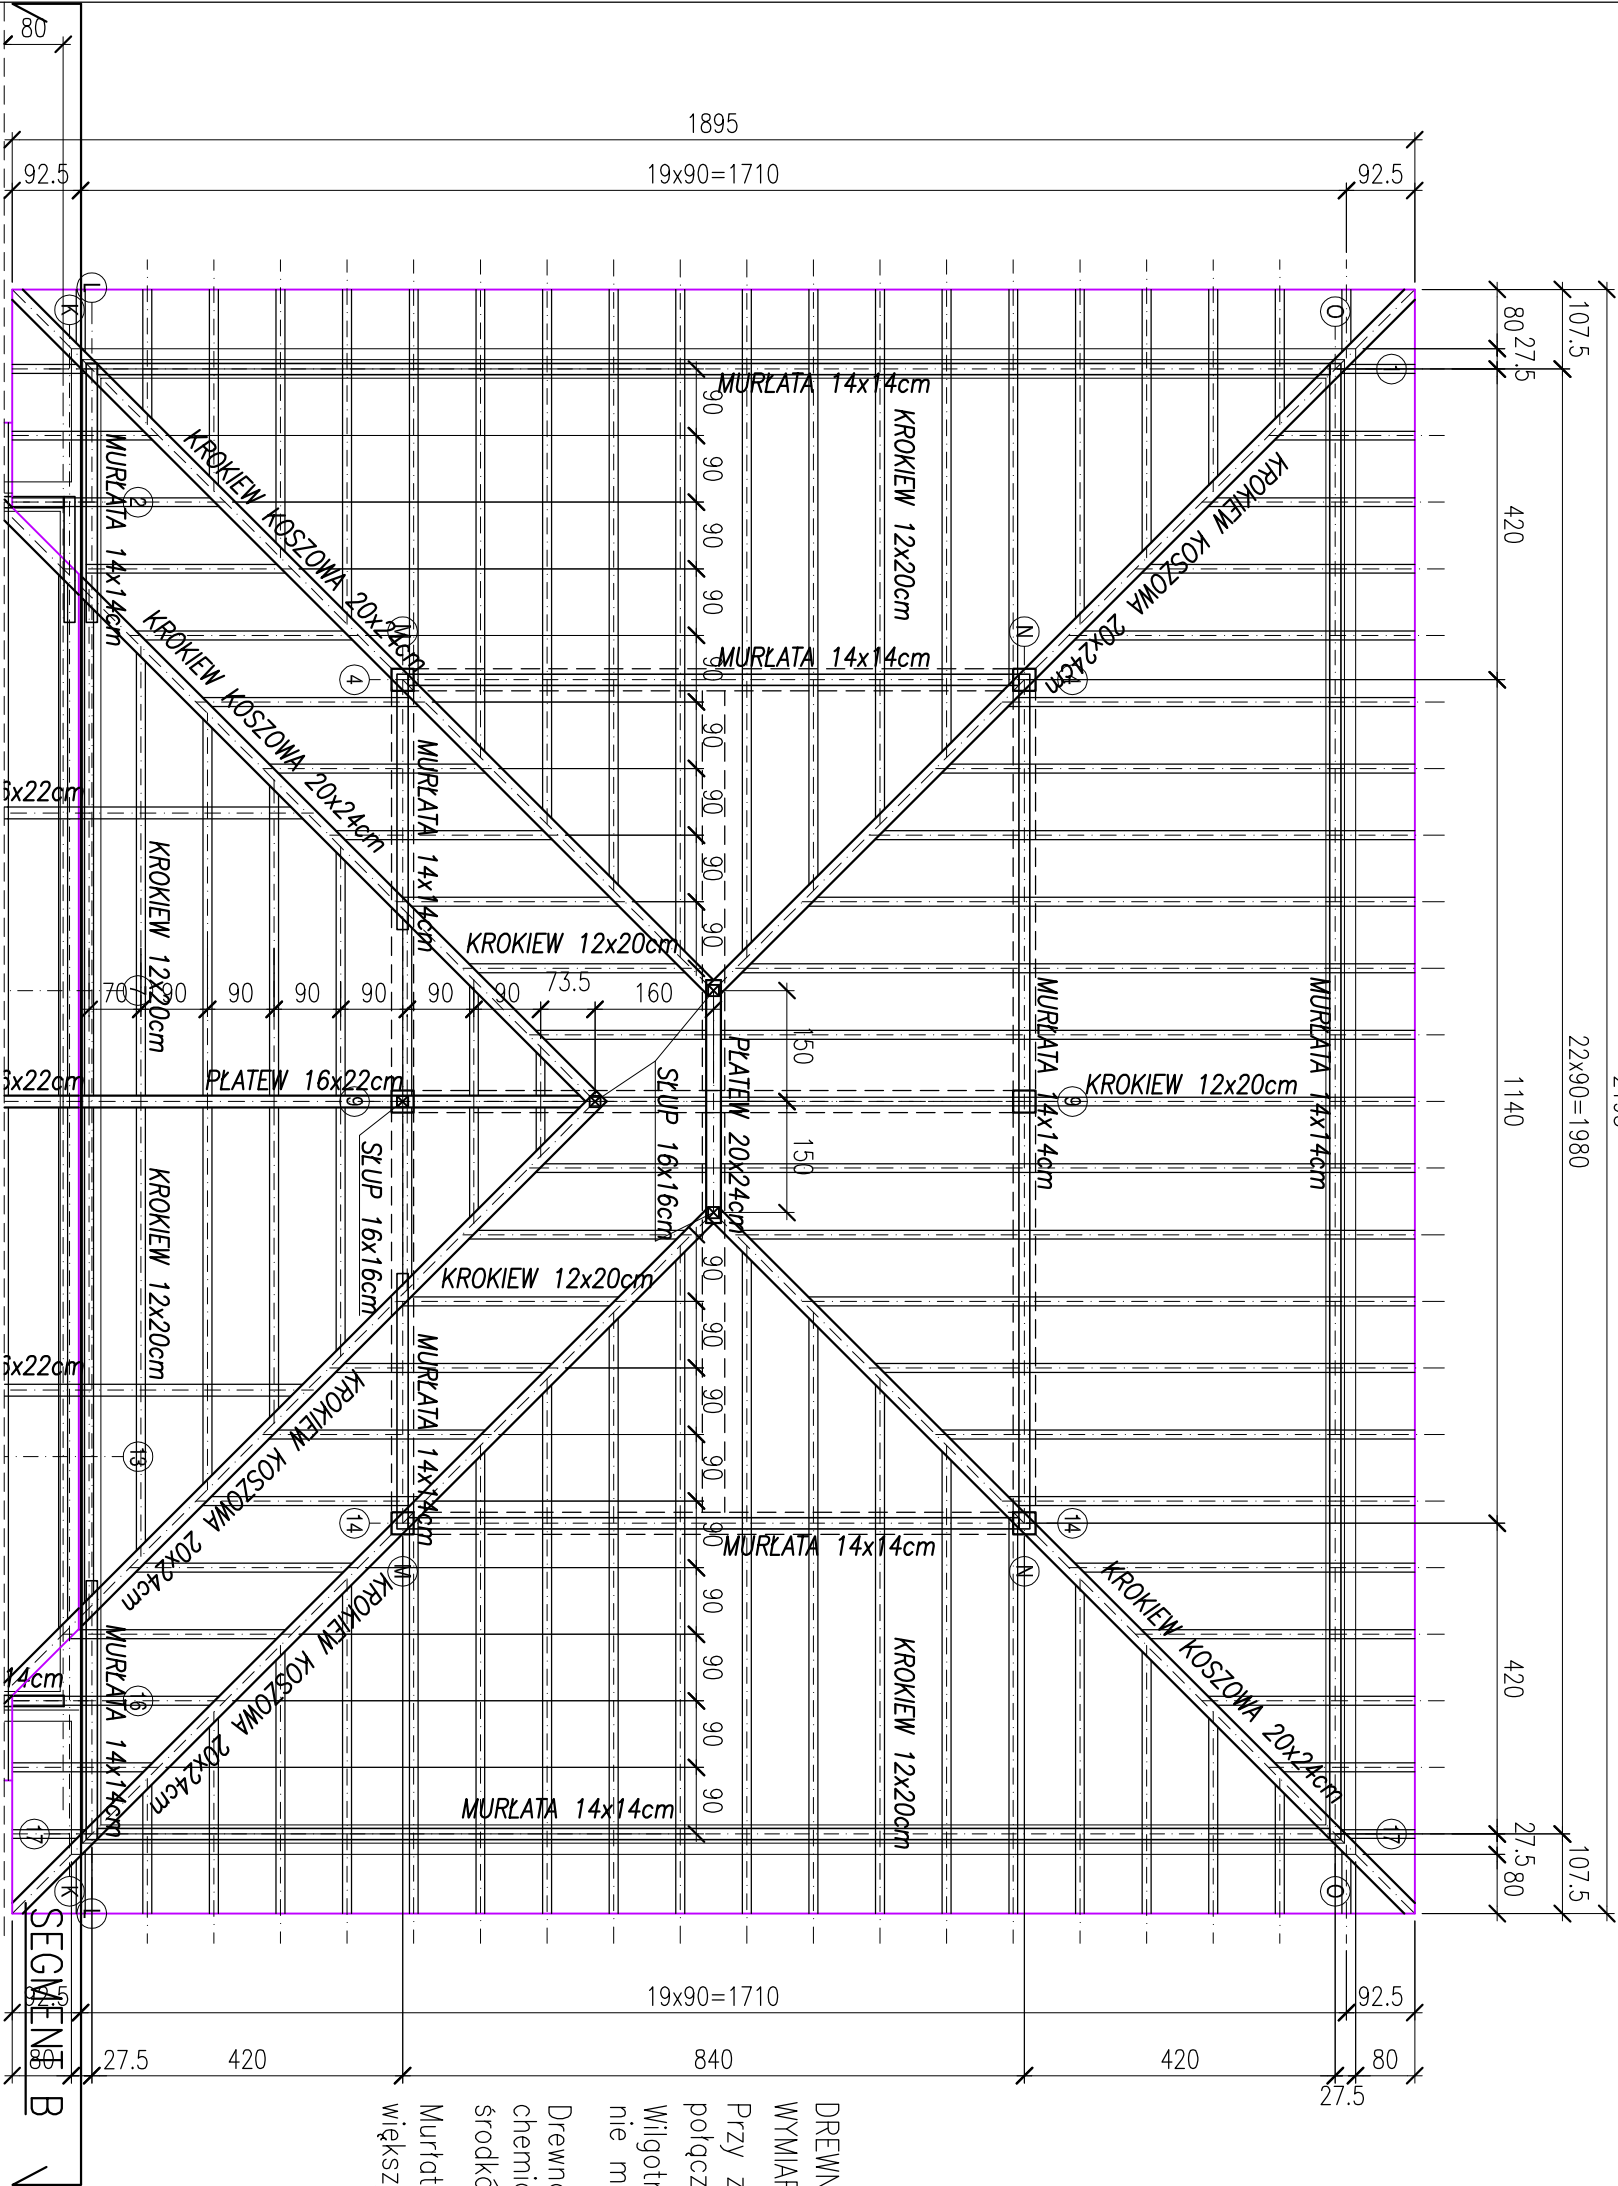

Wszystkie powierzchnie zewnętrzne  
kominów będące w odległości mniejszej  
niż 30cm od elementów drewnianych  
więzby, należy obłożyć tynkiem o gr.  
25mm na siatce.

SCHEMAT BUDYNKÓW  
1:500



UWAGI:

DREWNO KLASY C24 (SOSNA, ŚWIERK)  
WYMIARY W cm  
Przy zamawianiu więzby doliczyć dodatek na  
połączenia i przycięcie.  
Wilgotność drewna użytego do konstrukcji  
nie może być większa niż 12 %  
Drewno zabezpieczyć przed korozją biologiczną,  
chemiczną oraz p.poz przez zastosowanie odpowiednich  
środków dostępnych na rynku.  
Murtatę kotwić śrubami M16 w rozstawie nie  
większym niż 1,5m.

Dom Lindowy-budynek użytecz. publicznej		SKALA 1:100
SEG C WIĘŻBA DACHOWA		BRANŻA: KONSTRUKCJA
DANE		NR RYSUNKU:
Gmina Głogów Małopolski		K-15
INWESTOR: 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek1		
ADRES: Budy Głogowskie		
BUDOWY: Nr.dz. 1553/4		czerwiec 2011
KONSTRUKTOR:	PODPIS:	
inż. Wojciech ANTOŃ		
SLK/0101/PWK/03		
SPRAWDZŁ:	PODPIS:	
mgr inż. Grzegorz KUDYBA		
170/02		
Pracownia Projektowa "PIK"s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0732 434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl		