


Przekrój B-B

Zewnętrzna jednostka skraplająca  
chłodnicy centrali układu N1-W1  
typu MHA/K 91  
Qc=26,4kW  
Pel=10,1 kW/3x400V  
masa=218 kg

Zewnętrzna jednostka skraplająca  
chłodnicy centrali układu N2-W2  
typu MHA/K 25  
Qc=8,0kW  
Pel=2,9 kW/1x230V  
masa=87kg

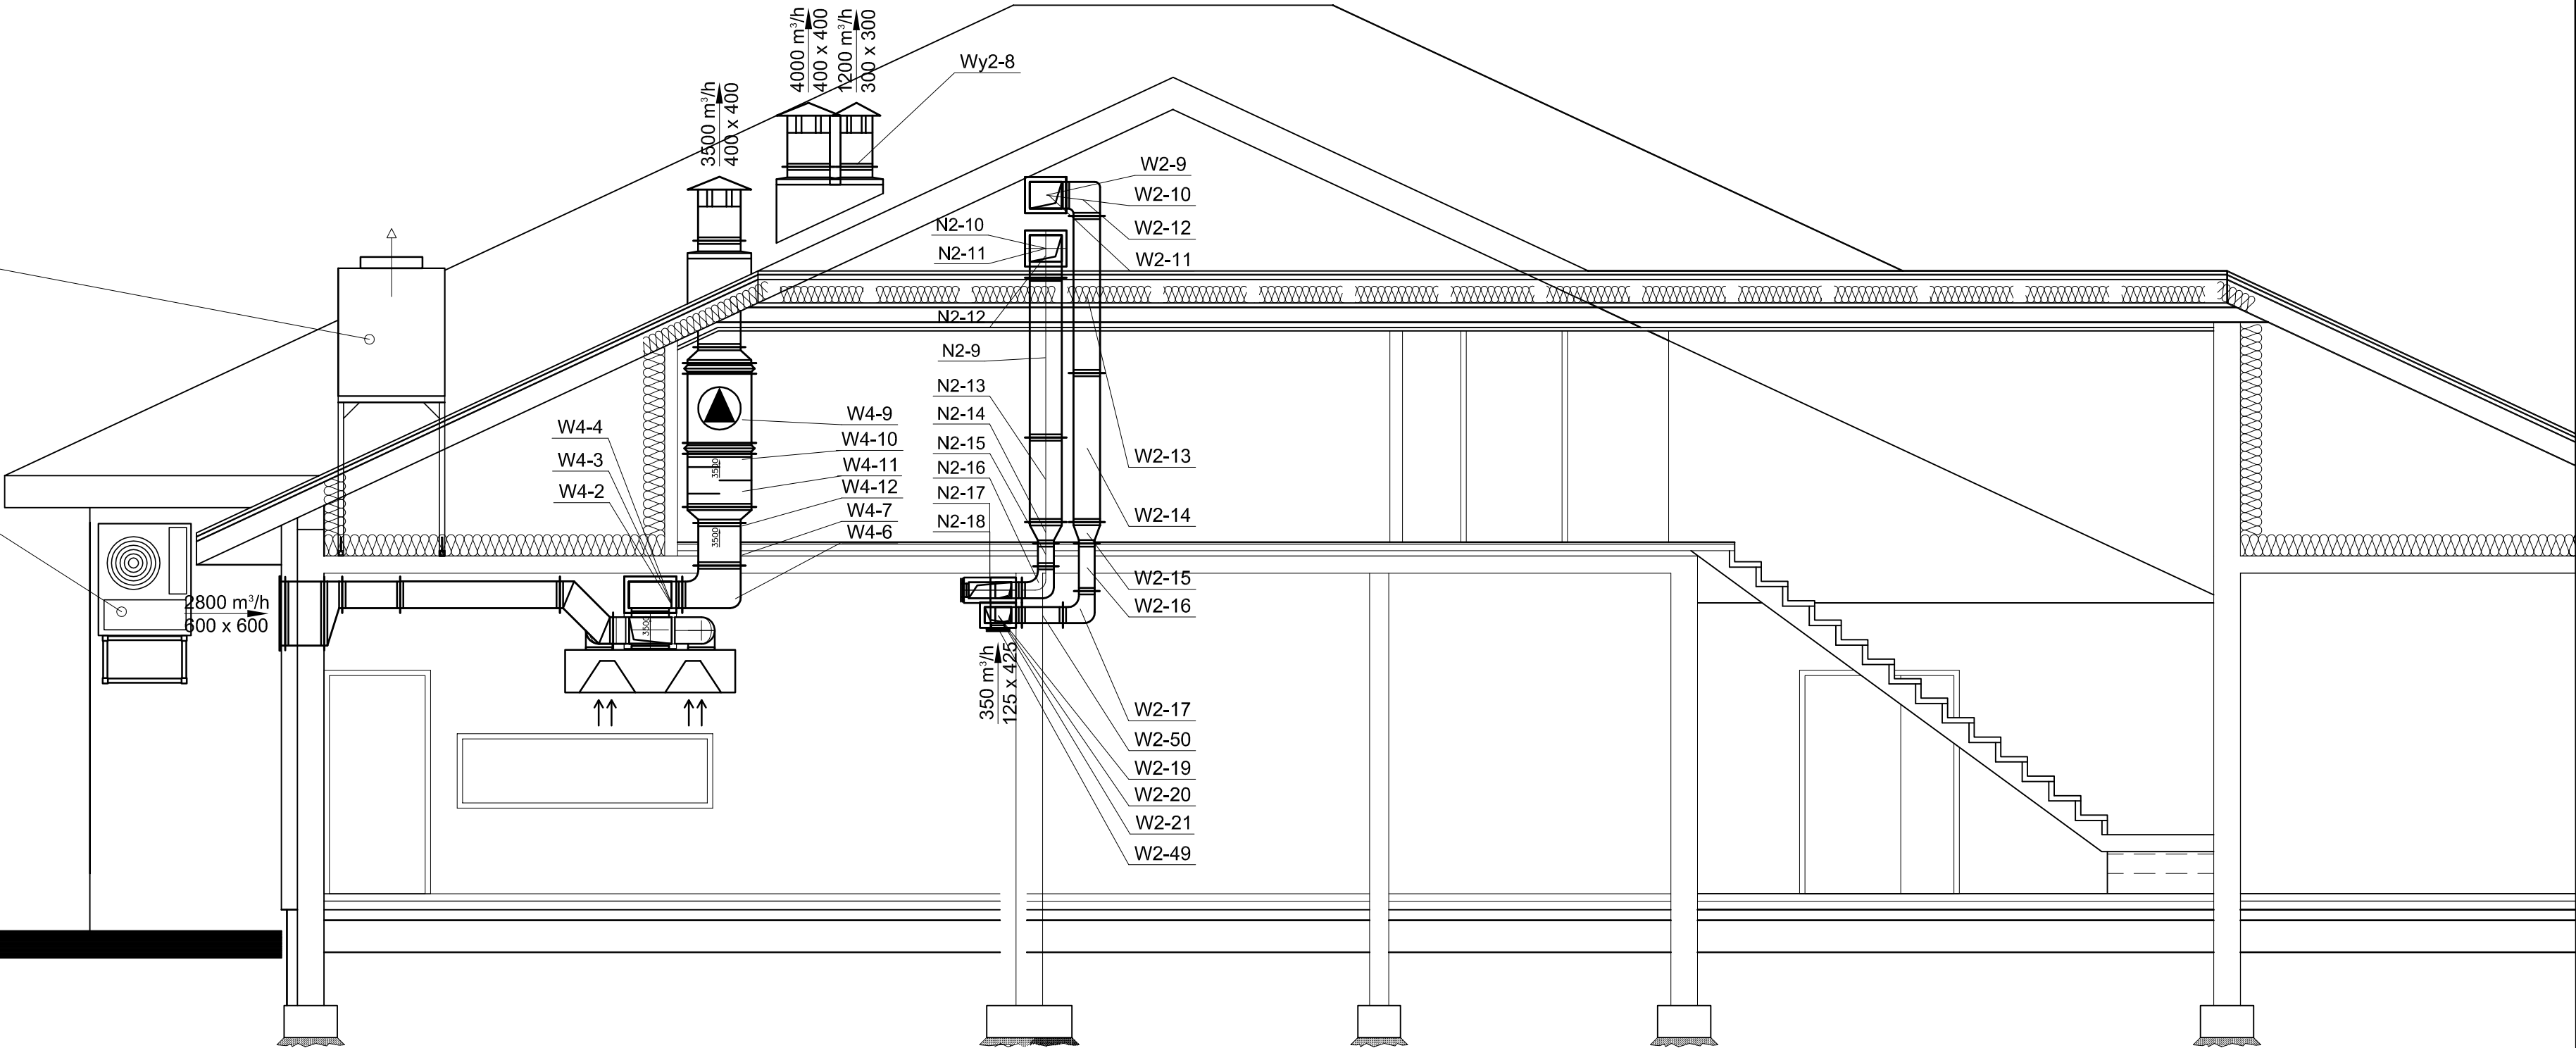

DOM LUDOWY—budynek użytecz. publicznej		SKALA 1:50
Przekrój B-B instalacja wentylacji mechanicznej		BRANŻA: SANITARNA
DANE INWESTORA:	Gmina Głogów Małopolski 36-060 Głogów Mlp.ul.Rynek 1	NR RYSUNKU: S15
ADRES BUDOWY:	Budy Głogowskie Nr dz.1553/4	CZERWIEC 2011
Projektant: mgr inż. Małgorzata Patraszewska upr.PDK/0009/PWOS/08		PODPIS:
Opracował: inż. Daniel Kocurek		PODPIS:
Sprawdził: mgr inż. Franciszek Kurczyński upr.179/Rz/73		PODPIS:
Pracownia Projektowa "PIK"s.c. Anna i Maciej PINDUROWIE 44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20 www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl		

