


zestaw stanowiskowy nr 4

- ostatni -

zestaw stanowiskowy nr 1

- początkowy -

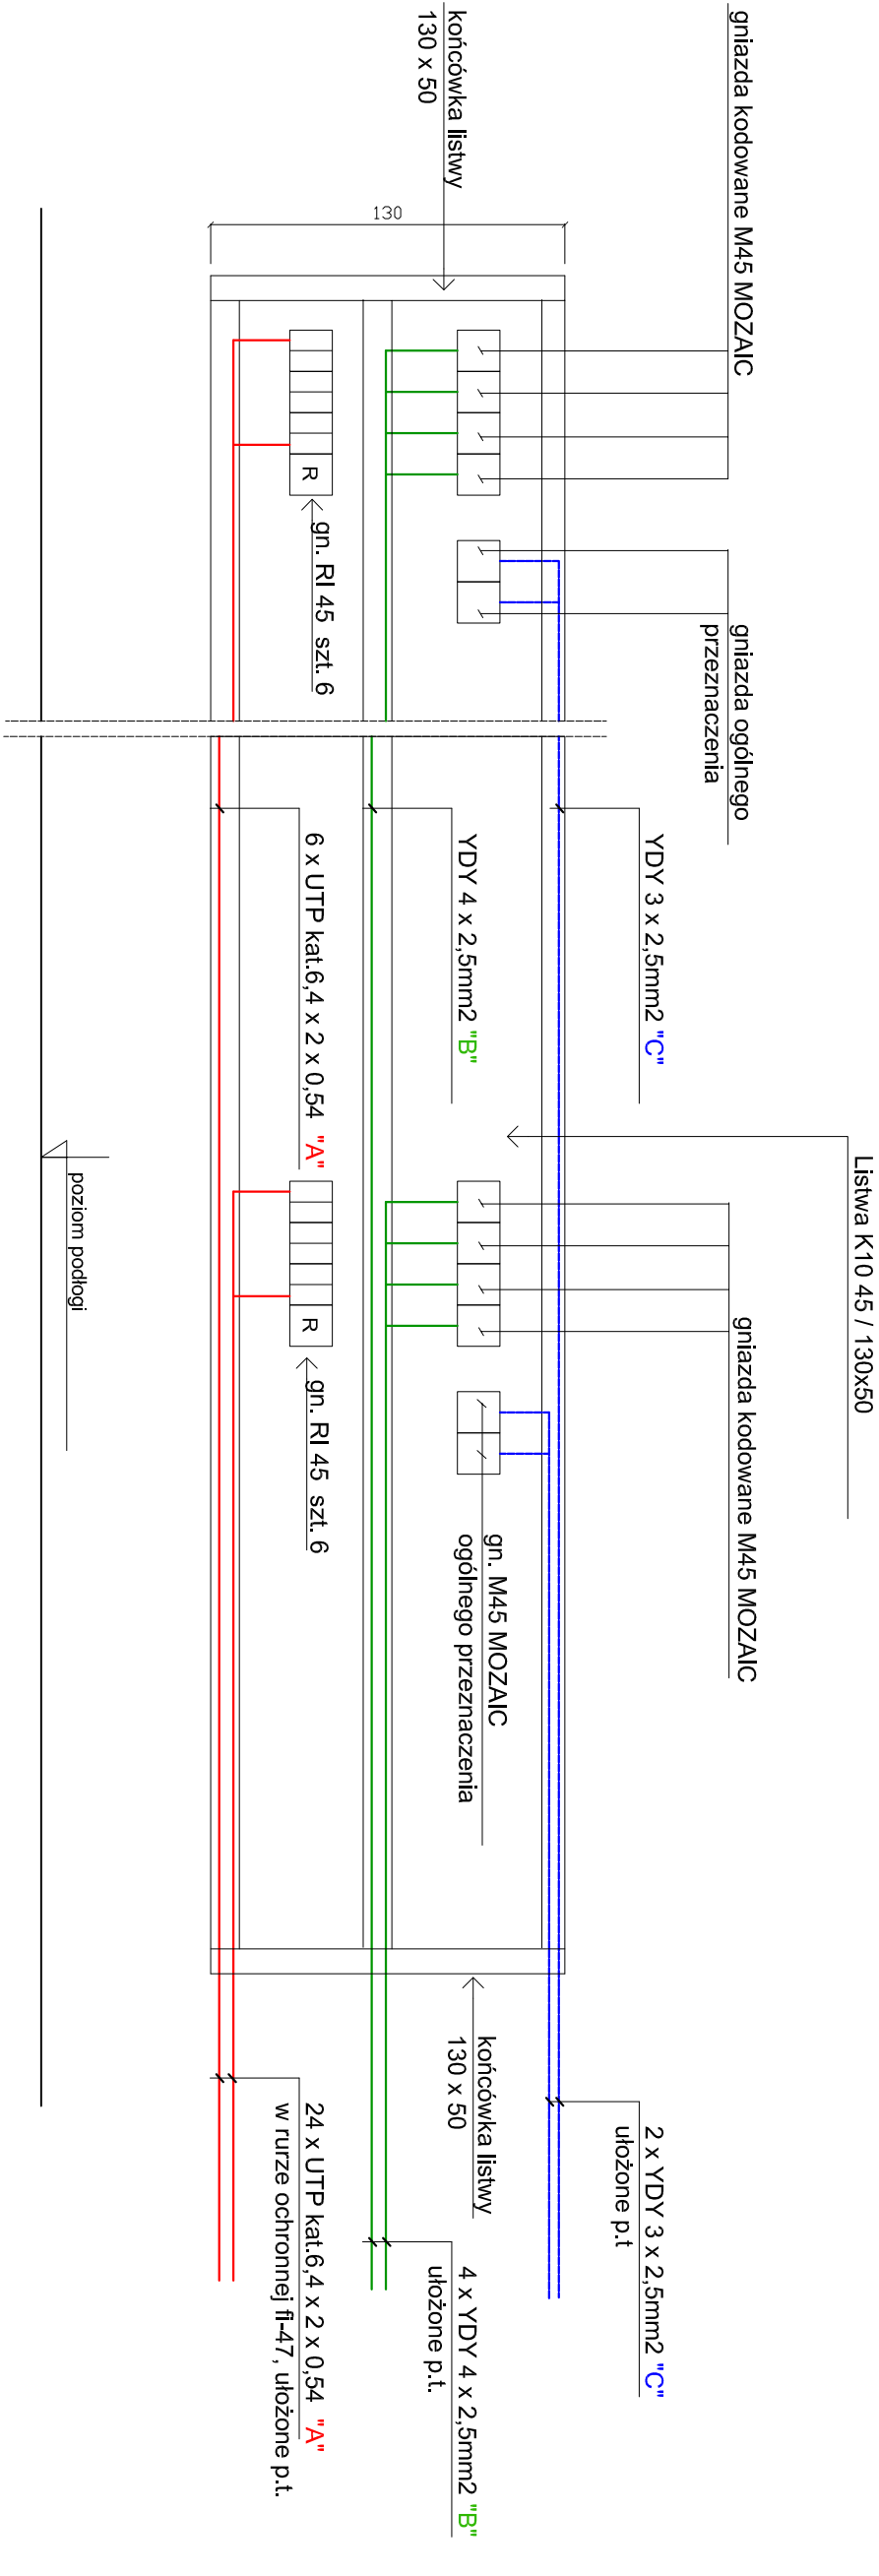

- Dla wykonania ciągu K10 45 stosować:
- systemowe pokrywy, łączniki pokryw,
  - narożniki wewnętrzne i zewnętrzne,
  - łączniki kątowe
  - spinki podstawy listew
  - gniazda systemowe M45 oraz gniazda RJ 45 kat.6

Przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5mm2  
wprowadzić do tablic T1, T2, T3, T4

P.T. Instalowanie osprzętu  
i oprzewodowania dla potrzeb  
zestawów stanowiskowych

Zakład Usług Inwestycyjnych "MIASTOPROJEKT" S.C.			
86-300 Grudziądz, ul. Chelmińska 115 tel/fax. 0-56 4657775			
OBIEKT: Budynek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu			
ADRES: Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30			
INWESTOR: Gmina Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1			
BRANŻA: Elektryczna	Opracował:	Leszek Skamierski	upr. bud. UAN-HV/8346/TO/87
DATA: sierpień 2023			
NR RYS.: E -05	Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Stachowski	upr. bud. UAN-HV/1128/TO/84-85