




KANAŁ GRAWITACYJNY

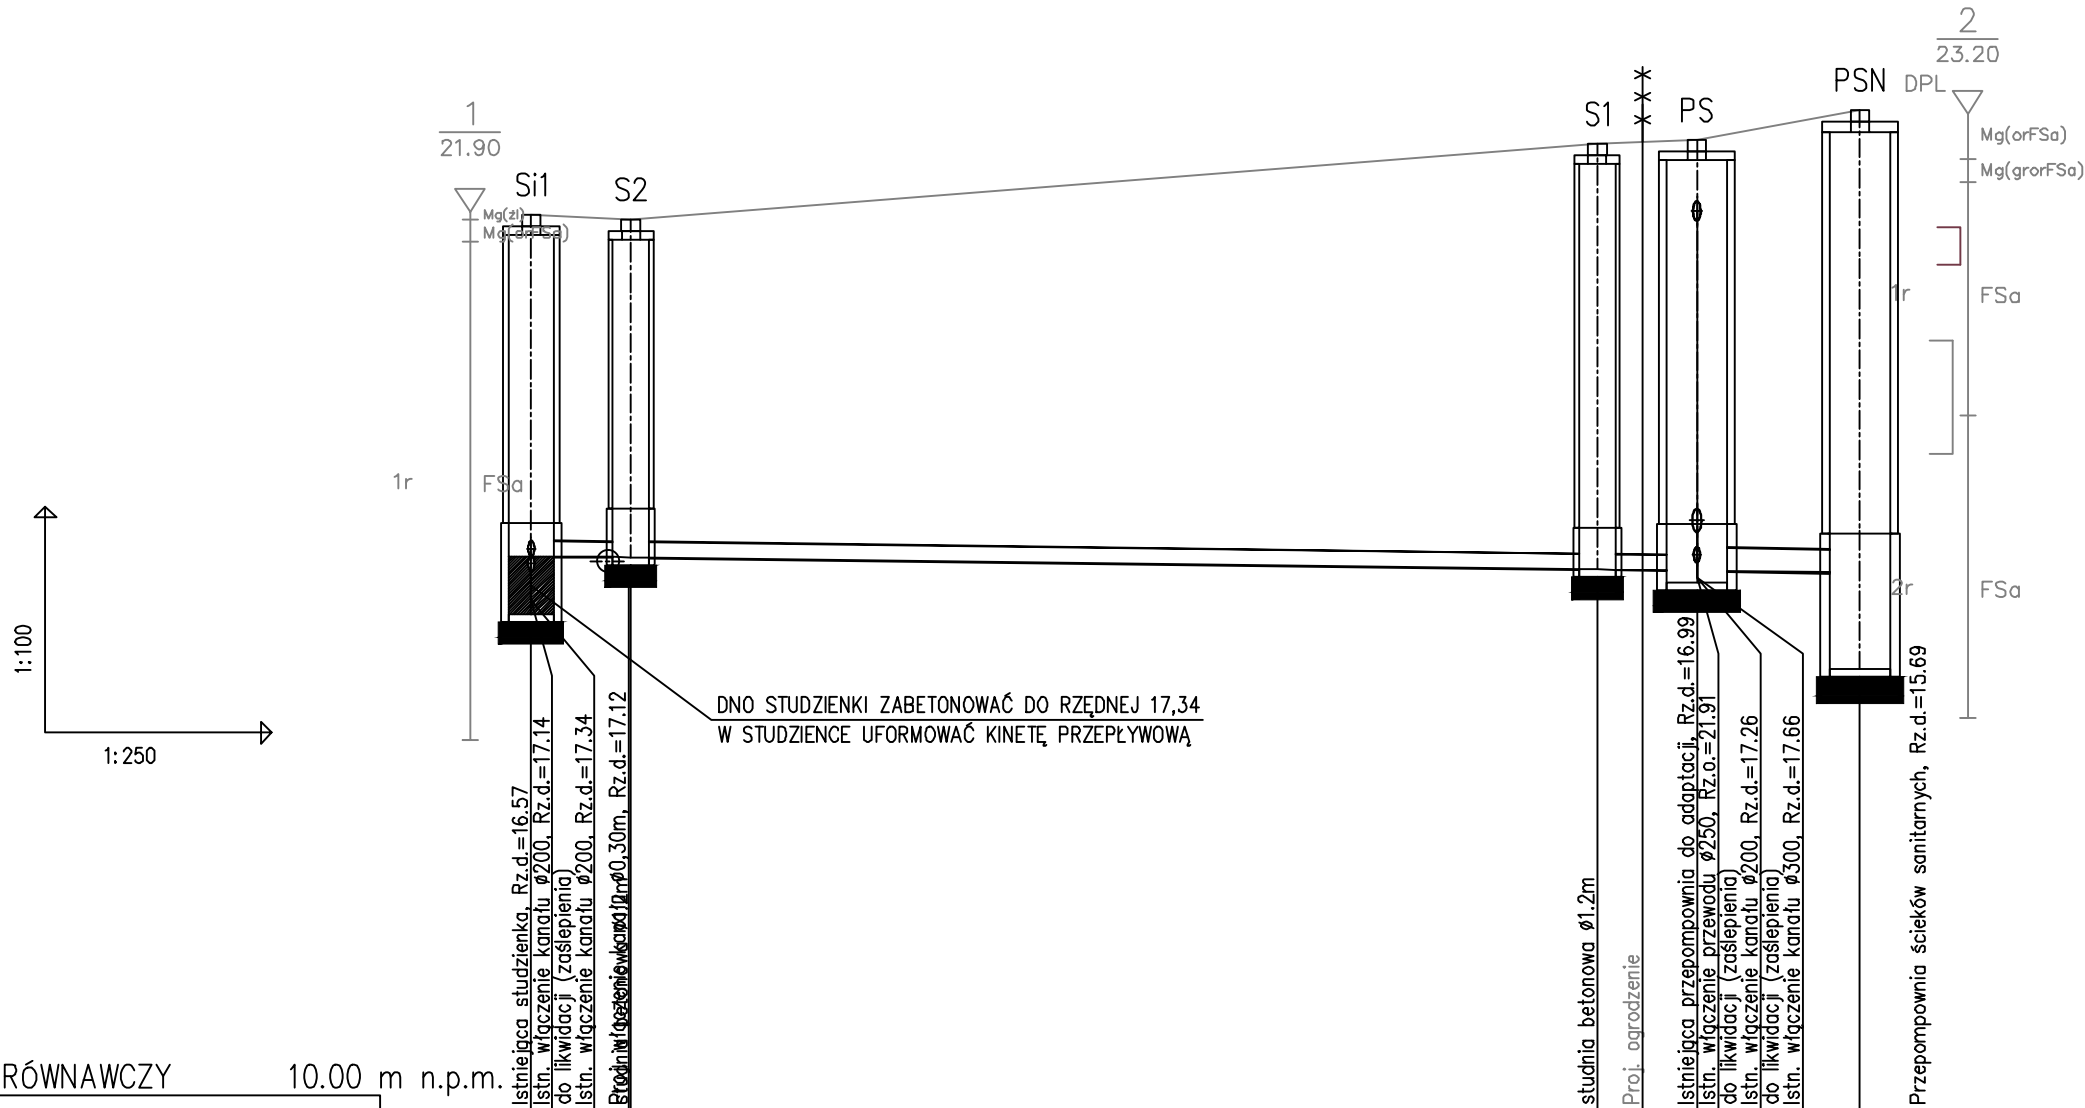

POZIOM PORÓWNAWCZY	10.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	21.86
RZĘDNA DNA KANAŁU	17.34
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	4.52
SPADKI, DŁUGOŚCI	5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø0.20m PVC KLS SDR34 SN8 lite L=38.6m
ODLEGŁOŚCI	44.0
HEKTOMETRY	S1 S2

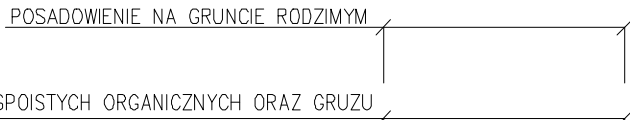


RUROCIĄG TŁOCZNY

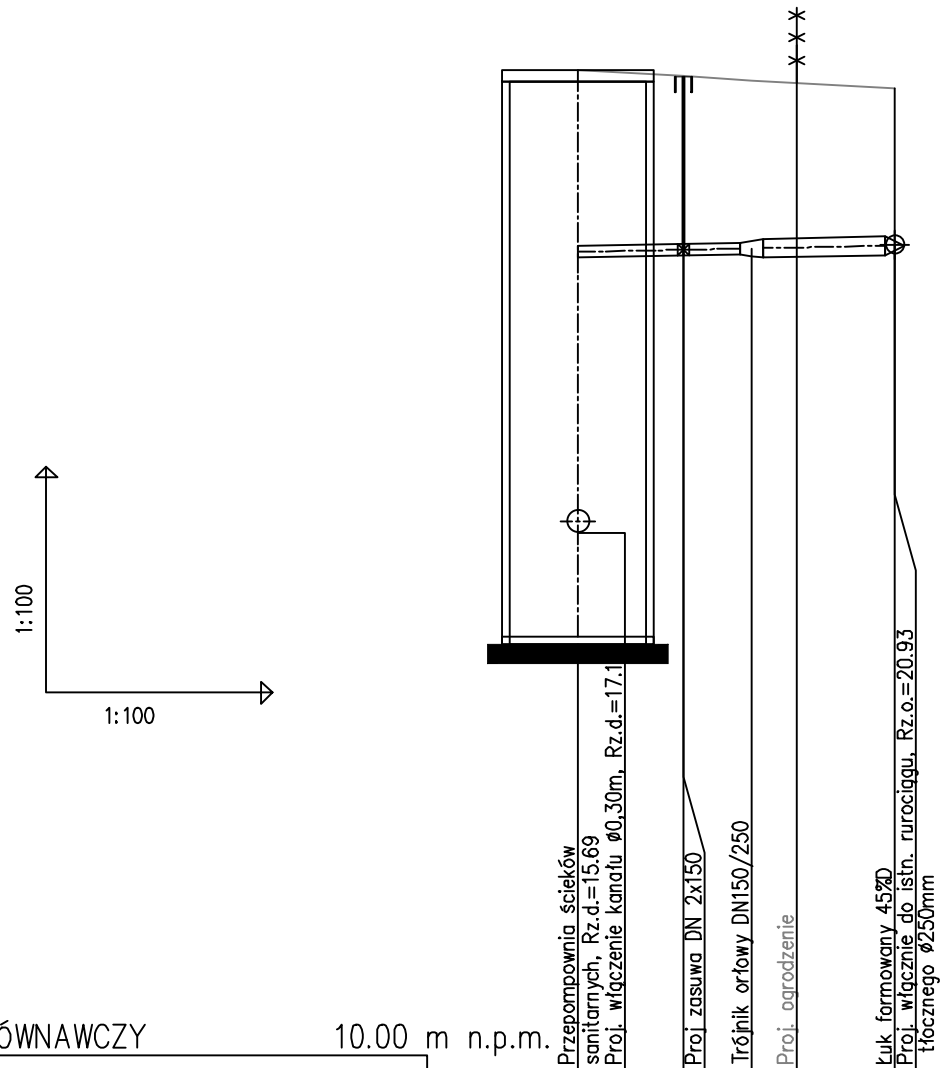

POZIOM PORÓWNAWCZY	10.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	23.25
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	20.84
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	2.41
SPADKI, DŁUGOŚCI	20%
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø150mm PE100 SDR17 PN10 L=2.3m
ODLEGŁOŚCI	0.0
HEKTOMETRY	PSN Ts1

SCHEMAT WŁĄCZENIA - WĘZEŁ Ts1

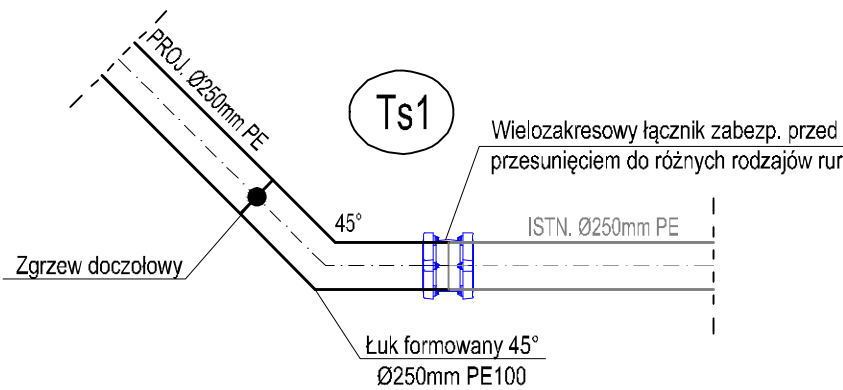

- UWAGI:
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH I MONTAŻOWYCH NALEŻY WYKONAĆ POMIAR DNA ISTNIEJĄCEJ STUDZENKI S11 WRAZ Z KANAŁEM WLOTOWYM ORAZ POMIAR DNA ISTNIEJĄCEJ PRZEPOMPOWNI PS. W PRZYPADKU GDY RZĘDNE POMIARZONE BĘDĄ ODBIEGAŁY OD PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE (GDY DNO OBIEKTÓW BĘDZIE WYŻEJ NIŻ W PROJEKCIE) NALEŻY O TYM FAKCIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
  - W STUDZIENCE S11 ZABETONOWAĆ DNO DO RZĘDNEJ DNA KANAŁU WLOTOWEGO T.J. 17,34m n.p.m., A NASTĘPNIE UFORMOWAĆ KINETĘ PRZEPŁYWOWĄ.

nazwa inwestora:

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

adres inwestycji:

MIASTO SZCZECIN

ULICA EMILA ZEGADŁOWICZA

branża:	SIECI WOD.-KAN.		
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SKUZA	583/Sz/94	
sprawdzający:	mgr inż. MARCIN OLEK	ZAP/0218/POOS/13	

nazwa inwestycji:

PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW PRZY UL. ZEGADŁOWICZA W SZCZECINIE.

nazwa opracowania:

TOM I - KANALIZACJA SANITARNA

nazwa rysunku:

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

nr umowy / oprac.:  
Nr 234/2022 - P-1134/2022

stadium oprac.:  
PROJEKT TECHNICZNY

data oprac.:  
CZERWIEC 2023r.

skala rysunku:

1:100/500

1:100/100

rysunek nr:

2