


DEZIKPQ II-II  
1:20

KOMORA K-1  
1.20



# WYSTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

[illegible]


STAL StOS •  $R_a = 19 \text{ kN/cm}^2$   
BETON KLASY B-15 •  $R_b = 0.85 \text{ kN/cm}^2$

**UWAGI**

1. WYMIARY PODANO W CM.
2. POZIOMY PODANO W M I N P M.
3. KONSTRUKCJE KONWOLY BODZIĄTNIAC TŁACZNE
4. LUBIEC SZALUNKOWYM **D-31212/4**
5. ZŁUCIEC  $\Phi$  459 X 6,3 DŁ 25 CM. TESTANIONO

NA RYS. SZALUNKOWYM

5. WŁCIEC OSŁDZIC N TŁACZCIE. BEZDROUJANIA.

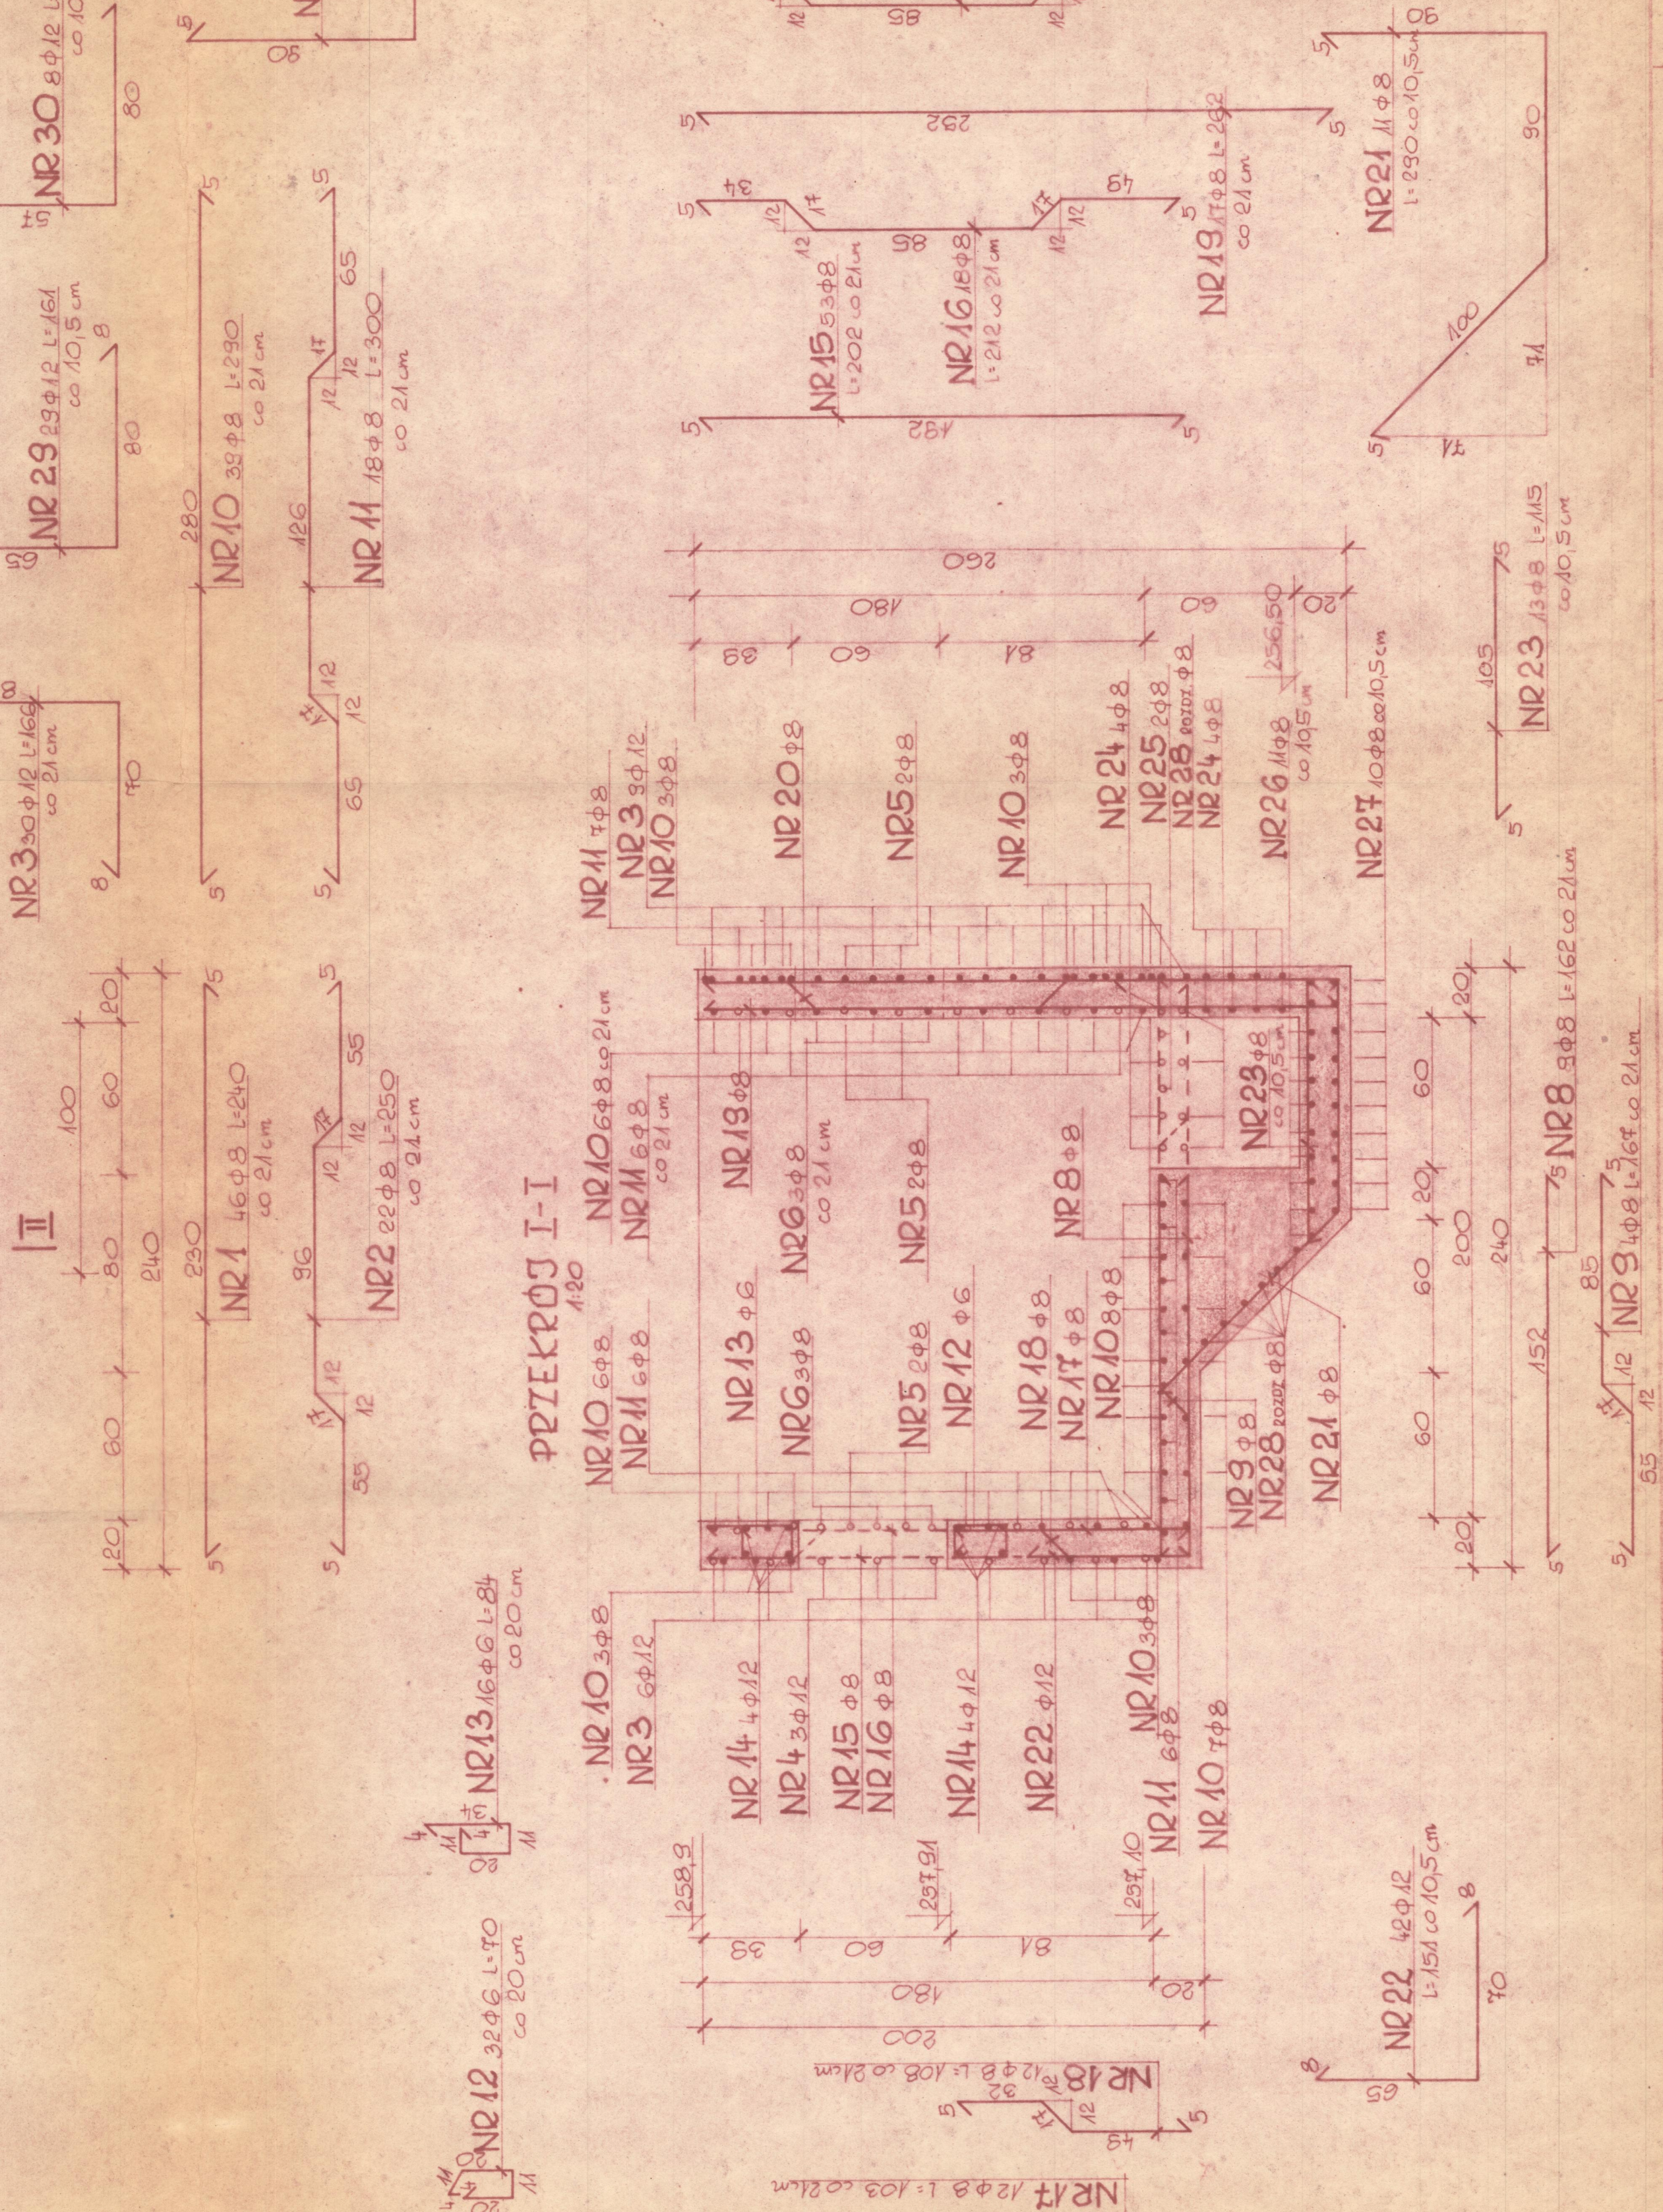

1773

1773

[illegible]