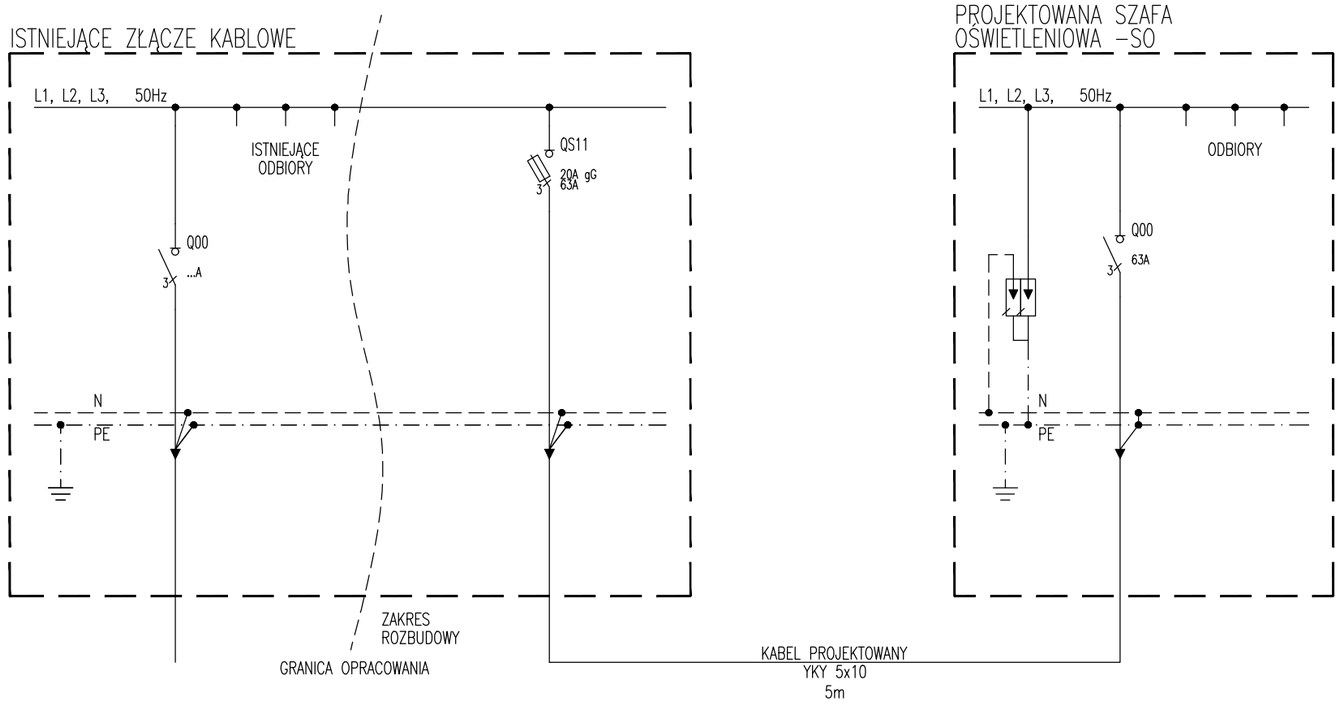

UWAGA:
W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MIEJSCA NA DOBUDOWĘ ZABEZPIECZENIA DLA SZAFY OŚWIETLENIOWEJ NALEŻY WYMIENIĆ OBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO ZŁĄCZA NA OBUDOWĘ O WYMIARACH 530X840X320 WRAZ Z COKOŁEM

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

Projektowanie Architektoniczne Krzysztof Petrus
ul. Mikołowska 4a lok. 136
41-400 Mysłowice
T: +48 504 639 835
E: kpe@kpe.com.pl

Nazwa	Przebudowa boiska treningowego na terenie KS Burza Borowa Wieś	Nr rys.	SE-201
Adres	43-190 Mikołów, ul. Piaskowa 57	Skala	-
Tytuł	*Schemat zasilania*	Data	10/2023
	spec. nr upr. podpis		
Projektant	mgr inż. Paweł Maślanka inst. elektryczne SLK/5266/PWOE/14	Faza	PT
Sprawdzający		Branża	elektryczna
		Nr strony	

Prawa autorskie zastrzeżone. Przerysowywanie, uzupełnianie, odstępowanie niniejszego rysunku komukolwiek bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

A3