1	PRZEDSIONEK
2,50	gress R12

2	UMYWALNIA
1,65	gress R12

3	WC OGÓLNE
2,06	gress R12

4	POM. CHLORATORA
3,95	gress R12, chemoodporny

5	POM. ROZDZIELNI
7,18	gress R12

6	KORYTARZ
2,37	gress R12, chemoodporny

7	HALA FILTRÓW
39,04	gress R12, chemoodporny

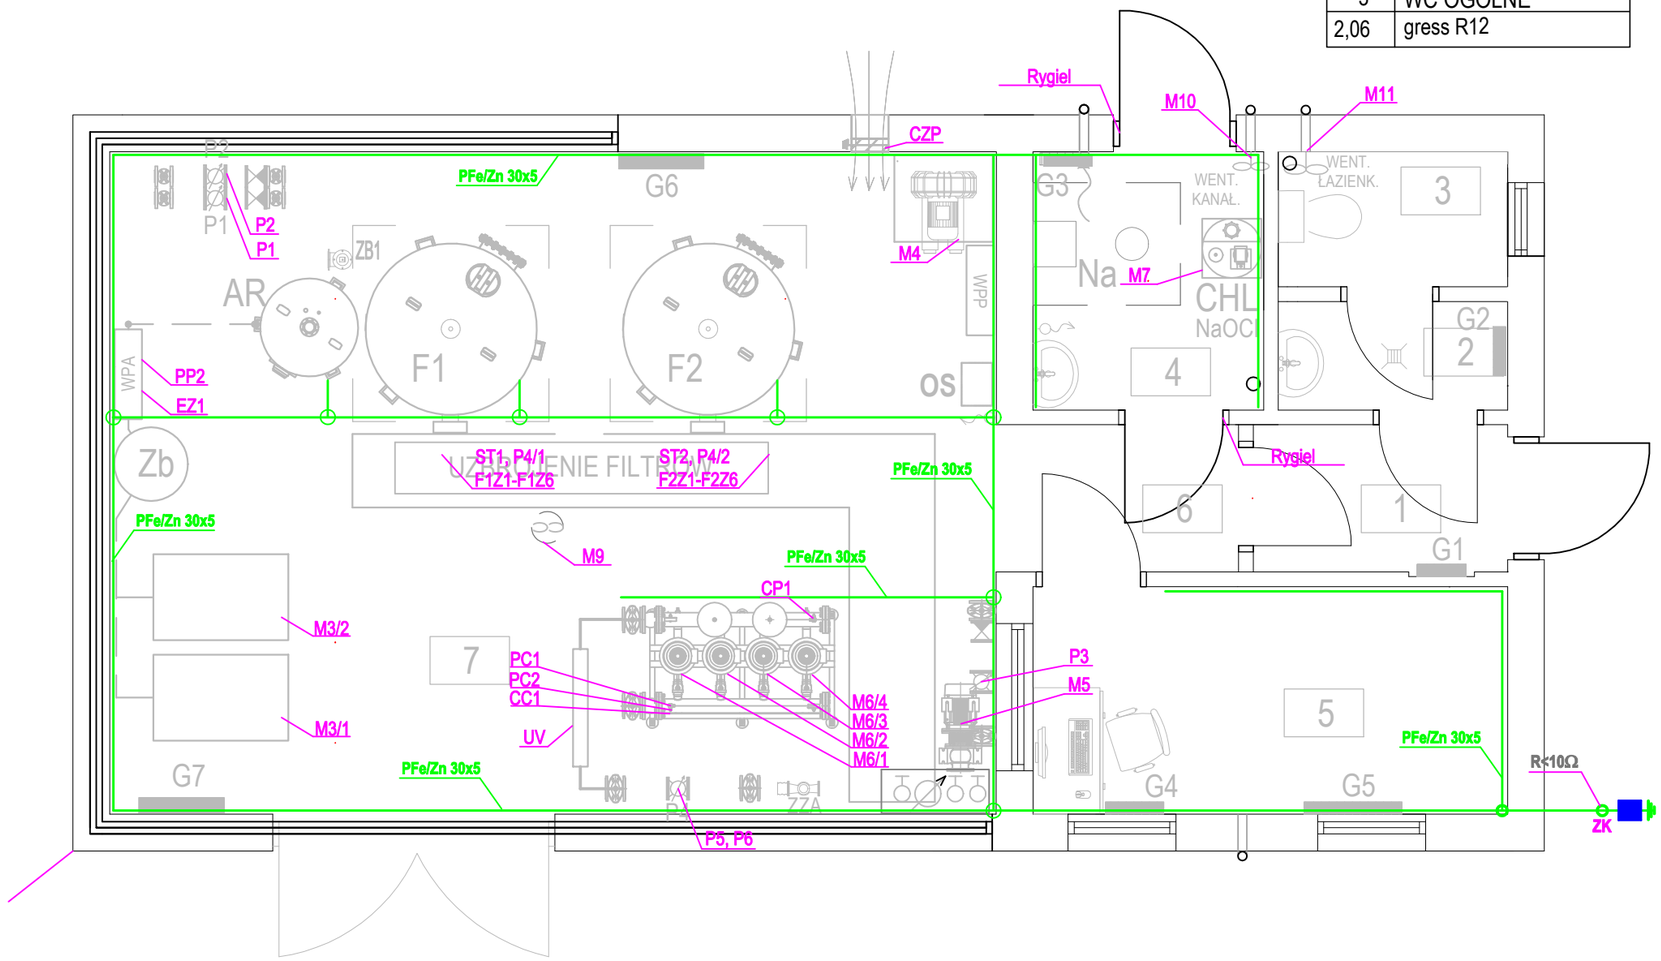

UWAGA:

1. Indeksy urządzeń zgodnie z Zał. 1 oraz projektem technologii
2. Na rys. ujęto tylko główne trasy połączeń wyrównawczych.
3. W pomieszczeniu SUW ułożyć szynę wyrównawczą z płaskownika 30x5 montowaną na wysokości 30cm od pozimu posadzki przy ścianie oraz mocowaną do posadzki (na poziomie posadzki - przy podejściu do urządzeń) lub w posadzce
4. Szynę wyrównawczą połączyć z uziomem poprzez złącza kontrolne (zk).
5. Do szyny należy podłączyć wszystkie metalowe instalacji technologicznej, rozdzielnice oraz pozostałe elementy metalowe. Wszystkie połączenia wykonać jako spawane lub połączenia śrubowe.
6. Wszędzie gdzie to konieczne wykonać mostki bocznikujące.
7. Szynę należy pomalować w pasy żółto-zielone.
8. Lokalne połączenia wyrównawcze oraz mostki wykonać przewodem LgY 6mm2
9. W świetle otworów drzwi bednarkę ułożyć w posadzce lub wykonać przejście nad drzwiami

WYKONAWCA: BIŚ BIURO INŻYNIERII ŚRODOWISKA
ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65
85 - 209 BYDGOSZCZ

INWESTOR: **GMINA ZGIERZ**
ul. Łęczycka 4
95-100 Zgierz

OBIEKT:
Stacja wodociągowa w miejscowości Grotniki, ul. Lipowa

TREŚĆ RYSUNKU:
Rzut budynku SUW - projektowana instalacje połączeń wyrównawczych

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Górski	Inst. Elektr.	KUP/0076/PWOE/10	
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Siołkowski	Inst. Elektr.	GP-KZ-7342/261/92	

Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:	Nr rysunku:
PT	1:50	09.2021 r.	Elektr. AKPiA		E9