


7	HALA FILTRÓW
39,04	gress R12, chemoodporny


5	POM. ROZDZIELNI
7,18	gress R12

6	KORYTARZ
2,37	gress R12, chemoodporny

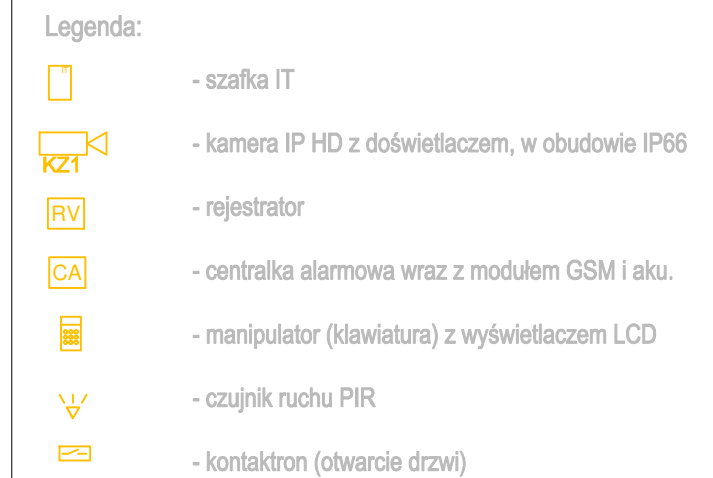

UWAGA:

- Ostateczną ilość kamer ustalić po wyborze producenta
- Dla linii sygnałowo-zasilających kamer zastosować zabezpieczenia przepięciowe
- Zachować bezpieczne odstępstwa od instalacji odgromowej

WYKONAWCA:		ul. Staroszkolna 16/28 tel. 052 327 65 65 85 - 209 BYDGOSZCZ
INWESTOR:	GMINA ZGIERZ ul. Łęczycka 4 95-100 Zgierz	
OBIEKT:		TREŚĆ RYSUNKU:
Stacja wodociągowa w miejscowości Grotniki, ul. Lipowa		Rzut budynku SUW - projektowana instalacja alarmowa i kamer

Funkcja	Imię i Nazwisko	Specjalność	Nr Uprawnień	Podpisy
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Górski	Inst. Elektr.	KUP/0076/PWOE/10	
Sprawdzający	mgr inż. Mirosław Siolkowski	Inst. Elektr.	GP-KZ-7342/261/92	
Faza:	Skala:	Data:	Branża:	Nr kontraktu:
PT	1:50	09.2021 r.	Elektr. AKPIA	
				Nr rysunku: E10