



STUDNIA REWIZYJNA Ø425 mm  
Z RURĄ TELESKOPOWĄ  
WŁAZEM ŻELIWNYM D400

- UWAGA!
1. Rzędne wjazdów należy dostosować do rzędnej terenu z uwzględnieniem pkt. 2.
  2. W przypadku lokalizacji studni w miejscu narażonym na gromadzenie się ścieków opadowych wjazd wynieść ponad teren.

Tabela charakterystycznych wymiarów studni

DN (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)
160	450	200
200	500	200

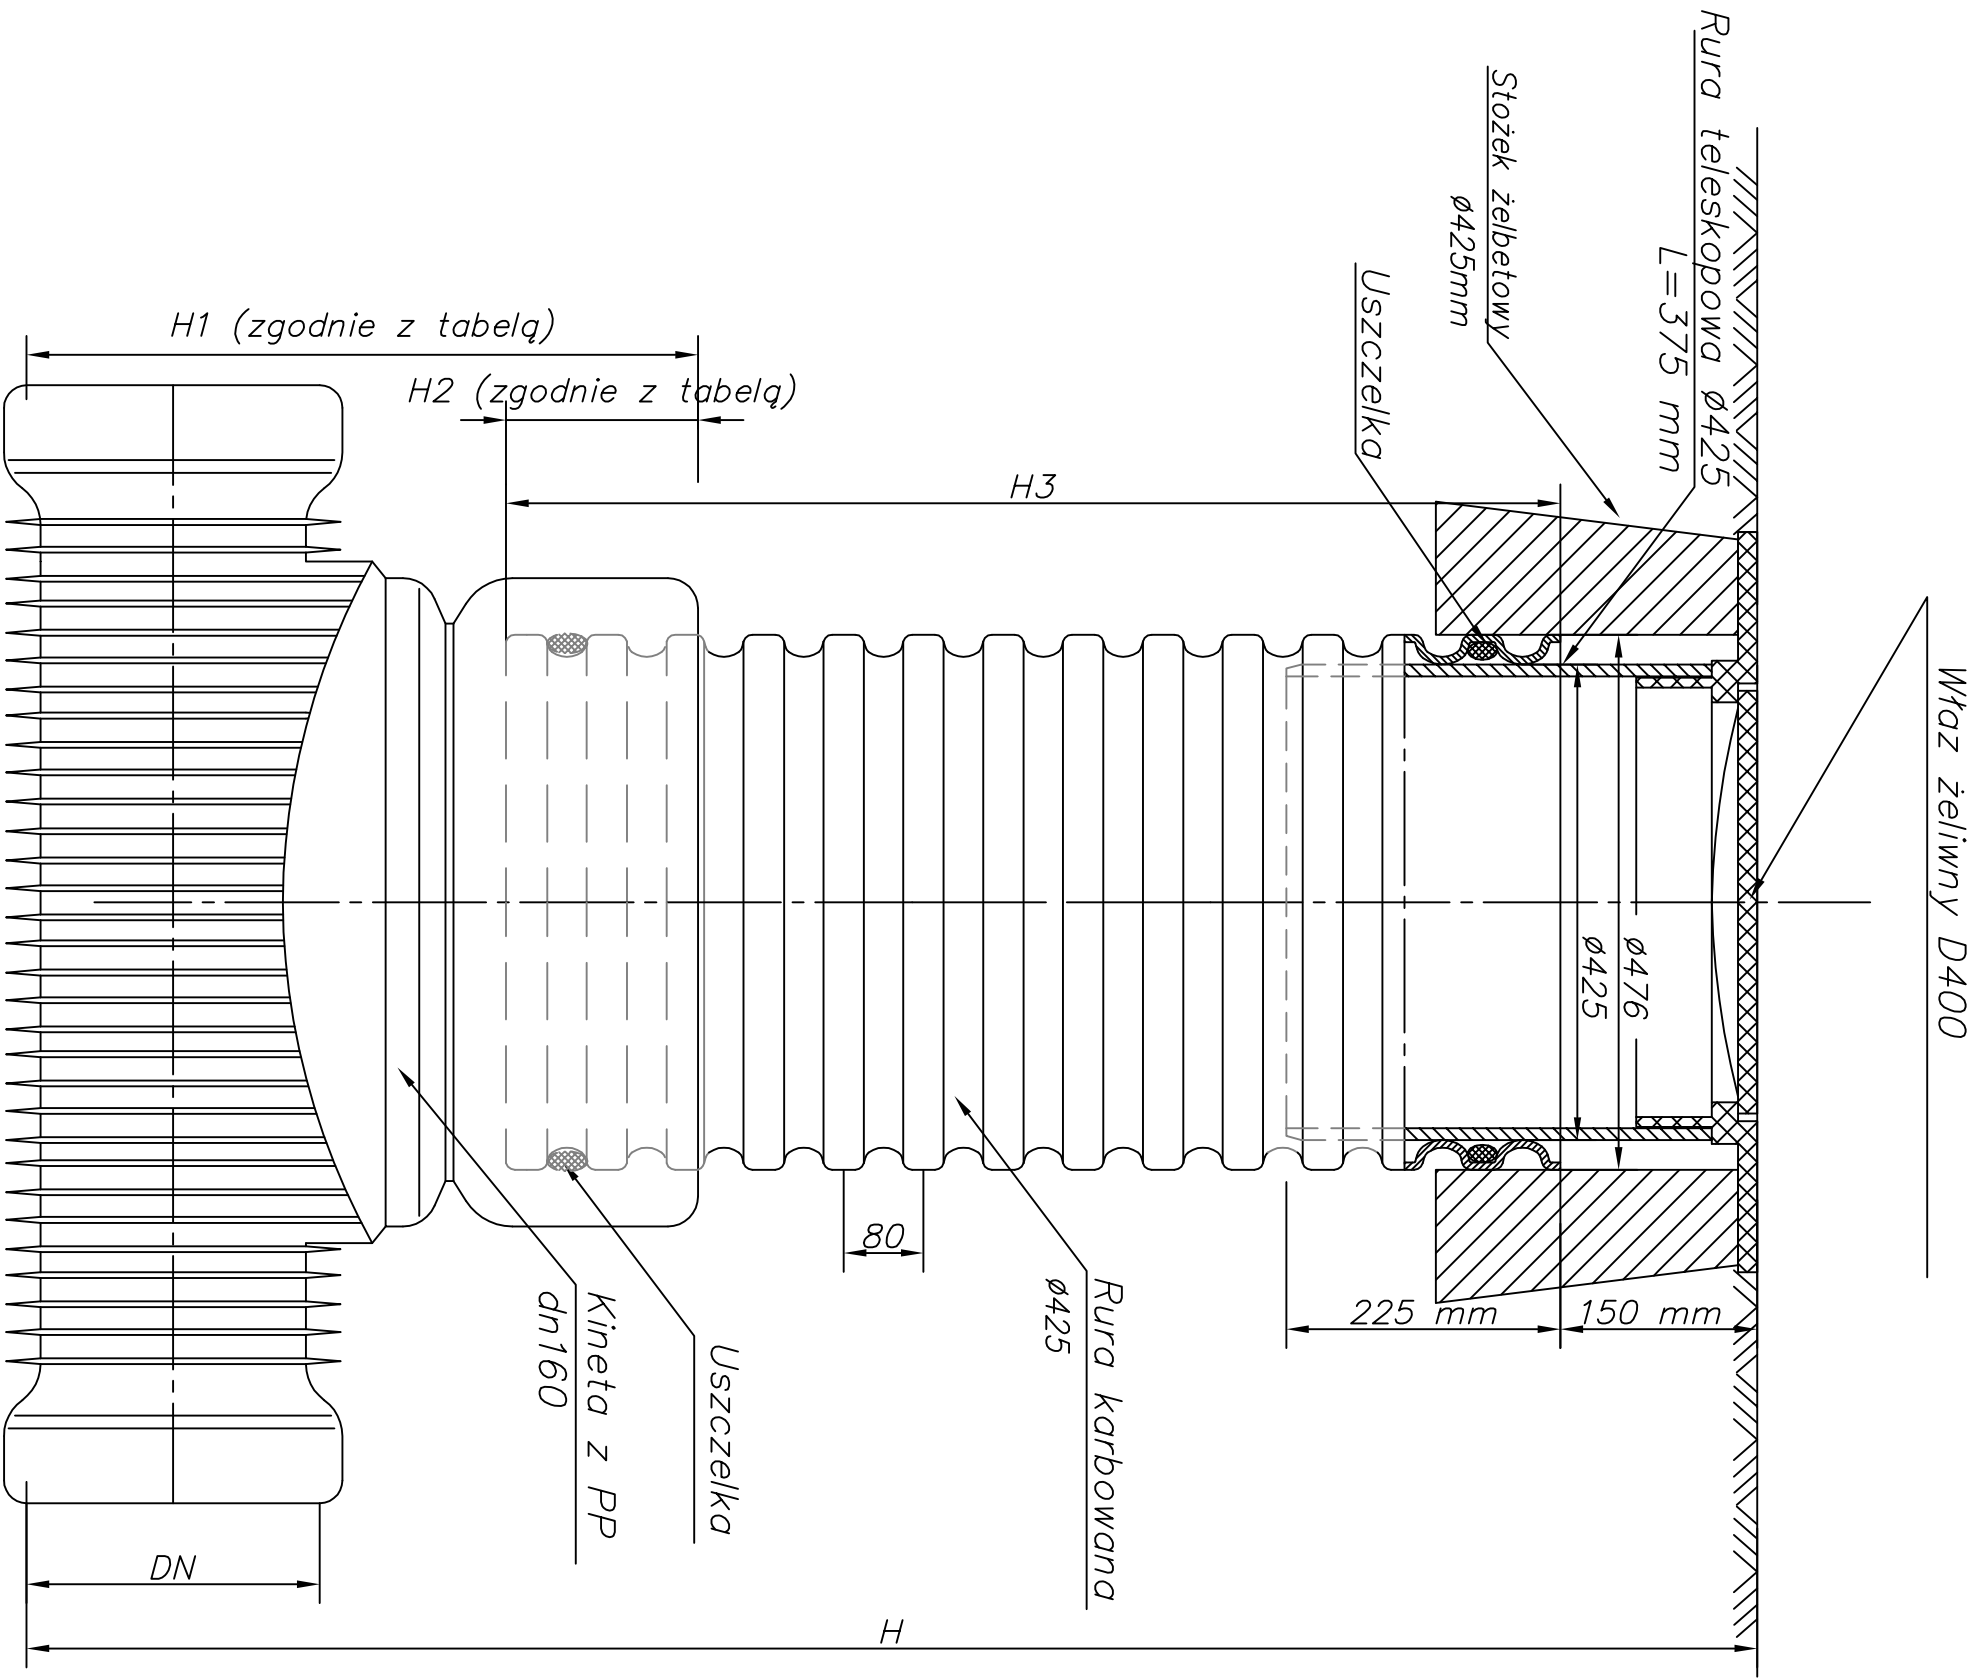

Gmina Czarnków Inwestor: ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków				 Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków tel/fax 67 255 22 23 zuk@zukunftno.pl zukunftno.pl	
Nazwa obiektu budowlanego : <b>BUDOWLA - SIĘĆ KANALIZACYJNA</b>					
Przedsięwzięcie: <b>PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WIŚNIOWEJ W MŚC. ŚMIESZKOWO, GMINA CZARNKÓW</b>					
Tytuł rysunku: <b>STUDNIA REWIZYJNA Ø425 mm Z RURĄ TELESKOPOWĄ I WŁAZEM ŻELIWNYM D400</b>					
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	mgr inż. Piotr Łucyk				
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03			
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksandra Krysztofiak	WKP/0247/POOS/05			
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118				Data sprawdzenia rysunku	<b>12.2021r.</b>