
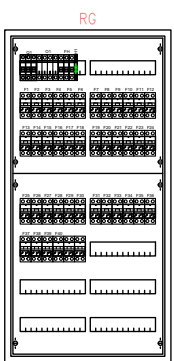


RG

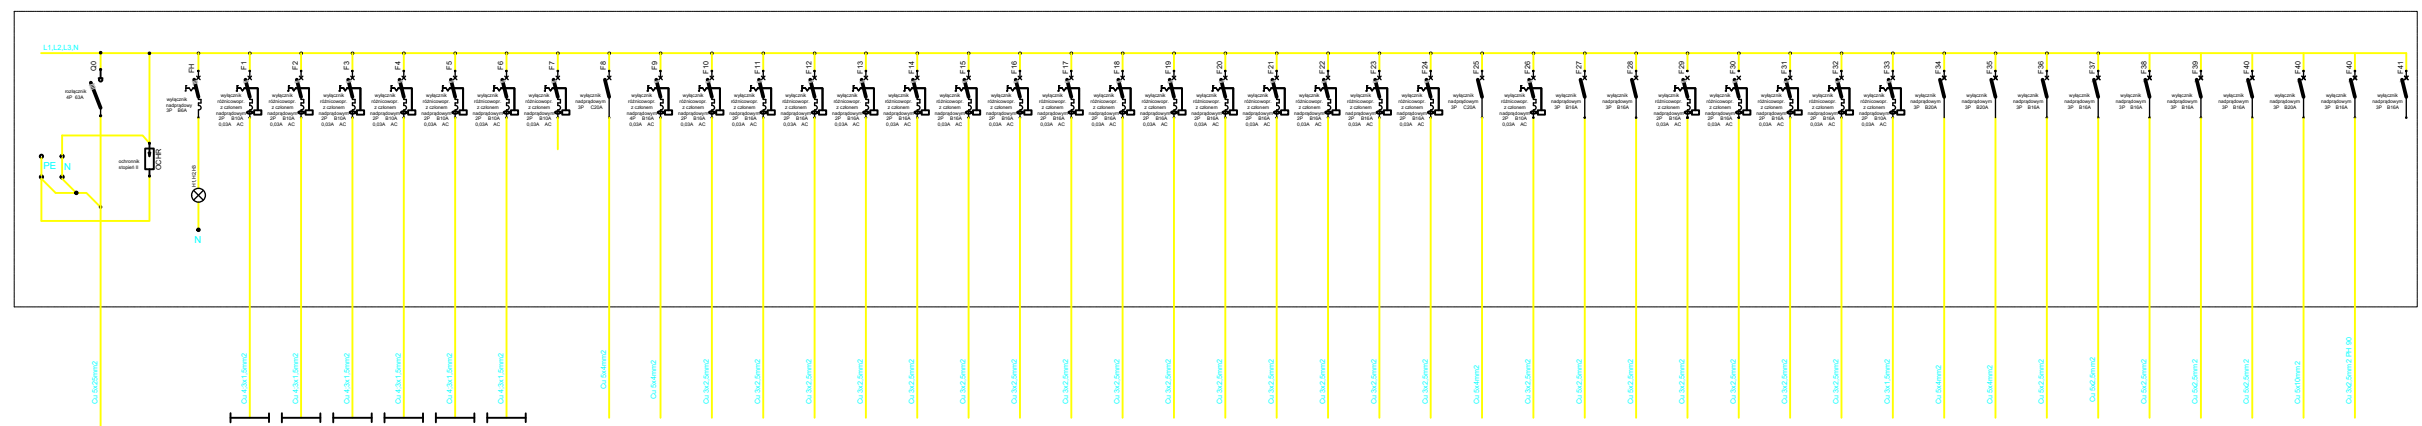

Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP44
Stopień ochrony: IK07
Prąd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Natynkowa
Ilość modułów: 168
Szerokość: 550 mm
Wysokość: 1100 mm
Głębokość: 160 mm

Projektant:	mgr inż. TOMASZ SMYL PK00043SP0E017	
Sprawdzający:	mgr inż. MATEUSZ TABOR PK000450AP0E019	
Nazwa rysunku:	Instalacja elektryczna - schemat rozdzielni głównej RG	Data: 05.2024
Nazwa inwestycji:	Przebudowa OSP Błędowa Tyczyńska, Kżywa	Skala rysunku: 1:100
Adres inwestycji:	Działka nr ewid. 460 obr. 0001 BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, Błędowa Tyczyńska 117, 36-017 Zabratówka	Arka: Strona: E
Inwestor:	Gmina Chmielnik, Chmielnik 50 36-016 Chmielnik	Nr rys. E-12