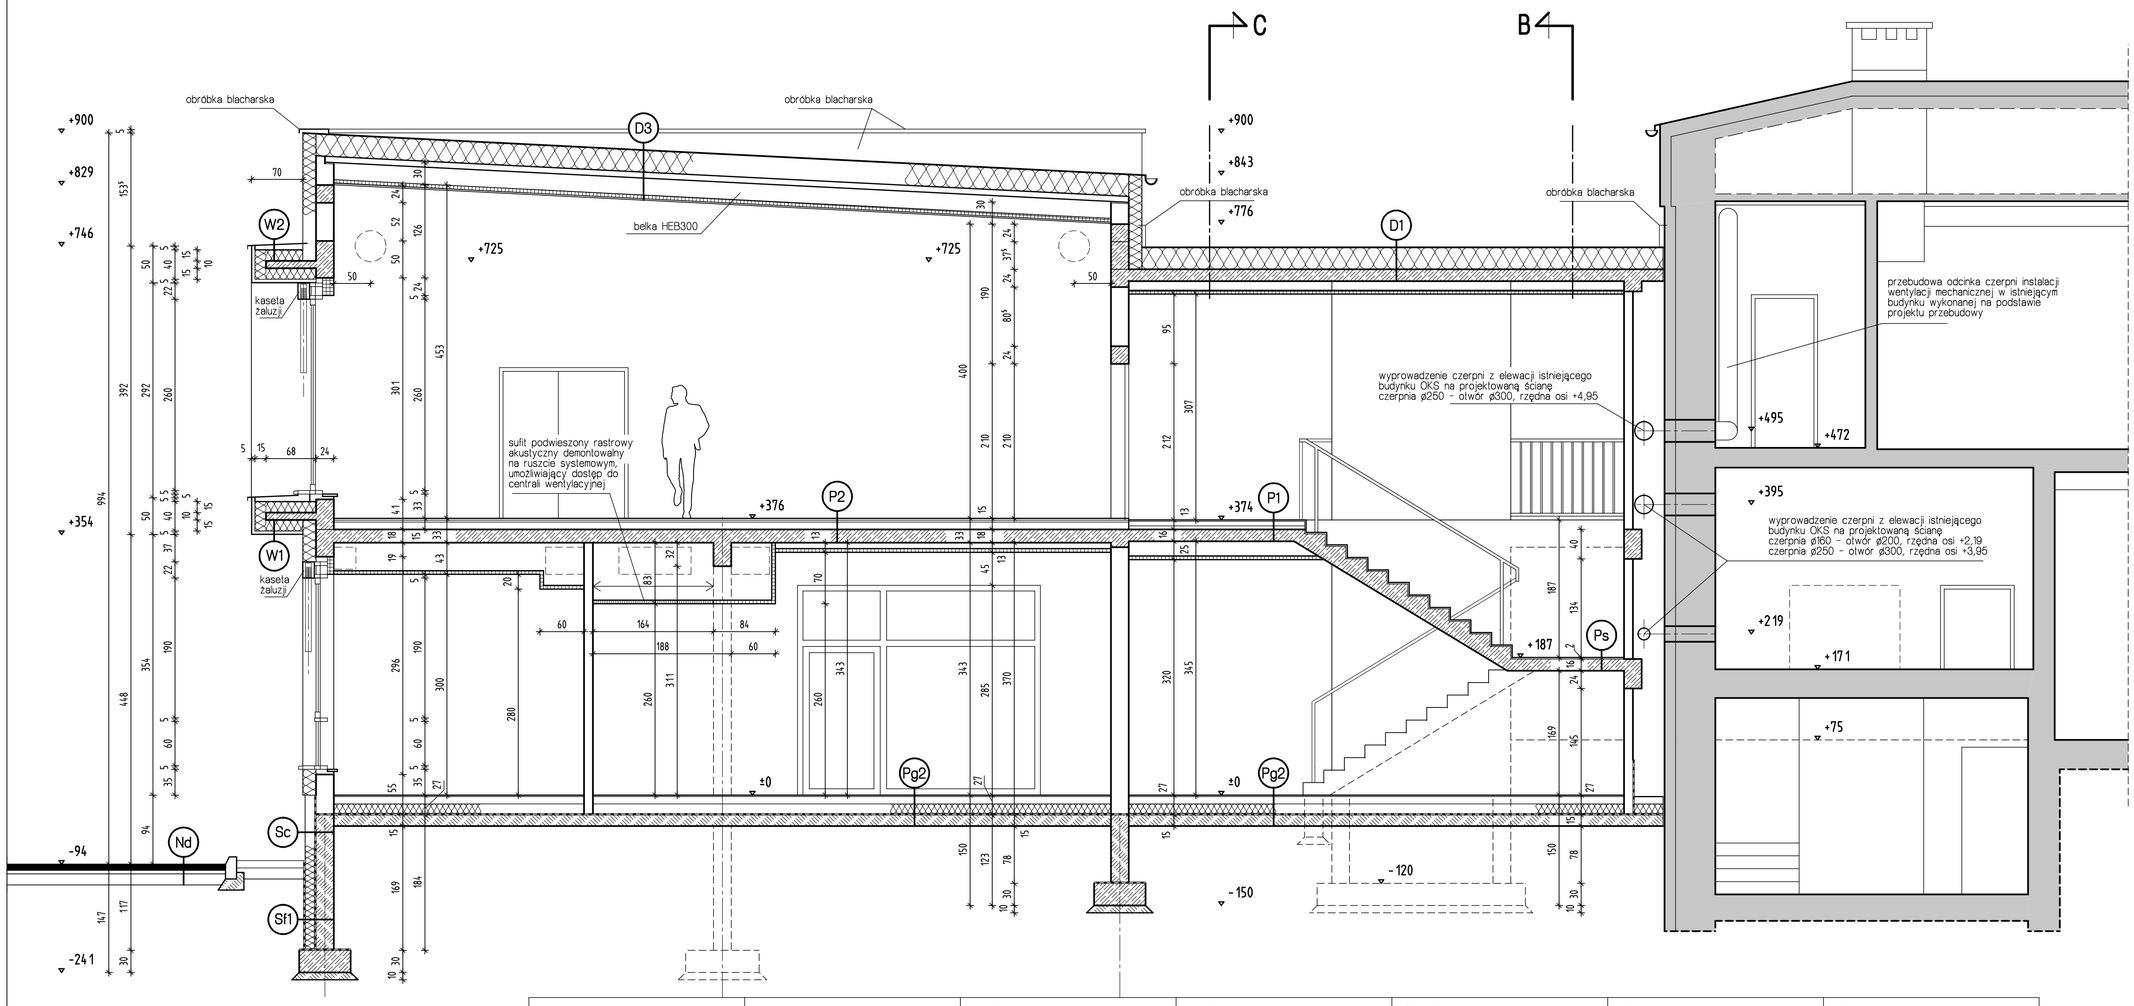

- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zaleceniami polskich przepisów budowlanych, norm branżowych, atestów i dopuszczeń do stosowania, oraz zgodnie z technologami producentów wyrobów i systemów budowlanych zastosowanych w projekcie.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.
- Niniejsza dokumentacja stanowi część opracowania wielobranżowego. Dokumentację wielobranżową należy rozpatrywać jako całość. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady koordynacyjne należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do wykonywania prac.
- Wszelkie zmiany w projekcie w tym materiałowe należy konsultować z projektantem danej branży i projektantem prowadzącym.
- Wszelkie opracowania wykonawcze i warsztatowe należy skonsultować z autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szczegółowe rozwiązania detali.

- ściany istniejące, stan listopad 2020 r. z uwzględnieniem planowanych zmian określonych w projekcie przebudowy budynku wykonanym w lipcu 2020 r.
- wyburzenia
- ściany istniejące: uzupełnienia z bloczków gazobetonowych
- ściany projektowane: bloczki silikatowe na zaprawie klejowej
- ściany projektowane: bloczki betonowe spoinowane
- projektowany żelbet
- projektowany beton wylewany
- obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu stalowym
- wydzielenie kabiny sanitarnej: ścianka na wysokość 2,2m

Nd Nawierzchnie drogowe

- kostka betonowa 8cm 8
- podsypka cementowo piaskowa 5
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 15
- podłoże naturalne (nasyp) G1

Sf1 Ściana fundamentowa

- 2x izolacja powłokowa bitumiczna
- zaprawa klejowa zbrojona 0,5
- styropian typ "fundament" 0,031 W/m2K klejony do ściany 15
- 2x izolacja powłokowa bitumiczna na zagruntowane podłoże
- ściana z bloczków betonowych spoinowanych 24

Sc Ściana cokołowa

- tynk cienkowarstwowy w systemie ETICS 0,5
- zaprawa klejowa zbrojona 0,5
- styropian typ "fundament" 0,031 W/m2K klejony do ściany 15
- 2x izolacja powłokowa bitumiczna na zagruntowane podłoże
- ściana z bloczków betonowych spoinowanych 24

W1 Wykusz część dolna

- parapet z blachy stalowej powlek.
- papa termozgrzewalna szczelnie na zagruntowanym podłożu
- jastrych cementowy ze spadkiem zbrojony siatką 5-8
- styropian typ "dach-podłoga" 0,031 W/m2K klejony na konstrukcji wykusza 15
- żelbetowa konstrukcja wykusza 10
- styropian typ "dach-podłoga" 0031 W/m2K klejony na konstrukcji wykusza w świetle rusztu okładziny elewacji 15
- pustka wentylowana 4
- płyta włóknocementowa na ruszcie systemowym aluminiowym 0,8

S2 Ściana nadziemna elewacja wentylowana

- płyta włóknocementowa na ruszcie systemowym aluminiowym 0,8
- pustka wentylowana 4
- wełna mineralna 0,034 W/m2K z welonem w świetle rusztu okładziny elewacji 18
- ściana z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej 24
- tynk wewnętrzny 1,5

W2 Wykusz część górna

- pokrycie z blachy stalowej powlekanej, blacha wpuszczona w izolację bez wyłożenia na ścianę
- papa termozgrzewalna szczelnie na zagruntowanym podłożu, wywinięta na ścianę pod izol. termiczną
- jastrych cementowy ze spadkiem zbrojony siatką 5-8
- styropian typ "dach-podłoga" 0,031 W/m2K klejony na konstrukcji wykusza 15
- żelbetowa konstrukcja wykusza 10
- styropian typ "dach-podłoga" 0031 W/m2K klejony na konstrukcji wykusza w świetle rusztu okładziny elewacji 15
- pustka wentylowana 4
- płyta włóknocementowa na ruszcie systemowym aluminiowym 0,8

S1 Ściana nadziemna elewacja tynkowana

- tynk cienkowarstwowy w systemie ETICS 0,5
- zaprawa klejowa zbrojona 0,5
- styropian typ "fasada" 0,031 W/m2K 18
- ściana z bloczków silikatowych na zaprawie klejowej 24
- tynk wewnętrzny 1,5

W3 Wykusz ściany boczne

- płyta włóknocementowa na ruszcie systemowym aluminiowym 0,8
- pustka wentylowana 4
- styropian typ "dach-podłoga" 0,031 W/m2K klejony na konstrukcji wykusza w świetle rusztu okładziny elewacji 15
- żelbetowa konstrukcja wykusza 10
- styropian typ "dach-podłoga" 0031 W/m2K klejony na konstrukcji wykusza w świetle rusztu okładziny elewacji 15
- pustka wentylowana 4
- płyta włóknocementowa na ruszcie systemowym aluminiowym 0,8

Pg1 Posadzka na gruncie

- warstwa posadzkowa 1,5-2
- jastrych cement. zbrojony siatką w technologii posadzki pływającej 6
- folia PE
- styropian typ "dach-podłoga" 0,031 W/m2K 15
- papa termozgrzewalna na zagrunt. podłożu połączona z izol. pionową
- płyta betonowa zatarta na gładko 15
- zagęszczona pospółka lub żwir 80-120

Pg2 Posadzka na gruncie

- warstwa posadzkowa 1,5-2
- płyta betonowa zbrojona siatką, dylatowana, w technologii posadzki pływającej 10
- folia PE
- styropian typ "dach-podłoga" 0,031 W/m2K 15
- papa termozgrzewalna na zagrunt. podłożu połączona z izol. pionową 0,5
- płyta betonowa zatarta na gładko 15
- zagęszczona pospółka lub żwir 80-120

P2 Strop międzypiętrowy

- deski jesionowe 25mm na obce pióro klejone do podkładu 2,5
- płyta OSB3 25mm zmatowiona i zagruntowana 2,5
- ruszt drewniany krzyżowy z belek 60x100mm, na belkach pod płytą OSB podkładki antywibracyjne 5mm, belki ułożone na stropie na podkładkach z papy 10
- wełna mineralna 40kg/m3 w świetle rusztu 10
- płyta żelbetowa zatarta na gładko 16
- wykończenie sufitu, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach

D1 Stropodach nad łącznikiem

- papa termozgrzewalna w układzie dwuwarstwowym 1
- wełna mineralna twarda 0,036 W/m2K ułożona szczelnie 30
- folia paroizolacyjna mocowana do podłoża
- styropian typ "dach-podłoga" 0,031 W/m2K 15
- płyta żelbetowa wylana ze spadkiem
- wykończenie sufitu, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach

D2 Stropodach magazyn sprzętu

- papa termozgrzewalna w układzie dwuwarstwowym 1
- wełna mineralna twarda 0,036 W/m2K ułożona szczelnie 30
- folia paroizolacyjna mocowana do podłoża
- blacha trapezowa samonośna 8
- belki HEB 300 oparte na ścianach zewnętrznych 30

Ps Biegi i spoczniki schodowe

- warstwa posadzkowa 1,5-2
- płyta żelbetowa zatarta na gładko 16
- tynk wewnętrzny 1,5

P1 Strop międzypiętrowy

- warstwa posadzkowa 1,5-2
- jastrych cement. zbrojony siatką w technologii posadzki pływającej 6
- folia PE
- styropian typ "dach-podłoga" 0,031 W/m2K 5
- płyta żelbetowa zatarta na gładko 16
- wykończenie sufitu, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach

D3 Stropodach sala prób

- papa termozgrzewalna w układzie dwuwarstwowym 1
- wełna mineralna twarda 0,036 W/m2K ułożona szczelnie 30
- folia paroizolacyjna mocowana do podłoża
- blacha trapezowa samonośna 8
- belki HEB 300 oparte na ścianach zewnętrznych 30
- sufit akustyczny na rusztcie systemowym mocowany do belek, stopki belek odsłonięte

+-0,00 = p.p.p. = 133,64 m n.p.m.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ARCHITEKCI
Cezary Gierszewski
Olecko Kolejowa 29/5 icgarchitekci@gmail.com 502701253

PROJEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W SEJNACH
ADRES:	UL. 1 MAJA 17, 16-500 SEJNY DZIAŁKI NR 904/1, 905, 906
INWESTOR:	OŚRODEK KULTURY W SEJNACH UL. 1 MAJA 17 16-500 SEJNY
BRANŻA:	ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr inż. arch. C. GIERSZEWSKI nr upr.proj. SLW-111/94	DATA: 11.2020	PODPIS	1:50
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. I. GIERSZEWSKA nr upr.proj. 5/2005/OL	DATA: 11.2020	PODPIS	A7

PRZEKRÓJ D-D

700/420