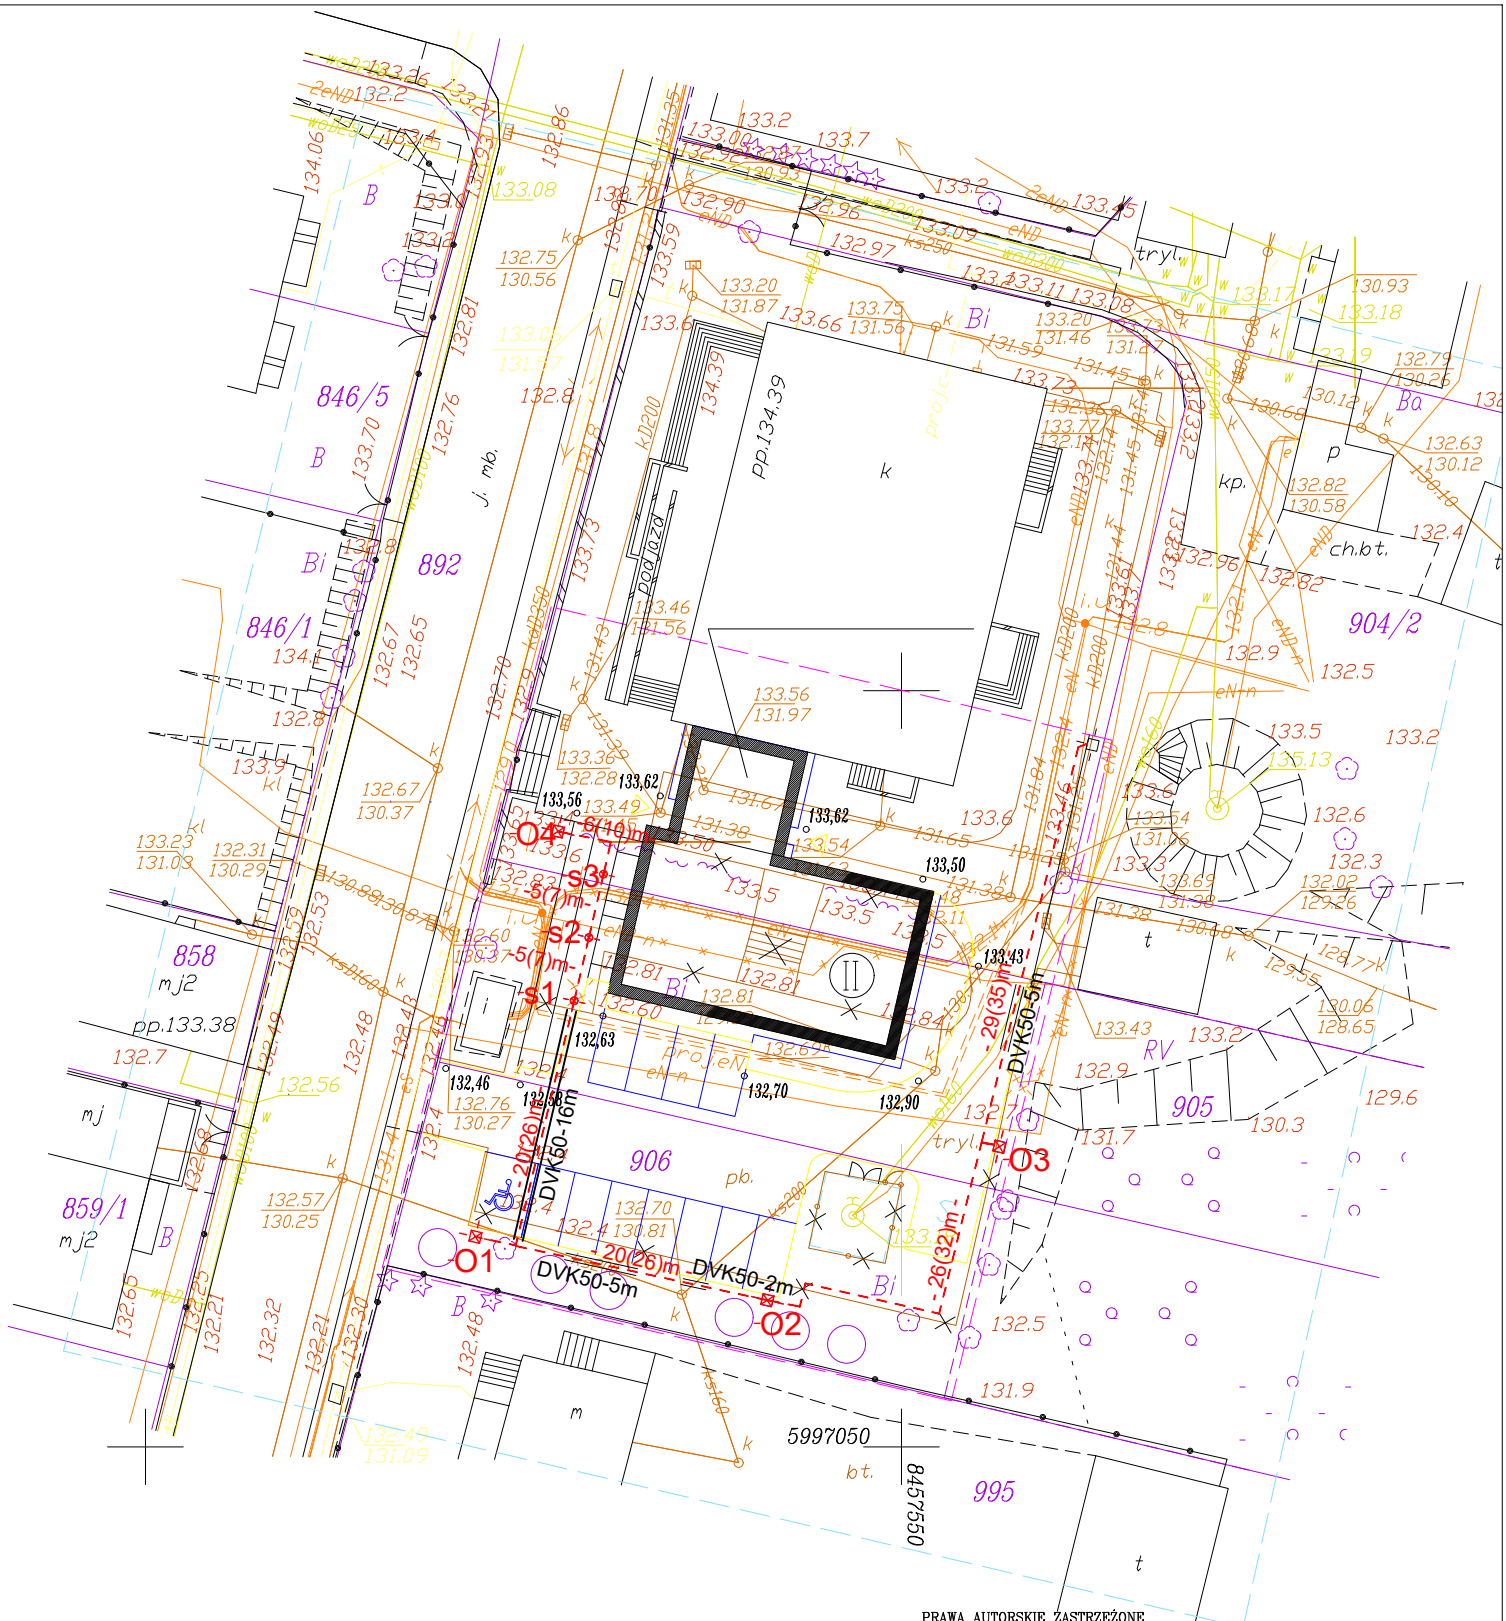

PROJEKTOWANY KABEL OŚWIETLENIOWY
YKYżo3x4mm2

PROJEKTOWANY KABEL OŚW.
W RURZE OSŁONOWEJ DVK50

PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA
LED 24W NA SŁUPIE h = 4,0m CUT-4 LED 24 lub równoważny

PROJEKTOWANY SŁUPEK OŚWIETLENIOWY
LED 8W h = 1,0m CUT-1 lub równoważny

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

ARCHITEKCI
Cezary Gierszewski
Olecko Kolejowa 29/5 icgarchitekci@gmail.com 502701253

ZAKRES	PROJEKT TECHNICZNY		
NAZWA OBIEKTU	ROZBUDOWA BUDYNKU OŚRODKA KULTURY W SEJNACH		
TYTUŁ RYSUNKU	PZT – OŚWIETLENIE TERENU		
PROJEKTANT NR UPR. BUD. DATA	mgr inż. T. Supranowicz nr upr.proj. PDL/0069/PBE/16 KWIECIEŃ 2022	PODPIS	SKALA RYS. 1:500
SPRAWDZAJĄCY NR UPR. BUD. DATA	mgr inż. K. Filkiewicz nr upr.proj. PDL/0184/PWBE/15 KWIECIEŃ 2022	PODPIS	E1