


oprawa z modulem awaryjnym

YDY 5 x 6 mm² pt / TB-1
1 kondygnacja / bud. „B”
YDY 5 x 6 mm² pt / TB-2
2 piętro / hol 3.15/bud. „A”

UKŁAD SIECI TN - S

szybkie wyłączenie

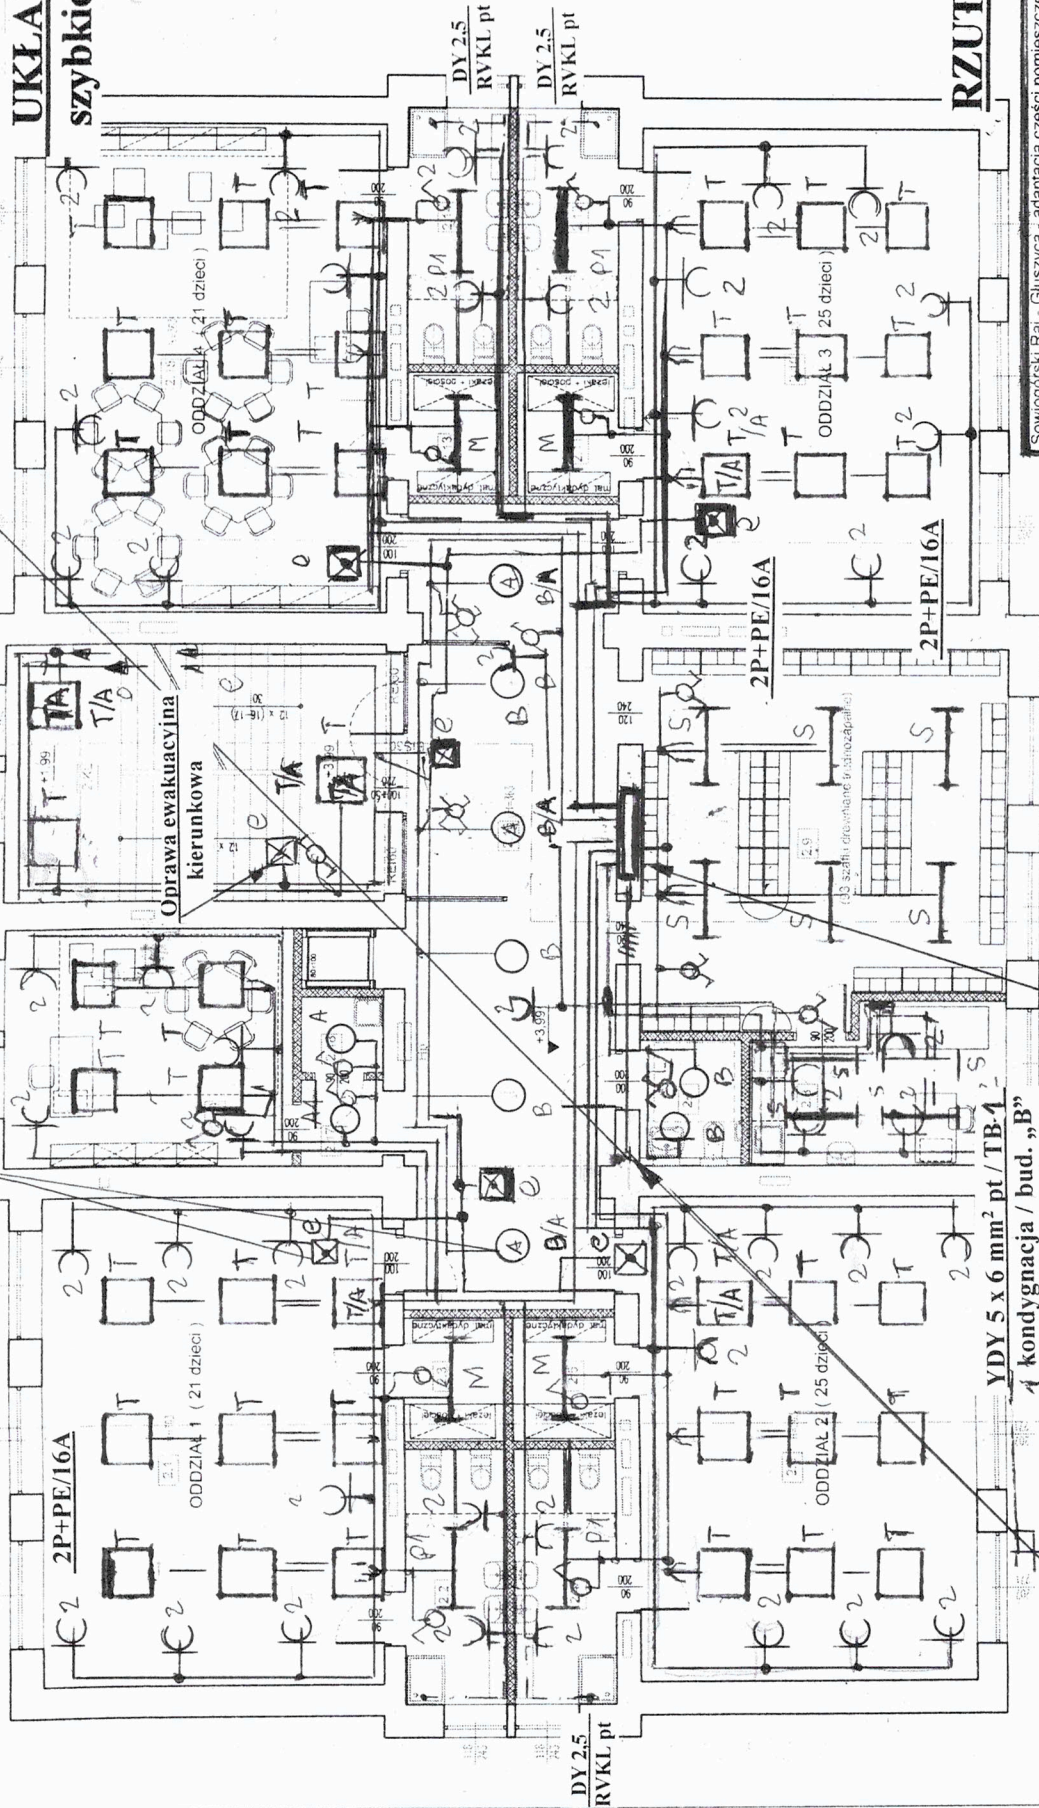

OPRAWY:
A - typ AVR 1 ENSTO 1 x 18 W - świetl., kompakt., plafon.
B - typ AVR 400 ENSTO 1 x 36 W - świetl., kompakt., plafon.
M - typ TMS 022 PHILIPS 1 x 36 W - świetl., węgłowa, belka montaż.
P - typ PACIFIC PHILIPS 1 x 36 W - świetl., szczelna.
S - typ TCS 025 PHILIPS 2 x 36 W - świetl., węgłowa.
T - typ TBS 233 PHILIPS 4 x 18 W - świetl., pastrowa doł wbudow.
OPRAWA Z OZNACZENIEM:
„A” np. „A1/A”, „T/A”, ... - oprawa zapasowa z modulem awaryjnym
„C” - oprawa ewakuacyjna „ARIAN” 51 x 75 8W 3h IP-20

RZUT I PIĘTRA

Sowiogórski Raj - Gluszyca - adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole	
złp. projektowy	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY	CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYLEJ SZKOŁY (budynek główny i sala gimnastyczna) NA PRZEDSZKOLE wraz z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
efektowność	adres inwestycji: ul. GRUNWALDZKA 37, 58-340 GLUSZYCA
inwestor	gmina GLUSZYCA
rysunek	GLUSZYCA 55, 58-340 GLUSZYCA
branża	RZUT I PIĘTRA - bud. „A”
projektant	ELEKTR
sprawdził	nr rysunku E-6
51-616 Wrocław ul. Pokorne 47/1	inż. Aleksander Wyderkowski upr. 114/000/DUWDOSIE/046201
	inż. Zbigniew Gacek upr. 2331/92 / DOŚWIE/044601

Tablica Bezpiecznikowa TB-1/bud. „A”

nr	funkcja	pow. użytk. podł. [m ²]	rodzaj	48 50	wykl. PCV	2.17 KORYTARZ	2.13	wykl. PCV
2.1	SALA - ODDZIAŁ 1	58.54	wykl. gres	58.22	wykl. PCV	2.18 POMIESZCZENIA PORZĄDKOWE	2.14	25% gres
2.2	ŁAZIENKA - ODDZIAŁ 1	9.99	wykl. gres	4.35	wykl. PCV	2.19 GABINET LOGOPEDY	23.96	wykl. PCV
2.3	ŁAZIENKA - ODDZIAŁ 2	8.95	wykl. gres	8.95	wykl. PCV	2.20 KUCHNIA	35.74	gres
2.4	ŁAZIENKA - ODDZIAŁ 2	4.32	wykl. gres	4.32	wykl. PCV	2.21 KUCHNIA	48.5	gres
2.5	SALA - ODDZIAŁ 2	56.36	wykl. gres	56.36	wykl. PCV	2.22 KUCHNIA	48.5	gres
2.6	SALA - ODDZIAŁ 2	4.46	wykl. gres	4.46	wykl. PCV	2.23 KUCHNIA	48.5	gres
2.7	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13.04	wykl. gres	13.04	wykl. PCV	2.24 KUCHNIA	48.5	gres
2.8	GABINET PIELĘGNIARKI	13.04	wykl. gres	13.04	wykl. PCV	2.25 KUCHNIA	48.5	gres

YDY 5 x 6 mm² pt / TB-1
1 kondygnacja / bud. „B”
YDY 5 x 6 mm² pt / TB-2
1 i 2 piętro / hol 2.16 i 3.15