
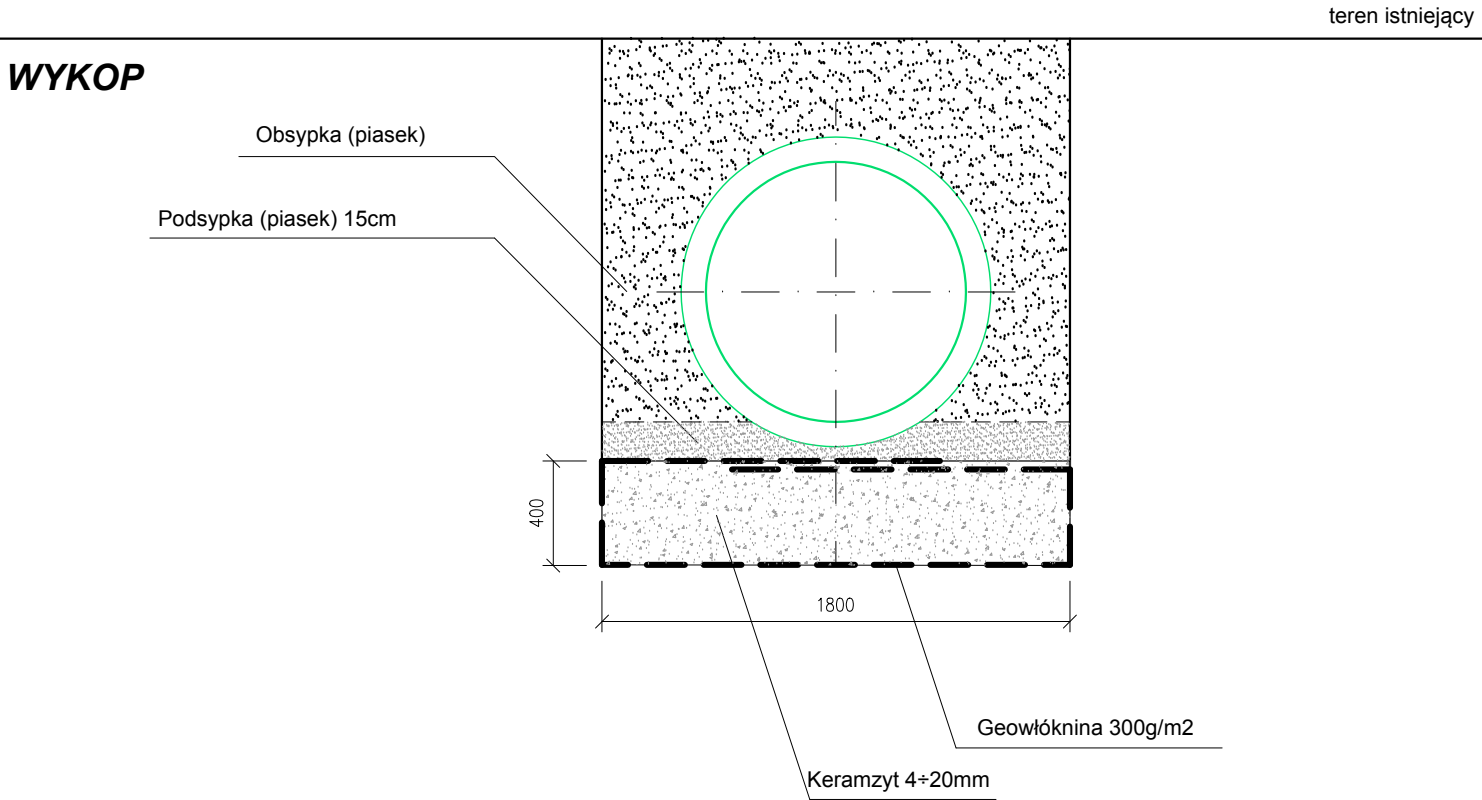


POSADOWIENIE RUROCIĄGU DN1000 NA GRUNTACH SŁABONOŚNYCH (TORFY)



PROEKO S.C.
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Maksymiliana Golisza 10
71-682 Szczecin

Nazwa i adres inwestycji
Modernizacja - przebudowa magistrali wodociągowej "Miedwianka" na odcinku od ul. Jaśminowej do ul. Autostrada Poznańska przed rz. Regalica - wiadukt w Szczecinie

Obiekt
Magistrala wodociągowa DN1000 żeliwo sferoidalne oraz rurociąg tymczasowy Dy 630 PE na czas przebudowy magistrali

Tytuł rysunku
Posadowienie rurociągu DN1000 na gruntach słabonośnych (torfy)

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Data
Projektował branża sanitarna	mgr inż. Stanisław Padiasek	305/1971/Sz		11.2015r.
Sprawdził branża sanitarna	mgr inż. Piotr Padiasek	285/Sz/94		Skala 1:25

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża sanitarna

Rysunek Nr 10

Nr zlec.
P-185/2014