


ZAS. SZAFKI LICZNIKOWEJ (SL) Z ISTN. PRZYŁĄCZA NAPOWIERZTRZNEGO  
YKY 4x25mm<sup>2</sup>

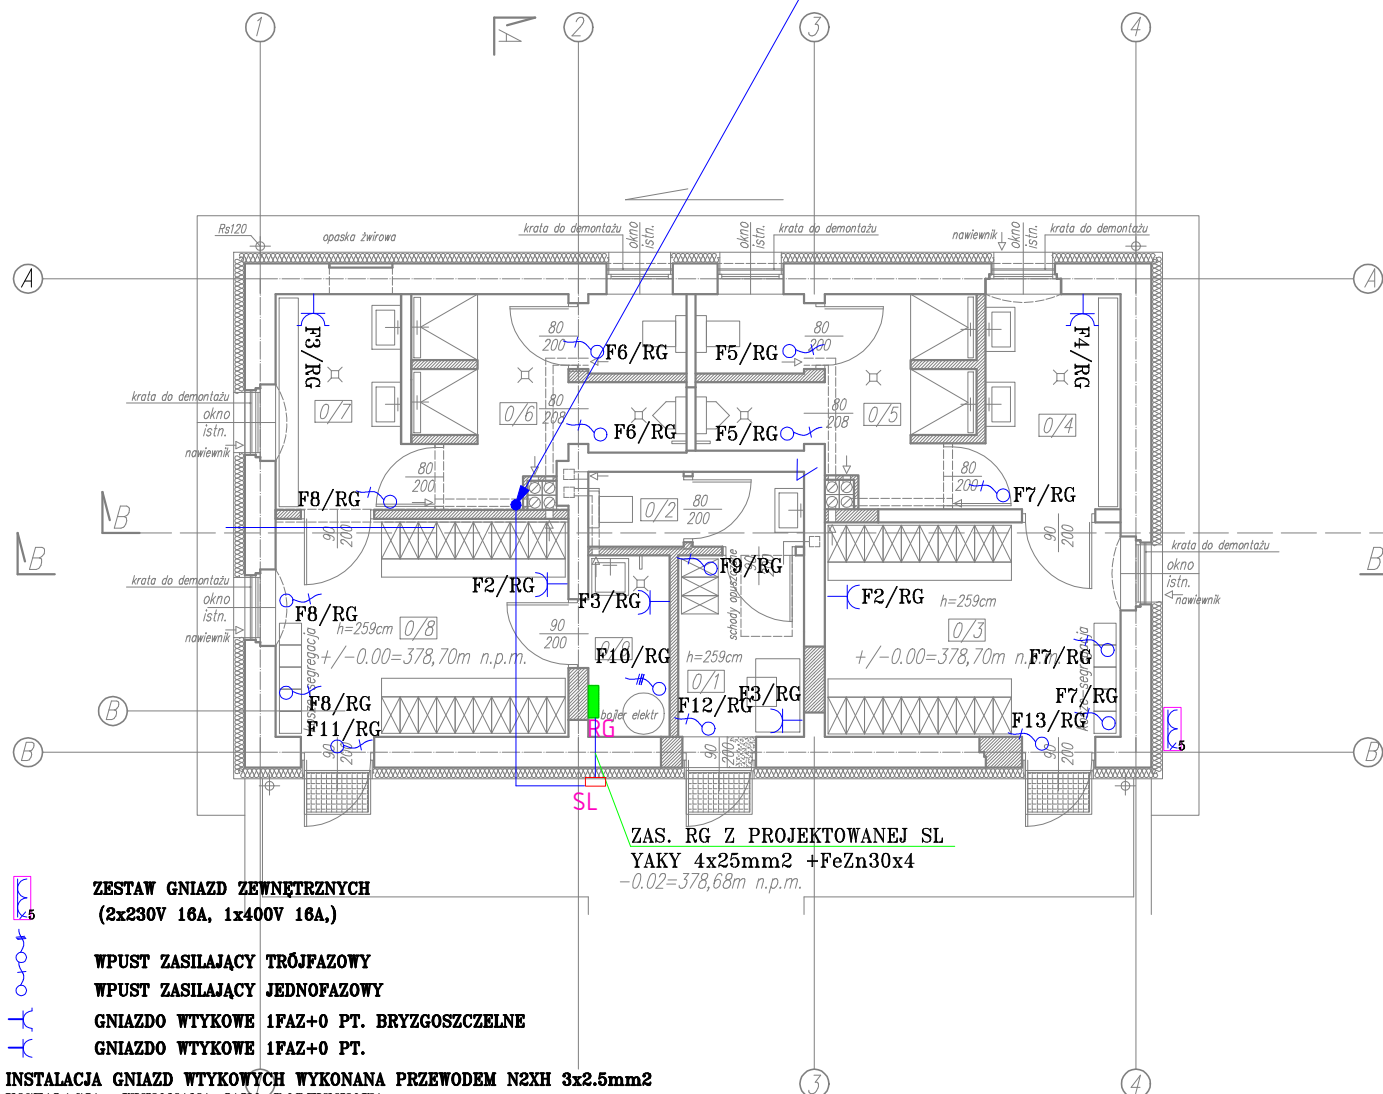

ZESTAW GNIAZD ZEWNĘTRZNYCH  
(2x230V 16A, 1x400V 16A.)

WPUST ZASILAJĄCY TRÓJFAZOWY

WPUST ZASILAJĄCY JEDNOFAZOWY

GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT. BRYZGOSZCZELNE

GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM N2XH 3x2.5mm<sup>2</sup>

INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA

GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI

POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.3m OD POSADZKI

ZAS. RG Z PROJEKTOWANEJ SL  
YAKY 4x25mm<sup>2</sup> +FeZn30x4  
-0.02=378,68m n.p.m.



Pracownia A3 arch. Mirella Dziedzicka

58 - 500 Jelenia Góra • ul. Sudecka 95/1 • tel. 691 088 122  
mirelladziedzicka@gmail.com

temat opracowania :	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ I REKREACYJNEJ W GMINIE STARA KAMIENICA polegająca na przebudowie BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM HIGIENICZNO-SANITARNYM wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 59, obręb 0009 Stara Kamienica			
lokalizacja :	020609_2 STARA KAMIENICA, obręb 0009 STARA KAMIENICA nr ewid. działki 59			
Projektant :	mgr inż. Krzysztof Zawadzki		podpis:	
	upr. 173/DOS/13 w specjał. elektr. do proj. bez ogran.		DOS/IE/0282/13	
sprawdzający :	mgr inż. Jakub Rożek		podpis:	
	upr. 171/DOS/14 w specjał. elektr. do proj. bez ogran.		DOS/IE/0870/14	
rysunek : RZUT PRZYZIEMIA	stadium :	skala rys.	data :	numer rys.
INAST. ZAS. I GNIAZD WTYKOWYCH	P.T.	1:100	28.03.2024	E1

zestawienie pomieszczeń :

l.p.	nazwa pomieszczenia	pow/m <sup>2</sup>
0/1	szatnia sędziów	4,23
0/2	wc sędziów	2,99
0/3	szatnia drużyny nr 1	11,76
0/4	umywalnia drużyny nr 1	6,20
0/5	wc i natryski	8,51
0/6	wc i natryski	8,37
0/7	umywalnia drużyny nr 2	5,85
0/8	szatnia drużyny nr 2	11,85
0/9	pom. tech.-porządkowe	2,73
		62,49

Uwaga: mogą wystąpić odstępstwa od podanych wymiarów i powierzchni