


SCHEMAT POMPOWNI PRÓŻNIOWO-TŁOCZNEJ ŚCIEKÓW W M. KIEKRZ - STAN ISTNIEJĄCY

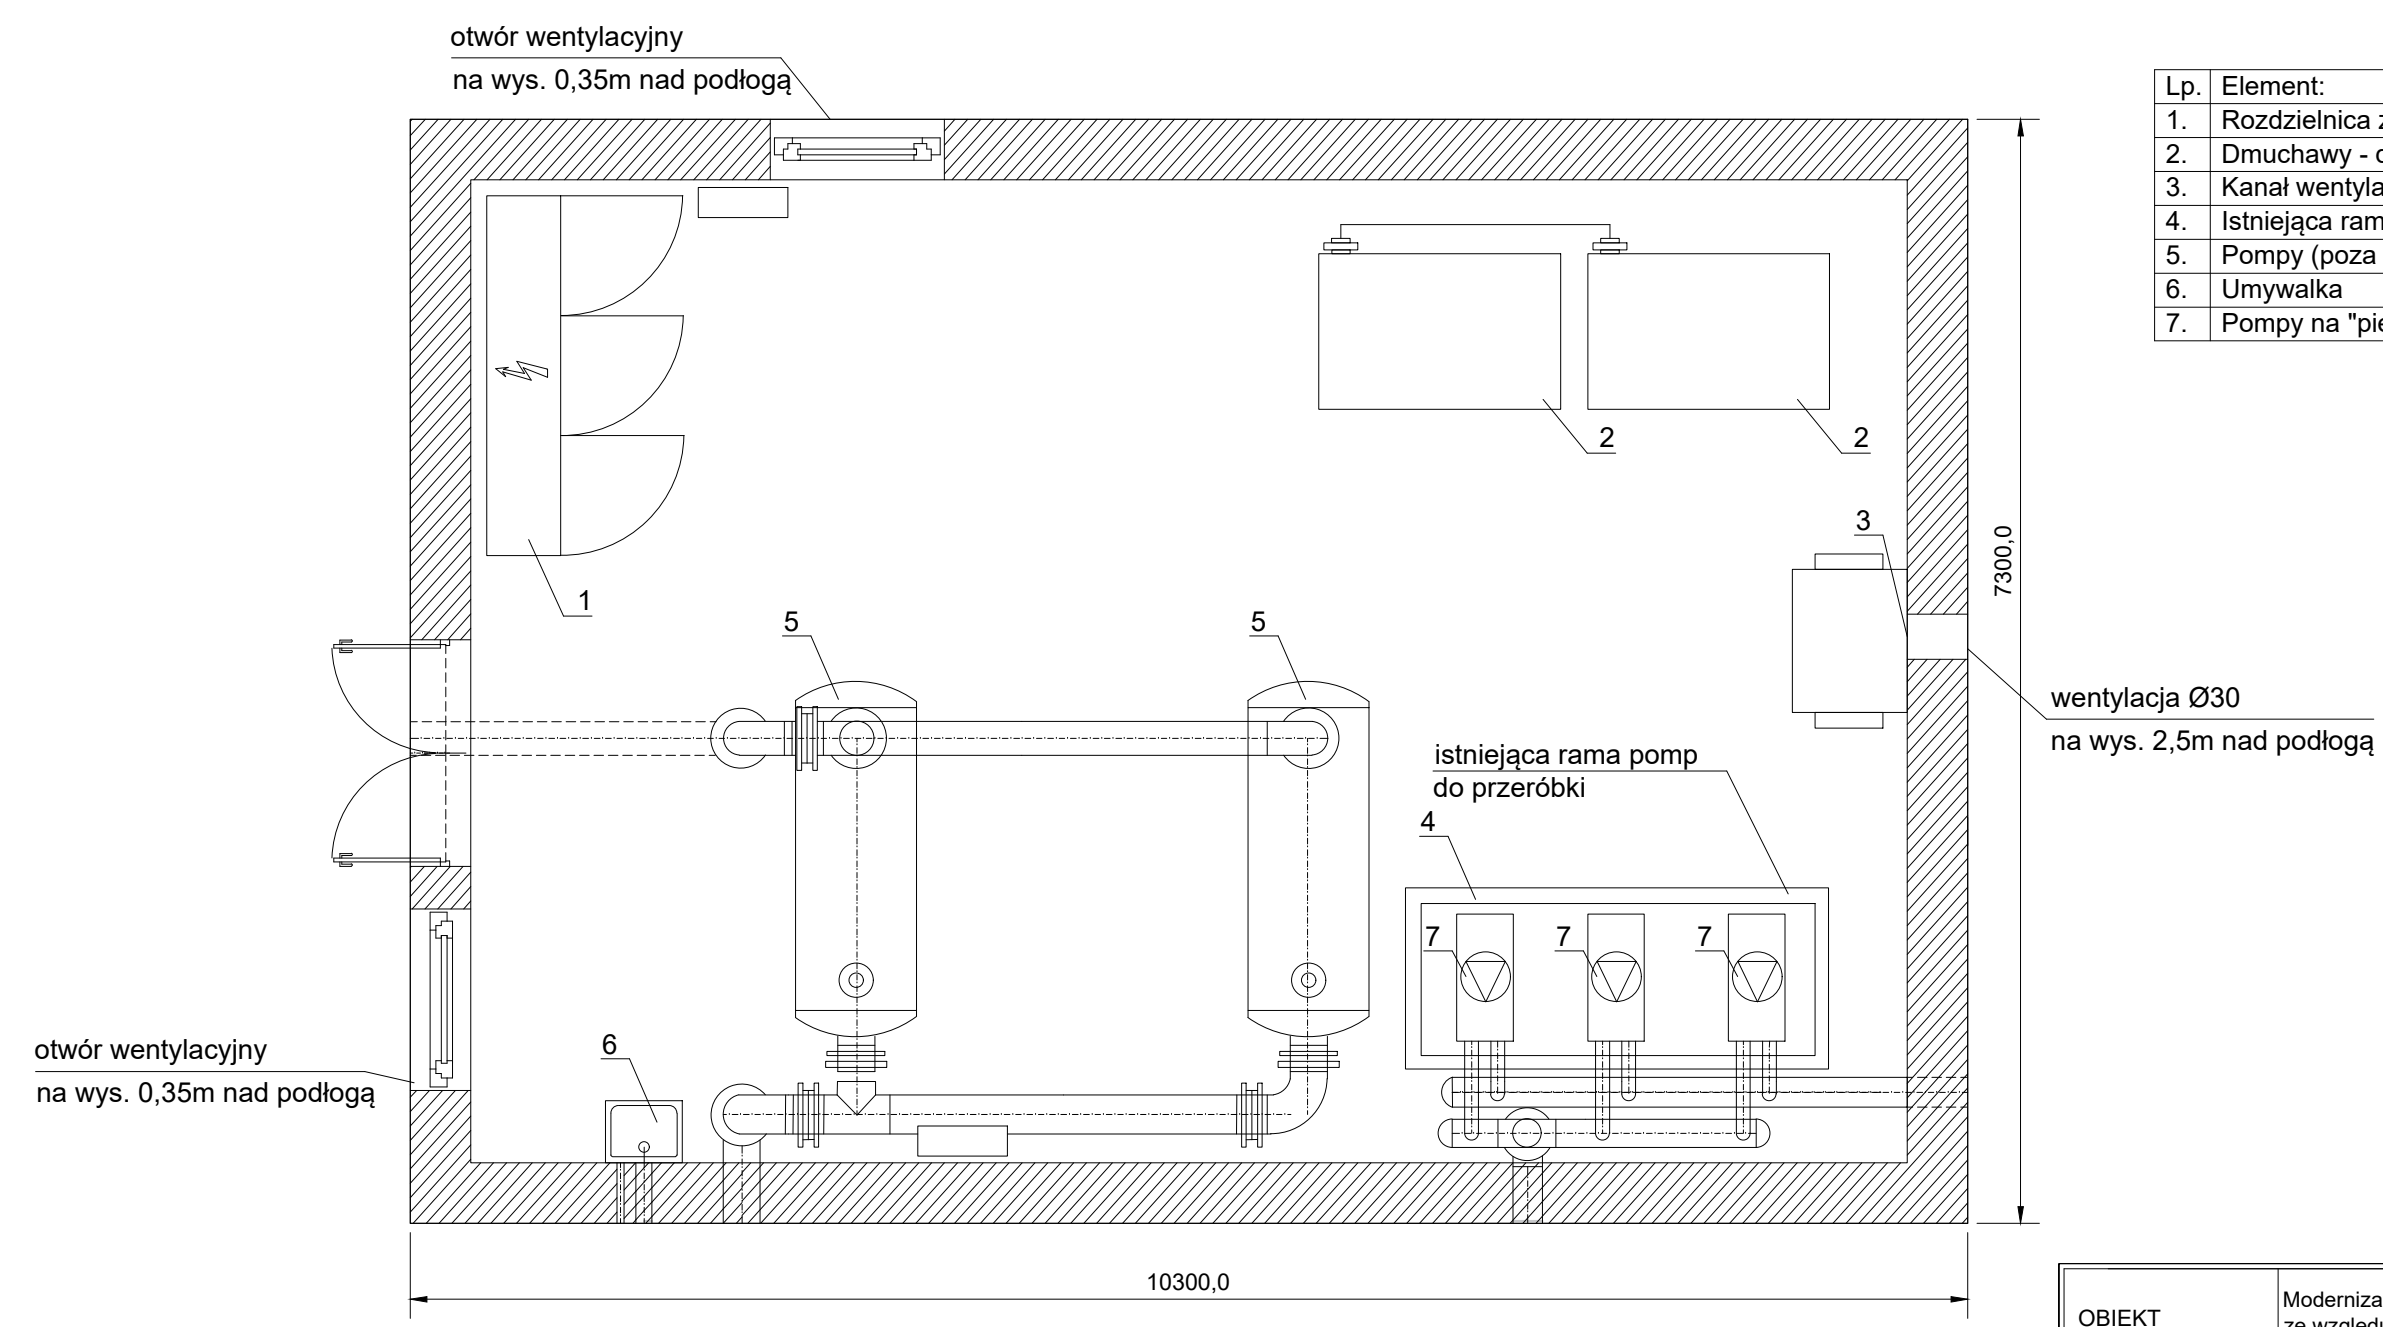

Lp.	Element:
1.	Rozdzielnica zasilająco - sterująca
2.	Dmuchawy - do demontażu przez Zamawiającego
3.	Kanał wentylacyjny
4.	Istniejąca rampa pomp do przeróbki
5.	Pompy (poza zakresem opracowania)
6.	Umywalka
7.	Pompy na "piętrowej ramie" - do demontażu - 6 szt.

wentylacja Ø30
na wys. 2,5m nad podłogą

OBIEKT	Modernizacja pompowni próżniowo-tłocznych ze względu na poprawę efektywności energetycznej w gm. Rokietnica	data: 06.2024	skala 1:50
		B. SANITARNA	
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo		
ADRES OBIEKTU	Obręb 0003 Kiekrz, dz. nr 465/5		
TEMAT RYS.	Rzut przyziemia budynku pompowni próżniowej ścieków w m. Kiekrz - stan istniejący		Nr rys.: 1
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Skrzyniarz		
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Roykowski upr. nr WKP/0255/PWOS/05 w specjalności instalacyjnej		