


SCHEMAT POMPOWNI PRÓŻNIOWO-TŁOCZNEJ ŚCIEKÓW
W M. ROGIERÓWKO - STAN ISTNIEJĄCY

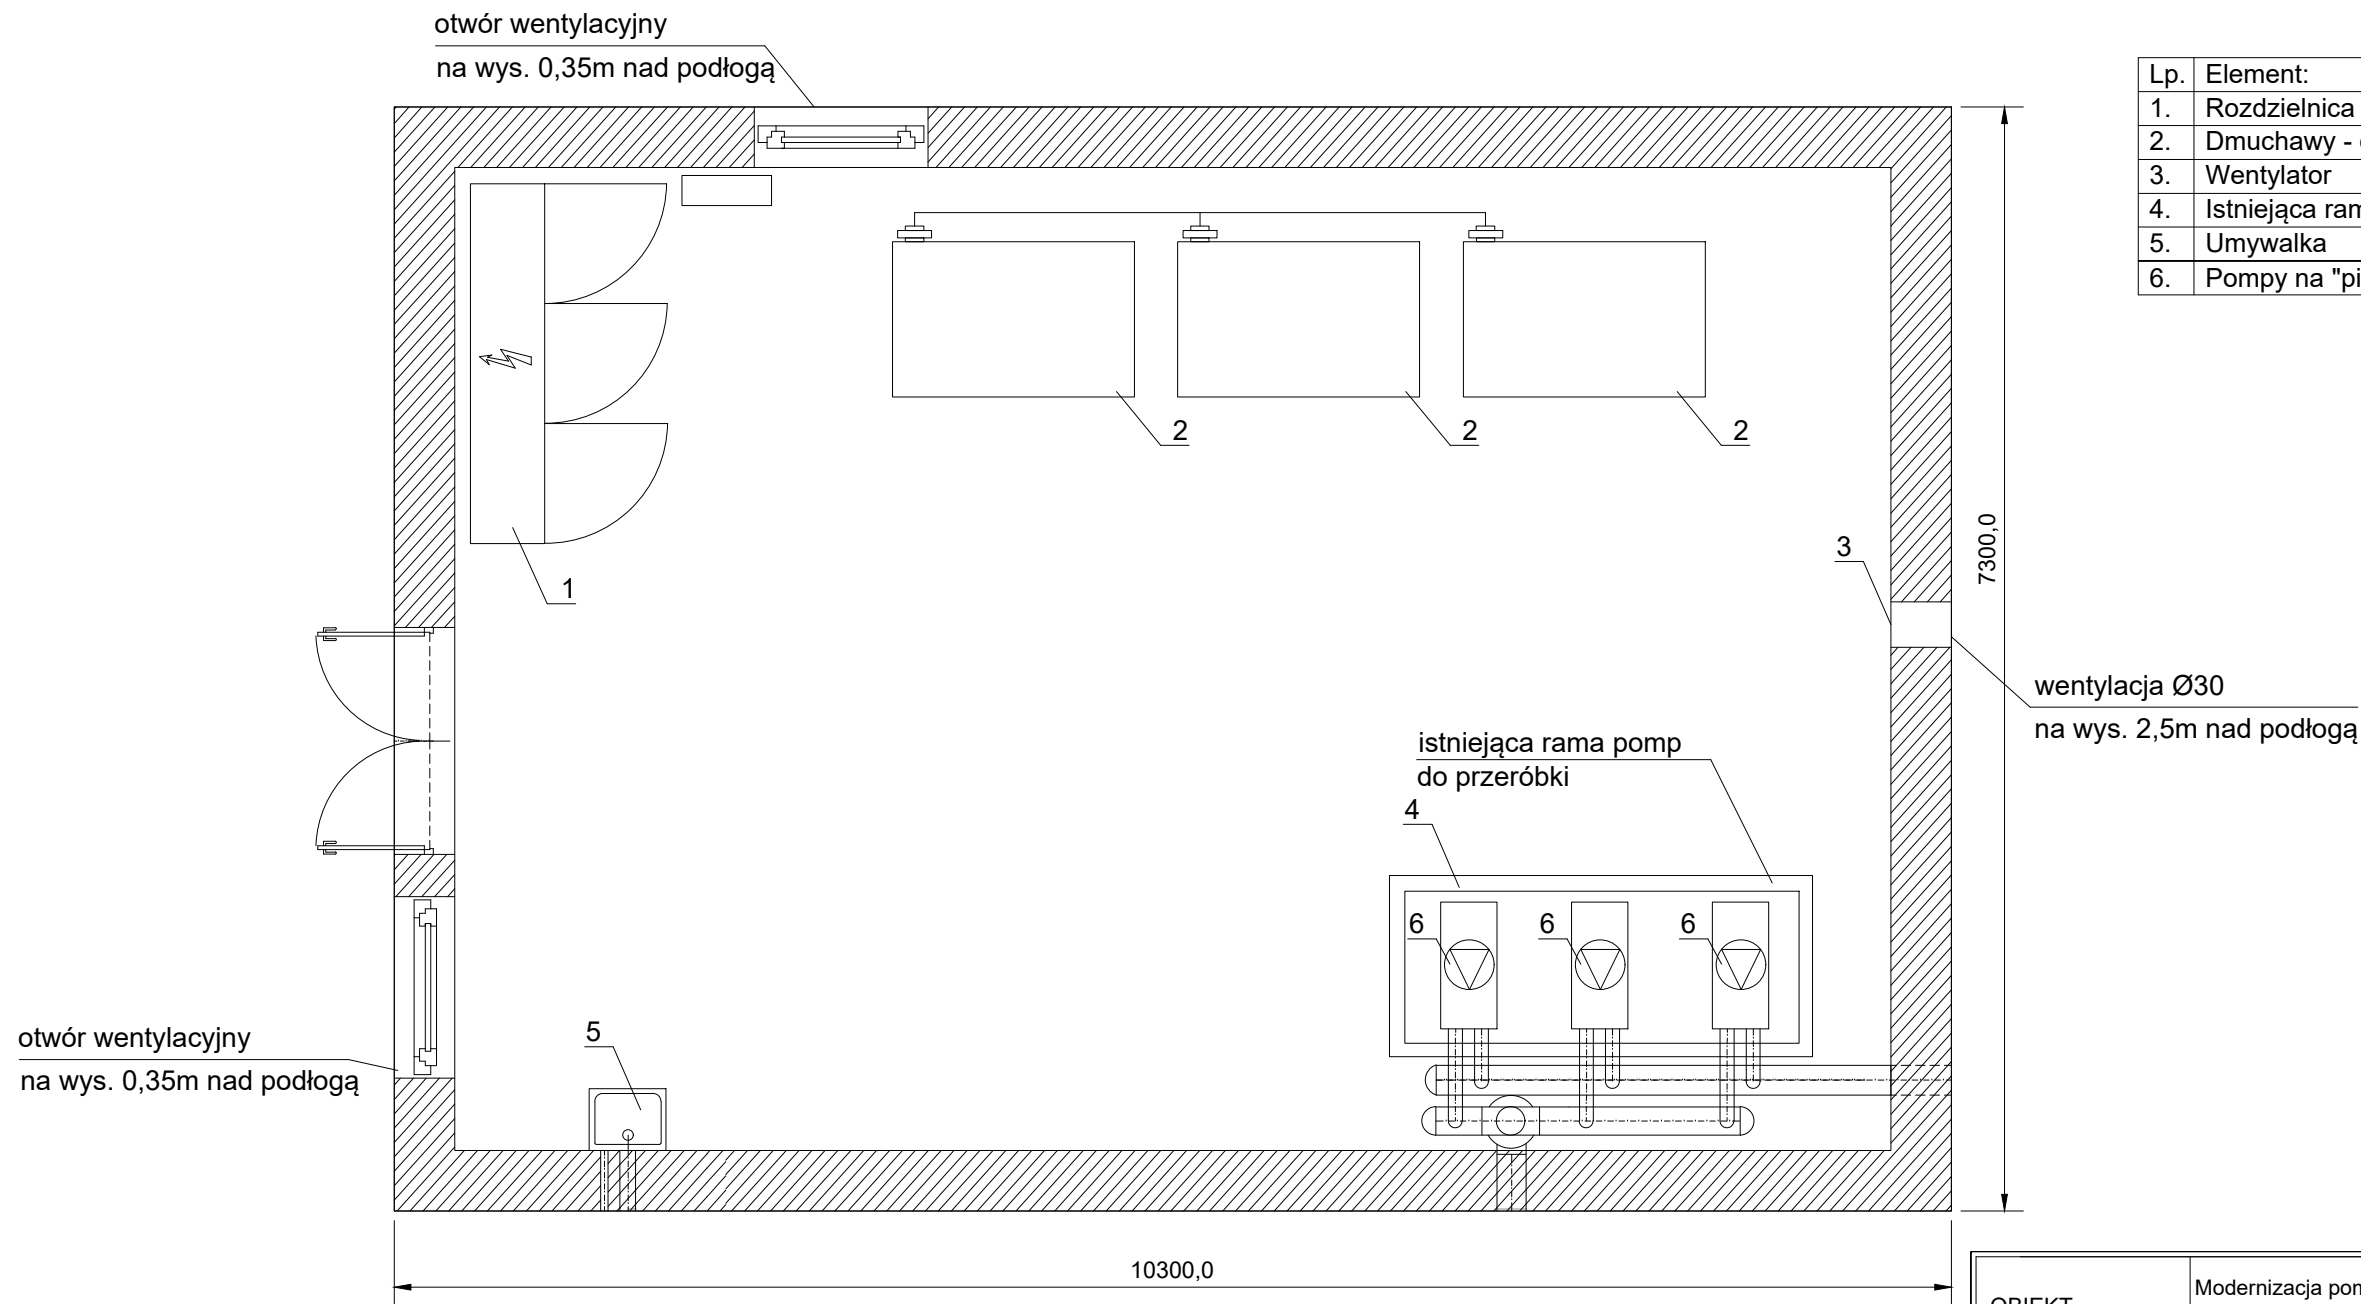

Lp.	Element:
1.	Rozdzielnica zasilająco - sterująca
2.	Dmuchawy - do demontażu przez Zamawiającego
3.	Wentylator
4.	Istniejąca rampa pomp
5.	Umywalka
6.	Pompy na "piętrowej ramie" - do demontażu - 6 szt.

OBIEKT	Modernizacja pompowni próżniowo-tłocznych ze względu na poprawę efektywności energetycznej w gm. Rokietnica	data: 06.2024	skala 1:50
		B. SANITARNA	
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo		
ADRES OBIEKTU	Obręb 0014 Rogierówko, dz. nr 798/1		
TEMAT RYS.	Rzut przyziemia budynku pompowni próżniowej ścieków w m. Rogierówko - stan istniejący		Nr rys.: 1
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Skrzyniarz		
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Roykowski upr. nr WKP/0255/PWOS/05 w specjalności instalacyjnej		