


SCHEMAT POMPOWNI PRÓŻNIOWO-TŁOCZNEJ ŚCIEKÓW W M. ROKIETNICA - STAN ISTNIEJĄCY

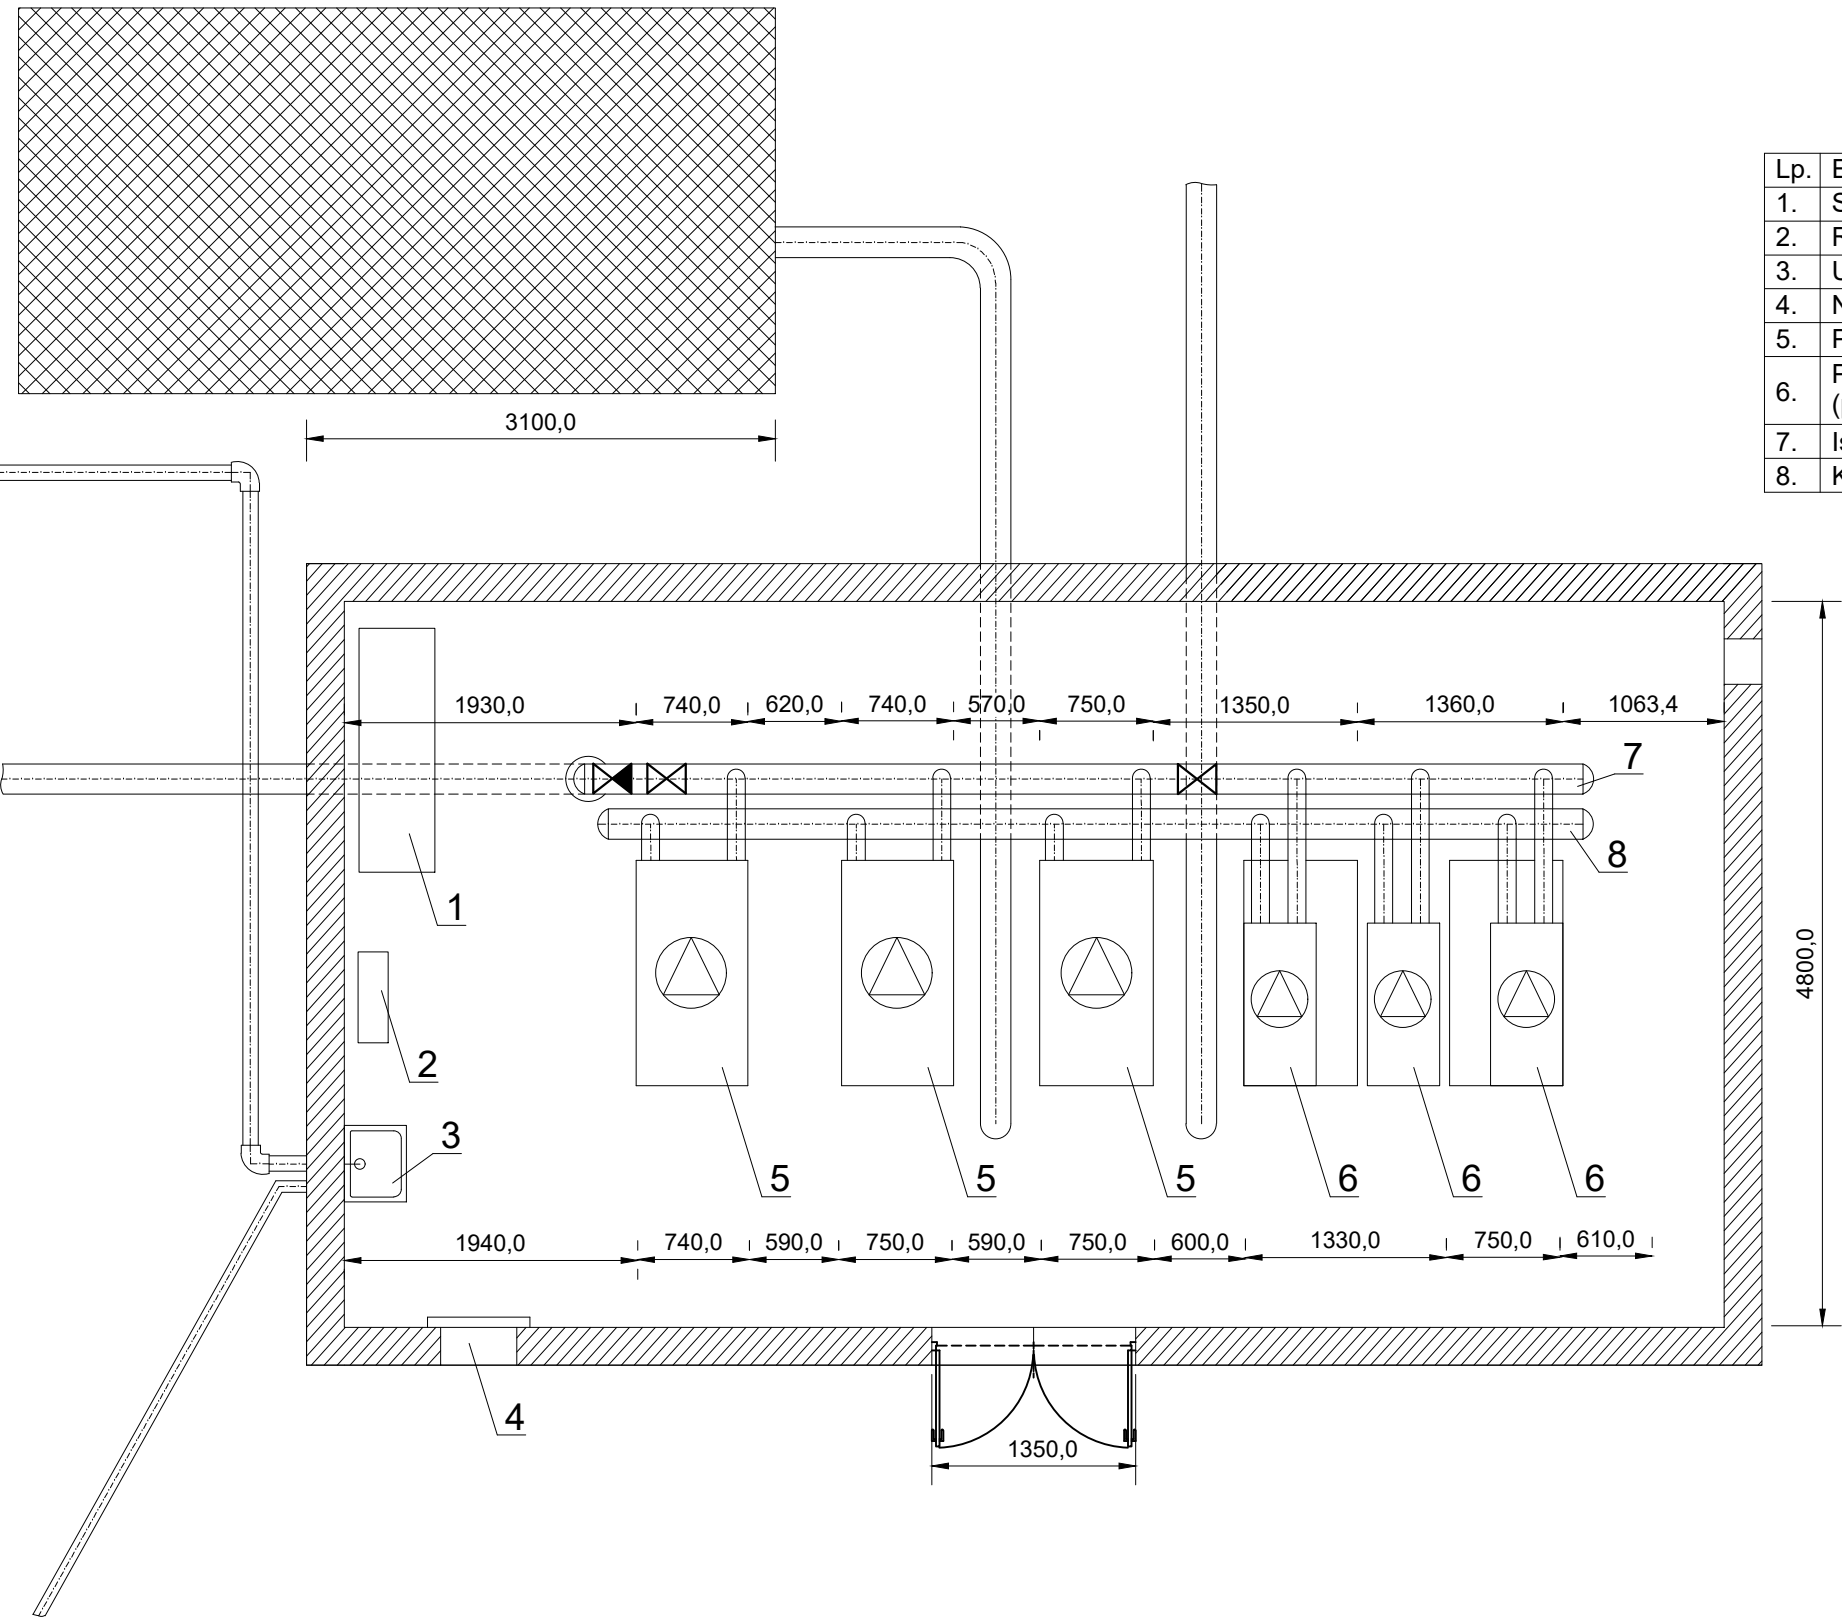

Lp.	Element:
1.	Szafa sterująca
2.	Rozdzielnia zasilająca
3.	Umywalka
4.	Nawiew powietrza z zewnątrz
5.	Pompy - do demontażu wraz rurociągami i armaturą
6.	Pompa próżniowa 5,5kW C-VLR 301 - istniejąca (poza zakresem opracowania)
7.	Istniejący kolektor podciśnieniowy PVC DN 160
8.	Kolektor wylotowy

OBIEKT	Modernizacja pompowni próżniowo-tłocznych ze względu na poprawę efektywności energetycznej w gm. Rokietnica	data: 06.2024	skala 1:50
		B. SANITARNA	
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Topolowa 6, Bytkowo		
ADRES OBIEKTU	Obręb 0010 Rokietnica, dz. nr 446/3		
TEMAT RYS.	Rzut parteru budynku pompowni próżniowej ścieków w m. Rokietnica - stan istniejący		Nr rys.: 1
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jacek Skrzyniarz		
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Roykowski upr. nr WKP/0255/PWOS/05 w specjalności instalacyjnej		