











OZNACZENIA


-  EN54-3A17 – Zasilacz urządzeń przeciwpożarowych 2A, 2x17Ah
-  Czujka multisensoryowa np. CUBUS MTD 533X w gnieździe USB 502
-  Czujka multisensoryowa np. CUBUS MTD 533X CP w gnieździe USB 502-1 ze wskaźnikiem zasilania BX-UP1
-  Ręczny ostrzegacz pożarowy np. MOP 545X-1R, natynkowy IP24
-  Ręczny moduł 3 wejścia, 1 wyjście np. BX-013 z obudową GEH MOD IP66
-  Ręczny moduł 1 wejście, 1 wyjście nadzorowane np. BX-10M z obudową GEH MOD IP66
-  Sygnalizator optyczno-akustyczny np. SA-K7N z puszką PIP-1A

-  VnIKStekw 1x2x1
-  HTKShelw 1x2x1
-  HDos 2x1,5

OZNACZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

WYPUST ZASILAJĄCY, 230VAC, 50Hz:

 RÓZDZIENICA POŻAROWA RPP
WG PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

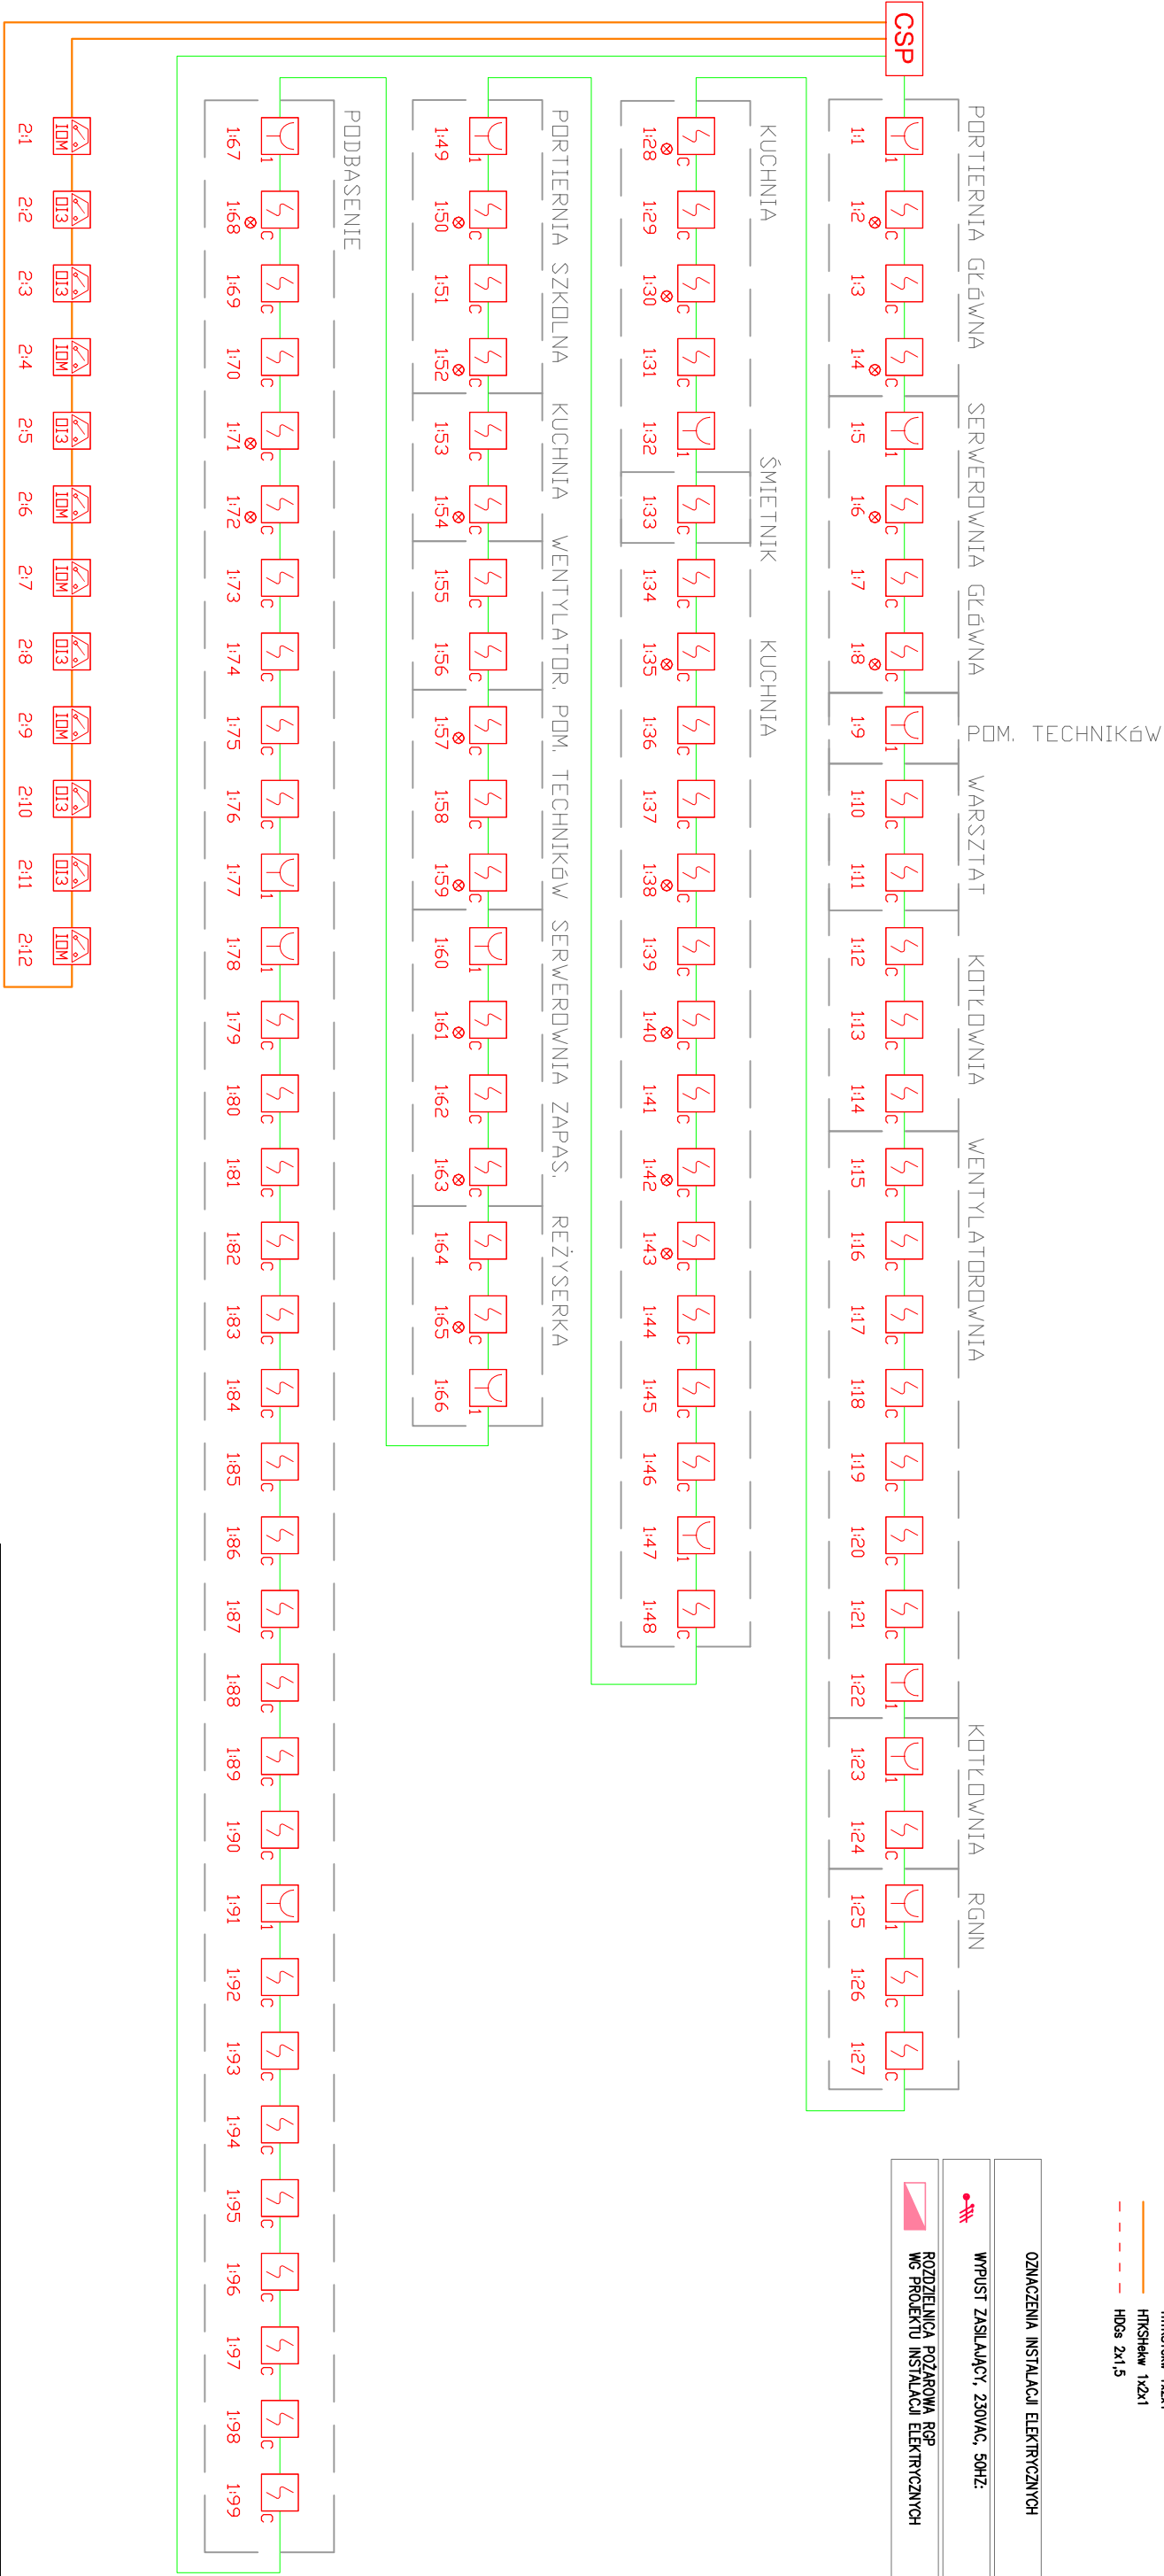

-  x2: Z-0-1 Z-0-2
-  x3: Z-0-3
-  x6: Z-0-4
-  x1: Z-0-5 Z-0-6
-  x2: Z-0-6

| | | | |
|--|---|-------------------------|--|
| Funkcja | Nazwisko | Podpis | Investor |
| Opracował | mgr inż. Łukasz Gorczyński | | Gmina Łomianki |
| Projektował | mgr inż. Paweł Jan Radzimiński nr upr. MAZ/0566/PBE/16 | | Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki |
| Sprawdzający | mgr inż. Krzysztof Osiko nr upr. MAZ/0338/PWOE/12 | | Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki |
| Nazwa projektu: Montaż systemu sygnalizacji alarmu w pomieszczeniach technicznych w kompleksie Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowym w Łomiankach ul. Staszica 2. | | | |
| Nazwa rysunku: Schemat blokowy Systemu Sygnalizacji Pożaru | | | |
| Rewizja | Status | Faza PROJEKT WYKONAWCZY | Skala |
| -- | -- | | ---- |
| Data | | Nr dok. | Arkusz |
| kwiecień 2023 | | ES-02 | 1 |
| Arkusz | | 1 | 1 |