


Urząd Gminy w Brodnicy
ul. Parkowa 2
63-112 BRODNICA

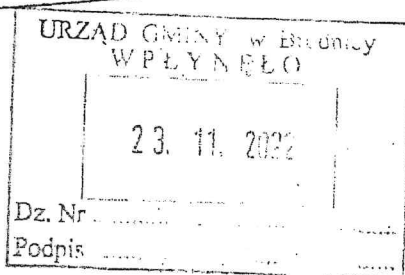

Śrem, dnia 17 listopada 2022 roku

P / 05987 / 2022

Dotyczy: Warunki Techniczne nr 247/2022 budowy rurociągu wody surowej zasilającego stację uzdatniania wody w miejscowości Piotrowo, na nieruchomościach nr ewid. 36/6, 36/5, 41/2, 51/5, 51/4

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 listopada 2022 roku (data wpływu do Spółki 14. listopada 2022 roku) podajemy poniżej warunki techniczne budowy rurociągu wody surowej zasilającego stację uzdatniania wody w miejscowości Piotrowo, nieruchomości nr ewid. 36/6, 36/5, 41/2, 51/5, 51/4.

Budowę wykonać w następujący sposób.

- projektowaną sieć technologiczną wody surowej wykonać z rur PEHD, PN10, SDR17 łączonych przez zgrzewanie i włączyć do istniejącego układu wodociągowego na terenie stacji uzdatniania wody oraz do układu istniejącej studni wierconej,
- średnicę sieci dostosować do przewidywanej wydajności studni i uzgodnić ze spółką Śremskie Wodociągi sp. z o.o. na etapie sporządzania projektu technicznego,
- sieć technologiczna wody surowej, w miarę możliwości, zaprojektować w istniejących i projektowanych ciągach komunikacyjnych. Nad rurą przewidzieć taśmę lokalizacyjną z wkładem metalowym. W węzłach stosować połączenia kołnierzowe (kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego) z wykorzystaniem tulei kołnierzowych dla systemu PE wraz z kołnierzem stalowym galwanizowanym oraz wyposażać w zasuwę firmy Hawle. W miejscach zmiany kierunku oraz na odgałęzieniach stosować betonowe bloki oporowe. Projektowaną armaturę dostosować do standardów obowiązujących w Spółce,
- teren wokół skrzynek przywrócić do stanu wyjściowego, a w przypadku gdy jest nieutwardzony, należy go umocnić, np. za pomocą prefabrykowanych płyt betonowych lub kostki brukowej. Armaturę zewnętrzną oznakować tabliczkami z pomiarami, zgodnie z normą PN-B-09700:1986.

Informujemy ponadto, że:

- projektowaną armaturę należy wykonać zgodnie ze standardami materiałowymi Spółki, które zamieszczono na stronie internetowej pod adresem www.sremskiewodociagi.pl lub uzgodnić bezpośrednio z działem inwestycji i rozwoju Spółki,
- przebieg projektowanej infrastruktury należy uzgodnić w ramach Narady Koordynacyjnej,
- rozpoczęcie prac budowlanych Inwestor zobowiązany zgłosić Spółce z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia pełnienia nadzoru przez pracownika Spółki,
- projekt sieci wodociągowej wody surowej uzgodnić w siedzibie Spółki
- niniejsze „Warunki techniczne” ważne są dwa lata od daty ich wystawienia.

z poważaniem

Włodzimierz Repeta
Prezes Zarządu